

BAXI

Kondenzációs fali gázkazánok
Centrale de perete cu gaz, pe bază de condensare
Kondensacyjne kotły ścienne gazowe
Závěsné plynové kondenzační kotle
Настенные конденсационные газовые котлы

LUNA HT

Felhasználói és szerelői kézikönyv
Manual de instrucțiuni destinat utilizatorului și instalatorului
Instrukcja dla użytkownika i instalatora
Návod k použití určený pro uživatele a technika
Руководство по эксплуатации для пользователя и установщика

CE 0085



A BAXI S.p.A. a lakossági hőfogyasztó és szánter termékek (fali gázkazán, álló kazán, elektromos vízmelegítők és acél melegítőlapok) gyártásának egyik vezető európai képviselője, megszerezte az UNI EN ISO 9001 szabvány szerinti CSQ minősítést. Ez a minősítés igazolja, hogy a Bassano del Grappa-ban található BAXI S.p.A., amely a jelen kazán is gyártotta, olyan minőségbiztosítási rendszerrrel rendelkezik, amely a legszigorúbb elvárásoknak - UNI EN ISO 9001 - is megfelel és a gyártás/distribúció összes fázisát és szervizétől félől.

BAXI S.p.A., una dintre cele mai mari companii din Europa în domeniul produselor de echipamente termice de uz casnic (centrală murală cu gaz, centrale termice de sol, boiere electrice și vase din ogl) a obținut certificarea CSQ în conformitate cu normele UNI EN ISO 9001. Această document certifică faptul ca Sistemul de Calitate utilizat de BAXI S.p.A. din Bassano del Grappa, unde a fost fabricată această centrală, corespunde celei mai severe dintr-o normă - UNI EN ISO 9001 - cu privire la toate fazile de organizare și la protagoniștii săi în procesul de producție / distribuție.

BAXI S.p.A., jeden z liderów na europejskim rynku producentów urządzeń grzewczych do użytku domowego (kotły ścienne gazowe, kotły stojące, elektryczne podgrzewacze wody i częściowe płyty grzejne), otrzymała certyfikat CSQ według normy UNI EN ISO 9001. Atest ten gwarantuje, że System Kontroli Jakości stosowany w BAXI S.p.A. w Bassano del Grappa, gdzie wyprodukowano niniejszy kocioł, spełnia najbardziej tyczącej certyfikat normę - UNI EN ISO 9001 - dotyczącej wszystkich faz organizacji i wszystkich uczestników procesu produkcji / dystrybucji.

BAXI a.s. je vedoucím evropským podnikem v oboru výroby přístrojů k opeření a ohřevu užitkové vody určených pro domácnosti (závěsné plynové kotly, stacionární kotly, elektrické ohřevací vody i ocelová topná tělesa); podnik získal certifikát CSQ podle normy UNI EN ISO 9001. Toto ověření je zárukou, že kvalitativní systém používající v podniku BAXI a.s. v Bassano del Grappa, kde byl tento kotel vyroběn, odpovídá nejdřívejší normě UNI EN ISO 9001, která se týká všech jednotlivých fází výrobního i distribučního procesu a příslušných pracovníků.

АО "BAXI", одно из ведущих предприятий в Европе по производству отопительного и сантехнического оборудования бытового назначения (в частности, настенные газовые котлы, напольные котлы, электрические водонагреватели и стальные нагревательные плиты), получило сертификат CSQ согласно норме UNI EN ISO 9001. Этот сертификат подтверждает, что система контроля качества, применяемая на заводе АО "BAXI" в городе Бассано дел Граппа, где изготавливаются эти котлы, удовлетворяет требованиям самой строгой нормы, т.е. UNI EN ISO 9001, которая касается всех фаз организации производства/сырья и их участников.



Tiszttel Vásárló!

Társaságunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni.



Egy **BAXI** termék megvásárlása biztosítja minden igényét ki fogja elégíteni.



Azt kérjük Öntől, amíg nem olvasta el a jelen kézikönyvet, ne tegye félre: a kazán helyes és hatékony használatához talál benne hasznos információkat.



A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztrol, stb.) gyermekektől távol kell tartani, mert veszélyforrást jelentenek.

A **BAXI** S.p.A. kijelenti, hogy ezek a modellek rendelkeznek a CE márkajelzéssel, amely az alábbi irányelvek lényegi előírásainak teljesítését igazolja:

- 90/396/EGK Gáz irányelv
- 92/42/EGK Hozam irányelv
- 89/336/EGK Elektromágneses kompatibilitás irányelv
- 73/23/EGK Alacsóny feszültség irányelv.





Уважаемый Покупатель,

мы уверены, что Ваш новый котел удовлетворит все Ваши запросы.



Покупка изделия **BAXI** является гарантией хорошей работы, а также простого и рационального использования оборудования.



Мы только просим Вас внимательно прочитать эту инструкцию, поскольку она содержит информацию, необходимую для правильной и эффективной эксплуатации Вашего котла.



Не оставляйте упаковочный материал (пластмассовые мешки, полистирол, и т.п.) в пределах досягаемости детей, так как он потенциально опасен для их жизни.

АО “**BAXI**” заявляет, что эти модели котлов имеют маркировку CE, которая удостоверяет их соответствие основным требованиям следующих директив:

- Директива по газам 90/396/CEE
- Директива по коэффициентам полезного действия 92/42/CEE
- Директива по электромагнитной совместимости 89/336/CEE
- Директива по низкому напряжению 73/23/CEE.

CE

Оглавление

Инструкция для пользователя

Операции перед монтажом	124
Предпусковые операции	124
Запуск котла	124
Наполнение установки	130
Выключение котла	130
Продолжительная остановка установки. Защита от замерзания	130
Смена газа	130
Инструкция по текущему техобслуживанию	130



Инструкция для установщика

Общие указания	131
Операции перед монтажом	131
Монтаж котла	131
Размеры котла	132
Набор принадлежностей	132
Монтаж выпускных/всасывающих трубопроводов	133
Подключение к электросети	137
Наладочные работы в случае смены газа	141
Установка параметров котла	143
Регулирующие и защитные устройства	143
Положение электрода зажигания и детектора пламени	144
Проверка параметров горения	144
Функция чистки дымохода	145
Характеристика производительность - напор насоса	145
Демонтаж водо-водяного теплообменника	145
Чистка фильтра холодной воды	146
Ежегодная профилактика	146
Функциональная схема	147-148
Монтажная схема соединений	149-150
Технические характеристики	151



- Инструкция для пользователя -



1. Операции перед монтажом

Этот котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже точки кипения при атмосферном давлении. Котел следует подключить к отопительной установке, а также, если требуется для данной модели, к распределительной сети горячей хозяйственной воды, которые должны быть совместимы с его эксплуатационными характеристиками и мощностью.

Прежде чем специализированный персонал, подключит котел, он должен осуществить следующее:



- а) Тщательно промыть все трубопроводы установки для удаления всяких остатков.

б) Удостовериться в пригодности котла для работы на имеющемся газе. Это можно определить по надписи на упаковке и по паспортной табличке на аппарате.



в) Удостовериться в надлежащей тяге дымохода, в отсутствии в нем сужений, а также что к нему не присоединены выпускные трубы других аппаратов. Это допускается только в том случае, если дымоход предназначен для нескольких потребителей и изготовлен согласно специфическим действующим правилам и нормам.

г) Если котел должен быть присоединен к существующему дымоходу, удостовериться в его совершенной чистоте, так как отделение шлаков от его стен во время работы котла могло бы препятствовать свободному выпуску отходящих газов.



2. Предпусковые операции

Первый запуск котла должен производиться персоналом уполномоченного сервисного центра, который предварительно должен проверить следующее:

- а) соответствие сетей электро-, водо- и газоснабжения данным паспортной таблички котла;
- б) соответствие установки действующим нормам;
- в) правильное подключение к электросети и к цепи заземления.

В случае несоблюдения вышеизложенного, гарантия утратит силу.


Прежде чем запустить котел, снять с него защитную пленку. Для этого не пользоваться абразивными инструментами или материалами, так как они могли бы повредить окрашенные поверхности.

3. Запуск котла

Для правильного запуска котла выполнить следующие операции:

- 1) включить электропитание котла;
- 2) открыть газовый кран;
- 3) задать рабочие параметры котла с панели управления согласно нижеприведенным указаниям.

- Инструкция для пользователя -

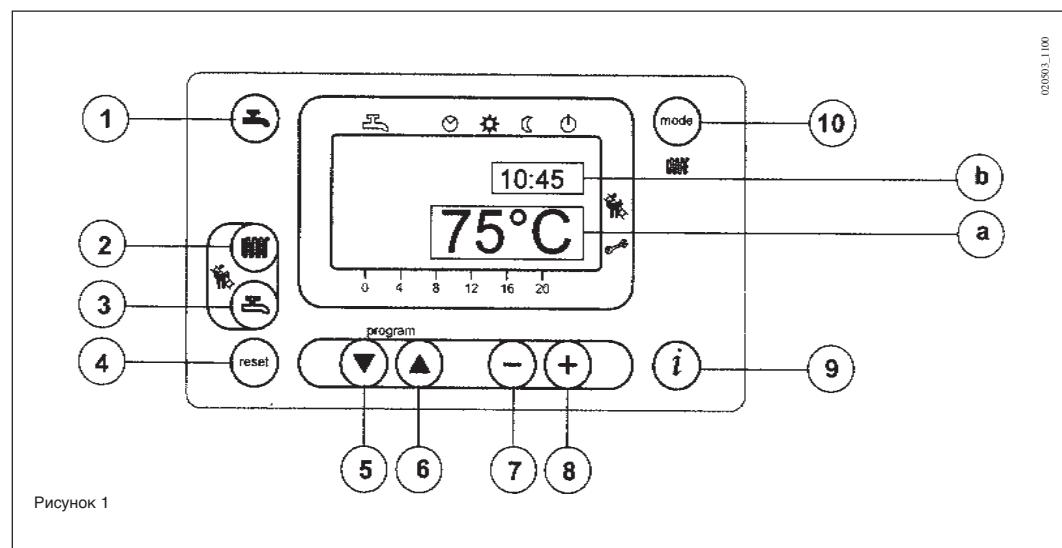

ЛЕГЕНДА КНОПОК

- (1) Кнопка включения/выключения системы хозяйственной воды
- (2) Кнопка регулировки температуры воды системы отопления
- (3) Кнопка регулировки температуры хозяйственной воды
- (4) Кнопка восстановления
- (5) Кнопка доступа к меню программирования и выбора параметров
- (6) Кнопка доступа к меню программирования и выбора параметров
- (7) Кнопка регулировки параметров (уменьшение значения)
- (8) Кнопка регулировки параметров (увеличение значения)
- (9) Кнопка визуализации информации
- (10) Кнопка выбора режима работы системы отопления

ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ НА ДИСПЛЕЕ

- (fa-pump) Работа системы хозяйственной воды
- (fa-radiator) Работа системы отопления
- (fa-moon) Автоматический режим работы
- (fa-sun) Ручной режим работы при максимальной заданной температуре
- (fa-moon) Ручной режим работы при пониженной температуре
- (fa-power-off) Режим ожидания (остановка)
- (fa-thermometer) Наружная температура
- (fa-flame) Наличие пламени (горелка горит)
- (fa-bell) Наличие устранимой неисправности

a) ГЛАВНЫЙ дисплей


b) ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ дисплей

3.1 Описание функций кнопок

- (2) При помощи этой кнопки можно задать температуру воды на нагнетании системы отопления, как описано в параграфе 3-3.
- (3) При помощи этой кнопки можно задать температуру хозяйственной воды, как описано в параграфе 3-4.
- (10) Кнопка выбора режима работы системы отопления

При помощи кнопки можно выбрать один из четырех нижеописанных режимов работы системы отопления; выбранный режим обозначается на дисплее черным тире под соответствующим символом.

- Инструкция для пользователя -

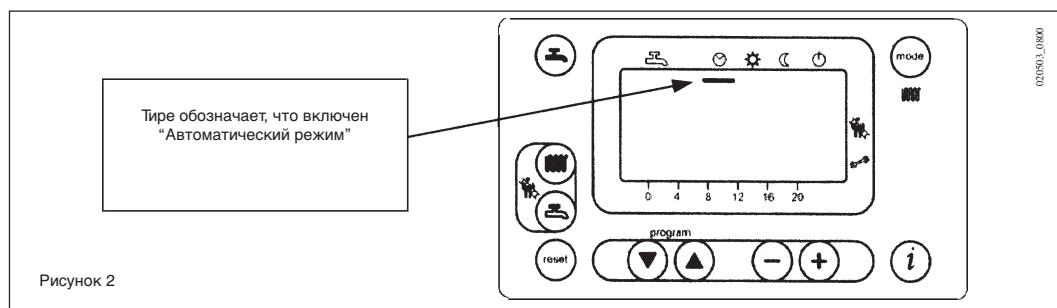

a) **Автоматический режим работы.** Система отопления работает согласно запрограммированному циклу (см. параграф 3-5.1 "Ежедневный рабочий цикл системы отопления").

b) **Ручной режим работы при максимальной заданной температуре.** Система отопления включается независимо от запрограммированного рабочего цикла. Рабочая температура будет равной значению, заданному при помощи кнопки (см. параграф 3-3 "Установка максимальной температуры системы отопления").

b) **Ручной режим работы при пониженной температуре.** Рабочая температура будет равной заданному значению (см. параграф 3-6 "Установка пониженной температуры системы отопления"). Переход вручную от положений а) и б) к положению с) требует погашения горелки и выключения насоса по истечению заданного времени (заводская предустановка составляет 3 минуты).

r) **Режим ожидания.** Система отопления не работает, а остается включенной система защиты от замерзания.

(1) **Кнопка включения/выключения системы хозяйственной воды.** Нажатием этой клавиши можно активировать или отключить данную функцию, идентифицируемую появлением на дисплее одного или двух черных штрихов под символом .

В состоянии поставки агрегата наличие одного или двух штрихов имеет такое же значение. В этих условиях функция предварительного подогрева для прямой подачи подогретой водопроводной воды не активирована. Процесс активирования этой функции описан в главе 17, предназначенный для монтажников (параметр H602).

Значение штрихов под символом () при активированной функции предварительного подогрева:

- ни одного штриха: функция подачи водопроводной воды не активирована;
- один штрих: функция подачи водопроводной воды активирована. Не активирована функция предварительного подогрева;
- два штриха: активированы функции подачи водопроводной воды и предварительного подогрева для прямой подачи подогретой водопроводной воды.

(4) **Кнопка восстановления.** В случае неисправности (см. параграф 3-8 "Сигнализация неисправностей и возврат котла в рабочее состояние"), нажатием этой кнопки как минимум две секунды восстанавливаются нормальные рабочие условия котла. Если эта кнопка нажимается в отсутствии сигнализации неисправности, на дисплее появляется сигнализация "E153"; чтобы снова привести котел в действие, нужно повторно нажать эту кнопку (как минимум две секунды).


(9) **Информационная кнопка.** Нажатием этой кнопки в последовательности, на дисплее появляется следующая информация:

- температура (°C) хозяйственной воды () ;
- наружная температура (°C) () ; эта информация отображается только в том случае, если к котлу подключен внешний зонд.

Нажать одну из этих двух кнопок для возврата к главному меню.

3.2 Регулировка времени

- a) Нажать одну из этих двух кнопок , чтобы иметь доступ к меню программирования. На дисплее появляется буква Р вместе с цифрой (это номер строки программы).
- b) Нажать кнопки до визуализации кода P1, относящегося к истинному времени.
- b) Регулировать время при помощи кнопок ; при выполнении такой операции буква Р на дисплее мигает.
- r) Нажать кнопку для записи заданного параметра в память и выхода из меню программирования.

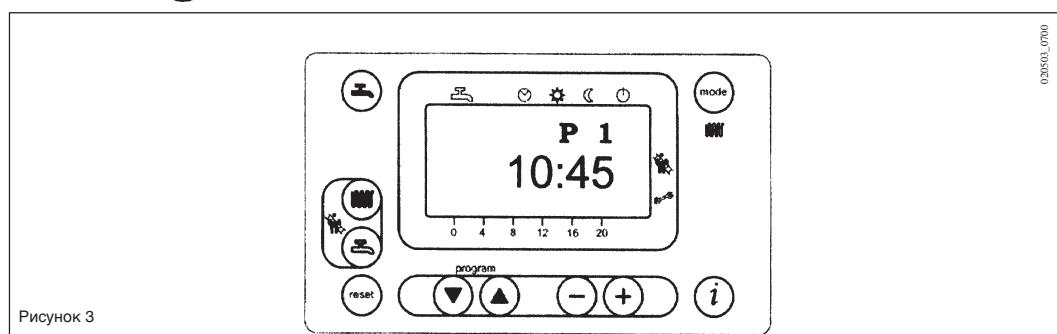

- Инструкция для пользователя -

3.3 Установка максимальной температуры системы отопления

- Нажать кнопку  (поз. 2 на рис. 1) для регулировки температуры воды системы отопления.
 - Задать желаемую температуру при помощи кнопок  ;
 - Нажать одну из этих двух кнопок   (поз. 1 или 10 на рис. 1) для записи заданного параметра в память и возврата к главному меню.
- Примечание** - Если к котлу подключен внешний зонд, при помощи кнопки  (поз. 2 на рис. 1) можно смещать кривую отопления. Нажать кнопки   для уменьшения или увеличения комнатной температуры обогреваемого помещения.



3.4 Установка температуры хозяйственной воды

- Нажать кнопку  (поз. 3 на рис. 1) для регулировки максимальной температуры хозяйственной воды.
- Задать желаемую температуру при помощи кнопок  .
- Нажать одну из этих двух кнопок   (поз. 1 или 10 на рис. 1) для записи заданного параметра в память и возврата к главному меню.

3.5 Программирование ежедневного рабочего цикла систем отопления и хозяйственной воды

3.5-1 Ежедневный рабочий цикл системы отопления

- Нажать одну из этих двух кнопок   , чтобы иметь доступ к меню программирования.
 - a) Нажать те же кнопки до визуализации кода P11, относящегося к времени начала цикла.
 - b) Задать время при помощи кнопок  .
- Нажать кнопку  . На дисплее появляется код P12, относящийся к времени конца цикла.
- Повторить описанные в пунктах а и б операции для программирования других фаз цикла (до строки P16).
- Нажать кнопку  для записи заданных параметров в память и выхода из меню программирования.

3.5-2 Ежедневный рабочий цикл системы хозяйственной воды

- В состоянии поставки агрегата функция подачи водопроводной воды всегда активирована, а функция программирования этой подачи отключена.
Процесс активирования этой функции описан в главе 17, предназначеннной для монтажников (параметр H91).
В случае выполнения активирования задайте строки программы с 31 по 36, как описано в параграфе 3-5.1.

3.6 Установка пониженной температуры системы отопления

- Нажать одну из этих двух кнопок   , чтобы иметь доступ к меню программирования.
- Нажать те же кнопки до визуализации кода P5, относящегося к пониженной температуре.
- Задать желаемую температуру при помощи кнопок  .

Система отопления регулируется на эту температуру тогда, когда включается режим работы при пониженной температуре "  " или не требуется выработка тепла согласно запрограммированному рабочему циклу.

Примечание - Если к котлу подключен внешний зонд, параметр P5 может использоваться для установки минимальной комнатной температуры обогреваемого помещения.

- Инструкция для пользователя -



3.7 Таблица задаваемых пользователем параметров

№ параметра	Наименование параметра	Заданное изготовителем значение	Диапазон
P1	Истинное время	---	0...23:59
P5	Пониженная температура системы отопления (°C)	25	25..80
P11	Начало первой фазы ежедневного рабочего цикла системы отопления в автоматическом режиме	6:00	00:00...24:00
P12	Конец первой фазы ежедневного рабочего цикла системы отопления в автоматическом режиме	22:00	00:00...24:00
P13	Начало второй фазы ежедневного рабочего цикла системы отопления в автоматическом режиме	0:00	00:00...24:00
P14	Конец второй фазы ежедневного рабочего цикла системы отопления в автоматическом режиме	0:00	00:00...24:00
P15	Начало третьей фазы ежедневного рабочего цикла системы отопления в автоматическом режиме	0:00	00:00...24:00
P16	Конец третьей фазы ежедневного рабочего цикла системы отопления в автоматическом режиме	0:00	00:00...24:00
P31	Начало первой фазы ежедневного рабочего цикла системы хозяйственной воды (*)	0:00	00:00...24:00
P32	Конец первой фазы ежедневного рабочего цикла системы хозяйственной воды (*)	24:00	00:00...24:00
P33	Начало второй фазы ежедневного рабочего цикла системы хозяйственной воды (*)	0:00	00:00...24:00
P34	Конец второй фазы ежедневного рабочего цикла системы хозяйственной воды (*)	0:00	00:00...24:00
P35	Начало третьей фазы ежедневного рабочего цикла системы хозяйственной воды (*)	0:00	00:00...24:00
P36	Конец третьей фазы ежедневного рабочего цикла системы хозяйственной воды (*)	0:00	00:00...24:00
P45	Восстановление ежедневных рабочих циклов систем отопления и хозяйственной воды (запрограммированных изготовителем). Нажать одновременно кнопки - + около 3 секунд: на дисплее появляется цифра 1. Подтвердить нажатием одной из этих двух кнопок	0	0...1

(*) Параметры с P31 по P36 могут выводиться на дисплей только при активированной функции программирования подачи водопроводной воды, описанной в главе 17, предназначеннной для монтажников (параметр H91).

3.8 Сигнализация неисправностей и возврат котла в рабочее состояние

Если возникает неисправность, на дисплее появляется мигающая кодовая сигнализация.

На главный дисплей (см. рис. 1 а) аварийные сигнализации выводятся вместе с символом (см. рис. 4).

Для гашения сигнализации нужно нажать кнопку восстановления как минимум две секунды.

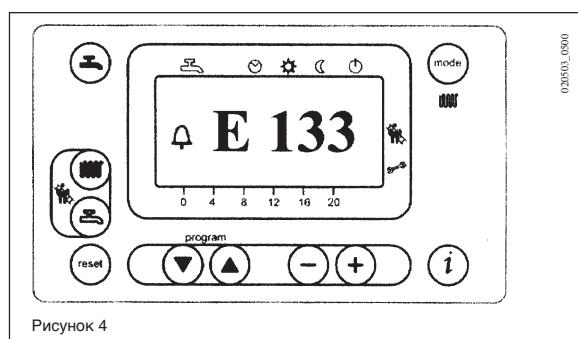


Рисунок 4

На вспомогательном дисплее (см. рис. 1 б) поочередно появляются аварийная сигнализация и время, оба мигающих (см. рис. 4.1). Выведенные на вспомогательный дисплей сигнализации могут быть погашены только после устранения причины, вызвавшей их.

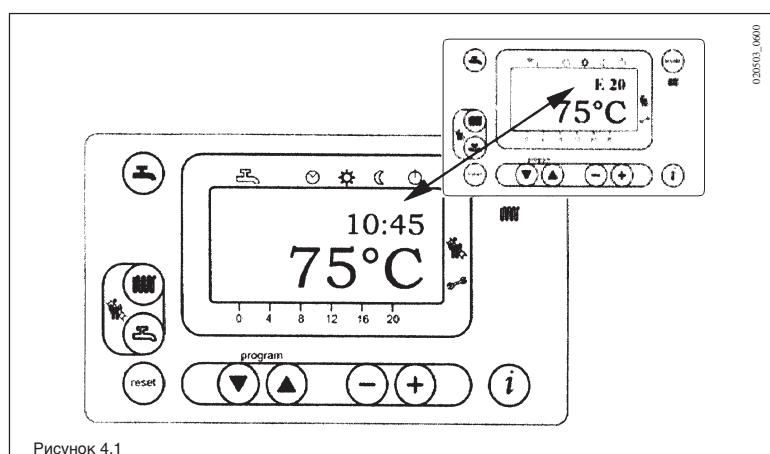


Рисунок 4.1

- Инструкция для пользователя -

3.9 Сводная таблица сигнализируемых неисправностей

Код неисправности	Описание неисправности	Действие
10	Неисправность чувствительного элемента внешнего зонда	Обратиться к уполномоченному сервисному центру.
20	Неисправность датчика HTK на нагнетании	Обратиться к уполномоченному сервисному центру.
50	Неисправность датчика HTK хозяйственной воды	Обратиться к уполномоченному сервисному центру.
110	Срабатывание защитного термодатчика или датчика температуры дымовых газов	Нажать кнопку восстановления (около 2 секунд). В случае частого срабатывания этих устройств, обратиться к уполномоченному сервисному центру.
132	Срабатывание термодатчика установки с отопительными панелями в полу	Обратиться к уполномоченному сервисному центру.
133	Прерывание подачи газа	Нажать кнопку восстановления (около 2 секунд). Если сигнализация остается, обратиться к уполномоченному сервисному центру.
135	Нарушение электропитания вентилятора	Обратиться к уполномоченному сервисному центру.
151	Ошибка системы управления котлом	Нажмите кнопку сброса, если на дисплее высвечивается символ (), в противном случае отключите бойлер от сети электропитания на 10 секунд. Если неисправность осталась, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Проверьте положение электродов зажигания (глава 19).
153	Беспричинное нажатие кнопки восстановления	Повторно нажать эту кнопку (около 2 секунд).
154	Ошибка системы управления котлом	Нажать кнопку восстановления (около 2 секунд), а затем повторно нажать ее при появлении сигнализации E153.
160	Пороговая скорость вентилятора не достигнута	Обратиться к уполномоченному сервисному центру.
164	Нет разрешения от дифференциального датчика гидравлического давления	Удостовериться, что давление установки находится в требуемых пределах (см. главу "Наполнение установки"). Если сигнализация остается, обратиться к уполномоченному сервисному центру.
183	Фаза записи параметров в память	Если эта сигнализация остается более 3 секунд, нажать кнопку восстановления (около 2 секунд), а затем повторно нажать ее при появлении сигнализации E153.

Каждая неисправность имеет определенную степень приоритета; в случае одновременного возникновения нескольких неисправностей, на дисплей первой выводится сигнализация неисправности высшего приоритета. Устранив причину этой неисправности, на дисплее появляется сигнализация следующей неисправности, и т.п.
Если любая из вышеперечисленных неисправностей часто повторяется, обратиться к уполномоченному сервисному центру.



- Инструкция для пользователя -



4. Наполнение установки

Важно - Периодически проверить давление по манометру при холодной установке (11); оно должно быть в пределах 1 - 1,5 бар. В случае повышенного давления, открыть спускной кран котла, а в случае пониженного давления, открыть кран наполнения котла (Рисунок 5а или 5б).

Советуем открывать кран наполнения очень медленно с тем, чтобы обеспечить выпуск воздуха.
В случае часто повторяющегося падения давления, обратиться к уполномоченному сервисному центру.



LUNA HT 280 - HT 330


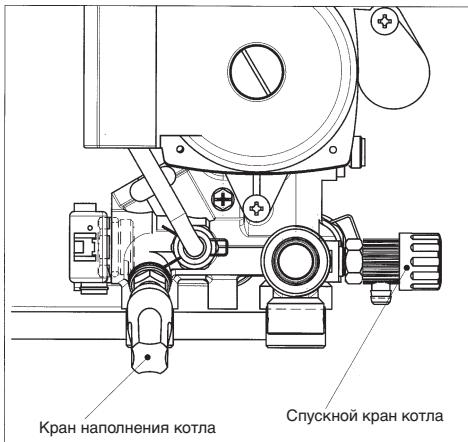


Рисунок 5а

2010_09
0307_09

LUNA HT 1.120 - HT 1.240 - HT 1.280

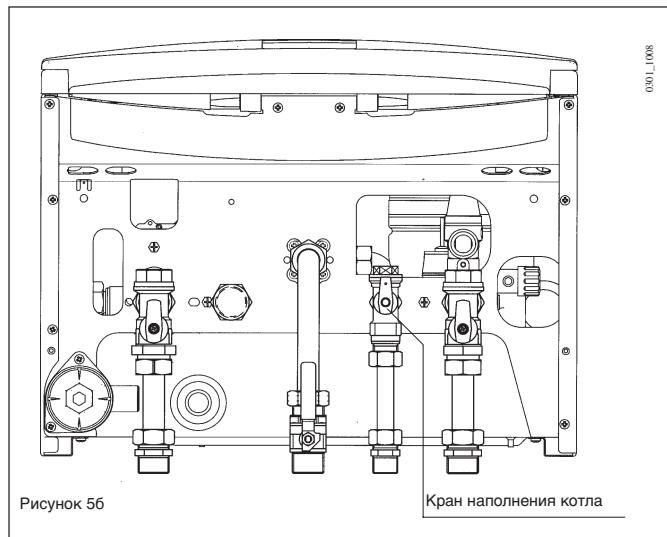

880_1100
0307_09

Котел оснащен дифференциальным реле гидравлического давления, которое приводит к останову котла в случае блокировки насоса или недостатка воды.

5. Выключение котла

Для выключения котла нужно прекратить подачу электропитания на него.

6. Продолжительная остановка установки. Защита от замерзания

Советуем не опорожнить всю отопительную установку, поскольку частая замена воды приводит к отложению вредной известковой накипи на внутренних поверхностях котла и нагревательных элементов.

Если в зимнее время установка не используется и существует опасность замерзания, желательно добавить в воду установки подходящий антифриз (например, смесь пропиленгликоля и ингибиторов накипи и коррозии).

В электронном блоке управления котлом предусмотрен модуль защиты от замерзания, который при уменьшении температуры на нагнетании установки ниже 5°C поддерживает горелку в действие до достижения температуры на нагнетании в 30°C.

Эта защита активна при следующих условиях:

- * включено электропитание котла;
- * есть газ;
- * рабочее давление установки находится в требуемых пределах;
- * котел не в состоянии блокировки.

7. Смена газа

Эти котлы могут работать как на метане, так и на сжиженном нефтяном газе.

Для переналадки котла в случае замены одного типа газа другим обратиться к уполномоченному сервисному центру.

8. Инструкция по текущему техобслуживанию

Чтобы обеспечить правильную, эффективную и безопасную работу котла, ежегодно в конце зимнего сезона следует его подвергать осмотру персоналом уполномоченного сервисного центра.

Тщательное техобслуживание гарантирует сокращение эксплуатационных расходов.

Для внешней чистки котла нельзя использовать абразивные, агрессивные и/или легко воспламеняющиеся вещества (например, бензин, спирт, и т.п.). Во всяком случае, чистку следует произвести при выключенном аппарате (см. главу 5 "Выключение бойлера").

- Инструкция для установщика -

9. Общие указания

Ниже приведенные указания специфически предназначены для установщиков, чтобы дать им возможность производить безуказанный монтаж установки. Инструкция по запуску и эксплуатации котла содержится в разделе для пользователя.
Монтаж, эксплуатация и техобслуживание газовых установок бытового назначения должны производиться персоналом, получившим квалификацию согласно действующим правилам.
Помимо вышеизложенного, нужно иметь в виду следующее:

- Котел может использоваться с конвективными плитами, радиаторами и конвекторами любого типа, система питания которых может быть двух- или однотрубной. Участки системы в любом случае должны быть рассчитаны по обычной методике с учетом характеристики "подача-напор", указанной на шильдике и приведенной в главе 22.
- Не оставлять упаковочный материал (пластмассовые мешки, полистирол, и т.п.) в пределах досягаемости детей, так как он потенциально опасен для их жизни.
- Первый запуск котла должен осуществляться персоналом уполномоченного сервисного центра (см. прилагаемый перечень).

В случае несоблюдения вышеизложенных указаний, аппарат снимается с гарантии.



10. Операции перед монтажом

Этот котел предназначен для нагрева воды до температуры ниже точки кипения при атмосферном давлении. Котел следует подключить к отопительной установке, а также, если требуется для данной модели, к распределительной сети горячей хозяйственной воды, которые должны быть совместимы с его эксплуатационными характеристиками и мощностью.

Прежде чем подключить котел, необходимо осуществить следующее:

- a) Убедиться в пригодности котла для работы на имеющемся газе. Это можно определить по надписи на упаковке и по паспортной табличке на аппарате.
- b) Убедиться в надлежащей тяге дымохода, в отсутствии в нем сужений, а также что к нему не присоединены выпускные трубы других аппаратов. Это допускается только в том случае, если дымоход предназначен для нескольких потребителей и изготовлен согласно специфическим действующим правилам и нормам.
- c) Если котел должен быть присоединен к существующему дымоходу, убедиться в его совершенной чистоте, так как отделение шлаков от его стен во время работы котла могло бы препятствовать свободному выпуску отходящих газов.

Кроме того, для обеспечения правильной работы аппарата и сохранения гарантии, необходимо соблюдать следующие указания:

1. Система хозяйственной воды

Если жесткость воды превышает 20°F (1°F = 10 мг карбоната кальция на литр воды), необходимо установить дозатор полифосфатов или другое устройство аналогичного эффекта, соответствующее действующим правилам.

2. Система отопления

2.1 Новая установка

Перед монтажом котла, тщательно очистить установку от всех остатков нарезки резьб, сварки и растворителей, используя подходящие для этого продукты, имеющиеся в продаже.

2.2 Существующая установка

Перед монтажом котла, тщательно очистить установку от всякой грязи и примеси, используя подходящие для этого продукты, имеющиеся в продаже.

Для этой чистки нельзя использовать кислые или щелочные вещества или продукты, которые могли бы разъедать металлические, пластмассовые и резиновые части котла (мы рекомендуем SENTINEL X400 и X100). Употреблять приобретенный продукт согласно приложенной к нему инструкции.

Напоминаем, что наличие отложений в отопительной установке приводит к нарушению исправности работы котла (например, перегрев и шум в теплообменнике).

11. Монтаж котла

Определив точное место установки котла, прикрепить монтажную плиту к стене.


Осуществить соединения с водо- и газопроводами установки в точках, отмеченных на нижнем брусе плиты.

Если установка не новая, советуем поместить в нижней точке обратной линии котла отстойный бак для сбора осадка или шлака, оставшегося после промывки, который со временем может попасть в циркуляцию.


Прикрепив котел к стене, присоединить его к выпускным и всасывающим трубопроводам (поставляемым по запросу), указания по монтажу которых приведены на следующих страницах.

Присоединить сифон к сточному колодцу, обеспечивая постоянный уклон. Нельзя предусмотреть горизонтальные участки.


LUNA HT 1.280 - HT 1.240 - HT 1.120

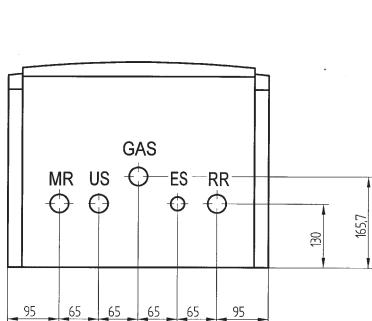

MR: линия нагнетания системы отопления G 3/4
US: выход горячей хозяйственной воды G 1/2
GAS: вход газа в котел G 3/4
E.S.: вход холодной хозяйственной воды G 1/2
R.R: обратная линия системы отопления G 3/4
SC: выпуск конденсата

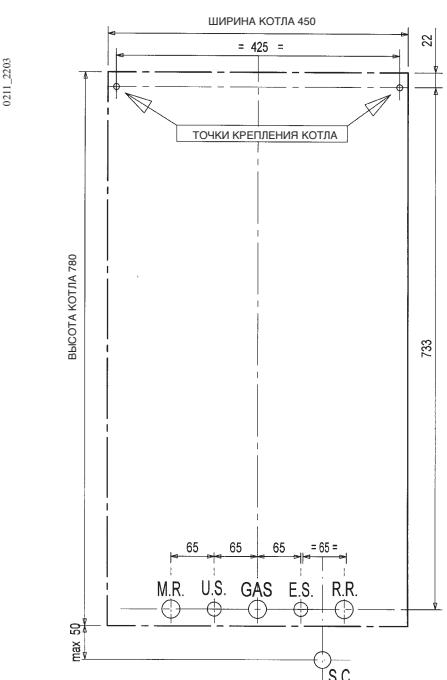

LUNA HT 330 - HT 280

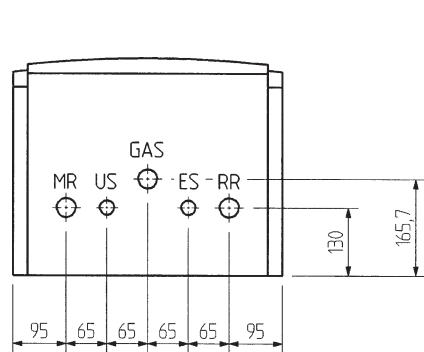


MR: линия нагнетания системы отопления G 3/4
US: выход горячей хозяйственной воды G 1/2
GAS: вход газа в котел G 3/4
E.S.: вход холодной хозяйственной воды G 1/2
R.R: обратная линия системы отопления G 3/4
SC: выпуск конденсата

Рисунок 6

- Инструкция для установщика -




12. Размеры котла

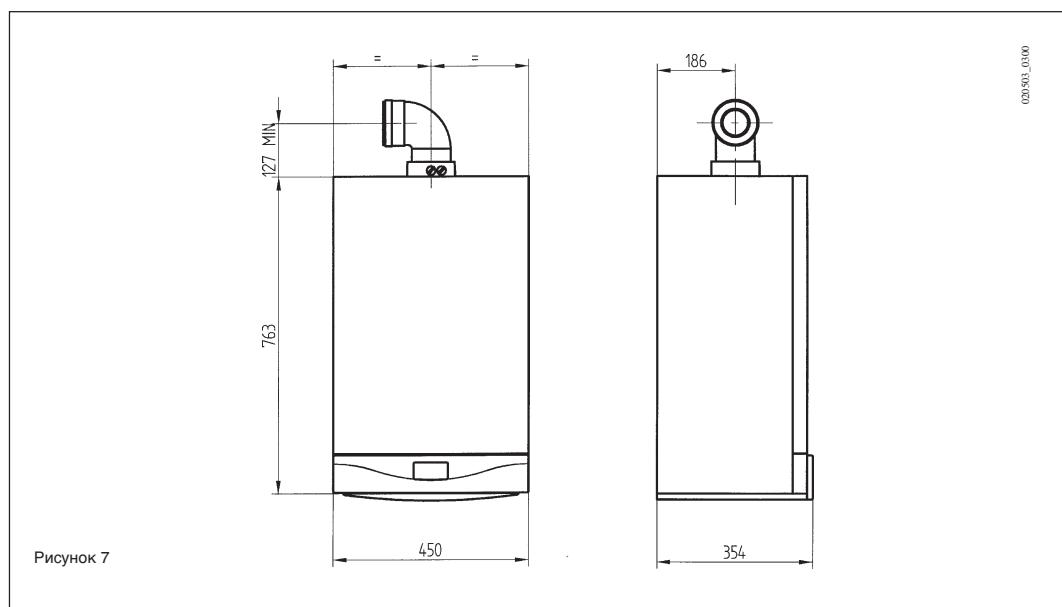


13. Набор принадлежностей

- монтажная плита
- газовый кран (16)
- водовпускной кран с фильтром (17)
- кран на линии нагнетания отопительной установки (19)
- кран на обратной линии отопительной установки (18)
- уплотнительные прокладки
- телескопические муфты
- дюбели 8 мм и крючки

LUNA HT 280 - HT 330

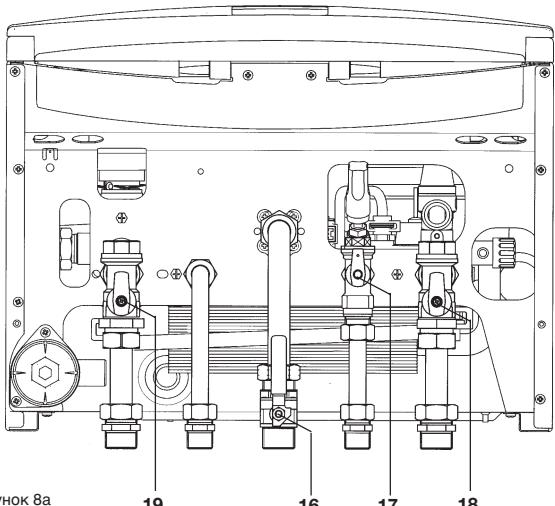

LUNA HT 1.120 - HT 1.240 - HT 1.280

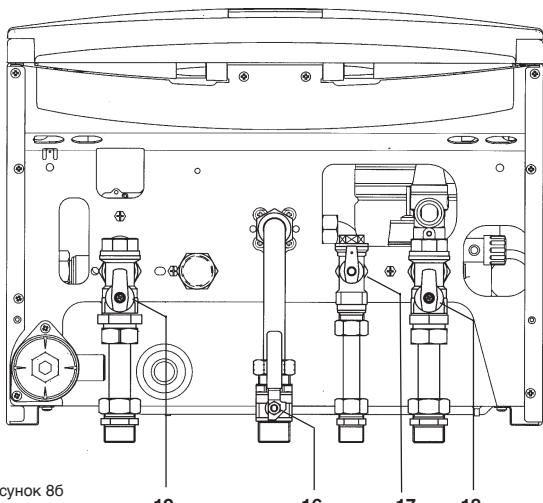

- Инструкция для установщика -

14. Монтаж выпускных/всасывающих трубопроводов

Монтаж котельной установки может производиться очень легко и просто при помощи нижеописанных факультативных принадлежностей. Котел поставляется готовым к присоединению к вертикальному или горизонтальному коаксиальному выпускному-всасывающему трубопроводу. При помощи сдвоенного соединительного блока, поставляемого по запросу, котел может быть присоединен к отдельным трубопроводам. Если используются выпускные и всасывающие трубопроводы, не поставленные фирмой BAXI AO, необходимо удостоверить их пригодность для данного применения и обеспечить, что их потери напора не превышают 100 Па.

Указания по монтажу следующих трубопроводов:

- C₁₃, C₃₃** Концевые патрубки сдвоенных выпускных трубопроводов должны быть размещены внутри квадрата стороной в 50 см. Подробные указания содержатся в приложенной к отдельным принадлежностям инструкции.
- C₅₃** Патрубки для забора воздуха и выпуска продуктов сгорания нельзя разместить на противоположных стенах здания.
- C₆₃** Потери напора трубопроводов не должны превышать 100 Па. Эти трубопроводы должны иметь сертификат пригодности для данного применения при температурах выше 100°C. Концевая соединительная муфта дымовой трубы должна быть сертифицирована согласно норме prEN 1856-1.
- C₄₃, C₈₃** Дымоход или дымовая труба должны быть пригодны для данного применения.

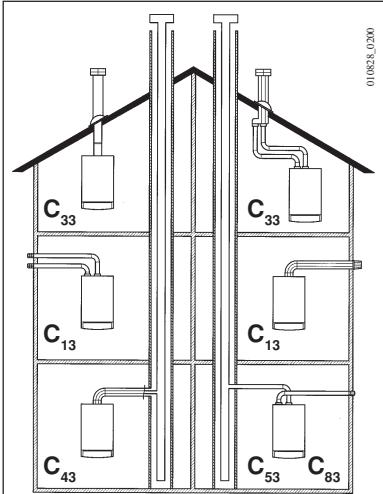


Рисунок 9

Тип трубо-проводов	Макс. длина выпускных трубо-проводов	Уменьшение макс. длины на каждое колено под 90°	Уменьшение макс. длины на каждое колено под 45°	Диаметр концевой муфты для дымовой трубы	Диаметр наружного трубопровода
коаксиальные Δ 60/100 мм	10 м	1 м	0,5 м	100 mm	100 mm
отдельные вертикальные	15 м	0,5 м	0,25 м	133 mm	80 mm
отдельные горизон-тальные	80 м	0,5 м	0,25 м	-	80 mm

... коаксиальный (концентрический) выпускной-всасывающий трубопровод

Этот тип трубопровода позволяет забирать воздух для горения и выпускать отработавшие газы как вне здания, так и в дымоходы типа LAS. Коаксиальное колено под 90°, поворачивающееся на 360°, позволяет осуществить присоединение котла к выпускному-всасывающему трубопроводу в любом направлении. Его можно также использовать в качестве дополнительной соединительной детали коаксиального трубопровода или колена под 45°.

Если отработавшие газы выпускаются вне здания, выпускной-всасывающий трубопровод должен выступать минимум на 18 мм от стены с тем, чтобы позволить монтаж и заделку алюминиевой крышки, предохраняющей от попадания дождевой воды.
Минимальный уклон этого трубопровода в сторону котла должен быть равен 1 см на метр длины.

Если вставляется колено под 90°, общая длина трубопровода сокращается на 1 метр.

Если вставляется колено под 45°, общая длина трубопровода сокращается на 0,5 метра.


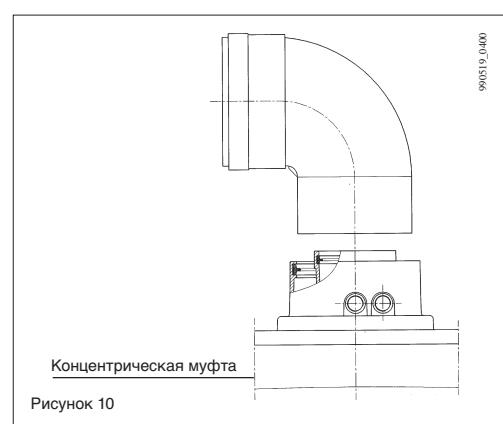



Рисунок 10

- Инструкция для установщика -

Примеры монтажа горизонтального трубопровода $\Delta 60/100$ мм

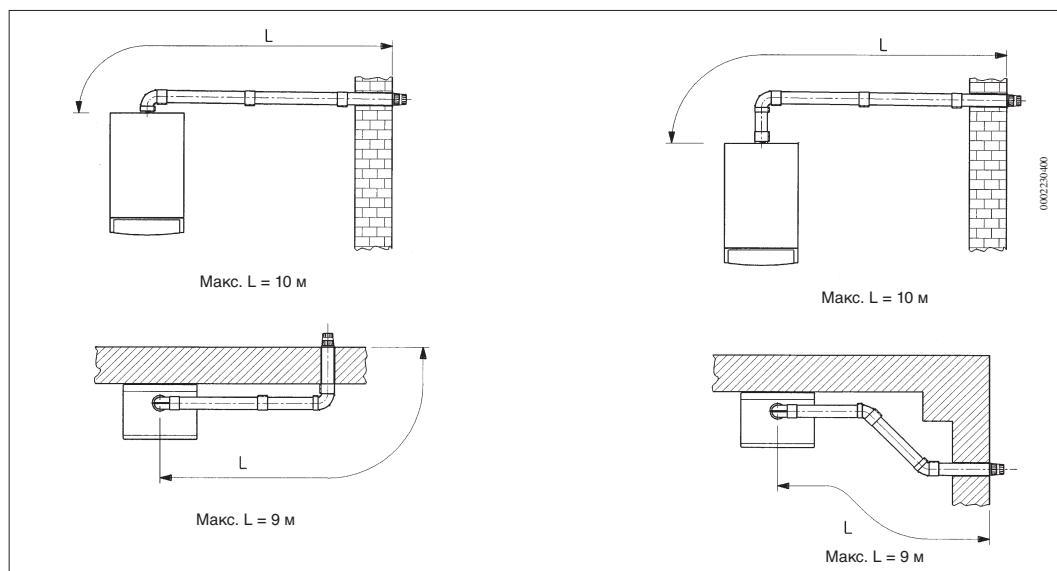


Примеры монтажа в наличии дымохода типа LAS $\Delta 60/100$ мм

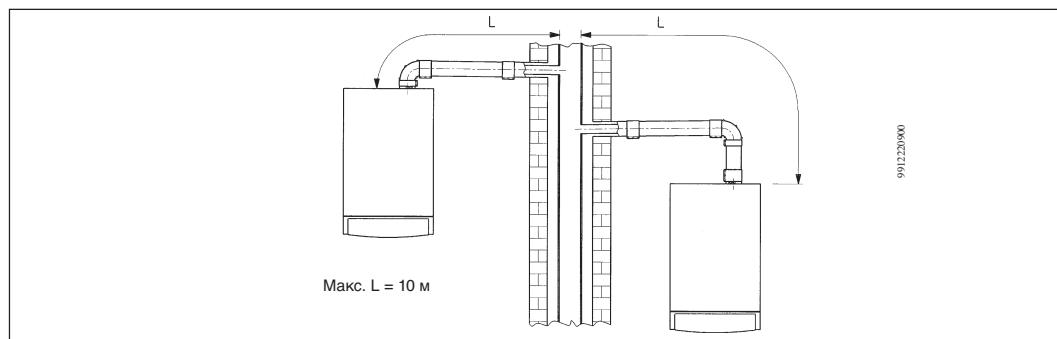

Примеры монтажа вертикального трубопровода $\Delta 60/100$ мм

Трубопровод можно поставить как на наклонную, так и на плоскую крышу, используя соответствующую принадлежность для дымовой трубы и специальную церепицу с оболочкой, которая поставляется по запросу.

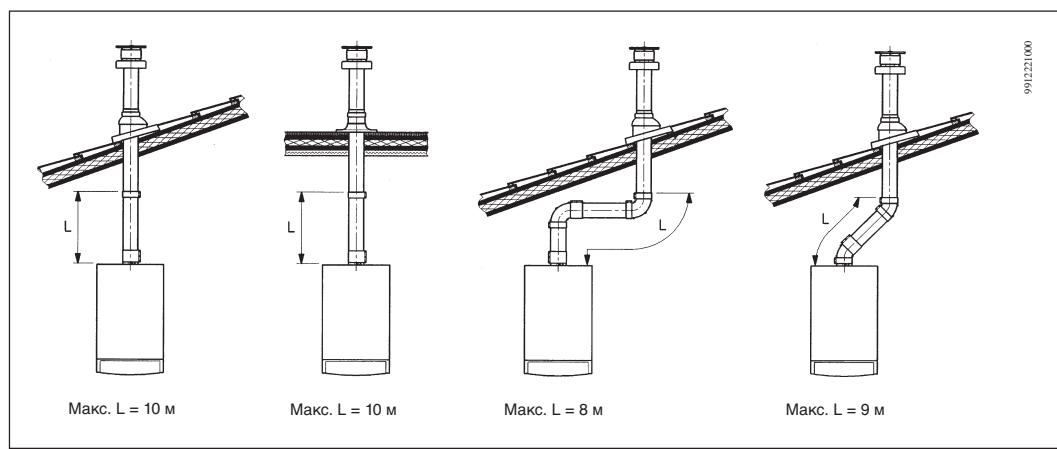

... отдельные всасывающие/выпускные трубопроводы


Трубопроводы этого типа позволяют выпускать отработавшие газы как вне здания, так и в отдельные дымоходы.

Точка забора воздуха для горения и точка выпуска отработавших газов могут быть размещены в разных местах.


Сдвоенный соединительный блок поставляется в комплекте с переходной муфтой (100/80) для выпускного трубопровода и муфтой для всасывающего трубопровода.

Снятые с заглушки винты и прокладка используются для монтажа муфты всасывающего трубопровода.

- Инструкция для установщика -

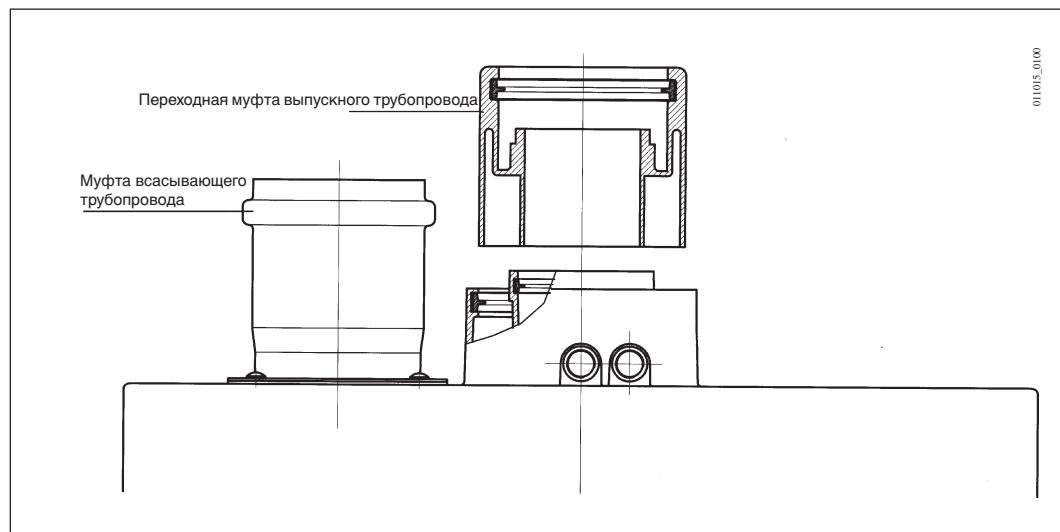

Колено под 90°, поворачиваемое на 360°, позволяет осуществить присоединение котла к выпускному/всасывающему трубопроводу в любом направлении. Его можно также использовать в качестве дополнительной соединительной детали трубопровода или колена под 45°.

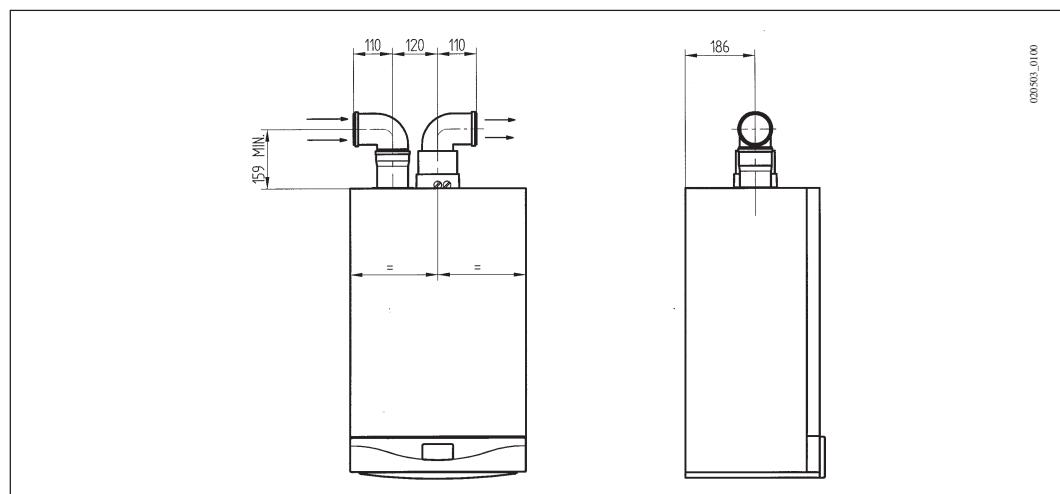


Если вставляется колено под 90°, общая длина трубопровода сокращается на 0,5 метра.
Если вставляется колено под 45°, общая длина трубопровода сокращается на 0,25 метра.




- Инструкция для установщика -

Примеры монтажа отдельных горизонтальных трубопроводов

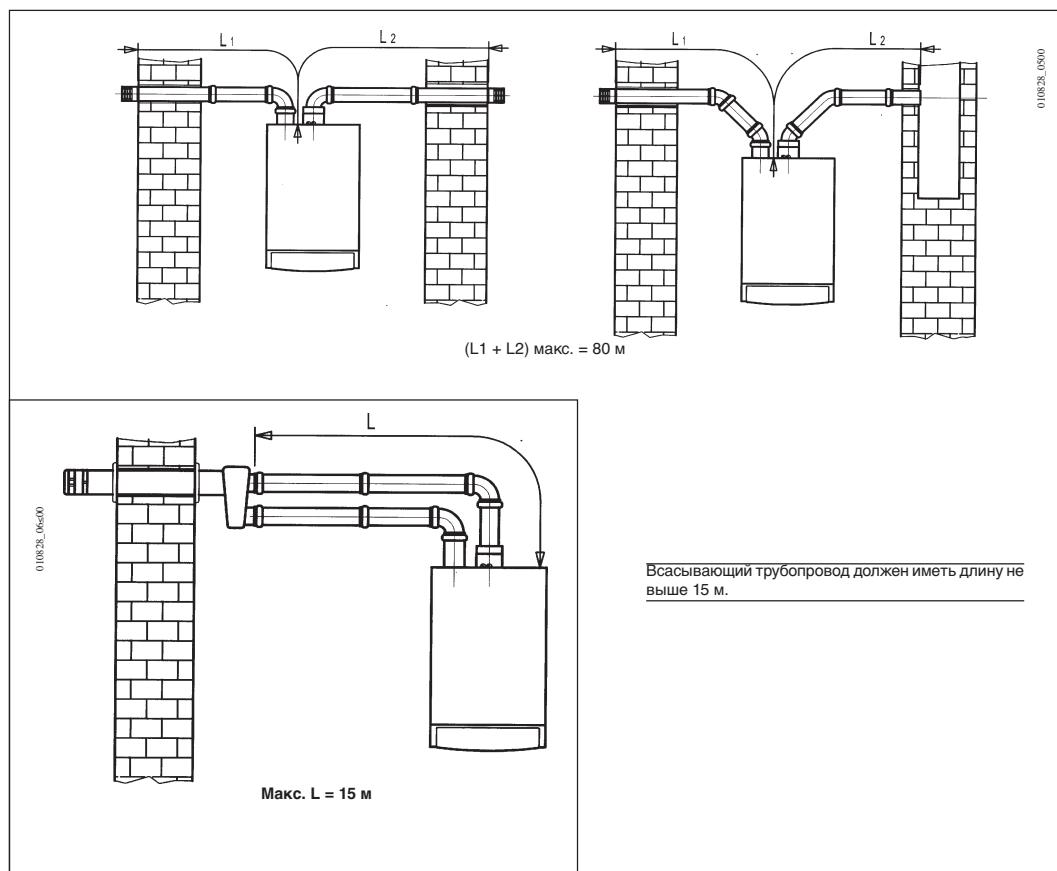

Примеры монтажа отдельных вертикальных трубопроводов

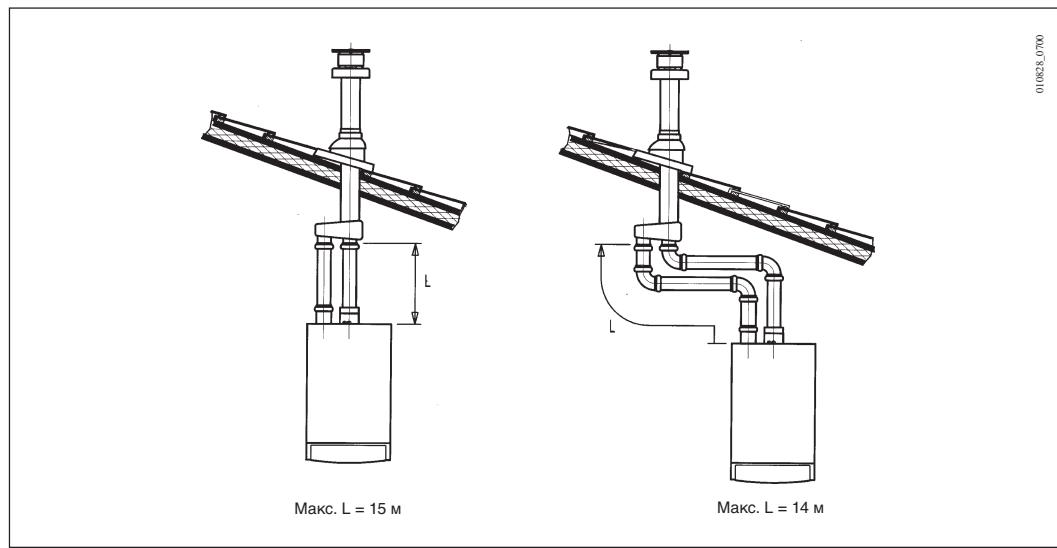


Важно - Выпускной трубопровод отработавших газов должен быть изолирован подходящим материалом (например, стекловатным матом) в местах его соприкосновения со стенами жилых помещений.
Для подробных указаний по монтажу принадлежностей, просим Вас ознакомиться с приложенной к ним инструкцией.

- Инструкция для установщика -

15. Подключение к электросети

Электрическая безопасность аппарата обеспечивается только тогда, когда он правильно подключен к эффективному заземляющему устройству, которое должно отвечать требованиям действующих правил безопасности установок (Закон от 5 марта 1990 г. № 46). Котел следует присоединить к однофазной сети электропитания в 220-230 В + заземление при помощи установленного трехжильного кабеля, соблюдая полярность Линия-Нейтраль. Подключение должно осуществляться через двухполюсный выключатель с раствором контактов не менее 3 мм. В случае замены питающего кабеля, использовать унифицированный кабель HAR H05 VV-F 3x0,75 мм² диаметром не выше 8 мм. Быстро действующий плавкий предохранитель в 2 А помещен в клеммном щите питания (для его контроля и/или замены снять черную плавкую вставку).

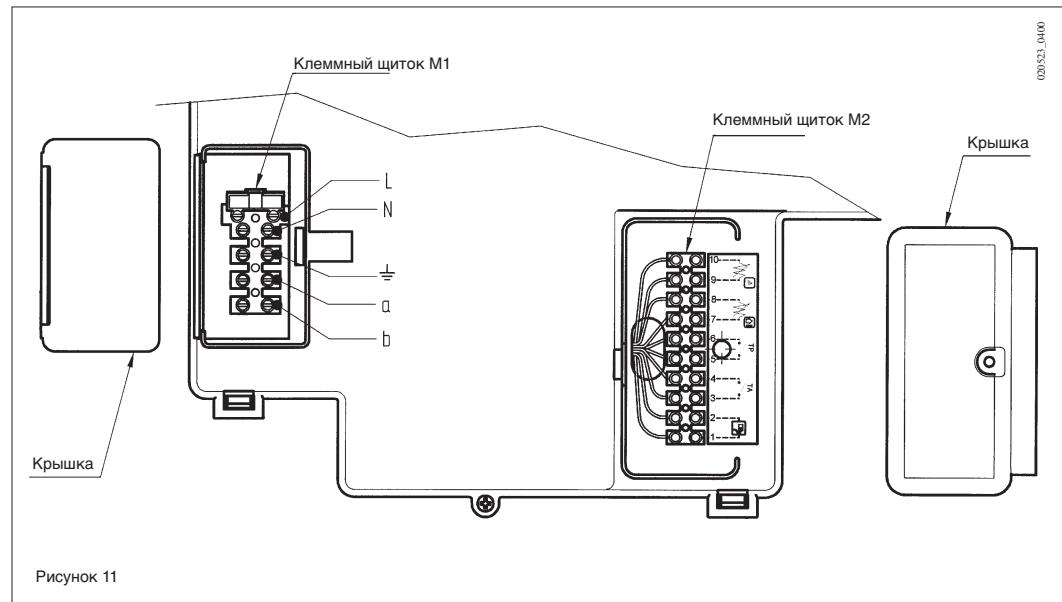

15.1 Электрические соединения котла

Чтобы иметь доступ к клеммным щиткам M1 и M2, повернуть панель управления вниз и снять предохранительные крышки (см. рис. 11).

Зажимы 1-2: предназначены для присоединения климатического регулятора фирмы SIEMENS модели QAA73, который поставляется по запросу. Не нужно соблюдать полярность соединений. Перемычку, имеющуюся на зажимах 3-4 "TA", следует снять.

Для правильного монтажа и настройки вышеуказанного регулятора внимательно прочитать приложенную к нему инструкцию.

Зажимы 3-4 "TA": предназначены для присоединения датчика комнатной температуры. Нельзя использовать датчики с резистором опережения. Установиться в отсутствии напряжения на наконечниках двух соединительных проводов датчика.

Зажимы 5-6 "TP": предназначены для присоединения термодатчика (имеющегося в продаже типа) для отопительных установок с панелями в полу помещений. Установиться в отсутствии напряжения на наконечниках двух соединительных проводов датчика.

Зажимы 7-8: предназначены для присоединения внешнего зонда фирмы SIEMENS модели QAC34, который поставляется по запросу. Для правильного монтажа этого зонда внимательно прочитать приложенную к нему инструкцию.

Зажимы 9-10: предназначены для присоединения зонда приоритетного включения системы хозяйственной воды, который поставляется по запросу для котлов, соединенных с внешним бойлером.

Зажимы а-б (230 В): электропитание клапана/насоса отдельной зоны, см. параграф "Присоединение разделенной на зоны установки".

15.2 Присоединение климатического регулятора QAA73

Климатический регулятор фирмы SIEMENS модели QAA73 (поставляемый по запросу) должен быть подключен к зажимам 1-2 клеммного щита M2 (см. рис. 11).

Необходимо снять перемычку с зажимов 3-4, предназначенную для присоединения датчика комнатной температуры.

Температура хозяйственной воды и рабочий цикл системы хозяйственной воды должны быть установлены при помощи этого устройства.

Рабочий цикл системы отопления следует задать с регулятора QAA73.

Если установка разделена на зоны, при помощи QAA73 задается только рабочий цикл системы отопления зоны, контролируемой этим регулятором; рабочий цикл системы отопления других зон задается прямо с панели управления котлом.

Для регулировки задаваемых пользователем параметров просим ознакомиться с приложенной к регулятору QAA73 инструкцией.

ВАЖНО - Если отопительная установка разделена на зоны, параметр 80 "Наклон HC2" должен быть установлен на "- запрещен" посредством климатического регулятора QAA73.

- QAA73: задаваемые установщиком параметры

Нажать обе кнопки PROG одновременно не менее 3 секунд, чтобы иметь доступ к перечню задаваемых установщиком и/или визуализируемых параметров.

Для выбора параметра нажать одну из вышеназванных кнопок.

Для изменения параметра нажать кнопку [+] или [-].

Чтобы занести в память введенное изменение, нажать одну из кнопок PROG.

Чтобы выйти из программы, нажать информационную кнопку (i).

Ниже перечисляются лишь самые обычные параметры:



- Инструкция для установщика -



№	Параметр	Диапазон	Заданные изготавителем значения
70	Наклон HC1 Выбор климатической кривой "kt" системы отопления	2.5...40	15
72	Макс. температура на нагнетании HC1 Максимальная температура на нагнетании отопительной установки	25...85	85
74	Тип здания	Тяжелое, легкое	Легкое
75	Компенсация влияния окружающей среды Разрешение/запрещение компенсации влияния температуры окружающей среды. Если запрещается эта функция, должен иметься внешний зонд	на HC1 на HC2 на HC1+HC2 никакая	на HC1
77	Автоматическая адаптация климатической кривой "kt" в зависимости от температуры окружающей среды	Запрещена - Разрешена	Разрешена
78	Оптимизация пуска, макс. Максимальное опережение пуска котла по отношению к заданному времени начала рабочего цикла в целях оптимизации комнатной температуры	0...360 мин	0
79	Оптимизация останова, макс. Максимальное опережение останова котла по отношению к заданному времени конца рабочего цикла в целях оптимизации комнатной температуры	0...360 мин	0
80	Наклон HC2	2.5...40 —.- = запрещен	—.-
90	Пониженная температура ACS Минимальная температура хозяйственной воды	10 или 35...58	10 или 35
91	Рабочий цикл ACS Выбор рабочего цикла системы хозяйственной воды: 24 часа/сутки = система всегда включена PROG HC -1 час = как рабочий цикл системы отопления HC1, но на 1 час короче PROG HC = как рабочий цикл системы отопления PROG ACS = специфический рабочий цикл системы хозяйственной воды (см. также параметры № 30-36)	24 часа/сутки PROG HC -1 час PROG HC PROG ACS	24 часа/сутки

- Сигнализация неисправностей

В случае неисправности, на дисплее регулятора QAA73 появляется мигающий символ . Для визуализации кода и описания неисправности нужно нажать информационную кнопку .

Код	Сообщение на дисплее	Описание неисправности
10	Внешний зонд	Неисправность чувствительного элемента внешнего зонда или запрещение функции по параметру 75
20	Зонд котла	Неисправность зонда НТК на нагнетании
50	Зонд ACS	Неисправность зонда НТК хозяйственной воды
60	Зонд окружающей среды	Неисправность QAA73
110	STB котла	Срабатывание защитного термодатчика или датчика температуры дымовых газов
132	Аварийная остановка	Срабатывание термодатчика установки с отопительными панелями в полу
133	Нет пламени	Прерывание подачи газа
135	-	Нарушение электропитания вентилятора
151	BMU	Внутренняя ошибка платы бойлера.
153	Защитный выключатель	Беспринципное нажатие кнопки восстановления
160	Скорость вентилятора	Пороговая скорость вентилятора не достигнута
164	Реле давления системы отопления	Нет разрешения от дифференциального реле гидравлического давления

15.3 Присоединение внешнего зонда

Внешний зонд фирмы SIEMENS модели QAC34 (поставляемый по запросу) должен быть подключен к зажимам 7-8 клеммного щитка M2 (см. рис. 11).

Порядок установки наклона климатической кривой "kt" отличается в зависимости от присоединенных к котлу принадлежностей.

a) Без принадлежностей


Климатическая кривая "kt" задается через параметр H532, как описано в главе 17 "Установка параметров котла". Смотрите график 1 для выбора кривой относительно температуры окружающей среды в 20°C.

Если требуется смещение выбранной кривой, нажать кнопку (2) на панели управления котлом и изменить визуализируемое значение

при помощи кнопок и . Смотрите график 2 для выбора кривой (приведенный на этом графике пример относится к кривой kt = 15).

Если в обогреваемом помещении не достигается желаемой комнатной температуры, увеличить визуализируемое значение.

- Инструкция для установщика -

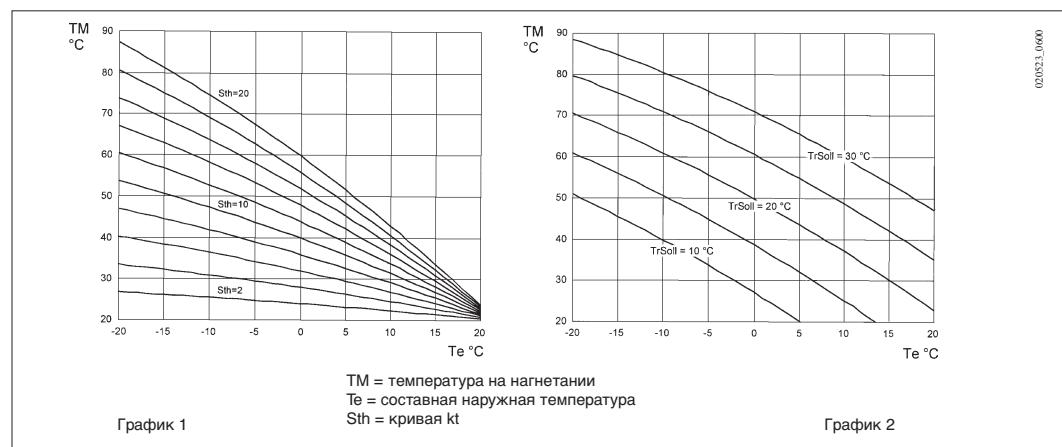

б) С климатическим регулятором QAA73


Климатическая кривая "kt" задается с климатического регулятора QAA73 через параметр 70 "Наклон НС1", как описано в параграфе 15.2 "QAA73: задаваемые установщиком параметры".

Смотрите график 3 для выбора кривой относительно температуры окружающей среды в 20°C.

Смещение кривой производится автоматически в зависимости от температуры окружающей среды, заданной при помощи климатического регулятора QAA73.

Если отопительная установка разделена на зоны, климатическая кривая "kt" части установки, не контролируемой регулятором QAA73, задается через параметр H532, как описано в главе 17 "Установка параметров котла".

ВАЖНО - Если отопительная установка разделена на зоны, параметр 80 "Наклон НС2" должен быть установлен на "—.- запрещен" посредством климатического регулятора QAA73 (см. параграф 15.2).

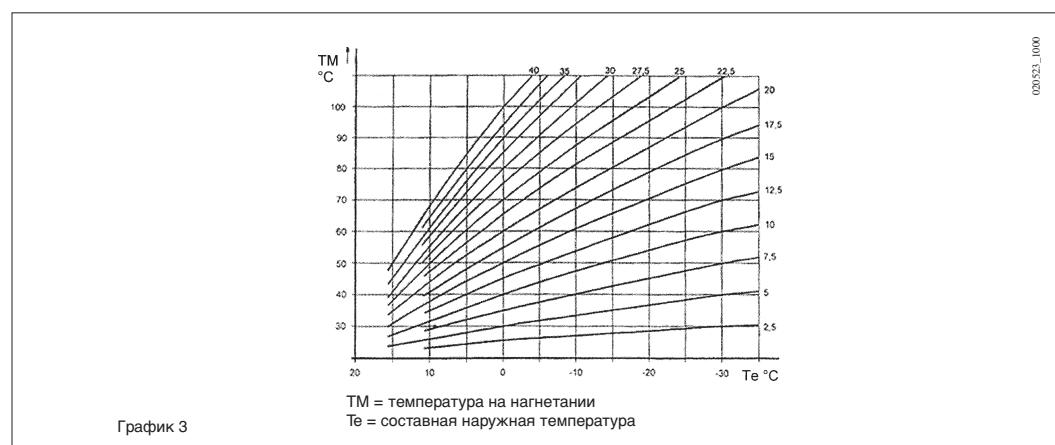

в) С устройством AGU2.500 для управления низкотемпературной зоной установки

Для соединения низкотемпературной зоны и ее управления просим ознакомиться с инструкцией, приложенной к устройству AGU2.500, которое поставляется по запросу.

15.4 Присоединение разделенной на зоны установки

Электрические соединения и регулировки, необходимые для управления разделенной на зоны установкой, отличаются в зависимости от присоединенных к котлу принадлежностей.

а) Без принадлежностей

Контакт включения по запросу тепла от отдельных зон должен быть соединен параллельно и подключен к зажимам 3-4 "ТА" клеммного щитка M2 (см. рис. 11), сняв имеющуюся перемычку.

Температура системы отопления задается прямо с панели управления котлом, как указано в этом руководстве в разделе для пользователя.

б) С климатическим регулятором QAA73

Электропитание на клапан или насос зоны, контролируемой климатическим регулятором QAA73, подается через зажимы а-б клеммного щитка M1 (см. рис. 11).

Контакт включения по запросу тепла от остальных зон должен быть соединен параллельно и подключен к зажимам 3-4 "ТА" клеммного щитка M2 (см. рис. 11), сняв имеющуюся перемычку.


Температура системы отопления контролируемой регулятором QAA73 зоны устанавливается автоматически тем самым регулятором.

Температура системы отопления остальных зон задается прямо с панели управления котлом.

ВАЖНО - Параметр 80 "Наклон НС2" следует установить на "—.- запрещен" посредством климатического регулятора QAA73 (см. параграф 15.2).



- Инструкция для установщика -

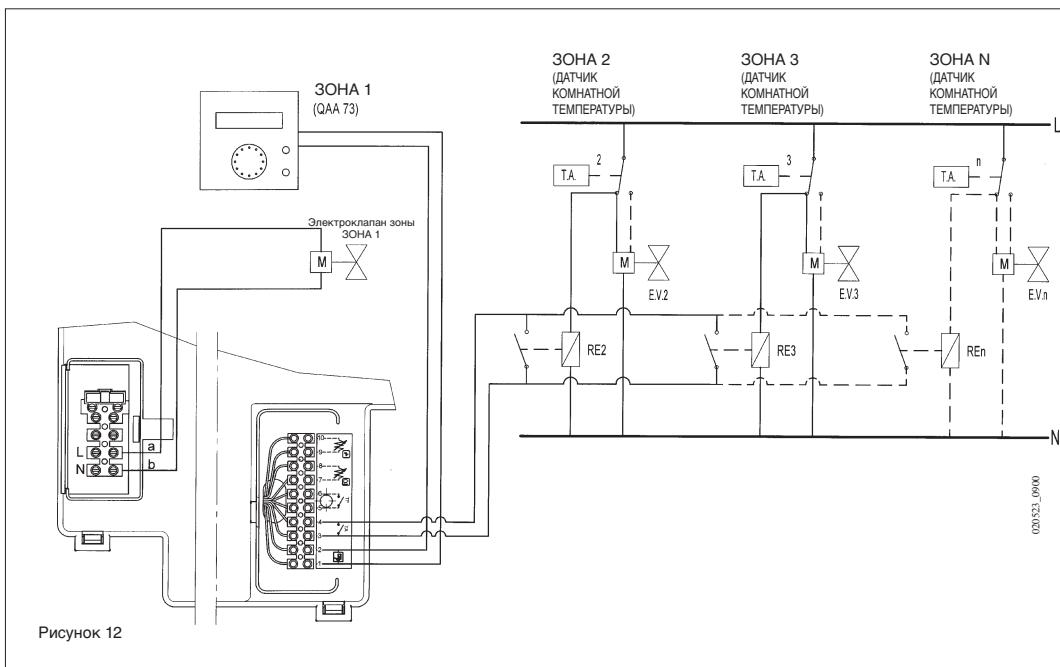

в) С устройством AGU2.500 для управления низкотемпературной зоной установки

Для соединения низкотемпературной зоны и ее управления просим ознакомиться с инструкцией, приложенной к устройству AGU2.500, которое поставляется по запросу.

15.5 Присоединение внешнего бойлера (для моделей LUNA HT 1.120 – 1.240 – 1.280)


Котлы моделей LUNA HT 1.120 – 1.240 – 1.280 оснащены моторным трехходовым клапаном, который позволяет присоединение внешнего бойлера.

Подсоединить бойлер к водопроводам, как указано на рисунке 13.

Подключить зонд HTK приоритетного включения системы хозяйственной воды (поставляемый как принадлежность) к зажимам 9-10 клеммного щитка M2 (см. рис. 11), сняв имеющийся резистор.

Чувствительный элемент зонда HTK следует вставить в соответствующий карман бойлера.

Температуру хозяйственной воды и время включения системы хозяйственной воды можно задать прямо с панели управления котлом, как описано в этом руководстве в разделе для пользователя.

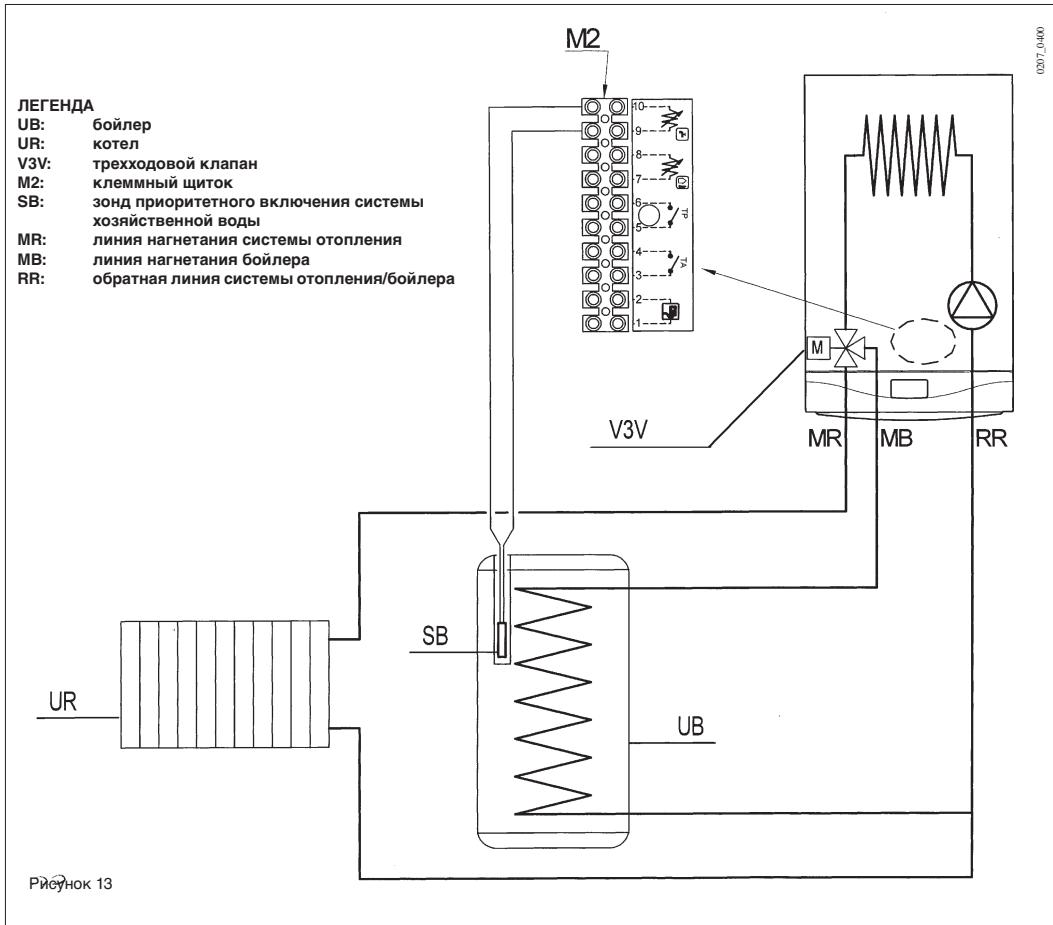

- Инструкция для установщика -


16. Наладочные работы в случае смены газа

Котел может быть переналожен для работы на метане (G20) или на пропане (G31) при содействии персонала уполномоченного сервисного центра.

Должны быть произведены в последовательности следующие операции:


- Настройка при максимальной теплопроизводительности - Через соответствующий патрубок выпускного трубопровода измерить содержание CO₂ в отработавших газах при максимальной теплопроизводительности. Если содержание CO₂ не соответствует указанному в таблице 1 значению, то регулировать его при помощи винта (K) газового клапана. Винт следует вращать по часовой стрелке для увеличения содержания CO₂, а против часовой стрелки для его уменьшения.
- Настройка при пониженной теплопроизводительности - Через соответствующий патрубок выпускного трубопровода измерить содержание CO₂ в отработавших газах при минимальной теплопроизводительности. Если содержание CO₂ не соответствует указанному в таблице 1 значению, то регулировать его при помощи винта (K) газового клапана. Винт следует вращать по часовой стрелке для увеличения содержания CO₂, а против часовой стрелки для его уменьшения.

- Pi: точка отбора давления подачи газа
 PO: точка отбора давления газа в горелке
 P: точка отбора давления для измерения отклонения (OFFSET)
 PI: вход сигнала с параметрами воздуха от вентилятора
 V: регулировочный винт расхода воздуха
 K: регулировочный винт отклонения (OFFSET)

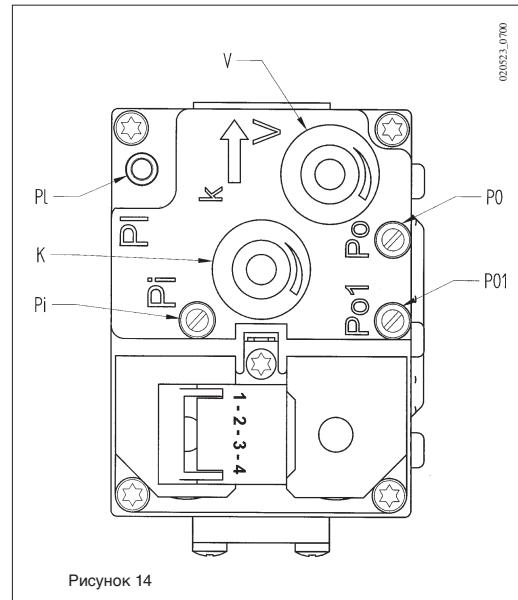

Чтобы облегчить настройку газового клапана, можно задать параметры настройки прямо с панели управления котлом нижеописанным образом:

- Нажать обе кнопки (2-3) одновременно до тех пор, пока на дисплее появится стрелка '▶' возле символа (около 6 секунд).
 - С помощью кнопок регулировать скорость вентилятора при минимальной и максимальной теплопроизводительности (% PWM).
- Примечание - Чтобы быстрее задать **минимальную и максимальную** теплопроизводительность, нажать соответственно кнопки .
- Для выхода из функции нажать одну из этих двух кнопок .

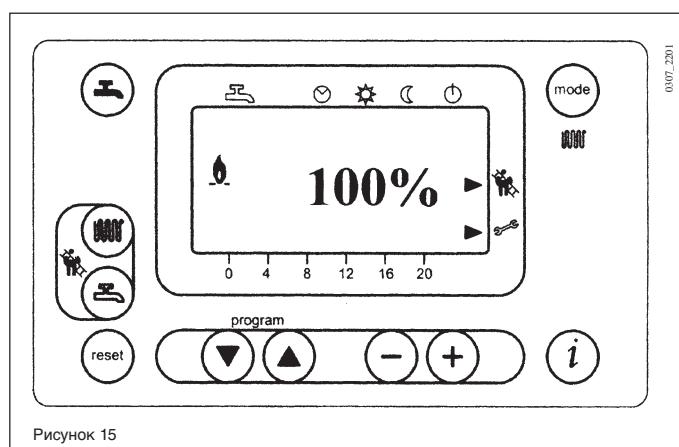

ВНИМАНИЕ: В случае переналадки бойлера для использования вместо метана пропана (сжиженного нефтяного газа) перед тем, как произвести тарировку газового клапана в соответствии с вышеуказанным описанием, необходимо выполнить следующие операции:

- Поверните регулировочный винт (V) на газовом клапане против часовой стрелки на число полных оборотов, равное тем, что приведены в табл.3;
- Задайте с помощью дисплея на панели управления параметры H608 и H611, связанные с мощностью зажигания. В таблице 3 приведены задаваемые величины. Способы программирования описаны в главе 17;

LUNA HT 330 LUNA HT 1.280	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
CO ₂ при макс. теплопроизводительности	8,7% ± 0,2	10% ± 0,2
CO ₂ при мин. теплопроизводительности	8,4% ± 0,2	9,8% ± 0,2
Газовая форсунка	12,0 mm	12,0 mm

Таблица 1а



- Инструкция для установщика -



LUNA HT 1.240 LUNA HT 280	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
CO ₂ при макс. теплопроизводительности	8,7% ± 0,2	10% ± 0,2
CO ₂ при мин. теплопроизводительности	8,4% ± 0,2	9,5% ± 0,2
Газовая форсунка	7,5 mm	7,5 mm

Таблица 1б



LUNA HT 1.120	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
CO ₂ при макс. теплопроизводительности	8,7% ± 0,2	10% ± 0,2
CO ₂ при мин. теплопроизводительности	8,4% ± 0,2	9,5% ± 0,2
Газовая форсунка	4,0 mm	4,0 mm

Таблица 1в



LUNA HT 330	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
Расход газа при 15°C, 1013 мбар		
Низшая теплота сгорания	34.02 МДж/м ³	46.3 МДж/кг
Расход при макс. теплопроизводительности	3.59 м ³ /час	2.64 кг/час
Расход при мин. теплопроизводительности	1.06 м ³ /час	0.78 кг/час

Таблица 2а

LUNA HT 280	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
Расход газа при 15°C, 1013 мбар		
Низшая теплота сгорания	34.02 МДж/м ³	46.3 МДж/кг
Расход при макс. теплопроизводительности	3.06 м ³ /час	2.25 кг/час
Расход при мин. теплопроизводительности	0,95 м ³ /час	0.70 кг/час

Таблица 2б

LUNA HT 1.280	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
Расход газа при 15°C, 1013 мбар		
Низшая теплота сгорания	34.02 МДж/м ³	46.3 МДж/кг
Расход при макс. теплопроизводительности	3.06 м ³ /час	2.25 кг/час
Расход при мин. теплопроизводительности	1,06 м ³ /час	0.78 кг/час

Таблица 2в

LUNA HT 1.240	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
Расход газа при 15°C, 1013 мбар		
Низшая теплота сгорания	34.02 МДж/м ³	46.3 МДж/кг
Расход при макс. теплопроизводительности	2.61 м ³ /час	1.92 кг/час
Расход при мин. теплопроизводительности	0.74 м ³ /час	0.54 кг/час

Таблица 2г

LUNA HT 1.120	G20 - 2Н - 20 мбар	G31 - 3Р - 37 мбар
Расход газа при 15°C, 1013 мбар		
Низшая теплота сгорания	34.02 МДж/м ³	46.3 МДж/кг
Расход при макс. теплопроизводительности	1.31 м ³ /час	0.96 кг/час
Расход при мин. теплопроизводительности	0,42 м ³ /час	0,31 кг/час

Таблица 2д

Модель бойлера	Число оборотов винта (V) против часовой стрелки	Параметр Н608 %		Параметр Н611 об/мин	
		Газ G20	Газ G31	Газ G20	Газ G31
LUNA HT 330	4	50	35	3900	3500
LUNA HT 280	2	55	35	4400	4000
LUNA HT 1.280	4	50	35	3900	3500
LUNA HT 1.240	2	55	35	4500	4000
LUNA HT 1.120	1	40	40	3350	3350

Таблица 3

- Инструкция для установщика -

17. Установка параметров котла

Параметры котла могут быть изменены исключительно квалифицированным персоналом, действуя нижеописанным образом:

- a) нажать обе кнопки , одновременно до тех пор, пока на дисплее появится параметр H90 (около 3 секунд);
- b) при помощи кнопок выбрать параметр, который нужно изменить;
- c) изменить параметр при помощи кнопок и ;
- d) для выхода из программы и хранения изменения нажать кнопку .

Ниже перечисляются самые обычные параметры:

№ параметра	Описание	Заданное изготовителем значение
H90	Задание пониженной температуры водопроводной воды (°C)	10 или 35
H91	Активация программы подачи водопроводной воды (0=активирована; 1=выключена)	1
H93	Только для бойлеров с пластинчатым теплообменником. Активация функции сбережения при активированной функции предварительного подогрева в параметре H602 (0=выключена; 1=активирована)	0
H505	Максимальная температура (°C) системы отопления HC1, то есть: - главной системы, если установка не разделена на зоны; - системы зоны, контролируемой климатическим регулятором QAA73, если установка имеет несколько высокотемпературные зоны; - системы высокотемпературной зоны, если установка смешанного типа и используется устройство AGU2.500 фирмы SIEMENS.	80
H507	Максимальная температура (°C) системы отопления HC2 разделенной на зоны установки, т.е. системы низкотемпературной зоны, если используется устройство AGU2.500 фирмы SIEMENS	80
H516	Температура автоматического переключения с летнего на зимний режим (°C)	20
H532	Выбор климатической кривой системы отопления HC1 (см. график 1)	15
H533	Выбор климатической кривой системы отопления HC2 (см. график 1)	15
H536	Установка мощности системы отопления (число оборотов вентилятора, об/мин)	см. таблицу 4
H544	Время дальнейшей принудительной циркуляции в режиме отопления (мин)	3
H545	Интервал между двумя зажиганиями горелки (сек)	180
H552	Уставка гидравлической системы (см. инструкцию, приложенную к устройству AGU2.500 фирмы SIEMENS)	см. таблицу 4
H602	Только для бойлеров с пластинчатым теплообменником. Задание функции предварительного подогрева воды в первичной системе бойлера для прямой подачи подогретой водопроводной воды. (0=выключена; 1440 активирована)	0
H615	Функция на выбор: - "0": электропитание зонного клапана/насоса в наличии устройства AGU2.500 фирмы SIEMENS; - "1": электропитание внешнего клапана для сжиженного нефтяного газа; - "5": электропитание зонного клапана/насоса в отсутствии устройства AGU2.500 фирмы SIEMENS. Можно выбрать только одну из этих функций.	5
H641	Время работы вентилятора после выключения (с)	10

№ параметра	LUNA HT 280	LUNA HT 330	LUNA HT 1.120	LUNA HT 1.240	LUNA HT 1.280
H536	4900	4550	5850	5900	4550
H552	38	38	35	35	35

Таблица 4

В случае замены электронной платы удостовериться, что заданные параметры соответствуют спецификации для данной модели котла (обратиться за информацией к уполномоченному сервисному центру).

18. Регулирующие и защитные устройства

Котел изготовлен в соответствии со всеми требованиями применимых к нему Европейских норм. В частности, он оснащен нижеописанными устройствами.

- **Заданный термодатчик**
Это устройство, чувствительный элемент которого расположен на нагнетании системы отопления, прекращает подачу газа на горелку в случае перегрева воды в первичном контуре. При таких условиях котел блокируется; только после устранения причины срабатывания датчика можно снова пустить котел, нажимая кнопку восстановления на панели управления котлом.

Нельзя вывести из строя это защитное устройство.

- **Датчик температуры дымовых газов**
Это устройство, установленное на дымоуловителе внутри котла, прекращает подачу газа на горелку в случае превышения температуры 90°C. Выявив причину срабатывания датчика, нажать кнопку восстановления, имеющуюся на самом датчике, а затем нажать кнопку восстановления на панели управления котлом.

Нельзя вывести из строя это защитное устройство.

- **Пламенно-ионизационный детектор**
Электрод этого детектора обеспечивает безопасность аппарата в случае прерывания подачи газа или неполного зажигания главной горелки. При таких условиях котел блокируется.
Чтобы восстановить нормальные рабочие условия, следует нажать кнопку восстановления на панели управления котлом.
- **Дифференциальный датчик гидравлического давления**
Это устройство, помещенное в гидроагрегате, допускает зажигание главной горелки только при обеспечении требуемой высоты напора насоса. Этот датчик предназначен для защиты теплообменника вода - дымовые газы в случае недостатка воды или блокировки насоса.



- Инструкция для установщика -



- Дальнейшая принудительная циркуляция
Дальнейшая принудительная циркуляция управляется электронным устройством и длится 3 минуты. Она включается в режиме отопления после гашения главной горелки вследствие срабатывания датчика комнатной температуры.



- Защита от замерзания
В электронном блоке управления котлом имеется модуль защиты систем отопления и хозяйственной воды от замерзания, который, при уменьшении температуры на нагнетании установки ниже 5°C, зажигает горелку и поддерживает ее в действие до достижения температуры на нагнетании в 30°C.

Эта защита активна при условии, что включено электропитание котла, есть газ и давление установки находится в требуемых пределах.



- Защита от блокировки насоса
Если в обоих режимах работы котла не требуется выработка тепла в течение 24 часов подряд, насос автоматически включается на 10 секунд.



- Защита от блокировки трехходового клапана
Если в режиме отопления не требуется выработка тепла в течение 24 часов подряд, трехходовой клапан осуществляет полное переключение. Эта защита активна при условии, что включено электропитание котла.

Советуем соединить предохранительный клапан с сифонной выпускной трубой. Его нельзя использовать для опорожнения системы отопления.



19. Положение электрода зажигания и детектора пламени

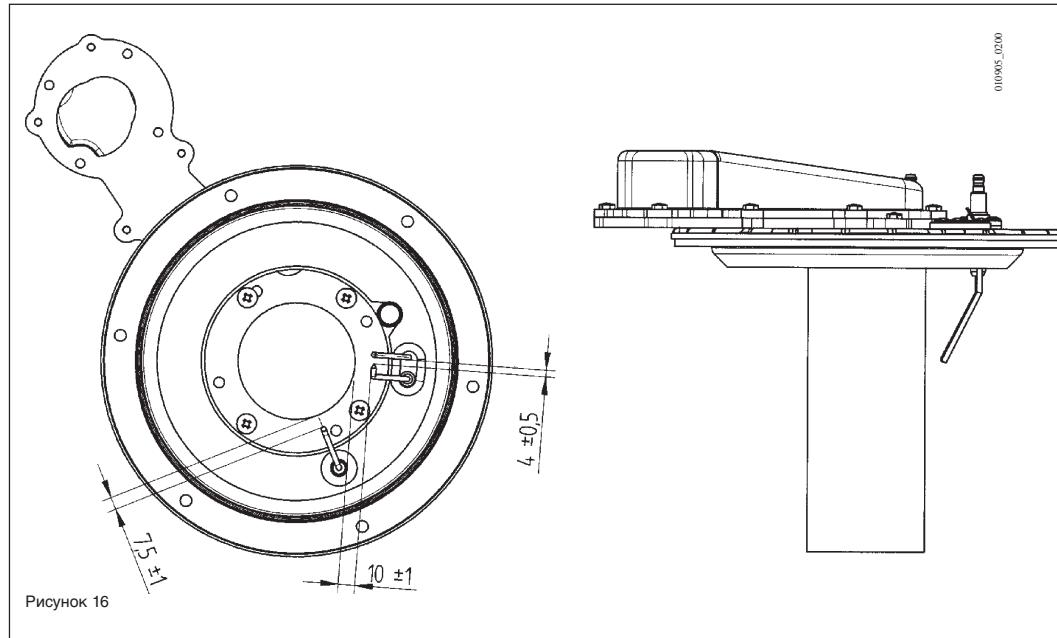


Рисунок 16

20. Проверка параметров сгорания

На концентрической муфте котла имеются два патрубка, специфически предназначенных для определения КПД сгорания и проверки гигиеничности продуктов сгорания согласно Декрету Президента Республики от 26 августа 1993 г. № 412.

Один патрубок присоединен к выпускному трубопроводу дымовых газов и используется для определения гигиеничности продуктов сгорания и КПД сгорания.

Другой патрубок присоединен к всасывающему трубопроводу воздуха для горения и используется для выявления того, возвращены ли в циркуляцию продукты сгорания на установках с коаксиальными трубопроводами.

Через патрубок, присоединенный к выпускному трубопроводу дымовых газов, можно замерить следующие параметры:

- температуру продуктов сгорания;
- концентрацию кислорода (O_2) или двуокиси углерода (CO_2);
- концентрацию окиси углерода (CO).

Температура воздуха для горения измеряется через патрубок на концентрической муфте, присоединенный к всасывающему воздуховоду.

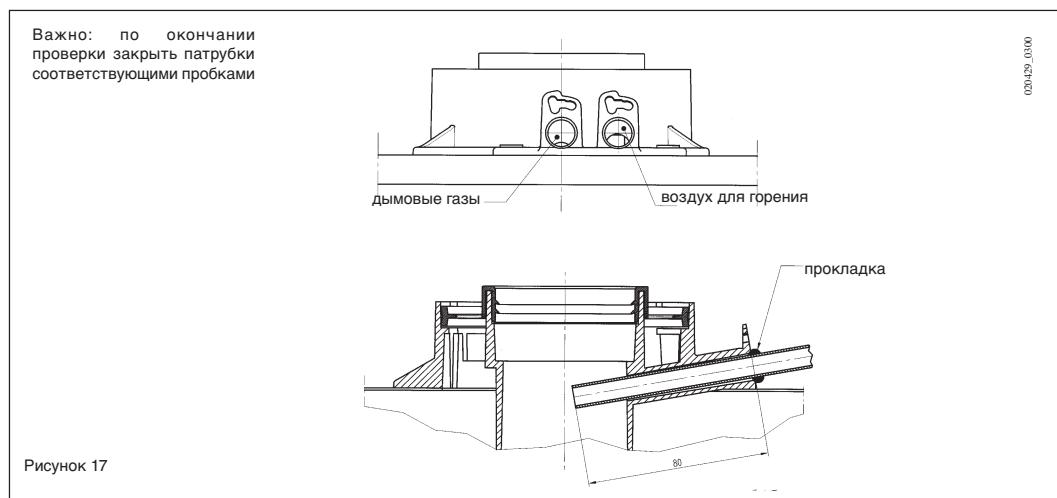


Рисунок 17

- Инструкция для установщика -

21. Функция чистки дымохода

Чтобы облегчить измерение кПд сгорания и проверку гигиеничности продуктов сгорания, можно включить функцию чистки дымохода нижеописанным образом:

- 1) нажать кнопки (2-3) одновременно до тех пор, пока на дисплее появится стрелка "►" возле символа (около 3 секунд, но не более 6 секунд); тогда котел будет работать при максимальной теплопроизводительности, предусмотренной для системы отопления;
- 2) чтобы прекратить эту функцию, нажать одну из этих кнопок


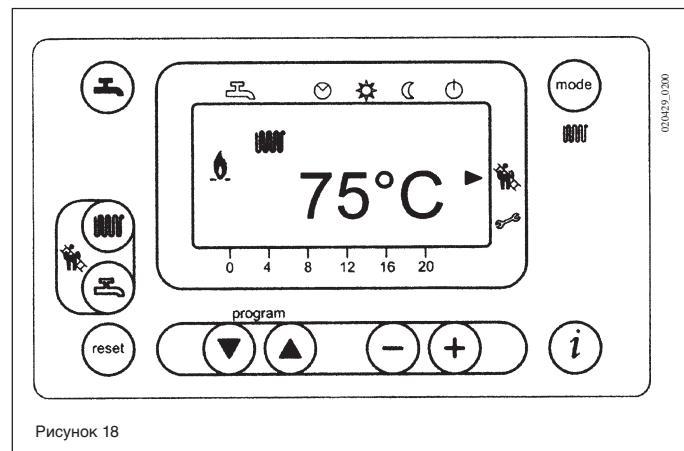


Рисунок 18



22. Характеристика производительность - напор насоса


Котел оснащен высоконапорным насосом, пригодным для любой одно- или двухтрубной отопительной установки. В корпусе насоса вставлен автоматический клапан-вентуз, который обеспечивает быстрый выпуск воздуха из установки.

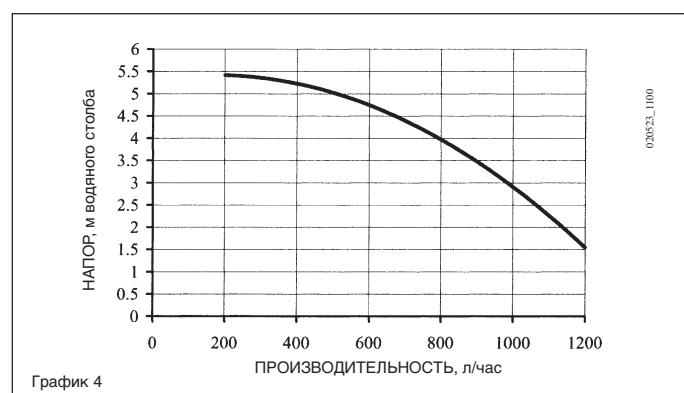

23. Демонтаж водо-водяного теплообменника (LUNA HT 280 – HT 330)

Пластичный водо-водяной теплообменник из нержавеющей стали легко демонтируется с помощью обычной отвертки. Порядок демонтажа - следующий:

- слить воду, по возможности только из котла, через соответствующий спускной кран;
- опорожнить систему хозяйственной воды;
- снять циркуляционный насос;
- снять два крепежных винта с лицевой стороны водо-водяного теплообменника и вынуть его из опорной рамы (см. рис. 19).

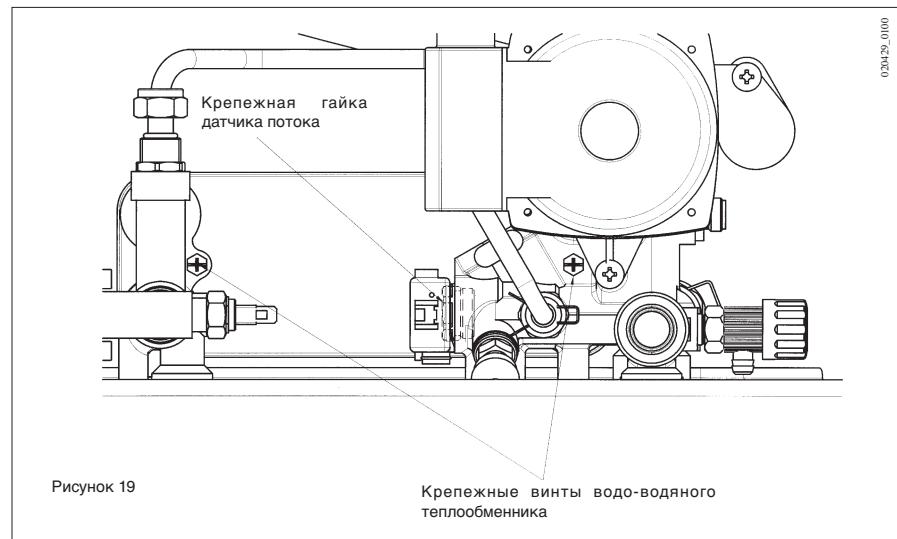

- Инструкция для установщика -



Для чистки теплообменника и/или системы хозяйственной воды советуем использовать Cillit FFW-AL или Benckiser HF-AL.

Если жесткость используемой на установке воды превышает 20°F (1°F = 10 мг карбоната кальция на литр воды), советуем установить дозатор полифосфатов или другое устройство аналогичного эффекта, соответствующее действующим правилам.



24. Чистка фильтра холодной воды (LUNA HT 280 – HT 330)

В гидроагрегате котла имеется фильтр холодной воды, для чистки которого необходимо выполнить следующие операции:

- опорожните систему хозяйственной воды;
- отвинтить крепежную гайку датчика потока (см. рис. 19);
- вынуть датчик вместе с фильтром из своего гнезда;
- удалить все накопившиеся примеси и грязь.



Важно - В случае замены и/или чистки уплотнительных колец гидроагрегата, не смазать их маслом или консистентной смазкой, а только Molykote 111.



25. Эжегодная профилактика

Чтобы обеспечить оптимальную работу котла, раз в год должны быть произведены следующие проверки:

- проверка состояния и герметичности прокладок газовой системы и системы горения;
- проверка состояния и положения электрода зажигания и детектора пламени (см. главу 19);
- проверка состояния горелки и прочности ее крепления к алюминиевому фланцу;
- внутренний осмотр камеры горения в поисках загрязнений; для чистки пользоваться пылесосом;
- проверка настройки газового клапана (см. главу 16);
- внутренний осмотр сифона в поисках загрязнений;
- проверка давления в отопительной установке;
- проверка давления в расширительном баке.



- Инструкция для установщика -

26.1 Функциональная схема LUNA HT 280 - HT 330

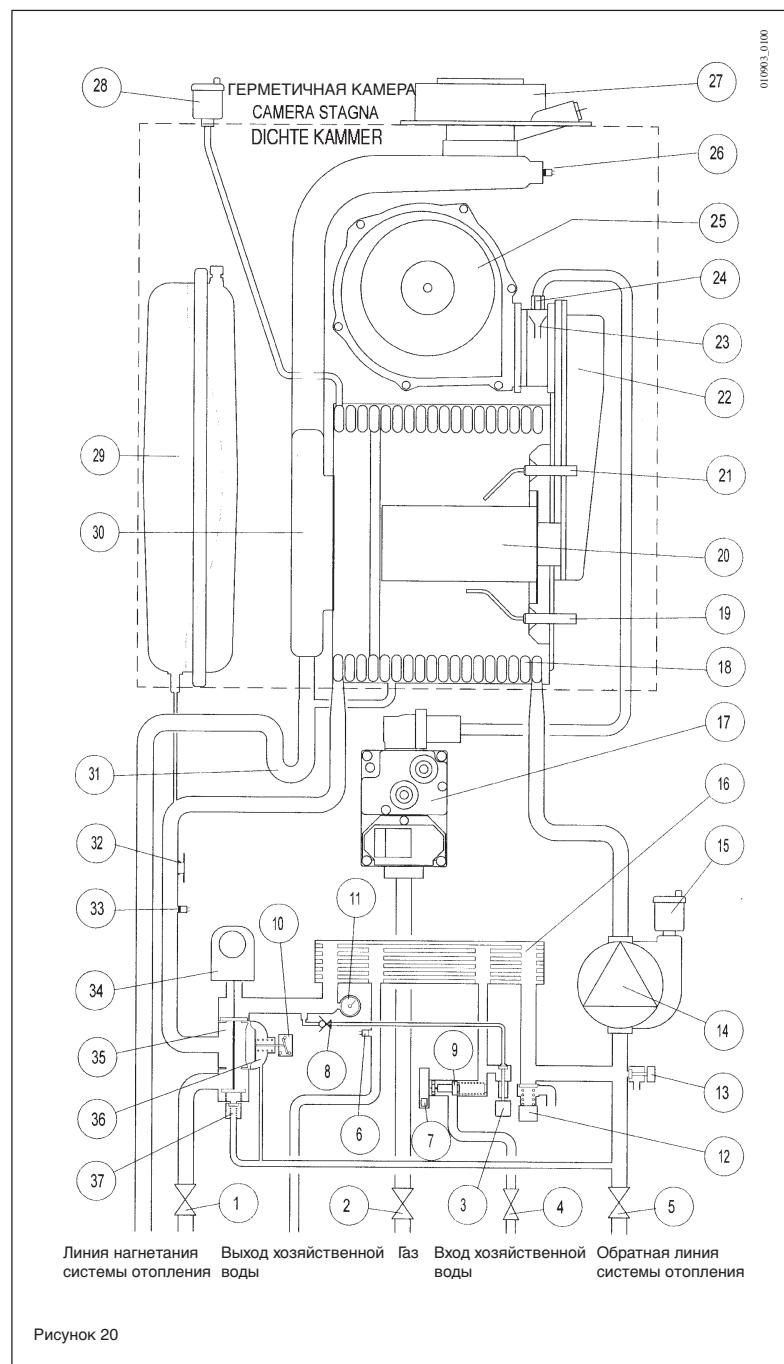


Рисунок 20

ЛЕГЕНДА:

- | | |
|---|---|
| 1 Кран на линии нагнетания системы отопления | 30 Дымоуловитель |
| 2 Газовый кран | 31 Сифон |
| 3 Кран наполнения котла | 32 Защитный термодатчик 105°C |
| 4 Водовпусканый кран с фильтром | 33 Зонд НТК системы отопления |
| 5 Кран на обратной линии системы отопления | 34 Двигатель трехходового клапана |
| 6 Зонд НТК системы хозяйственной воды/байлера | 35 Трехходовой клапан |
| 7 Датчик приоритетного включения системы хозяйственной воды | 36 Дифференциальный датчик гидравлического давления |
| 8 Обратный клапан | 37 Автоматический байпасный клапан |
| 9 Датчик потока с фильтром и ограничителем расхода воды | |
| 10 Микровыключатель дифференциального реле гидравлического давления | |
| 11 Манометр | |
| 12 Предохранительный клапан | |
| 13 Спускной кран котла | |
| 14 Насос с воздухоотделителем | |
| 15 Автоматический клапан-вентуз | |
| 16 Пластиичный водо-водяной теплообменник | |
| 17 Газовый клапан | |
| 18 Теплообменник: вода-дымовые газы | |
| 19 Детектор пламени | |
| 20 Горелка | |
| 21 Электрод зажигания | |
| 22 Коллектор газовоздушной смеси | |
| 23 Смеситель с трубкой Вентури | |
| 24 Диафрагма для газа | |
| 25 Вентилятор | |
| 26 Датчик температуры дымовых газов | |
| 27 Концентрическая муфта | |
| 28 Автоматический клапан-вентуз | |
| 29 Расширительный бак | |



- Инструкция для установщика -

26.2 Функциональная схема LUNA HT 1.120 - HT 1.240 HT 1.280

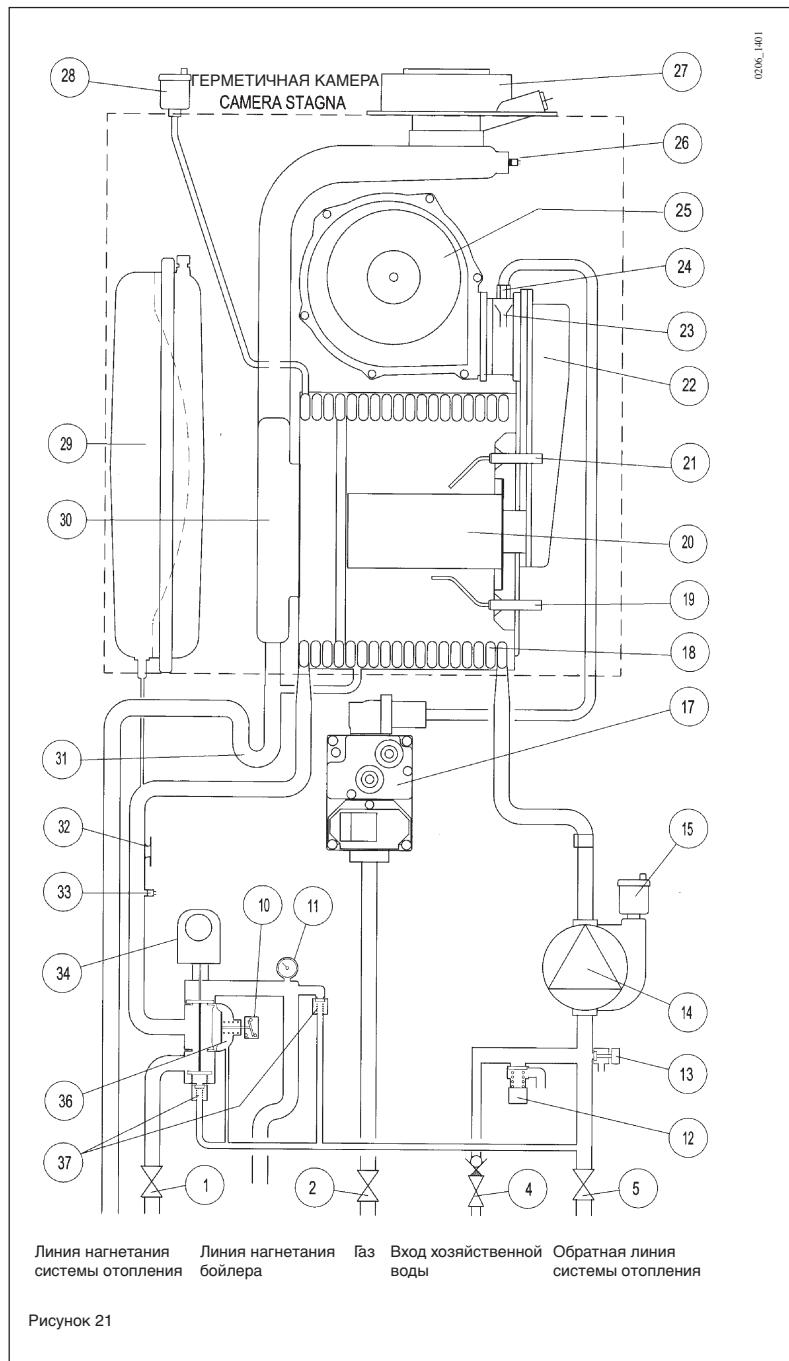



Рисунок 21

ЛЕГЕНДА:

- 1 Кран на линии нагнетания системы отопления
- 2 Газовый кран
- 4 Кран наполнения котла
- 5 Кран на обратной линии системы отопления
- 10 Микровыключатель дифференциального реле гидравлического давления
- 11 Манометр
- 12 Предохранительный клапан
- 13 Спускной кран котла
- 14 Насос с воздухоотделителем
- 15 Автоматический клапан-вентуз
- 17 Газовый клапан
- 18 Теплообменник вода-дымовые газы
- 19 Детектор пламени
- 20 Горелка
- 21 Электрод зажигания
- 22 Коллектор газовоздушной смеси
- 23 Смеситель с трубкой Вентури
- 24 Диафрагма для газа
- 25 Вентилятор
- 26 Датчик температуры дымовых газов
- 27 Концентрическая муфта
- 28 Автоматический клапан-вентуз
- 29 Расширительный бак
- 30 Дымоуповитель
- 31 Сифон
- 32 Защитный термодатчик 105°C
- 33 Зонд НТК системы отопления
- 34 Двигатели трехходового клапана
- 35 Трехходовой клапан
- 36 Дифференциальный датчик гидравлического давления
- 37 Автоматический байпасный клапан

- Инструкция для установщика -

27.1 Монтажная схема соединений
LUNA HT 280 - HT 330

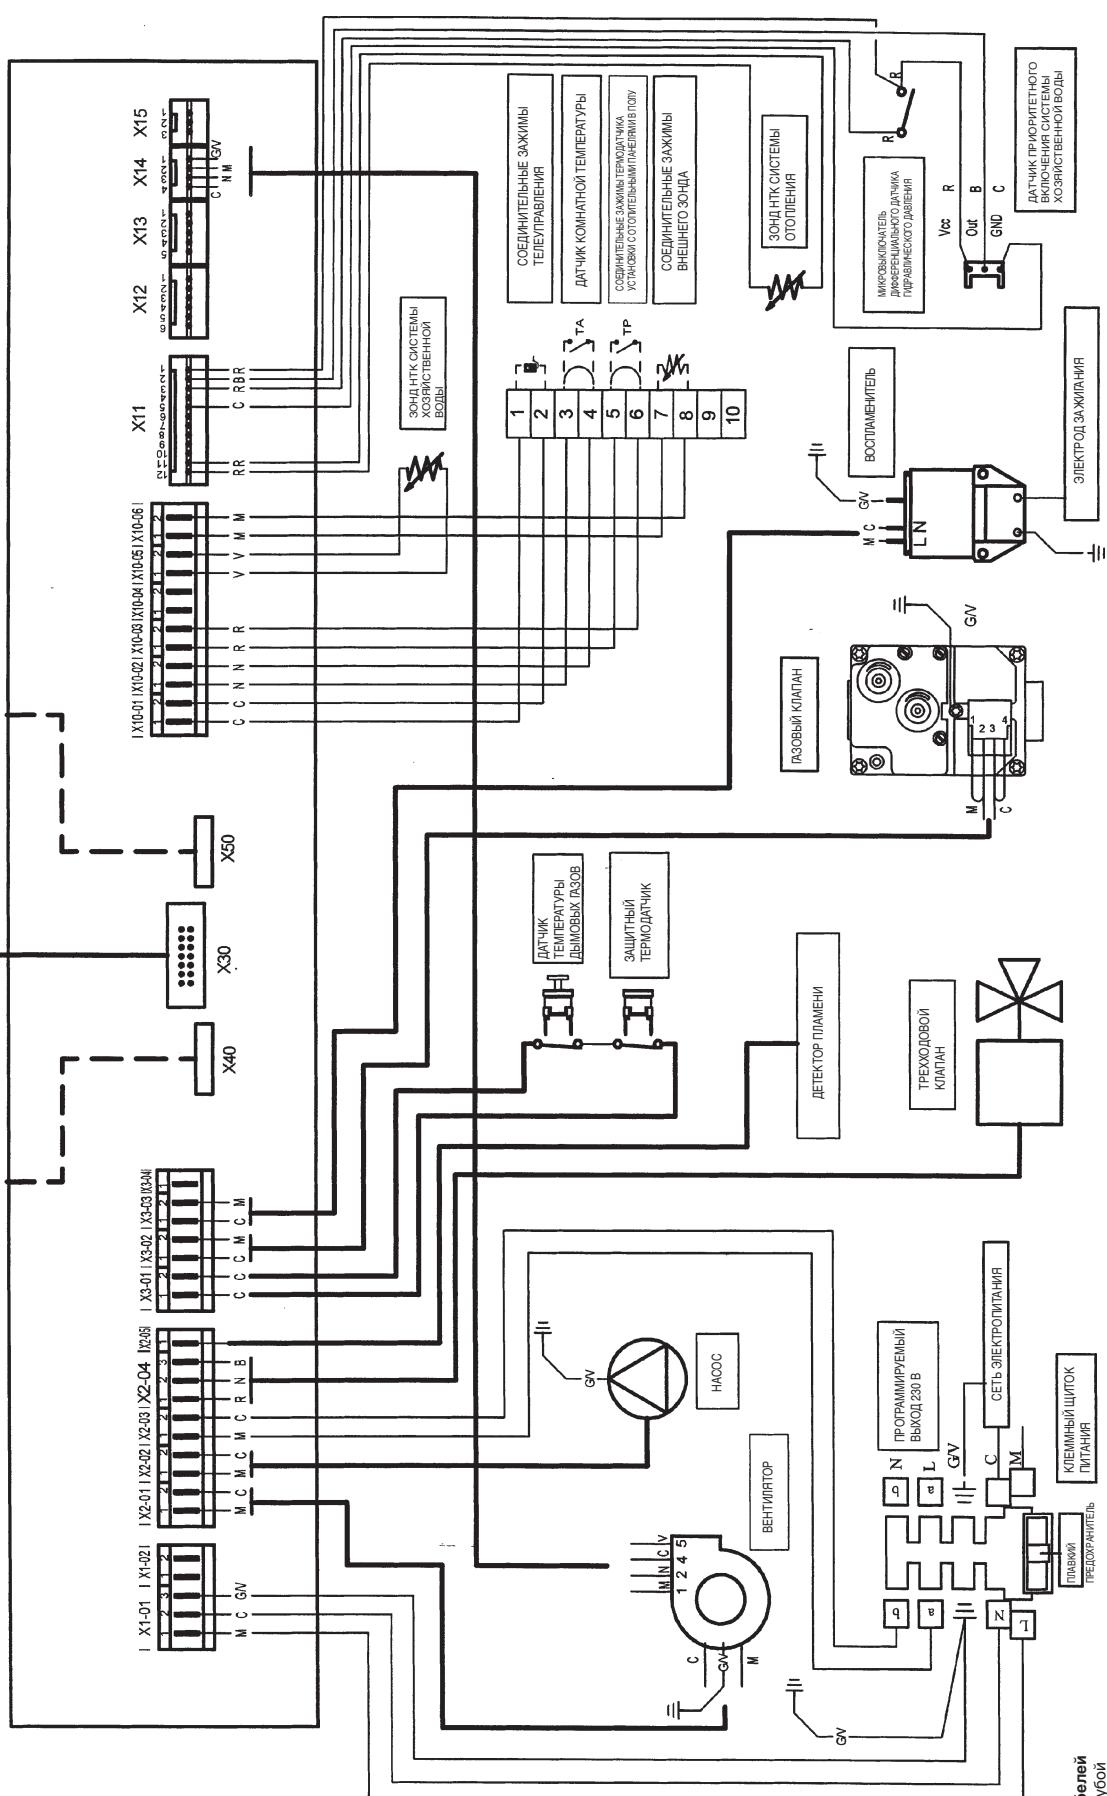

Цвет кабелей

C	= голубой
M	= коричневый
N	= черный
R	= красный
G/N	= желто-зеленый
B	= белый


0305_2601

- Инструкция для установщика -

27.2 Монтажная схема соединений
LUNA HT 1.120 - HT 1.240 - HT 1.280



OCI 420 AGU 2.500
ДИСПЛЕЙ DISPLAY

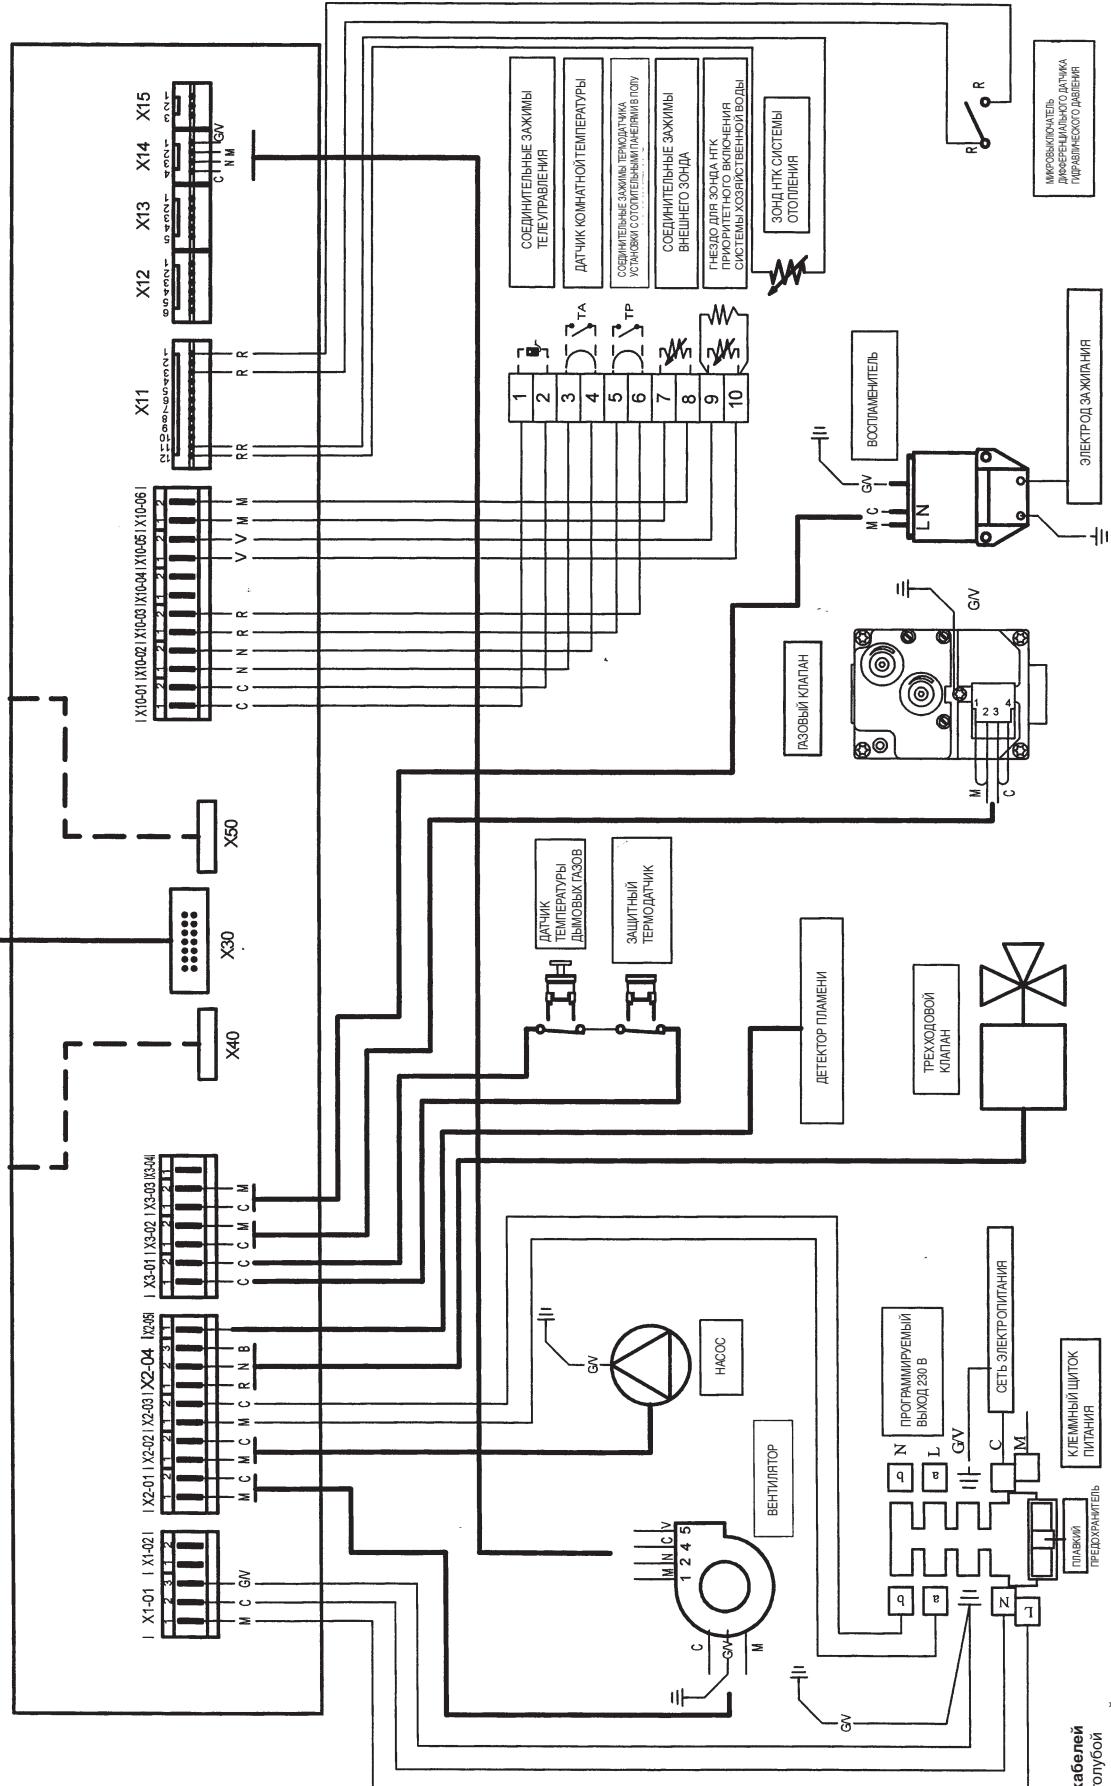

03.05_2012

29. Технические характеристики

Котел модели LUNA HT	280	330	1.120	1.240	1.280
Кат.	II _{2Н3Р}				
Номинальная теплопроизводительность системы хозяйственной воды	кВт	28,9	34	-	-
Номинальная теплопроизводительность системы отопления	кВт	24,7	28,9	12,4	24,7
Пониженная теплопроизводительность	кВт	9	9,7	4	7
Номинальная тепловая мощность системы хозяйственной воды	кВт	28	33	-	-
	ккал/час	24.080	28.380	-	-
Номинальная тепловая мощность системы отопления 75/60°C	кВт	24	28	12	24
	ккал/час	20.640	24.080	10.320	20.640
Номинальная тепловая мощность системы отопления 50/30°C	кВт	25,9	30,3	13	25,9
	ккал/час	22.270	26.060	11.180	22.270
Пониженная тепловая мощность 75/60°C	кВт	8,7	9,4	3,9	6,8
	ккал/час	7.480	8.090	3.350	5.850
Пониженная тепловая мощность 50/30°C	кВт	9,5	10,2	4,2	7,4
	ккал/час	8.170	8.770	3.610	6.360
Максимальное давление воды системы отопления	бар	3	3	3	3
Емкость расширительного бака	л	8	10	8	10
Давление в расширительном баке	бар	0,5	0,5	0,5	0,5
Максимальное давление хозяйственной воды	бар	8	8	-	-
Минимальное динамическое давление хозяйственной воды	бар	0,2	0,2	-	-
Минимальный расход хозяйственной воды	л/мин	2,5	2,5	-	-
Производительность хозяйственной воды при ΔT = 25°C	л/мин	16,1	18,9	-	-
Производительность хозяйственной воды при ΔT = 35°C	л/мин	11,5	13,5	-	-
Удельный расход (*) "D"	л/мин	12,9	15,3	-	-
Диапазон температуры воды в системе отопления	°C	25÷80	25÷80	25÷80	25÷80
Диапазон температуры подогретой водопроводной воды	°C	35÷58	35÷58	-	-
Диаметр концентрического выпускного трубопровода	мм	60	60	60	60
Диаметр концентрического всасывающего трубопровода	мм	100	100	100	100
Диаметр отдельного выпускного трубопровода	мм	80	80	80	80
Диаметр отдельного всасывающего трубопровода	мм	80	80	80	80
Макс. массовый расход дымовых газов	кг/сек	0,014	0,016	0,006	0,012
Мин. массовый расход дымовых газов	кг/сек	0,004	0,005	0,002	0,003
Макс. температура дымовых газов	°C	75	75	73	75
Тип газа	—	G20	G20	G20	G20
	—	G31	G31	G31	G31
Давление подачи природного газа 2Н	мбар	20	20	20	20
Давление подачи пропана	мбар	37	37	37	37
Напряжение электропитания	В	230	230	230	230
Частота электропитания	Гц	50	50	50	50
Номинальная электрическая мощность	Вт	155	160	145	150
Вес нетто	кг	45,5	46,5	44	45
Габаритные размеры	высота	мм	763	763	763
	ширина	мм	450	450	450
	глубина	мм	354	354	354
Степень влаго- и водонепроницаемости (**)		IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D

(*) Согласно EN 625

(**) Согласно EN 60529



A **BAXI S.p.A.**, termékeit folyamatosan fejleszti, fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentációban megadott adatokat bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A jelen dokumentáció információs jellegű, harmadik féllel szemben nem tekinthető szerződésnek.

BAXI S.p.A., în acțiunea sa constantă de îmbunătățire a produselor, își rezervă posibilitatea de a modifica datele conținute în această documentație în orice moment și fără preaviz. Prezenta documentație este un suport informativ și nu trebuie considerată un contract încheiat cu terțe părți.

BAXI S.p.A., mając na uwadze stałe podnoszenie jakości swoich produktów, zastrzega sobie prawo do modyfikowania danych zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja ma charakter informacyjny i nie może być uznana za umowę wobec osób trzecich.

BAXI a.s. si v souvislosti s neustálou snahou o zlepšování svých výrobků kdykoli a bez předběžného upozornění vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v této dokumentaci. Tato dokumentace je informačním podkladem a není ji možné ji považovat za smlouvu vůči třetím osobám.

АО "BAXI", постоянно усовершенствующее свою продукцию, оставляет за собой право изменить указанные в этом руководстве данные в любой момент и без предварительного уведомления. Это руководство представляет собой лишь информационный материал и нельзя считать контрактом с третьими лицами.

BAXI S.p.A.

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA
Via Trottetti, 20
Tel. 0424 - 517111
Telefax 0424/38089