

Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию для специалистов

VIESSMANN

Vitotronic 100, тип GC1

Контроллер цифрового программного управления котловым контуром

Vitotronic 300-K, тип MW1

Каскадный контроллер погодозависимого
цифрового программного управления

**Указания относительно области действия
инструкции см. на последней странице.**



VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K



Vitotronic 100, GC1



Vitotronic 300-K, MW1

Указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности



Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

Пояснение знаков техники безопасности



Опасно

Этот знак предупреждает о возможности травм.



Внимание

Этот знак предупреждает о возможности материального и экологического ущерба.

Указание

Сведения, отмеченные как "Указание", содержат дополнительную информацию.

Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам.
- Первичный ввод в эксплуатацию должен осуществляться изготавителем установки или аттестованным им специализированным предприятием.

Предписания

При проведении работ соблюдать

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ

При запахе газа



Опасно

При утечке газа возможны взрывы, следствием которых могут явиться тяжелейшие травмы.

- Не курить! Не допускать открытого огня и искрообразования. Категорически запрещается пользоваться выключателями освещения и электроприборов.
- Открыть окна и двери.
- Закрыть запорный газовый кран.
- Выключить установку.
- Удалить людей из опасной зоны.
- Соблюдать правила техники безопасности предприятия по газоснабжению на газовом счетчике.

Указания по технике безопасности (продолжение)

При запахе отходящих газов



Опасно

Продукты сгорания могут стать причиной опасных для жизни отравлений.

- Выключить отопительную установку.
- Проверить помещение, в котором находится установка.
- Закрыть двери в жилые помещения.

Работы с установкой

- Выключить электропитание установки и проконтролировать отсутствие напряжения (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем).
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.
- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и принять меры против его несанкционированного открытия.

Ремонтные работы



Внимание

Ремонт компонентов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки. Дефектные компоненты должны быть заменены оригинальными деталями фирмы Viessmann.

Дополнительные элементы, запасные и быстроизнашивающиеся детали



Внимание

Запасные и быстроизнашивающиеся детали, не прошедшие испытание вместе с установкой, могут ухудшить эксплуатационные характеристики.

Монтаж элементов, не имеющих допуска, а также неразрешенные изменения и переоборудования могут отрицательным образом повлиять на безопасность установки и привести к потере гарантийных прав.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

Оглавление

Общие сведения

Информация об изделии	8
-----------------------------	---

Схемы отопительных установок

Обзор исполнений установок	9
Исполнения установок 1 – 12	10

Расширение установки

Приготовление горячей воды в системе подпитки емкостного водонагревателя	57
Установка с теплообменником отходящих газов/воды	59

Монтаж Vitotronic 100

Общая схема электрических подключений и штекерных соединителей	61
Подвод проводов и кабелей и снятие с них механической нагрузки	63
Установка кодирующего штекера котла	64
Перенастройка защитного ограничителя температуры	65
Изменение настройки терmostатного регулятора	67
Подключение датчиков	68
Подключение насосов	69
Подключение сервопривода с трехпозиционным выходом	70
Внешние подключения	71
Внешние подключения к штекеру [150]	72
Подключение общего сигнала неисправности к штекеру [50]	74
Подключение телекоммуникационного модуля LON	74
Выполнение соединения LON	74
Подключение горелки переменного тока	75
■ Вентиляторная горелка на жидкомульевом топливе	75
■ Атмосферная горелка	77
Подключение горелки трехфазного тока – беспотенциальная предохранительная цепь	78
Подключение горелки трехфазного тока – потенциальная предохранительная цепь	79
Подключение к сети	80
Монтаж передней части контроллера	81
Вскрытие контроллера	82

Оглавление (продолжение)**Монтаж Vitotronic 300-K**

Общая схема электрических подключений и штекерных соединителей	83
Монтаж консоли и задней части контроллера	85
Подвод проводов и кабелей и снятие с них механической нагрузки	86
Подключение датчиков	87
Подключение насосов	88
Подключение сервопривода с трехпозиционным выходом	89
Внешние подключения	90
Подключение общего сигнала неисправности к штекеру [50]	91
Выполнение соединения LON	92
Подключение к сети	95
Монтаж передней части контроллера	96
Вскрытие контроллера	97

Ввод в действие

Органы управления и индикации	98
Переключение языка (Vitotronic 300-K)	100
Проверка защитного ограничителя температуры (Vitotronic 100)	100
Подсоединение контроллера к системе LON	101
Выполнение проверки абонентов (Vitotronic 300-K)	104
Настройка кодовых адресов в соответствии с отопительной установкой	105
Проверка выходов (исполнительных элементов) и датчиков	108
Настройка последовательности котлов (Vitotronic 300-K)	111
Настройка отопительной характеристики (Vitotronic 300-K)	112

Сервисные опросы Vitotronic 100

Обзор сервисных уровней	115
Температуры, кодирующий штекер котла, прямые опросы	116
Опрос режимов работы	118
Опрос и сброс индикаций обслуживания	119

Сервисные опросы Vitotronic 300-K

Обзор сервисных уровней	120
Температуры и прямые опросы	121
Опрос рабочих состояний	123
Опрос и сброс индикации "Обслуживание"	124

Устранение неисправностей Vitotronic 100

Неисправности с индикацией на блоке управления	125
Считывание кодов неисправностей из ЗУ неисправностей (журнал регистрации неисправностей)	130

Оглавление

Оглавление (продолжение)

Устранение неисправностей Vitotronic 300-K

Неисправности с индикацией на блоке управления	131
Считывание кодов неисправностей из ЗУ неисправностей (журнал регистрации неисправностей)	141

Функциональное описание Vitotronic 100

Управление температурой котла	142
-------------------------------------	-----

Функциональное описание Vitotronic 300-K

Каскадное управление	144
Контроллер отопительных контуров	152
Регулирование температуры емкостного нагревателя	157

Компоненты Vitotronic 100

Компоненты из спецификации деталей	161
Датчик температуры отходящих газов	166
Кодирующий штекер котла	167
Адаптер внешних приборов безопасности	167
Регулятор тяги Vitoair	169
Заслонка газохода с электроприводом	170

Компоненты Vitotronic 300-K

Компоненты из спецификации деталей	171
Приемник сигналов точного времени	176
Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем	177
Сервопривод смесителя	178
Примеры установки	180
ermостатное реле в качестве ограничителя максимальной температуры	181
Устройство дистанционного управления	182
■ Vitotrol 200	182
■ Vitotrol 300	184
■ Подключение нескольких устройств дистанционного управления	186
Датчик температуры помещения	188
Модуль расширения функциональных возможностей 0 – 10 В	189
Адаптер внешних приборов безопасности	190

Оглавление (продолжение)**Режимы кодирования Vitotronic 100**

Сброс кодов в состояние при поставке	191
Режим кодирования 1	191
■ Вызов режима кодирования 1	191
■ Краткое описание	191
Режим кодирования 2	193
■ Вызов режима кодирования 2	193
■ Общее краткое описание	194
Гистерезис переключения горелки	202

Коды Vitotronic 300-K

Сброс кодов в состояние при поставке	203
Режим кодирования 1	203
■ Вызов режима кодирования 1	203
■ Краткое описание	204
Режим кодирования 2	208
■ Вызов режима кодирования 2	209
■ Общее краткое описание	209
Диаграммы функции сушки бесшовного пола	234

Спецификации деталей

Vitotronic 100	235
Vitotronic 300-K	239

Схемы электрических соединений и электромонтажные схемы**Vitotronic 100**

Краткое описание	242
Низковольтная монтажная плата	244
Монтажная плата 230 В~	246

Схемы электрических соединений и электромонтажные схемы Vitotronic300-K

Краткое описание	248
Низковольтная монтажная плата	250
Монтажная плата 230 В~	252
Плата комплекта привода смесителя	253

Технические характеристики

Технические характеристики Vitotronic 100	254
Технические характеристики Vitotronic 300-K	255

Предметный указатель

.....	256
-------	-----

Указание относительно области действия инструкции

.....	260
-------	-----

Информация об изделии

Vitotronic 100, тип GC1, и Vitotronic 300-K, тип MW1

Только для встраивания в водогрейный котел Viessmann, для навесного монтажа на нем или для настенного монтажа.

Примеры применения носят лишь рекомендательный характер и должны проверяться заказчиком на комплектность и работоспособность.
Потребители трехфазного тока должны быть подключены через дополнительные силовые контакторы.

Vitotronic 100, тип GC1, с телекоммуникационным модулем LON в комплекте поставки.

Vitotronic 300-K, тип MW1, с встроенным телекоммуникационным модулем LON.


Обзор исполнений установок

	Водогрейный котел	Характеристики	Стр.
1	Vitoplex	Therm-Control	10
2	Vitogas, Vitomax, Vitoplex, Vitorond	Подмешивающий насос комплекта подмешивающего устройства для каждого водогрейного котла	13
3	Vitomax, Vitoplex	Общий подмешивающий насос комплекта подмешивающего устройства	17
4	Vitogas, Vitomax, Vitoplex, Vitorond	Распределительный насос и низконапорный распределитель	21
5		Распределительный насос и схема впрыскивания	25
6		3-ходовой смесительный клапан для комплекта подмешивающего устройства	29
7		Гидравлический разделитель и 3-ходовой смесительный клапан для комплекта подмешивающего устройства	33
8	Vitocrossal	Несколько отопительных контуров и один низкотемпературный отопительный контур	37
9	Vitocrossal, Vitoplex	Несколько отопительных контуров и один низкотемпературный отопительный контур	41
10	Vitocrossal, Vitogas, Vitomax, Vitoplex, Vitorond	Несколько отопительных контуров, один низкотемпературный отопительный контур и Vitoplex 300 с подмешивающим насосом	45
11	Vitocrossal, Vitoplex	Несколько отопительных контуров, один низкотемпературный отопительный контур и Vitoplex 300 с Therm-Control и насосом котлового контура	49
12	Vitocrossal, Vitomax, Vitoplex	3-ходовой смесительный клапан, несколько отопительных контуров и один низкотемпературный отопительный контур	53

Исполнение установки 1

Установка с Therm-Control

Vitoplex 200, тип SX2 до 560 кВт, Vitoplex 300, тип TX3 и
Vitorond 200, тип VD2A

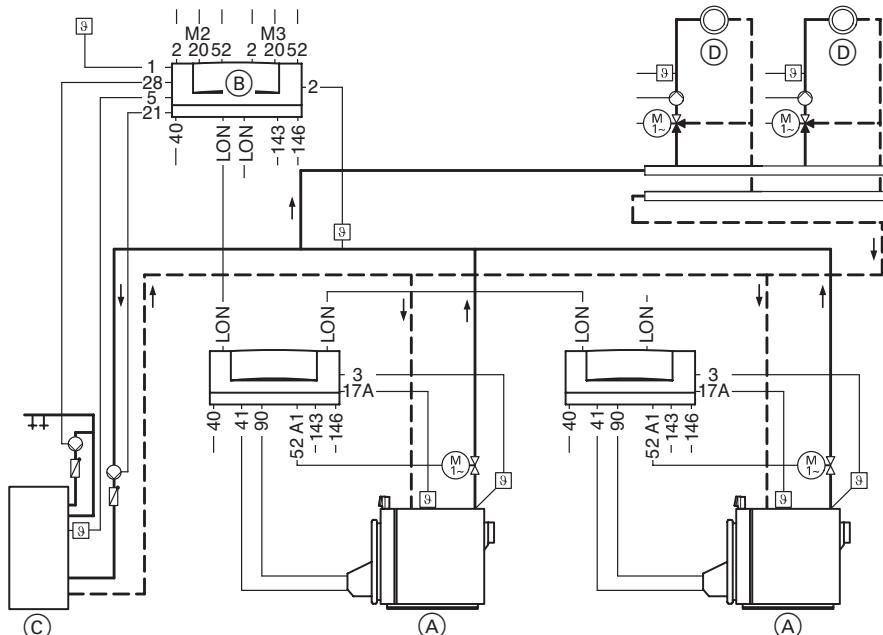

(A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
(B) Vitotronic 300-K

(C) Емкостный водонагреватель
(D) Отопительный контур со смесителем

Штекеры

[1]	Датчик наружной темп.	[21]	Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя
[2]	Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров	[28]	Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
[2] M2/M3	Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3	[40]	Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
[3]	Датчик температуры котловой воды	[41]	Горелка (1-я ступень)
[5]	Датчик темп. емкостного водонагревателя	[52] A1	Дроссельная заслонка с электроприводом
[17] A	Датчик температуры Therm-Control	[52] M2/M3	Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
[20] M2/M3	Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3	[90]	Горелка (2-я ступень/мод.)
		[143]/[146]	Внеш. подключ. (см. стр. 71)

Исполнение установки 1 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100**Требуемые коды**

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Работа на жидким топливе (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Подключение датчика температуры Therm-Control к штекеру <input type="checkbox"/> A
--------	--

Vitotronic 300-K**Требуемые коды**

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100

Исполнение установки 1 (продолжение)

Возможные применения

В качестве отопительных установок с установленным вблизи водогрейного котла распределителем. Объемный расход котловой воды регулируется дроссельной заслонкой с электроприводом.

Если температура станет ниже значений температуры, жестко настроенных на датчике температуры Therm-Control, это оказывает непосредственное воздействие на дроссельные заслонки с электроприводом. При отсутствии возможности воздействия Therm-Control на дроссельные заслонки с электроприводом он должен воздействовать на смесители подключенных отопительных контуров. Во время пусковой фазы (например, при вводе в эксплуатацию или после отключения на ночь или на выходные дни) необходимо дросселировать объемный расход котловой воды минимум на 50%.

При регулировании отопительных контуров посредством Vito-tronic 300-K или подключенного к контроллеру котлового контура Vitotronic 200-H, водогрейный котел оптимально защищен. Нет необходимости в реализации заказчиком других защитных функций.

Исполнение установки 2


Комплект подмешивающего устройства с подмешивающим насосом для каждого водогрейного котла

Vitogas 200-F

Vitomax 100-LW, Vitomax 200-LW и Vitomax 300-LT

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 200, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2

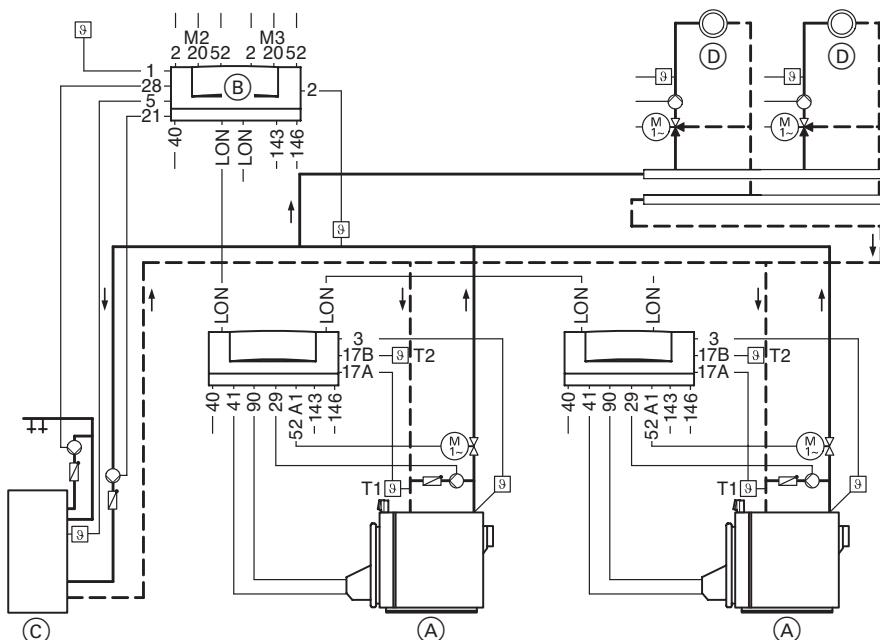

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем

Схемы отопительных установок

Исполнение установки 2 (продолжение)

Штекеры

- | | |
|-------------|--|
| [1] | Датчик наружной температуры |
| [2] | Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров |
| [2] M2/M3 | Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3 |
| [3] | Датчик температуры котловой воды |
| [5] | Датчик температуры ёмкостного водонагревателя |
| [17] A | Датчик температуры T1 |
| [17] B | Датчик температуры T2 |
| [20] M2/M3 | Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3 |
| [21] | Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя |
| [28] | Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС |
| [29] | Подмешивающий насос |
| [40] | Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц |
| [41] | Борелка (1-я ступень) |
| [52] A1 | Дроссельная заслонка с электроприводом |
| [52] M2/M3 | Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3 |
| [90] | Борелка (2-я ступень/мод.) |
| [143]/[146] | Внешние подключения (см. стр. 71) |

Исполнение установки 2 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Требуемые коды

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Работа на жидким топливе (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Подключение датчика температуры T1 к штекеру 17 [A]
4b : 1	Подключение датчика температуры T2 к штекеру 17 [B]

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100
35 : 2	двумя Vitotronic 100
35 : 3	тремя Vitotronic 100

Исполнение установки 2 (продолжение)

Возможные применения

В качестве отопительных установок с установленным вблизи водогрейного котла распределителем. Объемный расход котловой воды регулируется дроссельной заслонкой с электроприводом.

В случае выхода за нижний предел необходимой минимальной температуры обратной магистрали датчик температуры T2 включает подмешивающий насос. Если в результате этого необходимая минимальная температура обратной магистрали не достигается, то посредством датчика температуры T1 с помощью дроссельной заслонки или контроллеров отопительных контуров дросселировать объемный расход минимум на 50%. При отсутствии возможности воздействия датчика температуры T1 на дроссельные заслонки с электроприводом он должен воздействовать на смесители подключенных отопительных контуров.

Подмешивающий насос должен быть рассчитан приблизительно на 30% от общего расхода водогрейного котла.


При регулировании отопительных контуров посредством Vito-tronic 300-K или подключенного к контроллеру котлового контура Vitotronic 200-H, водогрейный котел оптимально защищен. Нет необходимости в реализации заказчиком других защитных функций.

Исполнение установки 3

Комплект подмешивающего устройства с общим подмешивающим насосом

Vitomax 100-LW, Vitomax 200-LW и Vitomax 300-LT

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 300, тип TX3

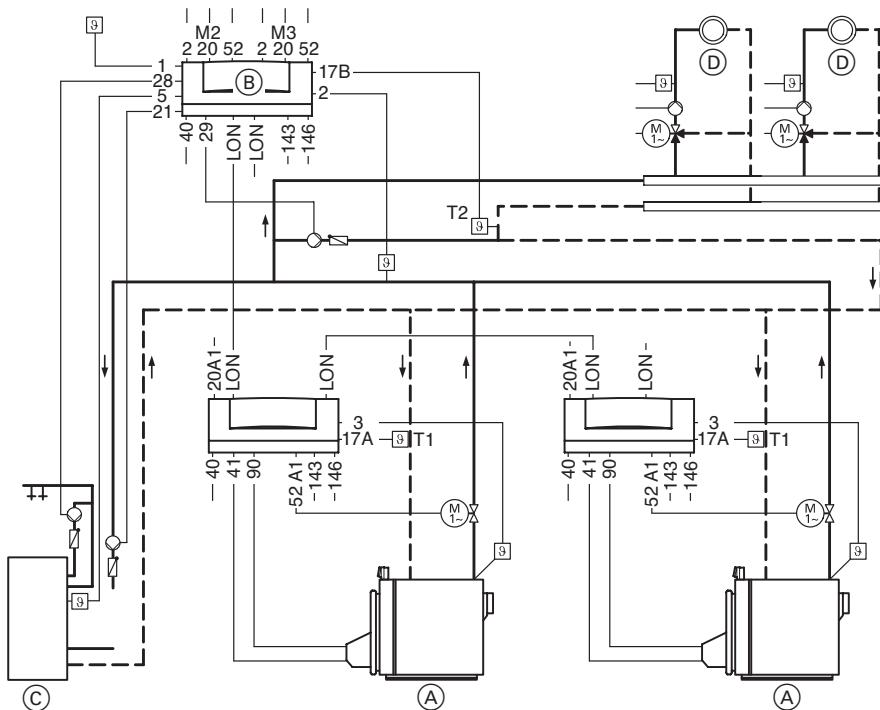

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем

Исполнение установки 3 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры емкостного водонагревателя
- [17] A Датчик температуры T1
- [17] B Датчик температуры T2
- [20] A1 Закрытие смесителей в случае внешних контроллеров отопительного контура
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29] Подмешивающий насос
- [40] Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 Дроссельная заслонка с электроприводом
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 3 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Требуемые коды

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки*1
03 : 1	Работа на жидким топливе (без возможности возврата в исходное положение)*1
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0d : 1	Датчик температуры на штекере [17] [A] воздействует на смесители подключенных отопительных контуров
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Подключение датчика температуры T1 к штекеру [17] [A]
--------	---

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1*1
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100

Автоматическое переключение

4b : 1	Подключение датчика температуры T2 к штекеру [17] [B]
--------	---

Исполнение установки 3 (продолжение)

Возможные применения

В качестве отопительных установок с установленным вблизи водогрейного котла распределителем. Должна иметься возможность дросселирования объемного расхода котловой воды через отопительные контуры.

В случае выхода за нижний предел необходимой минимальной температуры обратной магистрали датчик температуры T2 включает подмешивающий насос. Если в результате этого необходимая минимальная температура обратной магистрали не достигается, посредством датчика температуры T1 контроллеры отопительных контуров дросселируют объемный расход котловой воды.


Подмешивающий насос должен быть рассчитан приблизительно на 30 % от общего расхода водогрейного котла.

При регулировании отопительных контуров посредством Vito tronic 300-K или подключенного к контроллеру котлового контура Vitotronic 200-K, водогрейный котел оптимально защищен. Нет необходимости в реализации заказчиком других защитных функций.

Датчик температуры T1

Проводной монтаж для дросселирования объемного расхода в отопительных установках с контроллерами отопительных контуров, которые не могут быть подключены через телекоммуникационную шину LON к контроллеру котлового контура.

Требуемое кодирование: "0d : 1" и "4C : 2".

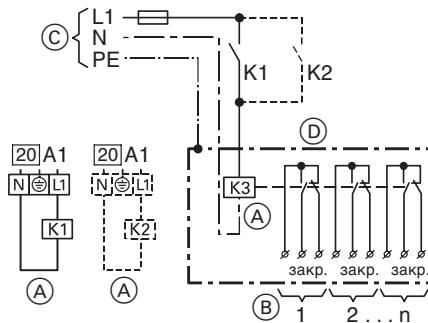

[20]A1 Закрытие смесителей (Vitotronic 100)

(A) Вспомогательный контактор, № для заказа 7814 681

(B) Подключенные контроллеры отопительного контура, при замкнутом коммутационном контакте: сигнал для "Смеситель закр."

(C) Подключение к сети 230 В/50 Гц

(D) Клеммная коробка, приобретается отдельно

Исполнение установки 4


Распределительный насос и низконапорный распределитель

Vitogas 200-F

Vitomax 100-LW, Vitomax 200-LW и Vitomax 300-LT

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 300, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2

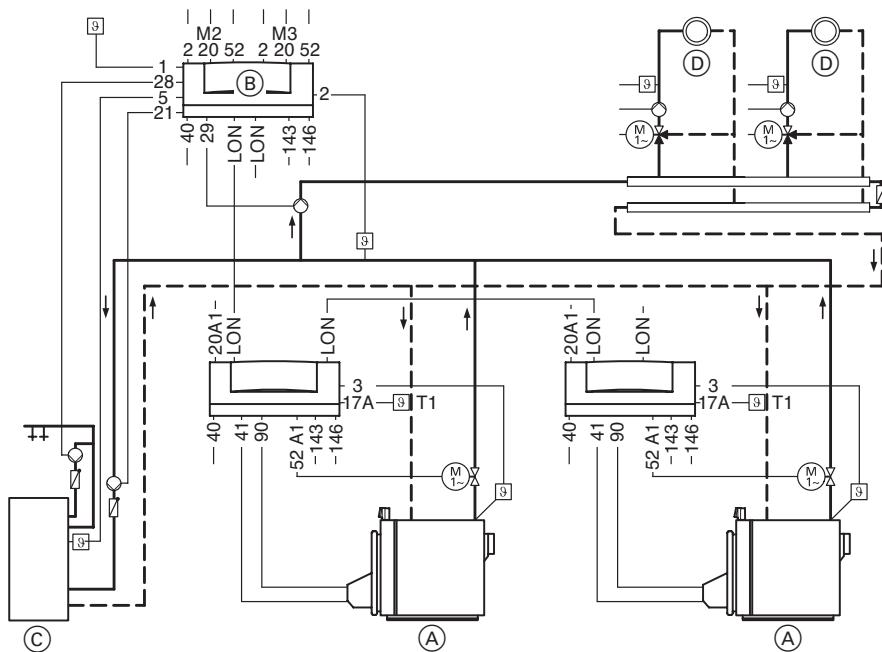

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем

Схемы отопительных установок

Исполнение установки 4 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водо-нагревателя
- [17] A Датчик температуры T1
- [20] A1 Закрытие смесителей в случае внешних контроллеров отопительного контура
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29]
- [40] Распределительный насос Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 Дроссельная заслонка с электроприводом
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 4 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100**Требуемые коды**

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Работа на жидким топливе (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0d : 1	Датчик температуры T1 воздействует на смесители подключенных отопительных контуров
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Подключение датчика температуры T1 к штекеру <input type="text" value="17"/> <input checked="" type="checkbox"/> A
--------	--

Vitotronic 300-K**Требуемые коды**

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100
4d : 0	Распределительный насос к штекеру <input type="text" value="29"/>

^{*1}При необходимости.

Схемы отопительных установок

Исполнение установки 4 (продолжение)

Возможные применения


При расположении распределителя на удаленных подстанциях (> 20 м).
Должна иметься возможность дросселирования теплоотдачи отопительным контурам.

При выходе за нижний предел требуемой минимальной температуры обратной магистрали смесители через датчик температуры T1 дросселируются или полностью закрываются.
Распределительный насос должен быть рассчитан на 110% от общего расхода отопительной установки.

При регулировании отопительных контуров посредством Vitotronic 300-K или подключенного к контроллеру котлового контура Vitotronic 200-H, водогрейный котел оптимально защищен. Нет необходимости в реализации заказчиком других защитных функций.

Датчик температуры T1

Проводной монтаж для дросселирования объемного расхода в отопительных установках с контроллерами отопительных контуров, которые не могут быть подключены через телекоммуникационную шину LON к контроллеру котлового контура.
Требуемое кодирование: "0d : 1" и "4C : 2".

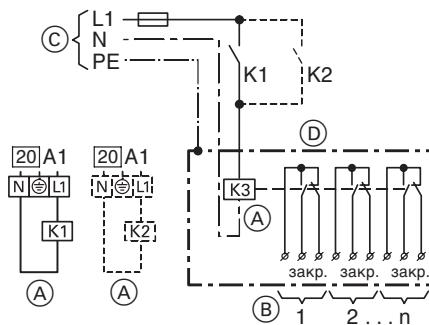

[20]A1 Закрытие смесителей
(Vitotronic 100)

(A) Вспомогательный контактор,

Nº для заказа 7814 681

(B) Подключенные контроллеры
отопительного контура,
при замкнутом

коммутационном контакте:
сигнал для "Смеситель закр."

(C) Подключение к сети
230 В/50 Гц

(D) Клеммная коробка,
приобретается отдельно

Исполнение установки 5


Распределительный насос и схема впрыскивания

Vitogas 200-F

Vitomax 100-LW, Vitomax 200-LW и Vitomax 300-LT

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 300, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2

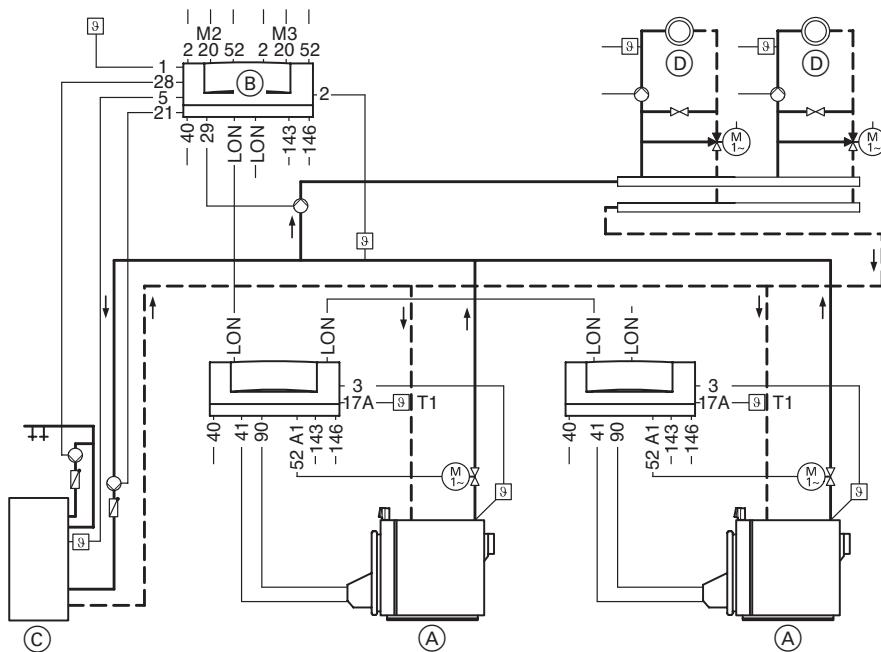

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем

Исполнение установки 5 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водонагревателя
- [17] A Датчик температуры T1
- [20] A1 Закрытие смесителей в случае внешних контроллеров отопительного контура
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29]
- [40] Распределительный насос Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 Дроссельная заслонка с электроприводом
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 5 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100**Требуемые коды**

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки*1
03 : 1	Работа на жидким топливе (без возможности возврата в исходное положение)*1
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0d : 1	Датчик температуры T1 воздействует на смесители подключенных отопительных контуров
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Подключение датчика температуры T1 к штекеру [17] [A]
--------	---

Vitotronic 300-K**Требуемые коды**

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1*1
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100
4d : 0	Распределительный насос к штекеру [29]

Схемы отопительных установок

Исполнение установки 5 (продолжение)

Возможные применения

При расположении распределителя на удаленных подстанциях (> 20 м) и необходимости в немедленной тепловой нагрузке для отопительных контуров, например, для воздухоподогревателей. Должна иметься возможность дросселирования теплоотдачи отопительным контурам.

При выходе за нижний предел требуемой минимальной температуры обратной магистрали смесители через датчик температуры T1 пропорционально дросселируются или полностью закрываются. Распределительный насос должен быть рассчитан на 110% от общего расхода отопительной установки.


Благодаря схеме впрыскивания при подключении тепловой нагрузки потребители сразу получают тепло. Для этого производится регулирование 3-ходового смесителя.

При регулировании отопительных контуров посредством Vito-tronic 300-K или подключенного к контроллеру котлового контура Vito-tronic 200-K, водогрейный котел оптимально защищен. Нет необходимости в реализации заказчиком других защитных функций.

Датчик температуры T1

Проводной монтаж для дросселирования объемного расхода в отопительных установках с контроллерами отопительных контуров, которые не могут быть подключены через телекоммуникационную шину LON к контроллеру котлового контура.

Требуемое кодирование: "0d : 1" и "4C : 2".

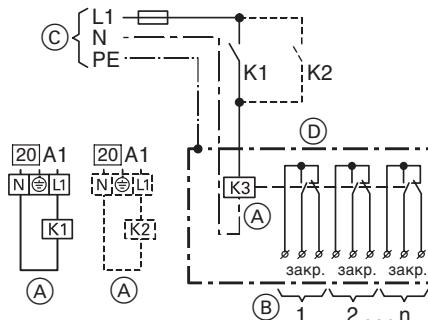

[20]A1 Закрытие смесителей
(Vitotronic 100)

(A) Вспомогательный контактор,
№ для заказа 7814 681

(B) Подключенные контроллеры
отопительного контура,
при замкнутом коммута-
ционном контакте:
сигнал для "Смеситель закр."

(C) Подключение к сети
230 В/50 Гц

(D) Клеммная коробка,
приобретается отдельно

Исполнение установки 6


Комплект подмешивающего устройства с 3-ходовым смесительным клапаном

Vitogas 200-F

Vitomax 100-LW, Vitomax 200-LW и Vitomax 300-LT

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 300, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2

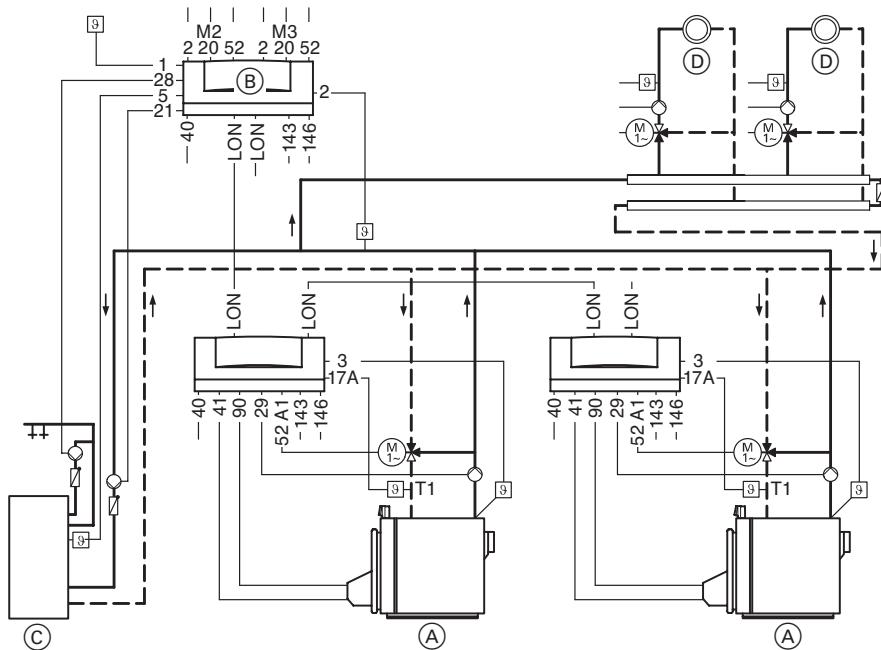

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем

Исполнение установки 6 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водонагревателя
- [17] A Датчик температуры T1
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29] Насос котлового контура
- [40] Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 3-ходовой смесительный клапан
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 6 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Требуемые коды

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Работа на жидким топливе (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0C : 1	Схема непрерывного регулирования комплекта подмешивающего устройства
4d : 2	Насос котлового контура к штекеру [29]
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Подключение датчика температуры T1 к штекеру [17] [A]
--------	---

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100

Исполнение установки 6 (продолжение)

Возможные применения

Например, для устаревших отопительных установок или установок в теплицах и/или установок, в которых нельзя воздействовать на подключенные отопительные контуры.

При выходе за нижний предел требуемой минимальной температуры обратной магистрали посредством датчика температуры T1 пропорционально закрывается 3-ходовой смесительный клапан на водогрейных котлах и таким образом обеспечивается защита котла.

Указание

Параметры насосов котлового контура на каждом водогрейном котле необходимо выбирать таким образом, чтобы их объемный расход, как минимум, был равен максимальному возникающему общему расходу отопительного контура.

Рекомендация: 110 %

Исполнение установки 7


Комплект подмешивающего устройства с гидравлическим распределителем и 3-ходовым смесительным клапаном

Vitogas 200-F

Vitomax 100-LW, Vitomax 200-LW и Vitomax 300-LT

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 300, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2

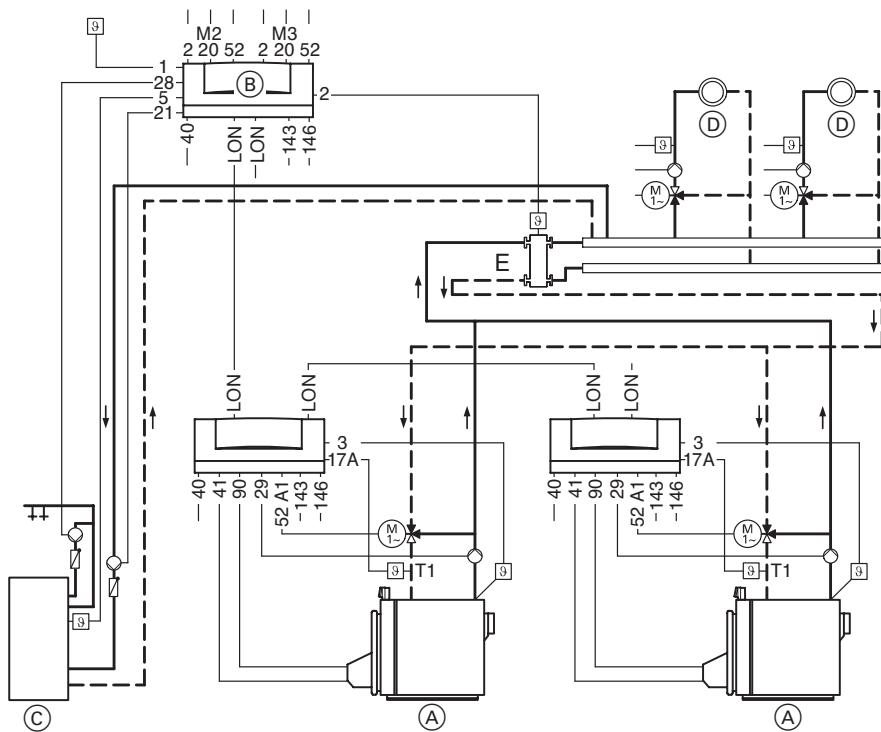

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем
- (E) Гидравлический разделитель

Исполнение установки 7 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водонагревателя
- [17] A Датчик температуры T1
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29] Насос котлового контура
- [40] Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 3-ходовой смесительный клапан
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 7 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Требуемые коды

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Работа на жидким топливе (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0C : 1	Схема непрерывного регулирования комплекта подмешивающего устройства
4d : 2	Насос котлового контура к штекеру [29]
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Подключение датчика температуры T1 к штекеру [17] [A]
--------	---

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100

Исполнение установки 7 (продолжение)

Возможные применения

Например, для устаревших отопительных установок или установок в теплицах, а также установок с неясными гидравлическими характеристиками и/или установок, в которых нельзя воздействовать на подключенные отопительные контуры.

При выходе за нижний предел требуемой минимальной температуры обратной магистрали посредством датчика температуры T1 пропорционально закрывается 3-ходовой смесительный клапан на водогрейных котлах и таким образом обеспечивается защита котла. Водогрейный котел и последующие отопительные контуры имеют гидравлическую развязку. Температура подающей магистрали надежно регулируется датчиком температуры (каскадное регулирование) в гидравлическом разделителе.


Указание

Параметры насосов котлового контура на каждом водогрейном котле необходимо выбирать таким образом, чтобы их объемный расход, как минимум, был равен максимальному возникающему общему расходу отопительного контура.

Рекомендация: 110 %

Исполнение установки 8

Несколько отопительных контуров и один низкотемпературный отопительный контур
Vitocrossal 300

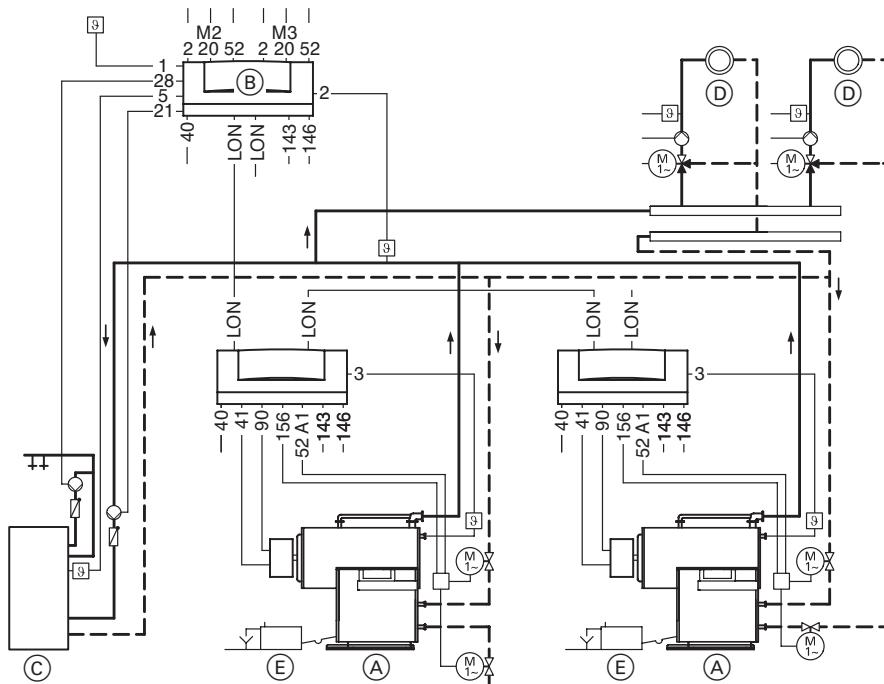

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем
- (E) Устройство нейтрализации конденсата

Схемы отопительных установок

Исполнение установки 8 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водонагревателя
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [40] Присоединение к сети, 230 В-/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 Дроссельная заслонка с электроприводом
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)
- [156] Подключение принадлежностей к сети

Исполнение установки 8 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Требуемые коды

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки*1
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0d : 0	без Therm-Control
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1*1
35 : 1	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100
35 : 2	двумя Vitotronic 100
35 : 3	трёмя Vitotronic 100
3C : 0	Конденсационный режим работы

Схемы отопительных установок


Исполнение установки 8 (продолжение)

Возможные применения

Котлы Vitocrossal 300 эксплуатируются с системой управления в режиме программируемой тепло-генерации с переменной температурой теплоносителя фирмы Viessmann и зависящей от нагрузки последовательной схемой – с использованием двухступенчатых или модулируемых горелок.

Котлы Vitocrossal 300 имеют два патрубка обратной магистрали. Отопительные контуры с повышенной температурой обратной магистрали подключаются к верхним патрубкам обратной магистрали, а низкотемпературные отопительные контуры – к нижним патрубкам обратной магистрали. Необходимо иметь в виду следующее: к нижним патрубкам обратной магистрали должно быть подключено минимум 15% номинальной тепловой мощности.

Дроссельная заслонка с электроприводом

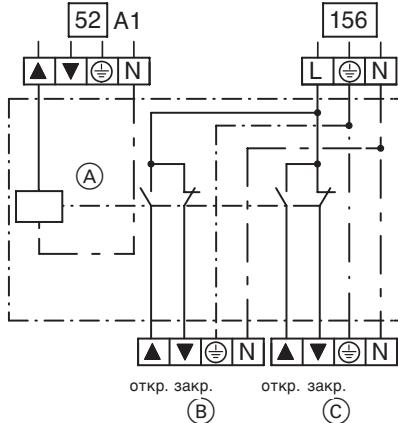

- 52 A1 Штекер Vitotronic 100
- 156 Штекер Vitotronic 100
- (A) Вспомогательный контактор, № для заказа 7814 681
- (B) Дроссельная заслонка с электроприводом 1
- (C) Дроссельная заслонка с электроприводом 2

Исполнение установки 9


Несколько отопительных контуров и один низкотемпературный отопительный контур

Vitocrossal 300

Vitoplex 200, тип SX2

Vitoplex 300, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2A

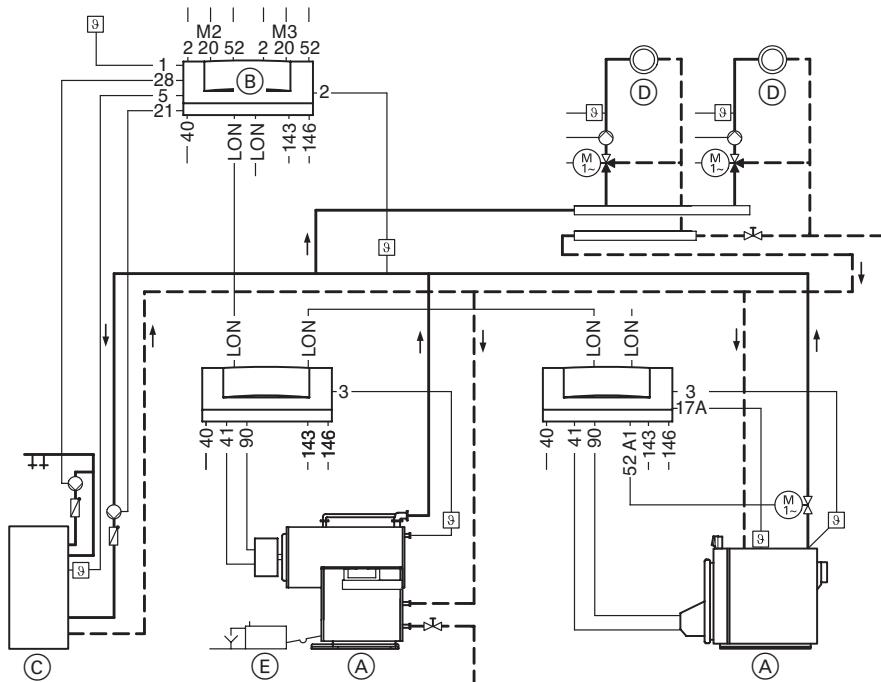

- Ⓐ Водогрейный котел с Vitotronic 100
- Ⓑ Vitotronic 300-K
- Ⓒ Емкостный водонагреватель
- Ⓓ Отопительный контур со смесителем
- Ⓔ Устройство нейтрализации конденсата

Схемы отопительных установок

Исполнение установки 9 (продолжение)

Штекеры

[1]	Датчик наружной темп.	[21]	Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя
[2]	Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров	[28]	Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
[2] M2/M3	Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3	[40]	Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
[3]	Датчик температуры котловой воды	[41]	Горелка (1-я ступень)
[5]	Датчик темп. емкостного водонагревателя	[52] A1	Дроссельная заслонка с электроприводом
[17] A	Датчик температуры Therm-Control	[52] M2/M3	Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
[20] M2/M3	Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3	[90]	Горелка (2-я ступень/мод.)
		[143]/[146]	Внешние подключения (см. стр. 71)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100

Требуемые коды

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Только при Vitotronic 100 для Vitoplex или Vitorond 200, тип VD2A: работа на жидкое топливо (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0d : 0	Только при Vitotronic 100 для Vitocrossal 300: без Therm-Control
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Только при Vitotronic 100 для Vitoplex: подключение датчика температуры Therm-Control к штекеру [17] A
--------	---

^{*1}При необходимости.

Исполнение установки 9 (продолжение)**Vitotronic 300-K****Требуемые коды**

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100
39 : 1 — 39 : 4	Настроить Vitocrossal 300 в качестве постоянного ведущего котла
3C : 1	Режим теплоты сгорания 1

^{*1}При необходимости.

Исполнение установки 9 (продолжение)

Возможные применения

Vitocrossal 300 (ведущий котел) и последующие низкотемпературные котлы эксплуатируются системой управления в режиме программируемой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя и зависящей от нагрузки последовательной схемой – с использованием двухступенчатых или модулируемых горелок.

Котел Vitocrossal 300 имеет два патрубка обратной магистрали. Отопительные контуры с повышенной температурой обратной магистрали подключаются к верхним патрубкам обратной магистрали, а низкотемпературные отопительные контуры – к нижним патрубкам обратной магистрали. Необходимо иметь в виду следующее: к нижним патрубкам обратной магистрали должно быть подключено минимум 15% nominalной тепловой мощности.

Датчик температуры Therm-Control низкотемпературного котла воздействует на дроссельную заслонку с электроприводом и должен во время **пусковой фазы** (например, при вводе в эксплуатацию, после выключения на ночь или на выходные дни) должен дросселировать **объемный расход котловой воды** низкотемпературного котла.

Исполнение установки 10

Несколько отопительных контуров, один низкотемпературный отопительный контур и низкотемпературный котел с подмешивающим насосом


Vitocrossal 300

Vitogas 200-F

Vitomax 100-LW

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 300, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2

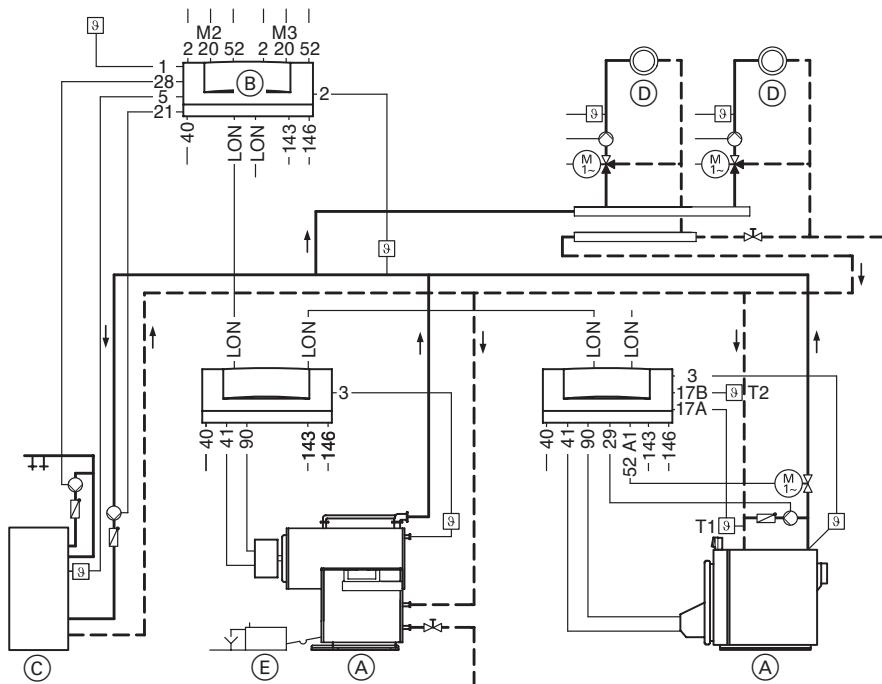

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем
- (E) Устройство нейтрализации конденсата

Исполнение установки 10 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водонагревателя
- [17] A Датчик температуры T1
- [17] B Датчик температуры T2
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29] Подмешивающий насос
- [40] Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 Дроссельная заслонка с электроприводом
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 10 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100**Требуемые коды**

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки*1
03 : 1	Только при наличии Vitotronic 100 для низкотемпературного котла: работа на жидкое топливо (без возможности возврата в исходное положение)*1
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0d : 0	Только при Vitotronic 100 для Vitocrossal 300: без Therm-Control
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Только при Vitotronic 100 для низкотемпературного котла: подключение датчика температуры T1 к штекеру 17 [A]
4b : 1	Только при Vitotronic 100 для низкотемпературного котла: подключение датчика температуры T2 к штекеру 17 [B]

*1 При необходимости.

Исполнение установки 10 (продолжение)

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100
39 : 1 – 39 : 4	Настроить Vitocrossal 300 в качестве постоянного ведущего котла
3C : 1	Режим теплоты сгорания 1

^{*1}При необходимости.

Возможные применения

Vitocrossal 300 (ведущий котел) и последующие низкотемпературные котлы эксплуатируются системой управления в режиме программируемой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя и зависящей от нагрузки последовательной схемой – с использованием двухступенчатых или модулируемых горелок.

Котел Vitocrossal 300 имеет два патрубка обратной магистрали. Отопительные контуры с повышенной температурой обратной магистрали подключаются к верхним патрубкам обратной магистрали, а низкотемпературные отопительные контуры – к нижним патрубкам обратной магистрали. Необходимо иметь в виду следующее: к нижним патрубкам обратной магистрали должно быть подключено минимум 15% nominalной тепловой мощности. Комплект подмешивающего устройства поставляется в качестве принадлежности или должен быть приобретен отдельно.

Комплект подмешивающего устройства с подмешивающим насосом при закрытии дроссельной заслонки.

Датчик температуры T1 воздействует на дроссельную заслонку.

Датчик температуры T2 управляет подмешивающим насосом.


Исполнение установки 11

Несколько отопительных контуров, один низкотемпературный отопительный контур и Vitoplex с Therm-Control с подмешивающим насосом

Vitocrossal 300

Vitoplex 200, тип SX2

Vitoplex 300, тип TX3 (80–1750 кВт)

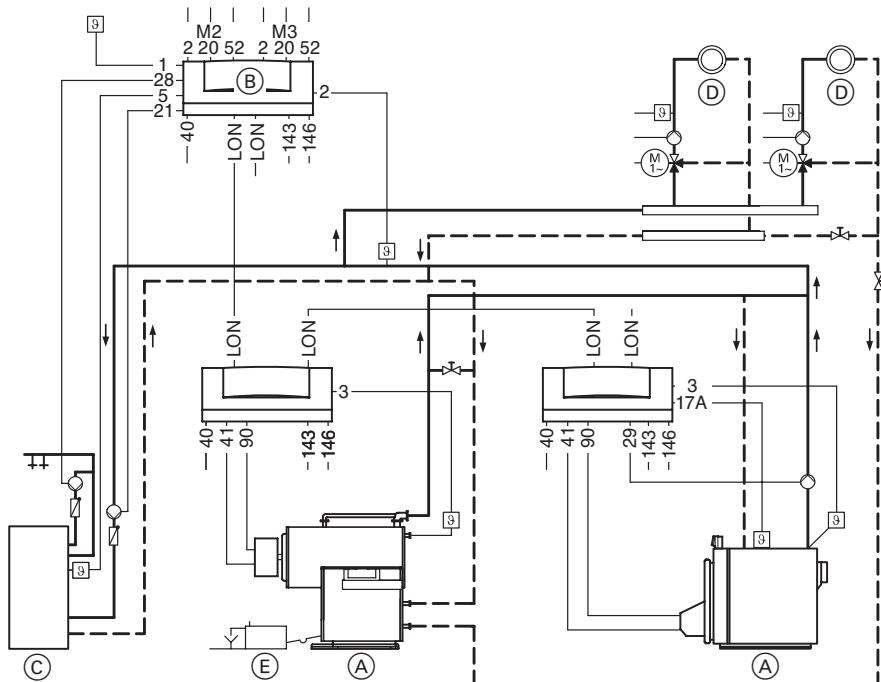

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем
- (E) Устройство нейтрализации конденсата

Исполнение установки 11 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водо-нагревателя
- [17] A Датчик температуры Therm-Control
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29] Насос котлового контура
- [40] Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 11 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100**Требуемые коды**

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Только при наличии Vitotronic 100 для Vitoplex: работа на жидкое топливо (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0d : 0	Только при Vitotronic 100 для Vitocrossal 300: без Therm-Control
4d : 3	Только при наличии Vitotronic 100 для Vitoplex: насос котлового контура с функцией дроссельной заслонки на штекере [29]
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Только при Vitotronic 100 для Vitoplex: подключение датчика температуры Therm-Control к штекеру [17] A
--------	--

^{*1}При необходимости.

Исполнение установки 11 (продолжение)

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100
39 : 1 – 39 : 4	Настроить Vitocrossal 300 в качестве постоянного ведущего котла
3b : 3	Автономная последовательная схема подключения с датчиком температуры подачи

^{*1}При необходимости.

Возможные применения

Для отопительных контуров с разностью температур $\geq 20\text{ K}$.

Vitocrossal 300 (ведущий котел) и последующие низкотемпературные котлы эксплуатируются системой управления в режиме программируемой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя и зависящей от нагрузки последовательной схемой – с использованием двухступенчатых или модулируемых горелок.

Котел Vitocrossal 300 имеет два патрубка обратной магистрали. Отопительные контуры с повышенной температурой обратной магистрали подключаются к верхним патрубкам обратной магистрали, а низкотемпературные отопительные контуры – к нижним патрубкам обратной магистрали. Необходимо иметь в виду следующее: к нижним патрубкам обратной магистрали должно быть подключено минимум 15% nominalной тепловой мощности.

Датчик температуры Therm-Control никотемпературного котла воздействует на насос котлового контура. Если температура становится ниже значения температуры Therm-Control, заданного кодирующим штекером котла, насос котлового контура выключается.

Исполнение установки 12


3-ходовой смесительный клапан, несколько отопительных контуров и один низкотемпературный отопительный контур

Vitocrossal 300

Vitomax 100-LW, Vitomax 200-LW и Vitomax 300-LT

Vitoplex 100, тип SX1, Vitoplex 200, тип SX2 и Vitoplex 300, тип TX3

Vitorond 200, тип VD2

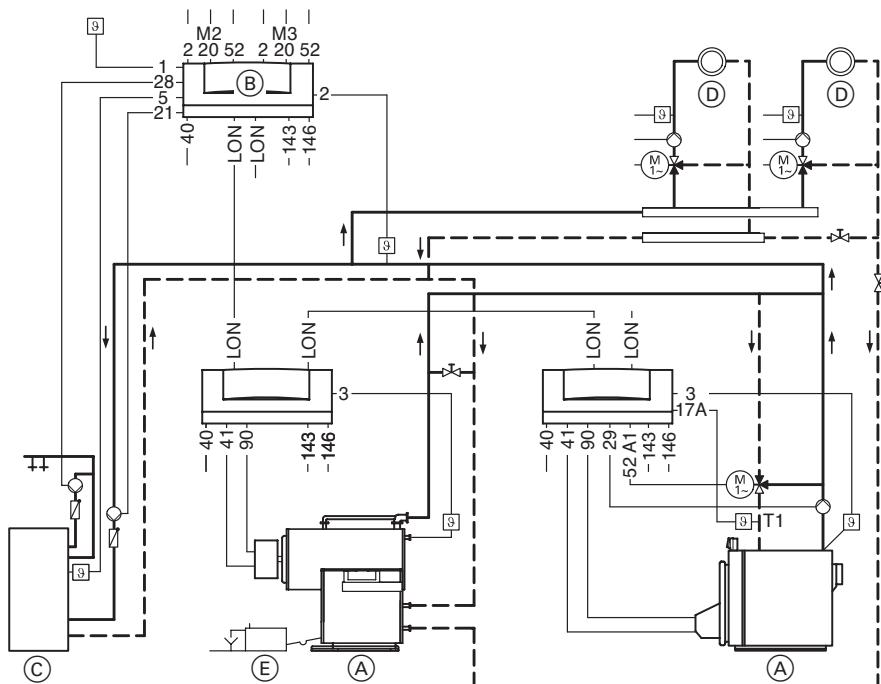

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Емкостный водонагреватель
- (D) Отопительный контур со смесителем
- (E) Устройство нейтрализации конденсата

Исполнение установки 12 (продолжение)

Штекеры

- [1] Датчик наружной температуры
- [2] Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- [2] M2/M3 Датчик температуры подачи контура со смесителем 2 и 3
- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Датчик температуры ёмкостного водонагревателя
- [17] A Датчик температуры T1
- [20] M2/M3 Насос отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [21] Циркуляционный насос греющего контура ёмкостного водонагревателя
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- [29] Насос котлового контура
- [40] Присоединение к сети, 230 В~/50 Гц
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [52] A1 3-ходовой смесительный клапан
- [52] M2/M3 Электропривод смесителя отопительного контура со смесителем 2 и 3
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [143]/[146] Внешние подключения (см. стр. 71)

Исполнение установки 12 (продолжение)

Настройка кодов должна быть выполнена на **каждом** контроллере Vitotronic 100.

Vitotronic 100**Требуемые коды**

01 : 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON
02 : 2	Модулируемый режим горелки ^{*1}
03 : 1	Только при наличии Vitotronic 100 для низкотемпературного котла: работа на жидкое топливо (без возможности возврата в исходное положение) ^{*1}
07 : 2	Настроить номер котла на Vitotronic 2-го водогрейного котла
07 : 3	3-го водогрейного котла
07 : 4	4-го водогрейного котла
0C : 1	Только при наличии Vitotronic 100 для низкотемпературного котла: схема непрерывного регулирования комплекта подмешивающего устройства
0d : 0	Только при Vitotronic 100 для Vitocrossal 300: без Therm-Control
4d : 2	Только при наличии Vitotronic 100 для низкотемпературного котла: насос котлового контура на штекере [29]
77 : 2	Настроить номер абонента LON на Vitotronic 2-го водогрейного котла
77 : 3	3-го водогрейного котла
77 : 4	4-го водогрейного котла

Автоматическое переключение

4A : 1	Только при Vitotronic 100 для низкотемпературного котла: подключение датчика температуры T1 к штекеру [17] A
--------	---

^{*1}При необходимости.

Исполнение установки 12 (продолжение)

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

00 : 3, 00 : 4, 00 : 7, или 00 : 8	Без контура установки A1 ^{*1}
35 : 1 35 : 2 35 : 3	Vitotronic 300-K с одним Vitotronic 100 двумя Vitotronic 100 тремя Vitotronic 100
39 : 1 – 39 : 4	Настроить Vitocrossal 300 в качестве постоянного ведущего котла
3b : 3	Автономная последовательная схема подключения с датчиком температуры подачи

^{*1}При необходимости.

Возможные применения


Для отопительных контуров с разностью температур $\geq 20\text{ K}$.

Vitocrossal 300 (ведущий котел) и последующие низкотемпературные котлы эксплуатируются системой управления в режиме программируемой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя и зависящей от нагрузки последовательной схемой – с использованием двухступенчатых или модулируемых горелок.

Котел Vitocrossal 300 имеет два патрубка обратной магистрали. Отопительные контуры с повышенной температурой обратной магистрали подключаются к верхним патрубкам обратной магистрали, а низкотемпературные отопительные контуры – к нижним патрубкам обратной магистрали. Необходимо иметь в виду следующее: к нижним патрубкам обратной магистрали должно быть подключено минимум 15% nominalной тепловой мощности.

Датчик температуры T1 регистрирует температуру в обратной магистрали. Через контроллер котлового контура З ходовой смесительный клапан управляет таким образом, что минимальная температура обратной магистрали не опускается за нижний предел.

Приготовление горячей воды в системе подпитки емкостного водонагревателя

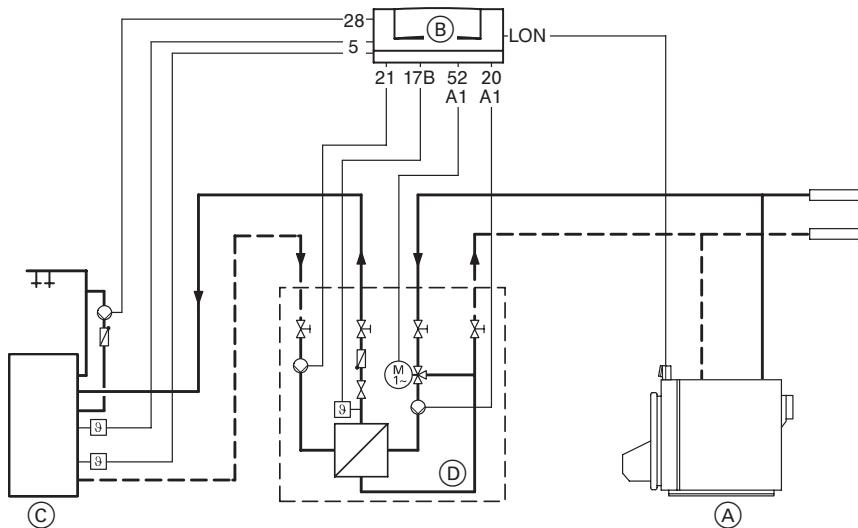

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotronic 300-K
- (C) Vitocell 100-L
- (D) Vitotrans 222

Штекеры

- | | |
|---------------------|---|
| 5 | Клеммы 1 и 2:
датчик температуры
емкостного водонагревателя 1
(вверху) |
| 17 | Клеммы 2 и 3:
датчик температуры
емкостного водонагревателя 2
(внизу) |
| 17 B | Датчик температуры
Vitotrans 222 |
| 20 A1 | Первичный насос |
| 21 | Вторичный насос |
| 28 | Циркуляционный насос
контура водоразбора ГВС |
| 52 A1 | Электропривод 3-ходового
смесительного клапана |

Расширение установки

Приготовление горячей воды в системе подпитки емкостного водонагревателя (продолжение)

Vitotronic 300-K

Требуемые коды

4C : 1	Подключение первичного насоса к штекеру [20]A1
4E : 1	Подключение сервопривода 3-ходового смесительного клапана к штекеру [52]A1
55 : 3	Система подпитки емкостного водонагревателя для автоматического режима приготовления горячей воды

Автоматическое переключение

4b : 1	Подключение датчика температуры Vitotrans 222 к штекеру [17]B
--------	--

Возможные применения

В установках с временным высоким расходом горячей воды и большим объемом емкостного водонагревателя со смещением по времени периодов подпитки и водозабора.

Процесс функционирования


См. регулирование температуры емкостного водонагревателя, начиная со стр. 157.

В сочетании с исполнением установки 3


Подключить подмешивающий насос **[29]** и датчик температуры T2 **[17]B** к Vitotronic 100.
Требуемое кодирование: "2d : 1".

Установка с теплообменником отходящих газов/воды

С подмешивающим насосом

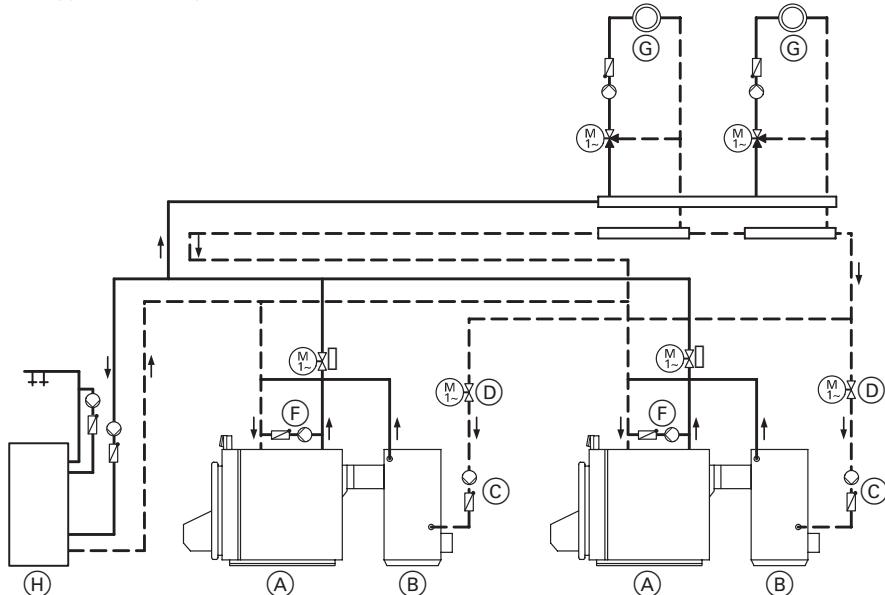

С насосом котлового контура

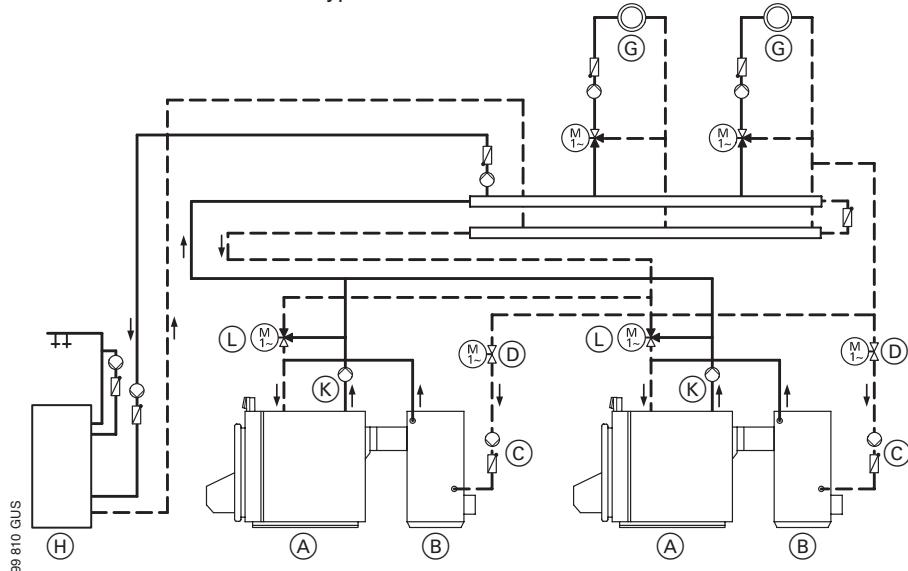


Расширение установки

Установка с теплообменником отходящих газов/воды (продолжение)

- (A) Водогрейный котел с Vitotronic 100
- (B) Vitotrans 300 (теплообменник отходящих газов/ воды)
- (C) Циркуляционный насос Vitotrans 333
- (D) Дроссельная заслонка с электроприводом Vitotrans 300
- (E) Дроссельная заслонка с электроприводом водогрейного котла
- (F) Подмешивающий насос
- (G) Низкотемпературный отопительный контур
- (H) Емкостный водонагреватель
- (K) Насос котлового контура
- (L) 3-ходовой смесительный клапан
- (M) Вспомогательный контактор, № для заказа 7814 681
- [20]A1 для циркуляционного насоса теплообменника отходящих газов/воды (Vitotronic 100)

Требуемое кодирование:
на каждом Vitotronic 100 с
Vitotrans 300 настроить "4C : 3".


Циркуляционный насос и дроссельная заслонка с электроприводом Vitotrans 300
Циркуляционный насос включается параллельно с горелкой.

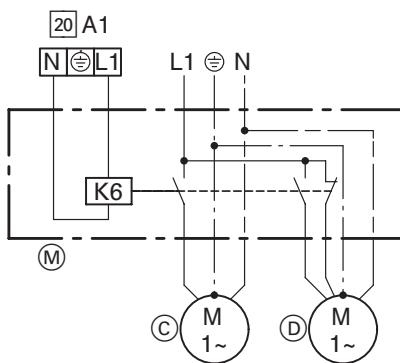

Указание

Схемы установок, в которых выход [20]A1 должен использоваться в качестве переключающего контакта или подключения насоса отопительного контура, выполняются монтажной организацией.

Общая схема электрических подключений и штекерных соединителей

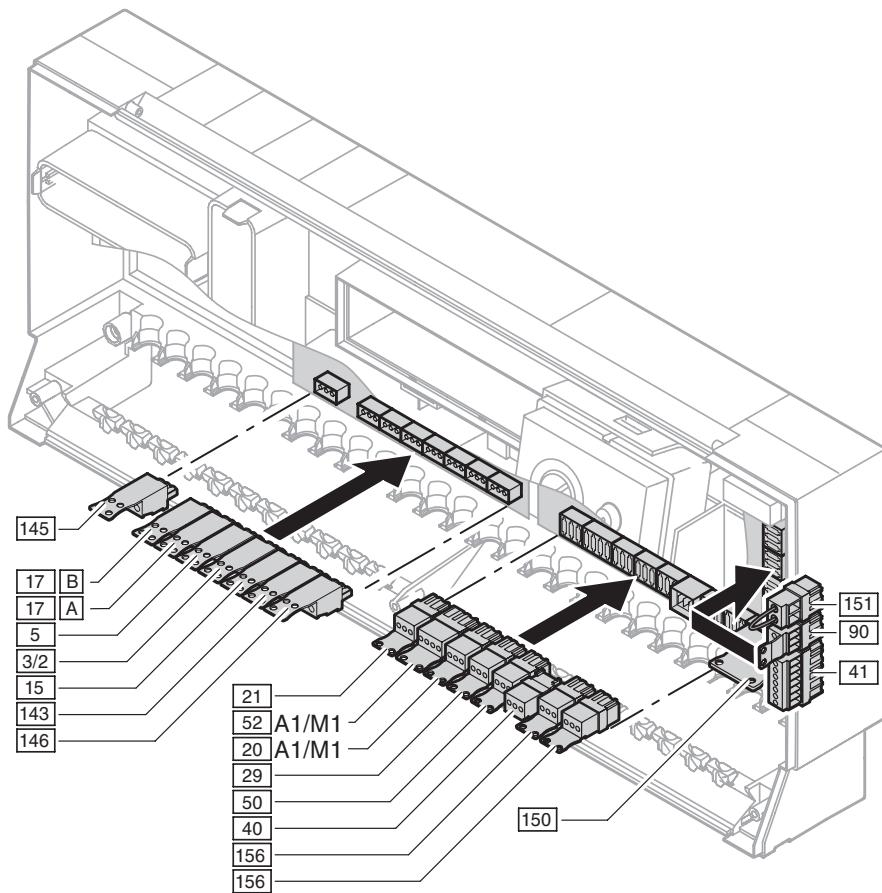

Общая схема электрических подключений и штекерных соединителей (продолжение)

Низковольтная монтажная плата

- [3] Датчик температуры котловой воды
- [5] Без функции
- [15] Датчик температуры отходящих газов (принадлежность)
- [17] A Датчик температуры Therm-Control или датчик температуры обратной магистрали T1 (принадлежность)
- [17] B Датчик температуры обратной магистрали T2 (принадлежность)
- [143] Внешние подключения
- [145] Абонент шины KM, например, адаптер внешних приборов безопасности
- [146] Внешние подключения

Монтажная плата 230 В~

- [20] A1 Первичный насос теплообменника отходящих газов/воды или релейный выход
- [21] Без функции
- [29] Подмешивающий насос (приобретается отдельно) или насос котлового контура (приобретается отдельно)
- [40] Подключение к сети
- [41] Горелка (1-я ступень)
- [50] Общий сигнал неисправности
- [52] A1 Дроссельная заслонка или электропривод 3-ходового смесительного клапана комплекта подмешивающего устройства
- [90] Горелка (2-я ступень/мод.)
- [150] Внешние подключения, например, дополнительные приборы безопасности
- [151] Предохранительная цепь, беспотенциальная (230 В)
- [156] Подключение принадлежностей к сети

При подключении внешних переключающих контактов и, соответственно, компонентов к безопасному пониженному напряжению контроллера ([143], [145], [146]) необходимо соблюдать требования класса защиты II, т.е. величина воздушного зазора и пути тока утечки до деталей, находящихся под напряжением, должна составлять 8,0 мм или, соответственно, толщина изоляции должна быть 2,0 мм. Для всех компонентов, устанавливаемых стороной, выполняющей монтаж, (к ним относятся также персональный/переносной компьютер) должна быть обеспечена надежная электрическая изоляция согласно EN 60 335 или IEC 65.


Подвод проводов и кабелей и снятие с них механической нагрузки

Контроллер, смонтированный сверху на водогрейном котле

Подвести кабели снизу через передний щиток котла в соединительную коробку контроллера.

Контроллер, смонтированный сбоку на водогрейном котле

Провести кабели снизу из кабельного канала в контроллер.

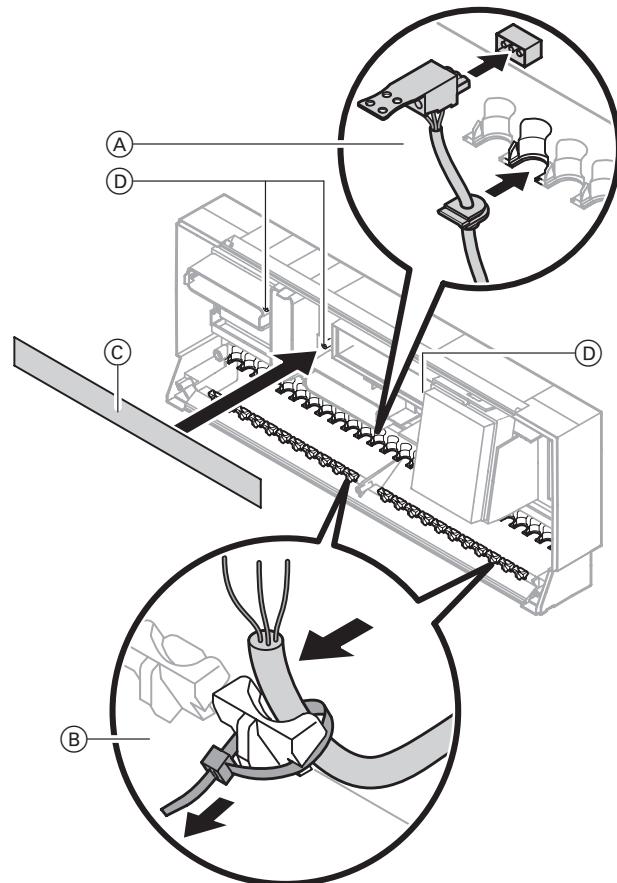


- Ⓐ Кабели с установленным креплением для разгрузки от натяжения
Ⓑ Приобретаемые отдельно кабели (изолировать на длине макс. 100 мм)

- Ⓒ Схема подключения штекеров
Ⓓ Отсек для схемы подключения штекеров

Установка кодирующего штекера котла

Устанавливать кодирующий штекер котла только из комплекта, прилагаемого к водогрейному котлу.

Водогрейный котел	Кодирующий штекер	№ заказа
Vitocrossal 300, тип CM3	1042	7820 146
Vitocrossal 300, тип CR3	1041	7820 145
Vitocrossal 300, тип CT3	1040	7820 144
Vitocrossal 300, тип CU3	1042	7820 146
Vitogas 100-F	1050	7820 147
Vitogas 200-F	1050	7820 147
Vitomax 100-LW	1030	7820 143
Vitomax 200-LW	1060	7820 382
Vitomax 300-LT	1070	7820 383
Vitoplex 100, тип SX1	1001	7820 140
Vitoplex 200, тип SX2	1001	7820 140
Vitoplex 300, тип TX3	1010	7820 141
Vitorond 200, тип VD2	1020	7820 142
Vitorond 200, тип VD2A	1020	7820 142

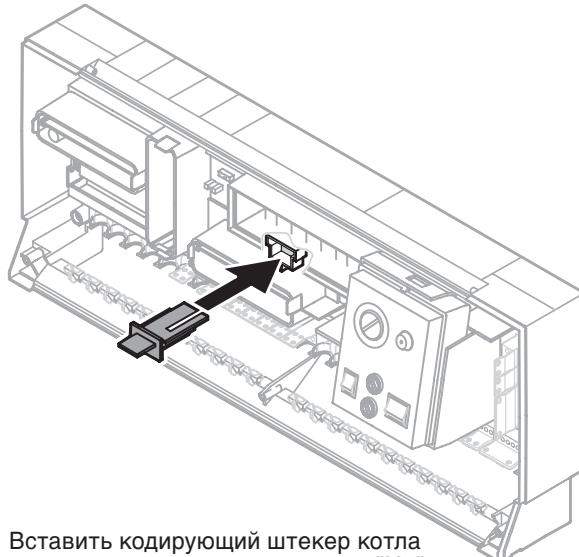

Вставить кодирующий штекер котла
через вырез в крышке в гнездо "X7".


Изменение настройки защитного ограничителя температуры (при необходимости)

В состоянии при поставке защитный ограничитель температуры настроен на 110 °C.

Защитный ограничитель температуры	110 °C	100 °C
Терmostатный регулятор (см. стр. 67)	100 °C	87 °C
Электронный ограничитель максимальной температуры Vitotronic 100, кодовый адрес "06" (см. стр. 195)	95 °C	85 °C
Электронный ограничитель максимальной температуры подачи установки Код "37" на Vitotronic 300-K (см. стр. 209)	90 °C	80 °C

Изменение настройки защитного ограничителя температуры (продолжение)


Перенастройка на 100 °C

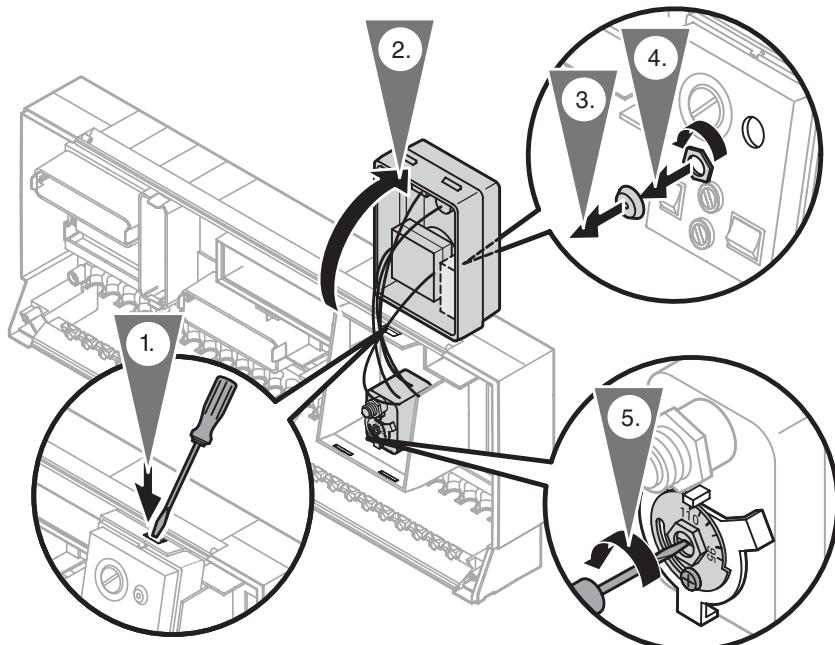

Изменение настройки терmostатного регулятора (если необходимо)

Терmostатный регулятор в состоянии поставки настроен на 95 °C.

Перенастройка на 100 °C

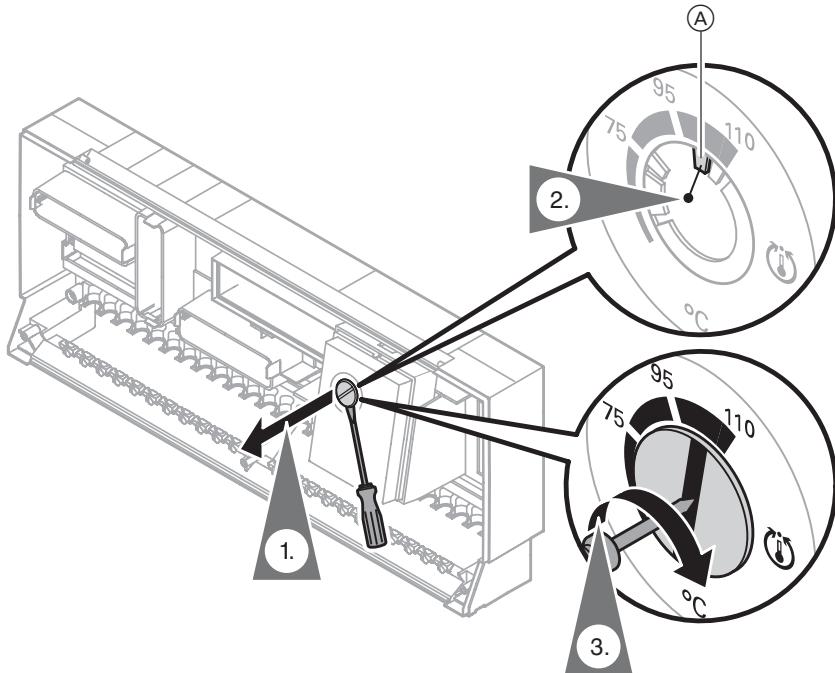

(A) 75–100 °C

1. Вытолкнуть и извлечь ручку регулятора "①".
2. Выломать острогубцами отмеченные на рисунке выступы из упорного диска.

Указание

Обратить внимание на настройку кодового адреса "06"!


3. Установить ручку регулятора "①" таким образом, чтобы отметка находилась посредине выбранного диапазона. Повернуть ручку регулятора "①" вправо до упора.



Внимание

Чрезмерно высокая температура горячей воды может привести к повреждению емкостного водонагревателя. При работе с емкостным водонагревателем запрещается устанавливать температуру, превышающую максимально допустимую температуру контура водоразбора ГВС. При необходимости следует установить соответствующее устройство защиты.

Подключение датчиков

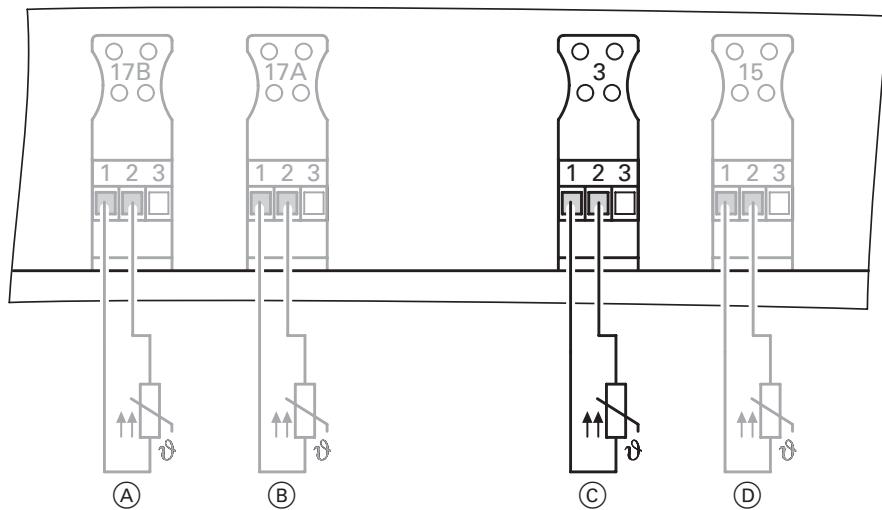


- (A) Датчик температуры T2
- (B) Датчик температуры Therm-Control
или
датчик температуры T1
- (C) Датчик температуры котловой воды
- (D) Датчик температуры отходящих газов (принадлежность)

Подключение насосов


Имеющиеся клеммы для подключения насосов

- 20 Циркуляционный насос теплообменника отходящих газов/воды
- 29 Подмешивающий насос или насос котлового контура

Насосы 230 В~

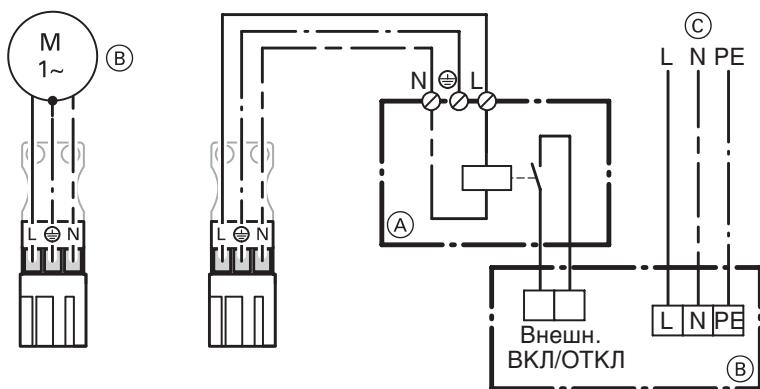

Насосы 400 В~

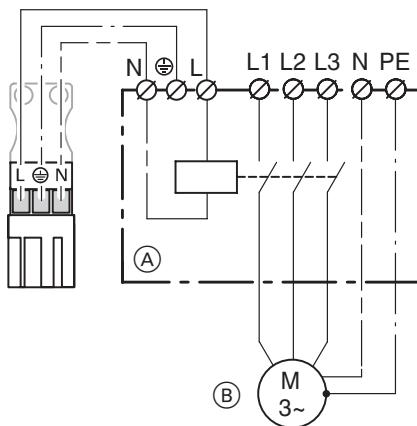

Номина. ток: 4 (2) А~

Рекомен-
дуемый
соедини-
тельный
кабель:

H05VV-F3G 0,75 мм²
или
H05RN-F3G 0,75 мм²

Для управления контактором

Номин.
напряжение: 230 В~
Номин. ток: 4 (2) А~

Рекомен-
дуемый
соедини-
тельный
кабель:

H05VV-F3G 0,75 мм²
или
H05RN-F3G 0,75 мм²


(A) Контактор
(B) Насос

(C) Подключение к сети согласно
указаниям изготовителя

Подключение сервопривода с трехпозиционным выходом


Использование в качестве

- дроссельной заслонки
- электропривода смесителя
- 3-ходового смесительного клапана

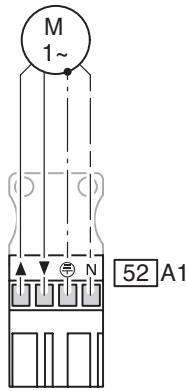

Номин.	
напряжение:	230 В~
Номин. ток:	макс. 0,2 (0,1) А
Рекомен-	
дуемый	
соедини-	
тельный	
кабель:	H05VV-F4G 0,75 мм ²
	или
	H05RN-F4G 0,75 мм ²
Время работы:	5–199 с, настройка через кодовый адрес "40" (состояние при поставке 125 с)

Внешние подключения

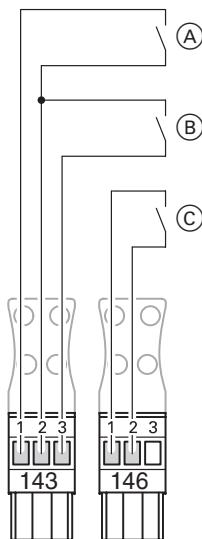

Беспотенциальные контакты контроллера иерархически более высокого уровня:

- (A) Блокировка водогрейного котла
- (B) Подключение водогрейного котла последним в последовательности котлов
- (C) Внешнее переключение ступенчатой/модулируемой горелки
- (B) **Подключение водогрейного котла последним в последовательности котлов**

Контакт замкнут:
водогрейный котел подключается последним в последовательности котлов.

Другие водогрейные котлы берут на себя теплоснабжение отопительной установки. Если мощность других водогрейных котлов оказывается недостаточной, задействуется водогрейный котел, подключенный последним.

Контакт разомкнут:
водогрейный котел вновь включается в моментальную последовательность котлов.

(A) Блокировка водогрейного котла

Контакт замкнут:
водогрейный котел блокирован.
Котел выводится из последовательности котлов, т.е. дроссельная заслонка или 3-ходовой смесительный клапан комплекта подмешивающего устройства закрываются, а подмешивающий насос или насос котлового контура выключаются. Теплоснабжение должно осуществляться другими водогрейными котлами.

⚠ Если заблокированы все водогрейные котлы или нет готовых к работе других водогрейных котлов, отопительная установка не имеет защиты от замерзания.

Контакт разомкнут:
водогрейный котел вновь включается в моментальную последовательность котлов.

(C) Внешнее переключение ступенч./модул. горелки

Контакт разомкнут: режим модул.
контакт замкнут: двухступ. режим Настройка кода "02 : 2"
(модулируемая горелка)
обязательна.

Например, в сочетании с горелкой, работающей на двух видах топлива: при работе на газе модулируемая, а при работе на жидкое топливо – двухступенчатая.

Указание

При опросе вида горелки даже при замкнутом контакте по-прежнему появляется индикация "модулируемая".

Внешние подключения к штекеру 150


! Внимание

Наличие потенциала на контактах может привести к короткому замыканию или замыканию фазы.

Внешние подключения выполнить **беспотенциальными**.

Штекер 150 **должен** оставаться вставленным, даже если подключение не производится.

Для подключения нескольких предохранительных устройств может быть использован адаптер для внешних приборов безопасности (см. стр. 167).

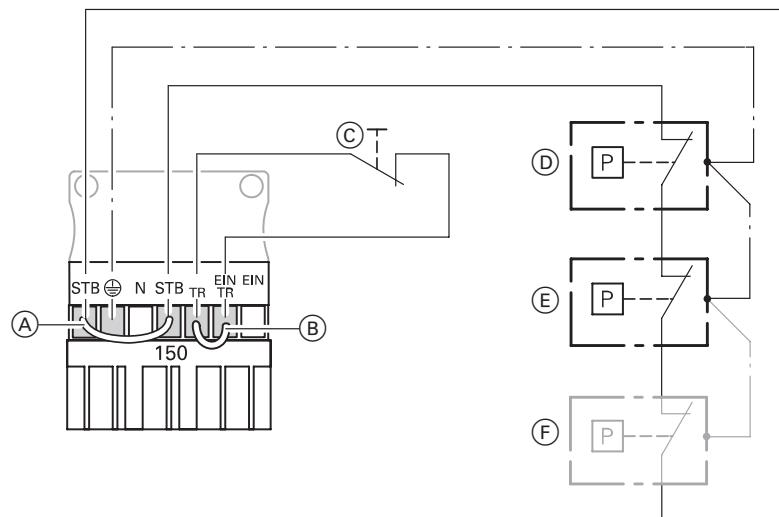

- (A) Перемычка "STB" – "STB"
- (B) Перемычка "TR" – "ВКЛ./TR"
- (C) Внешняя блокировка
(беспотенциальный контакт)
- (D) Устройство контроля
заполненности котлового блока
водой
- (E) Ограничитель максимального
давления
- (F) Дополнительные внешние
приборы безопасности

Внешние приборы безопасности

- Снять перемычку "STB" – "STB".
- Подключить последовательно
внешние приборы безопасности.

Аварийный режим

Переставить перемычку с
"TR" – "ВКЛ./TR" на "TR" – "ВКЛ.".

Внешние подключения к штекеру 150 (продолжение)

Внешняя блокировка горелки


- Снять перемычку "TR" – "TR".
- Подключить беспотенциальный контакт. При размыкании контакта происходит отключение режима регулирования.

! Внимание

Подключение внешних контроллеров может привести к повреждению водогрейного котла.
Подключать к клеммам только приборы для защитного отключения, например, термостатный ограничитель.
В отключенном состоянии защиты от замерзания отопительной установки **отсутствует**, а температура котловой воды в водогрейном котле не поддерживается на нижнем уровне.

Заслонка газохода с электроприводом

- Снять перемычку "TR" – "EIN/TR".
- Подключить заслонку газохода с электроприводом.

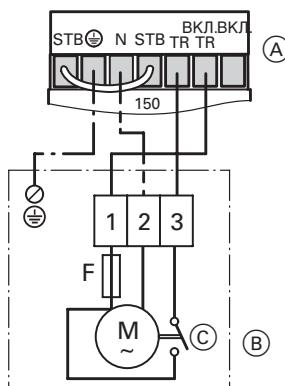


(A) К контроллеру

(B) Электропривод заслонки газохода

(C) Концевой выключатель

Монтаж Vitotronic 100

Подключение общего сигнала неисправности к штекеру 50

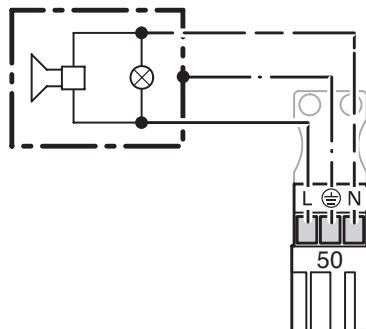


Номинальное напряжение: 230 В/50 Гц
Номинал. ток: макс. 4 (2) А
Рекомен-дуемый соедини-тельный кабель: H05VV-F3G 0,75 мм²
или
H05RN-F3G 0,75 мм²

Указание

Передаются только сигналы неисправностей одного этого контроллера Vitotronic 100.
Если требуется передача сигналов неисправностей всей установки, необходимо использовать штекер 50 на Vitotronic 300-K (см. стр. 91).

Подключение телекоммуникационного модуля LON

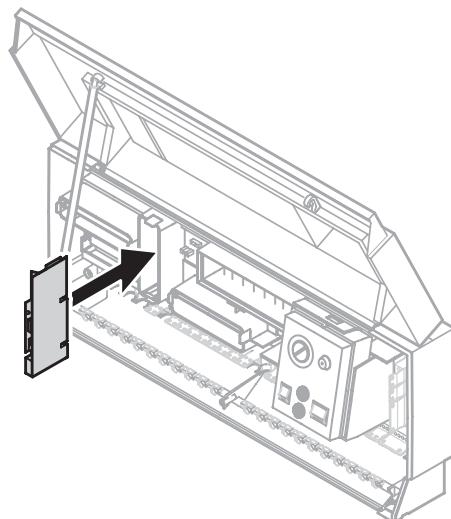

Подключить телекоммуникационный модуль LON к контроллеру в соответствии с рисунком.

Выполнение соединения LON

См. стр. 92.


Подключение горелки переменного тока

Вентиляторная горелка на жидком/газовом топливе

Выполнить подключение горелки согласно DIN 4791.

Кабели горелки имеются в комплекте водогрейного котла.

Макс. потребляемый ток 6 (3) А.

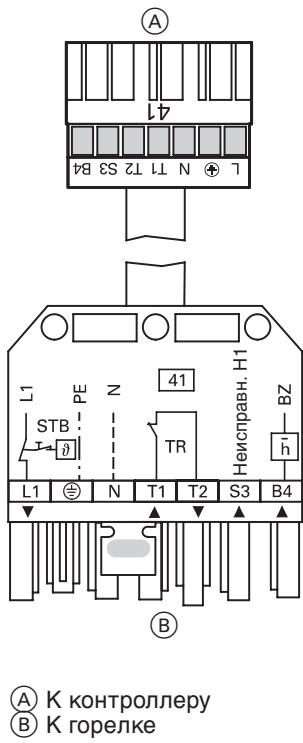

Обозначения клемм

L1	Подача фазы через защитный ограничитель температуры на горелку
PE	Задний провод на горелку
N	Нулевой провод на горелку
T1, T2	Цепь управления
S3	Сигнал неисправности горелки
B4	Счетчик наработки
▼	Направление передачи сигнала: контроллер → горелка
▼	Направление передачи сигнала: горелка → контроллер


Обозначения приборов и устройств

STB	Задний ограничитель температуры блока управления
TR	Терморегулятор блока управления
H1	Сигнализатор неисправности горелки
BZ	Счетчик наработки

Горелка без штекера

Установить ответный штекер производства Viessmann или изготовителя горелки; подключить кабель горелки.

Подключение горелки переменного тока (продолжение)

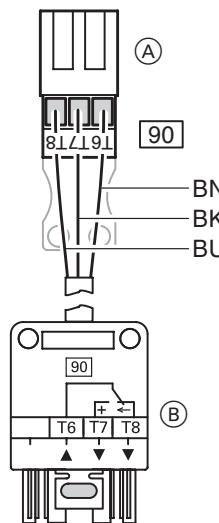

- (A) К контроллеру
- (B) К горелке

Обозначения клемм

T6, T8 Цель регулирования
2-й ступени горелки вкл.
или модуляционный регулятор
откр.

T6, T7 Цель регулирования
2-й ступени горелки выкл.
или модуляционный регулятор
закр.

▼ Направление передачи
сигнала:

▼ Контроллер → горелка

▼ Направление передачи
сигнала:

горелка → контроллер

Цветная маркировка по DIN IEC 60 757

BK черный


BN коричневый

BU синий

Подключение горелки переменного тока (продолжение)

Атмосферная горелка

Кабели горелки имеются в комплекте водогрейного котла.
Макс. потребляемый ток 6 (3) А.

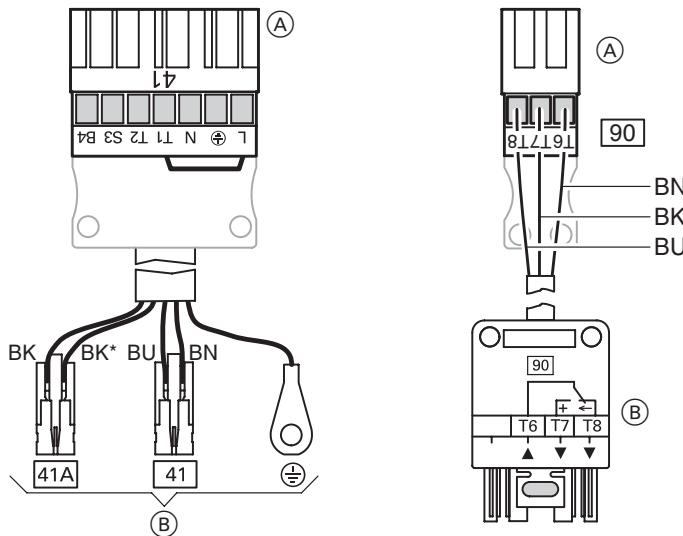

BK → B4

BK* → S3

BU → N

BN → T2

- (A) К контроллеру
- (B) К горелке

Цветная маркировка по

DIN IEC 60 757

BK черный

BK* черный с надпечаткой

BN коричневый

BU синий

Обозначения клемм

L	Подача фазы через защитный ограничитель температуры на горелку
PE	Защитный провод на горелку
N	Нулевой провод на горелку
T1, T2	Цель управления
S3	Сигнал неисправности горелки
B4	Счетчик наработки

Обозначения клемм


T6, T8	Цель регулирования 2-й ступени горелки вкл. через двухпозиционный регулятор
T6, T7	Цель регулирования 2-й ступени горелки выкл.
▼	Направление передачи сигнала: контроллер → горелка
▲	Направление передачи сигнала: горелка → контроллер

Подключение горелки трехфазного тока – беспотенциальная предохранительная цепь



Внимание

При необходимости снять имеющуюся на горелке перемычку от одного из внешних проводов к управляющему напряжению.
Соблюдать указания изготовителя горелки!

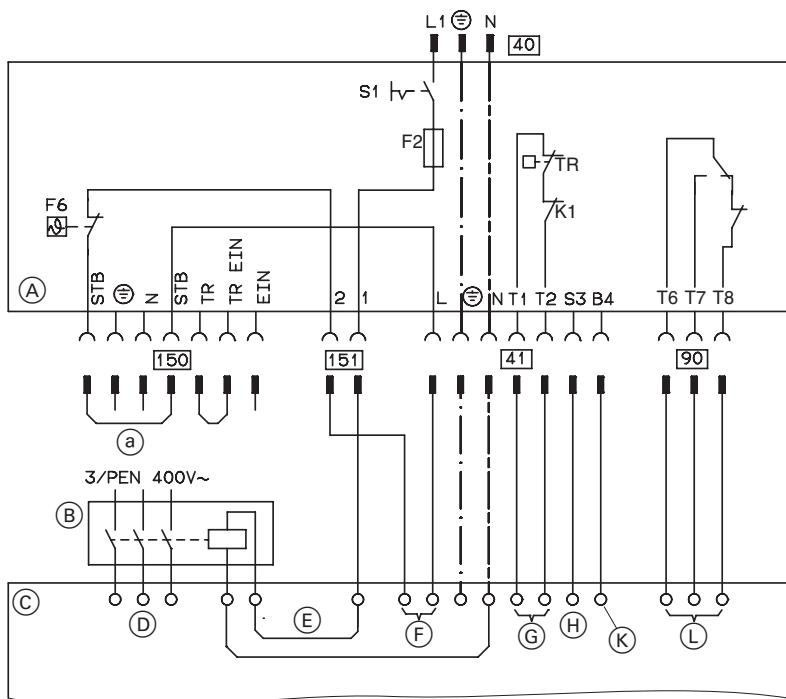

- (A) Контроллер
(см. обозначения на стр. 247)
- (B) Главный контактор
(приобретается отдельно)
- (C) Трехфазная горелка
- (D) Трехфазный ток питания горелки
- (E) Управление главным
контактором
- (F) Предохранительная цепь (STB)
беспотенциальная
- (G) Цепь регулирования
ступени 1/базовая нагрузка
- (H) Сигнал неисправности горелки
- (K) Счетчик наработки ступени 1
- (L) Базовая нагрузка/полная
нагрузка


- | | |
|------------|---|
| 40 | Подключение к сети
контроллера |
| 41 | Горелка, 1-я ступень |
| 90 | Горелка, 2-я ступень |
| 150 | Штекер для внешних
подключений |
| (a) | Внешние приборы
безопасности ^{*1} |
| 151 | Предохранительная цепь,
беспотенциальная ^{*1} |

^{*1} При подсоединении удалить
перемычку.

Подключение горелки трехфазного тока – потенциальная предохранительная цепь

! Внимание

При необходимости снять имеющуюся на горелке перемычку от одного из внешних проводов к управляющему напряжению.
Обязательно соблюдать указания изготовителя горелки!

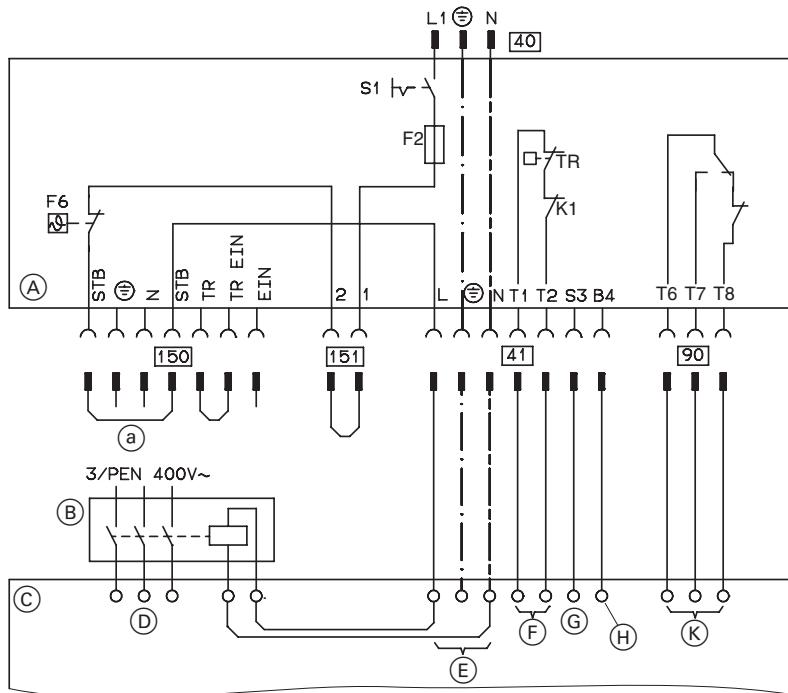

- (A) Контроллер
(см. обозначения на стр. 247)
- (B) Главный контактор
(приобретается отдельно)
- (C) Трехфазная горелка
- (D) Трехфазный ток питания горелки
- (E) Управление главным
контактором
- (F) Цепь регулирования
ступени 1/базовая нагрузка
- (G) Сигнал неисправности горелки
- (H) Счетчик наработки ступени 1
- (K) Базовая нагрузка/полная
нагрузка

- [40] Подключение к сети
контроллера
- [41] Горелка, 1-я ступень
- [90] Горелка, 2-я ступень
- [150] Штекер для внешних
подключений
- (a) Внешние приборы
безопасности*1
- [151] Предохранительная цепь (STB)

*1 При подсоединении удалить
перемычку.

Подключения к сети

Предписания

Подключение сети и защитные мероприятия (например, защита по току утечки) должны быть выполнены согласно IEC 364, техническим условиям на подключение, выдаваемым местным предприятием энергоснабжения, и предписаниям VDE! Подводящий кабель контроллера должен быть защищен в соответствии с предписаниями.


Требования к главному выключателю

На топочных установках, выполненных согласно DIN VDE 0116, главный выключатель, устанавливаемый стороной, осуществляющей монтаж, должен отвечать требованиям DIN VDE 0116 "Раздел 6". Главный выключатель должен находиться за пределами помещения, в котором смонтирована установка; **все** незаземленные проводники в нем должны быть разделены промежутком между контактами не менее 3 мм.

Замена сетевого кабеля

3-жильный кабель:

- H05VV-F3G 1,5 мм²
- H05RN-F3G 1,5 мм²

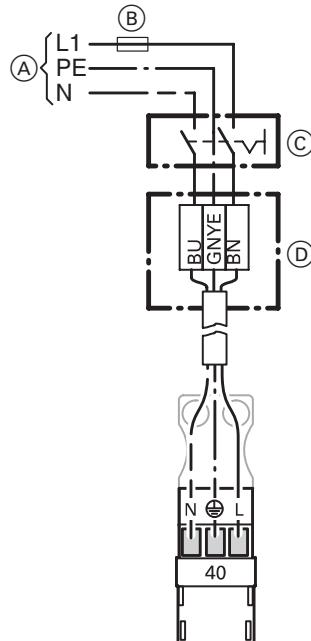

- (A) Напряжение сети 230 В/50 Гц
- (B) Предохранитель
- (C) Главный выключатель, двухполюсный (приобретается отдельно)
- (D) Клеммная коробка (приобретается отдельно)

1. Проверить, защищен ли подводящий кабель контроллера надлежащим образом.

2. Подсоединить сетевой кабель к клеммам в клеммной коробке (приобретается отдельно) и в штекере [40].



Опасно


Неправильное назначение жил кабеля может привести к серьезным травмам и к повреждению прибора.
Не путать местами жилы "L1" и "N":
L1: коричневая
N: синяя
PE: зелено-желтая

3. Вставить штекер [40] в контроллер.

Цветная маркировка по DIN IEC 60 757

BN коричневая
BU синяя
GNYE зелено-желтая


Монтаж передней части контроллера

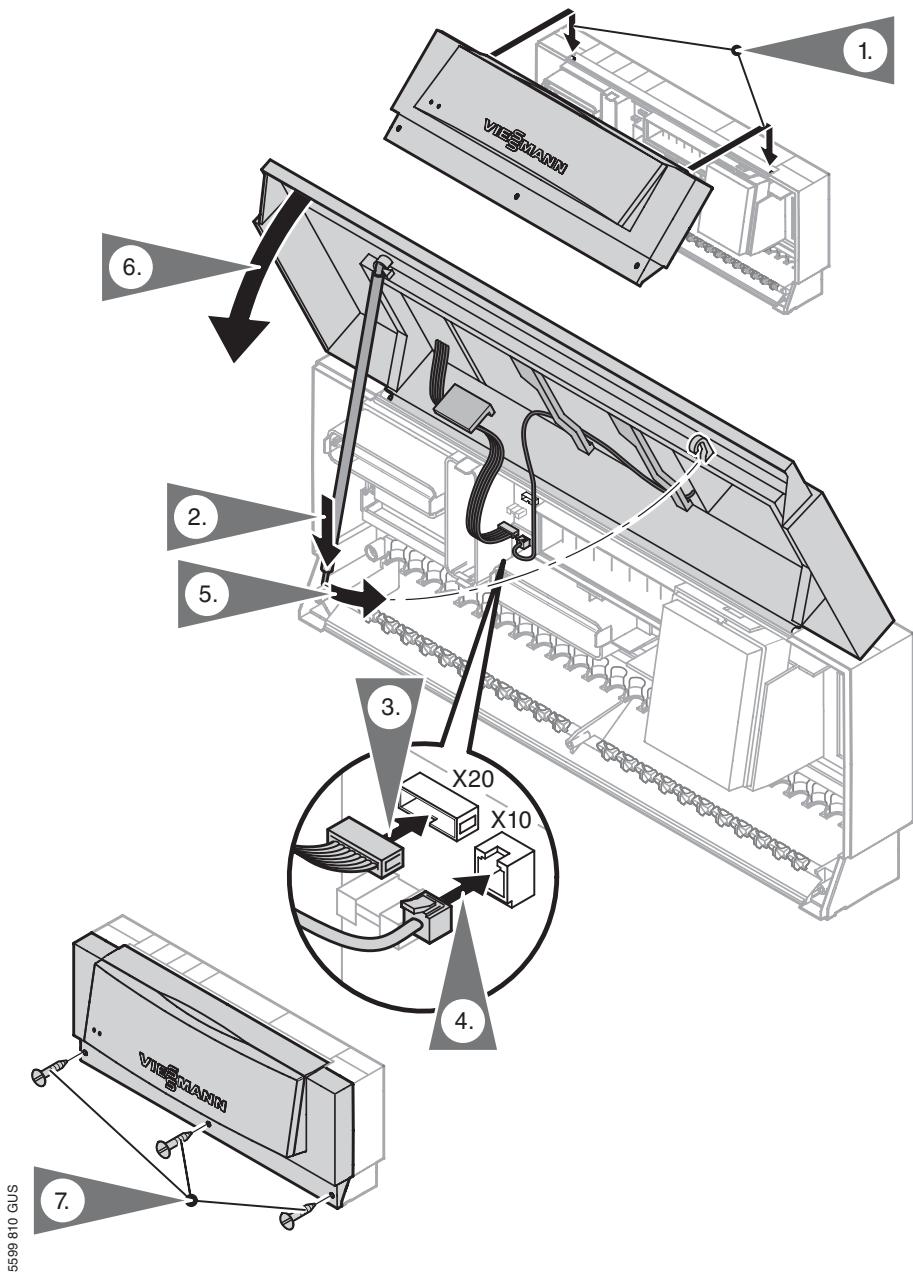


5599 810 GUS

Монтаж Vitotronic 100

Вскрытие контроллера

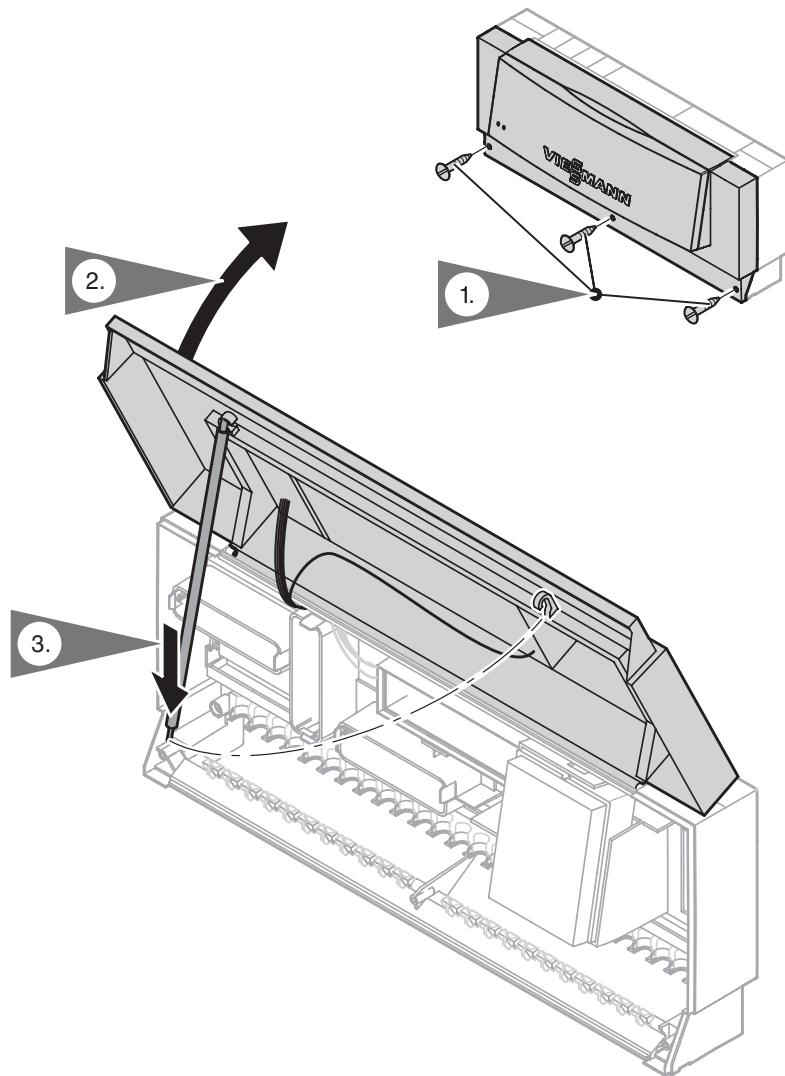

Общая схема электрических подключений и штекерных соединителей

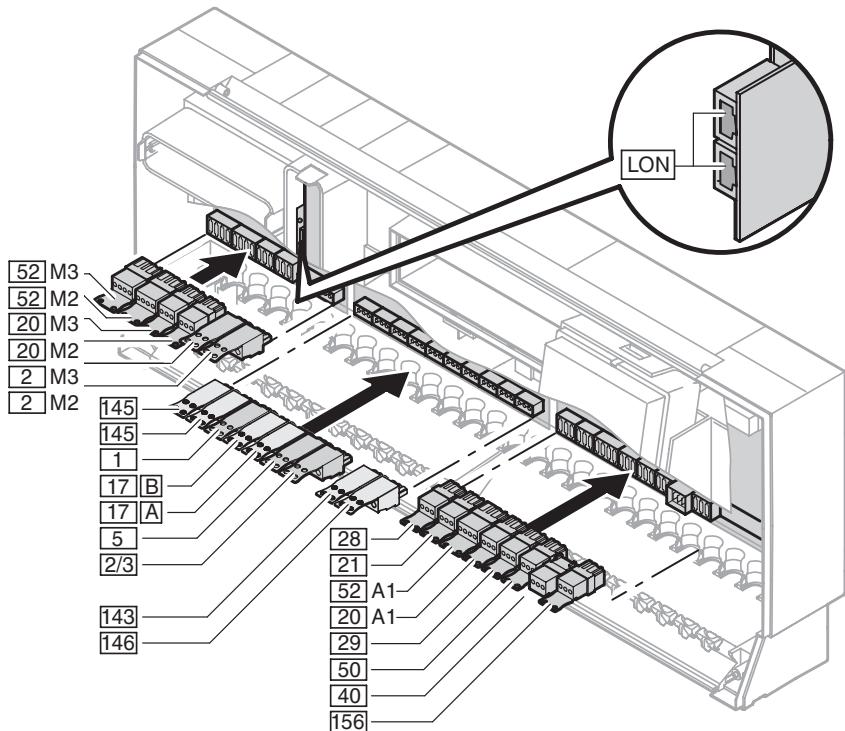

Общая схема электрических подключений и штекерных соединителей (продолжение)

Плата комплекта привода смесителя

- 2 M2/M3 Датчик темп. подачи
- 20 M2/M3 Насос отопительного контура
- 52 M2/M3 Электропр. смесителя

Низковольтная монтажная плата

- 1 Датчик наружной температ.
- 2 Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров
- 5 Датчик температуры емкостного водонагревателя/ 2-й датчик температуры емкостного водонагревателя при наличии системы подпитки (принадлежность)
- 17 A Датчик температуры Therm-Control или датчик температуры обратной магистрали T1 (принадлежн.)
- 17 B Датчик температуры T2 или датчик температуры системы подпитки емкостного водонагревателя (принадлежн.)
- 143 Внешние подключения
- 145 Абонент шины KM, например, устройство дистанционного управления Vitotrol (принадлежность)
- 146 LON Внешние подключения LON-BUS, соединительный кабель для обмена данными между контроллерами


При подключении внешних переключающих контактов и, соответственно, компонентов к безопасному пониженному напряжению контроллера ([143], [145], [146]) необходимо соблюдать требования класса защиты II, т.е. величина воздушного зазора и пути тока утечки до деталей, находящихся под напряжением, должна составлять 8,0 мм или, соответственно, толщина изоляции должна быть 2,0 мм.

Монтажная плата 230 В~


- 20 A1 Насос отопительного контура или первичный насос системы подпитки емкостного водонагревателя
- 21 Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя (принадлежность)
- 28 Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС (приобретается отдельно)
- 29 Подмешивающий насос (приобретается отдельно) или распределительный насос (приобретается отдельно)
- 40 Подключение к сети
- 50 Общий сигнал неисправности
- 52 A1 3-ходовой смесительный клапан системы подпитки емкостного водонагревателя или двигатель 3-ходового смесительного клапана системы подпитки емкостного водонагревателя
- 156 Внутреннее подключение к сети для платы блока управления приводом смесителя

Для всех компонентов, устанавливаемых стороной, выполняющей монтаж, (к ним относятся также персональный/портативный компьютер) должна быть обеспечена надежная электрическая изоляция согласно EN 60 335 и, соответственно, IEC 65.

Монтаж консоли и задней части контроллера

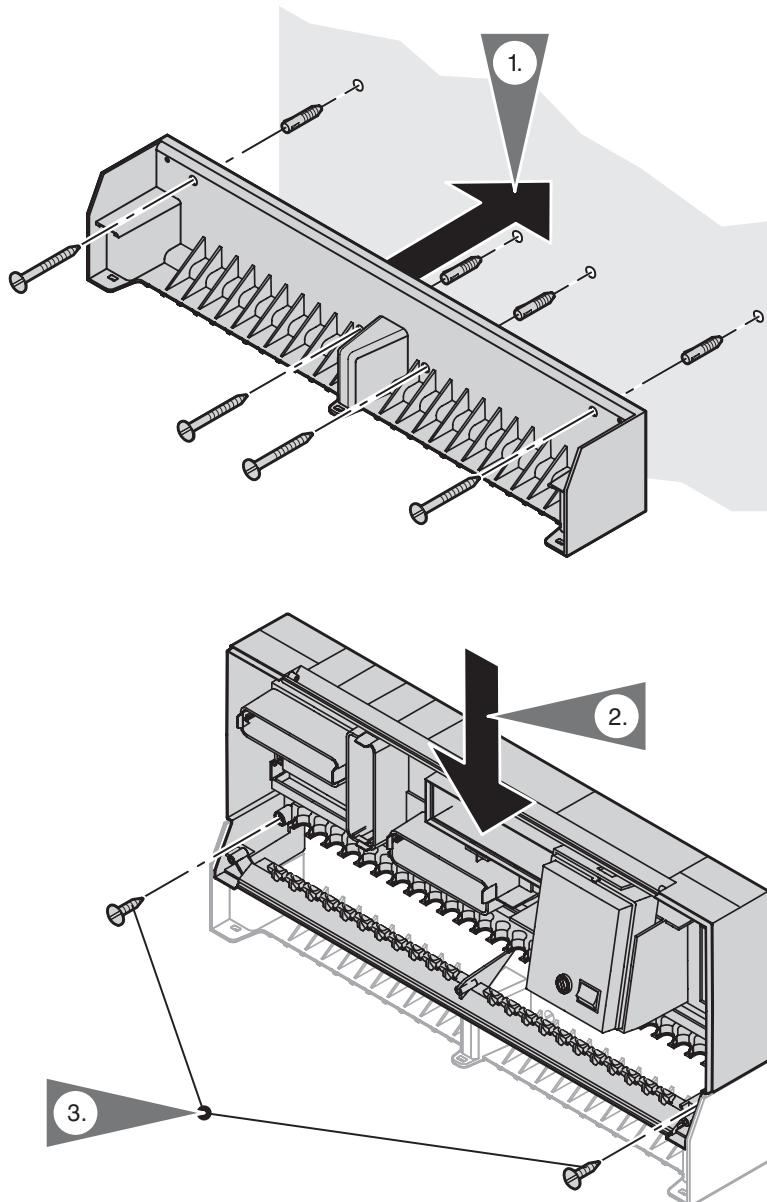


Подвод проводов и кабелей и снятие с них механической нагрузки

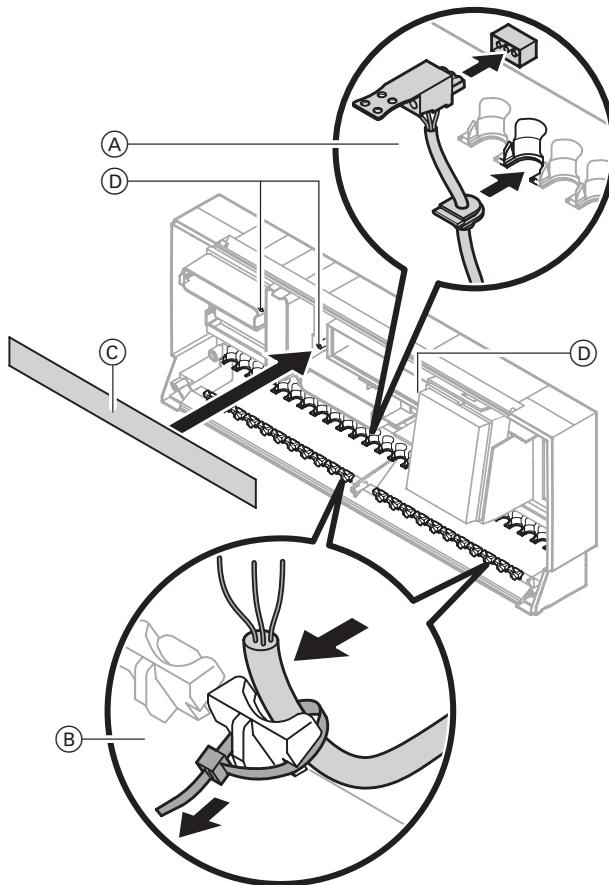

- (A) Кабели с установленным
креплением для разгрузки от
натяжения
- (B) Приобретаемые отдельно кабели
(изолировать на длине макс.
100 мм)

- (C) Схема подключения штекеров
- (D) Отсек для схемы подключения
штекеров

Подключение датчиков

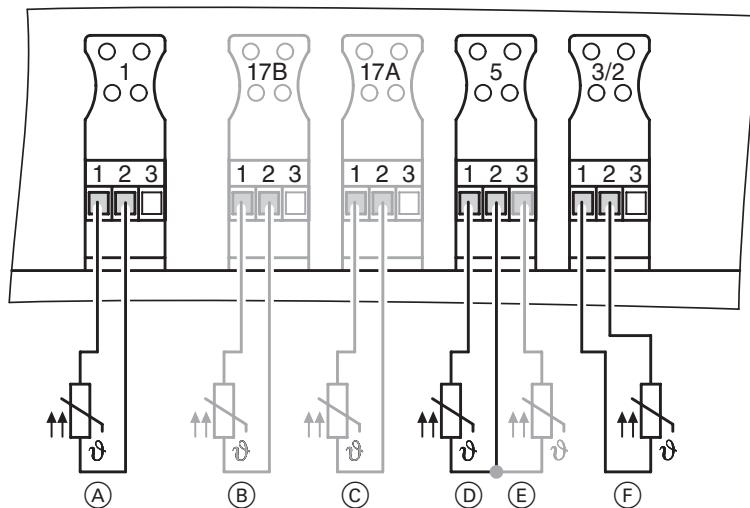

- Ⓐ Датчик наружной температуры (жилы могут меняться местами) место монтажа:
- на северной или северо-западной стене, на высоте 2 – 2,5 м над уровнем земли, а в многоэтажных зданиях – в верхней половине 2-го этажа
 - не устанавливать датчик над окнами, дверями и вытяжными отверстиями
 - не устанавливать датчик непосредственно под балконом или водосточным желобом
 - не заштукатуривать датчик
- Ⓑ Датчик температуры T2 или датчик температуры системы подпитки емкостного водонагревателя
- Ⓒ Датчик температуры T1
- Ⓓ Датчик температуры емкостного водонагревателя
- Ⓔ 2-й датчик температуры емкостного водонагревателя в сочетании с системой подпитки емкостного водонагревателя
- Ⓕ Датчик температуры общей подающей магистрали отопительных контуров


Подключение:
двухжильный кабель с максимальной длиной 35 м и поперечным сечением медного провода 1,5 мм²

Подключение насосов


Имеющиеся клеммы для подключения насосов

- 20 Насос отопительного контура или первичный насос системы подпитки емкостного водонагревателя
- 21 Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя
- 28 Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС
- 29 Подмешивающий или распределительный насос

Насосы 230 В~

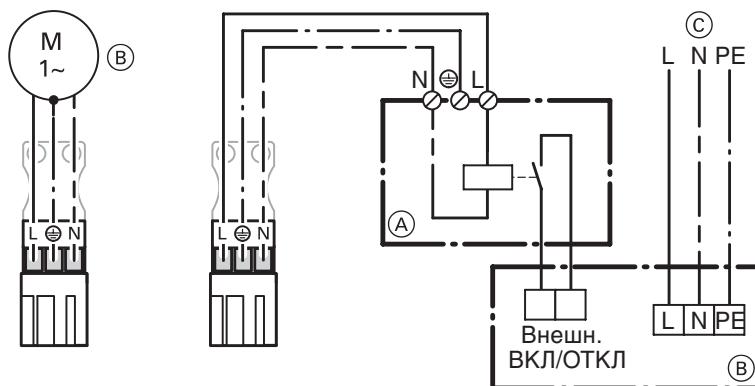

Насосы 400 В~

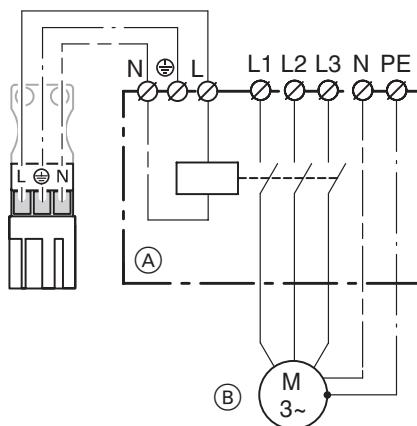

(A) Контактор

(B) Насос

(C) Подключение к сети согласно
указаниям изготовителя

Номин. ток: 4 (2) А~

Рекомен-
дуемый
соедини-
тельный
кабель:

H05VV-F3G 0,75 мм²
или
H05RN-F3G 0,75 мм²

Для управления контактором

Номинальное

напряжение: 230 В~

Номинальный

ток: 4 (2) А~


Рекомен-
дуемый
соедини-
тельный
кабель:

H05VV-F3G 0,75 мм²
или
H05RN-F3G 0,75 мм²

Подключение сервопривода с трехпозиционным выходом

Использование в качестве


- электропривода смесителя
- 3-ходового смесительного клапана

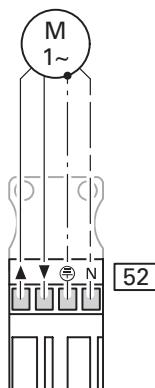

▲ открытие
▼ закрытие

Номинальное напряжение: 230 В~
Номинальный ток: макс. 0,2 (0,1) А
Рекомендуемый соединительный кабель: H05VV-F4G 0,75 мм² или H05RN-F4G 0,75 мм²
Время работы: 5–199 с, настройка для подключения [52]A1 посредством кодового адреса "40" а для подключений [52]M2 и [52]M3 посредством кодового адреса "C3" (состояние при поставке 125 с)

Внешние подключения

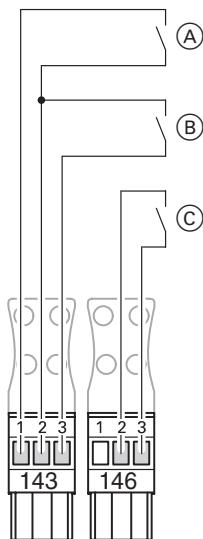

Беспотенциальные контакты:

- (A) Внешнее переключение программы управления/внешний сигнал "Смеситель откры."
- (B) Внешняя блокировка/внешний сигнал "Смеситель закр."
- (C) Внешнее включение тепловой нагрузки

© Внешнее включение тепловой нагрузки

При замыкании беспотенциального контакта посредством заданного значения температуры подачи (кодовый адрес "9b") на Vitotronic 300-K производится включение горелок водогрейных котлов в зависимости от нагрузки.

Ограничение температуры подачи осуществляется посредством настройки минимальной и максимальной температуры подачи.

⊕ Внешняя блокировка или "Смеситель закр."

При замыкании беспотенциального контакта осуществляется отключение режима регулирования горелок или закрытие смесителей. Соответствующие насосы котловых контуров или подмешивающие насосы выключаются и запорные устройства закрываются.

! Внимание

В режиме "Смеситель закр." защита от замерзания отопительных контуров **отсутствует**. При внешнем блокировании нижняя температура котловой воды не поддерживается.

Через кодовый адрес "99" можно настроить направление воздействия входа **143**.


⊕ А Внешнее переключение программы управления или "Смеситель откры."

Контакт замкнут:
посредством данного контакта можно изменить выбранную программу управления (см. табл. на стр. 91) и открыть смесители.

Посредством кодового адреса "9A" можно присвоить функцию "Смеситель откры.", а посредством кодового адреса "91" – переключение программ управления отдельным отопительным контурам.

Внешние подключения (продолжение)

Предварительно выбранная вручную программа управления (при разомкнутом контакте)		Режим кодирования 2		Переключенная программа управления (при замкнутом контакте)
∅ или	Выключение отопления помещения/горячего водоснабжения	d5 : 0 (состояние при поставке)	<->	Постоянный режим работы с пониженной температурой помещения/выкл. приготовления горячей воды
∅ или	Выключение отопления помещения/включение горячего водоснабжения	d5 : 1	<->	Постоянный режим работы с нормальной температурой помещения/приготовлением горячей воды в соответствии с кодовым адресом "64"
∅ ∅	Включение отопления помещения/горячего водоснабжения			

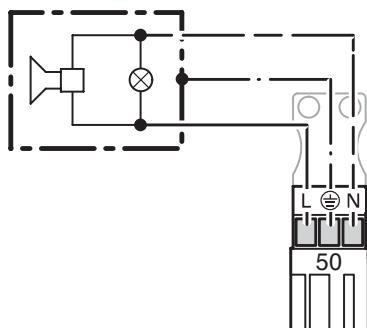Подключение общего сигнала неисправности к штекеру 50

Номинальное напряжение: 230 В/50 Гц
 Номинальный ток: макс. 4 (2) А
 Рекомендуемый соединительный кабель: H05VV-F3G 0,75 мм² или H05RN-F3G 0,75 мм²


Указание

Производится передача сигналов неисправностей установки в целом (например, также сигнал неисправности на Vitotronic 100).

Выполнение соединения LON

Система LON фирмы Viessmann рассчитана на топологию линейного типа с оконечным сопротивлением по обоим концам.


Подключение с помощью соединительного кабеля LON фирмы Viessmann

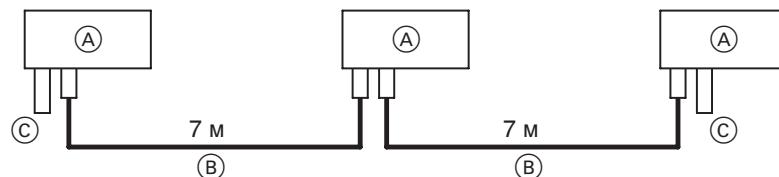

- (A) Контроллер или Vitocom
- (B) Соединительный кабель LON, № для заказа 7143 495

- (C) Оконечное сопротивление (комплект поставки Vitotronic 300-K)

Подключение с помощью ■ соединительного кабеля LON фирмы Viessmann ■ муфты LON фирмы Viessmann

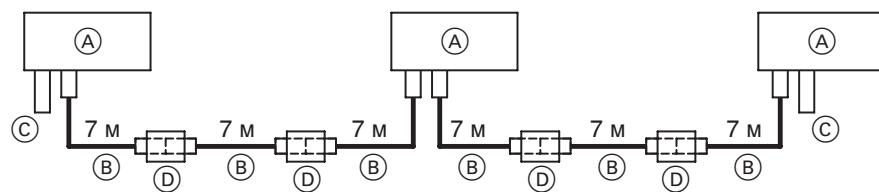


- (A) Контроллер или Vitocom
- (B) Соединительный кабель LON, № для заказа 7143 495, (макс. 3 кабеля между 2 устройствами)
- (C) Оконечное сопротивление (комплект поставки Vitotronic 300-K)

- (D) Соединительная муфта LON, № для заказа 7143 496

Выполнение соединения LON (продолжение)

Подключение с помощью
■ кабеля, приобретаемого отдельно
■ штекера LON

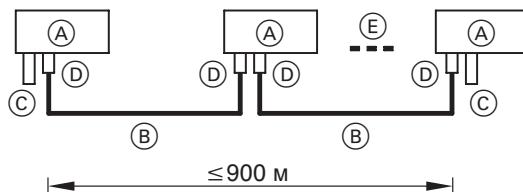

- | | |
|--|--|
| (A) Контроллер или Vitocom | (C) Оконечное сопротивление
(комплект поставки
Vitotronic 300-K) |
| (B) Соединительный кабель
(приобретается отдельно)
типы кабелей:
■ J-Y(St)Y 2 2 0,8 мм
(телефонный кабель)
■ TIA 568 A кабель категории 5
(Cat. 5) | (D) Штекер LON
(E) До 99 абонентов |


Указание

Для системы LON фирмы Viessmann всегда требуются жилы "1" (оранжевая) и "2" (оранжево-белая) и необходимо экранирование.
Жилы можно менять местами.

Выполнение соединения LON (продолжение)

Подключение с помощью

- соединительного кабеля LON фирмы Viessmann
- кабеля, приобретаемого отдельно, и
- штепсельной розетки Viessmann

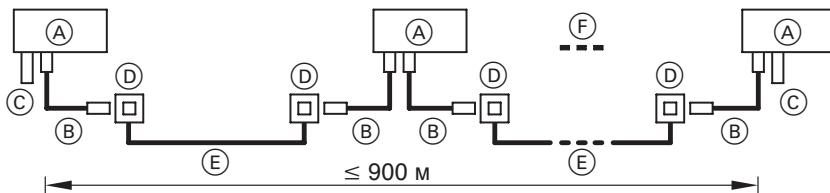

- (A) Контроллер или Vitocom
- (B) Соединительный кабель LON, № для заказа 7143 495
- (C) Оконечное сопротивление (комплект поставки Vitotronic 300-K)
- (D) Штепсельная розетка Viessmann, № для заказа 7171 784

- (E) Соединительный кабель (приобретается отдельно)
типы кабелей:
 - J-Y(St)Y 2 × 2 × 0,8 мм
(телефонный кабель)
 - TIA 568 A, кабель категории (Cat. 5)
- (F) До 99 абонентов

Указание

Соблюдать требования к кабелям и эксплуатации интерфейса LON FTT-10A (см. www.echelon.com).

Указание

Для системы LON фирмы Viessmann всегда требуются жилы "1" (оранжевая) и "2" (оранжево-белая) и необходимо экранирование. Жилы можно менять местами.

Подключение к сети

Предписания

Подключение сети и защитные мероприятия (например, защита по току утечки) должны быть выполнены согласно IEC 364, техническим условиям на подключение, выдаваемым местным предприятием энергоснабжения, и предписаниям VDE! Подводящий кабель контроллера должен быть защищен в соответствии с предписаниями.


Требования к главному выключателю

На топочных установках, выполненных согласно DIN VDE 0116, главный выключатель, устанавливаемый стороной, осуществляющей монтаж, должен отвечать требованиям DIN VDE 0116 "Раздел 6". Главный выключатель должен находиться за пределами помещения, в котором смонтирована установка; **все** незаземленные проводники в нем должны быть разделены промежутком между контактами не менее 3 мм.

Замена сетевого кабеля

3-жильный кабель по выбору:

- H05VV-F3G 1,5 мм²
- H05RN-F3G 1,5 мм²

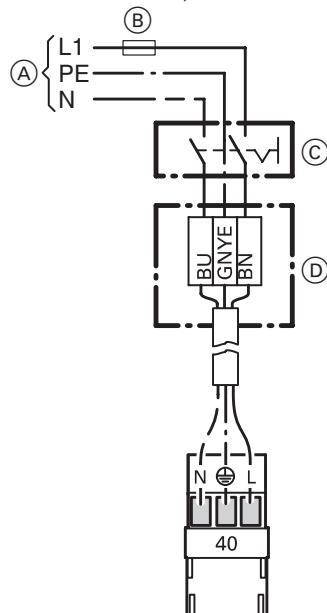

- (A) Напряжение сети 230 В/50 Гц
- (B) Предохранитель
- (C) Главный выключатель, двухполюсный (приобретается отдельно)
- (D) Клеммная коробка (приобретается отдельно)

1. Проверить, защищен ли подводящий кабель контроллера надлежащим образом.

2. Подсоединить сетевой кабель к клеммам в клеммной коробке (приобретается отдельно) и в штекере **40**.



Опасно

Неправильное назначение жил кабеля может привести к серьезным травмам и к повреждению прибора.

Не путать местами жилы "L1" и "N":

L1: коричневая

N: синяя

PE: зелено-желтая

3. Вставить штекер **40** в контроллер.

Цветная маркировка по DIN IEC 60 757


BN коричневая

BU синяя

GNYE зелено-желтая


Монтаж Vitotronic 300-K

Монтаж передней части контроллера

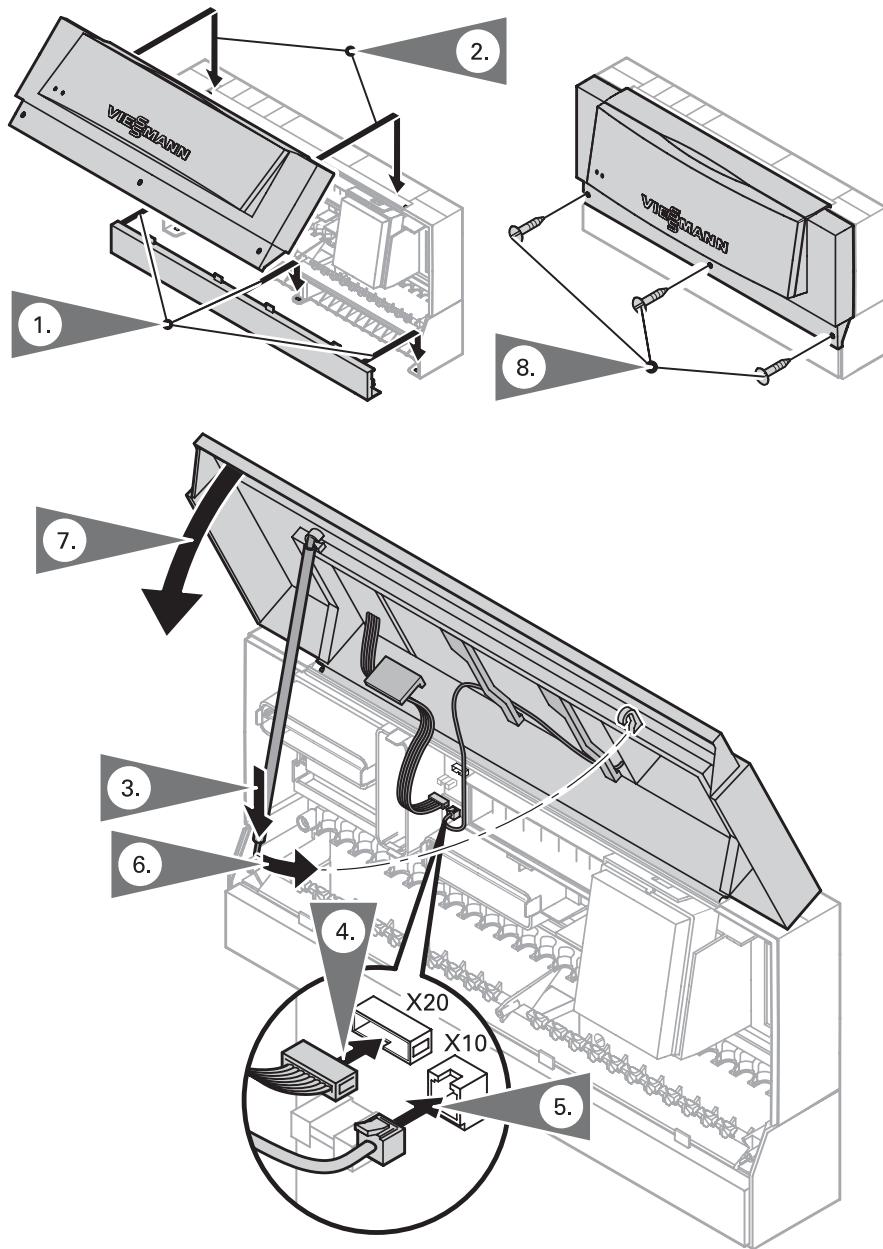

5599 810 GUS


Вскрытие контроллера

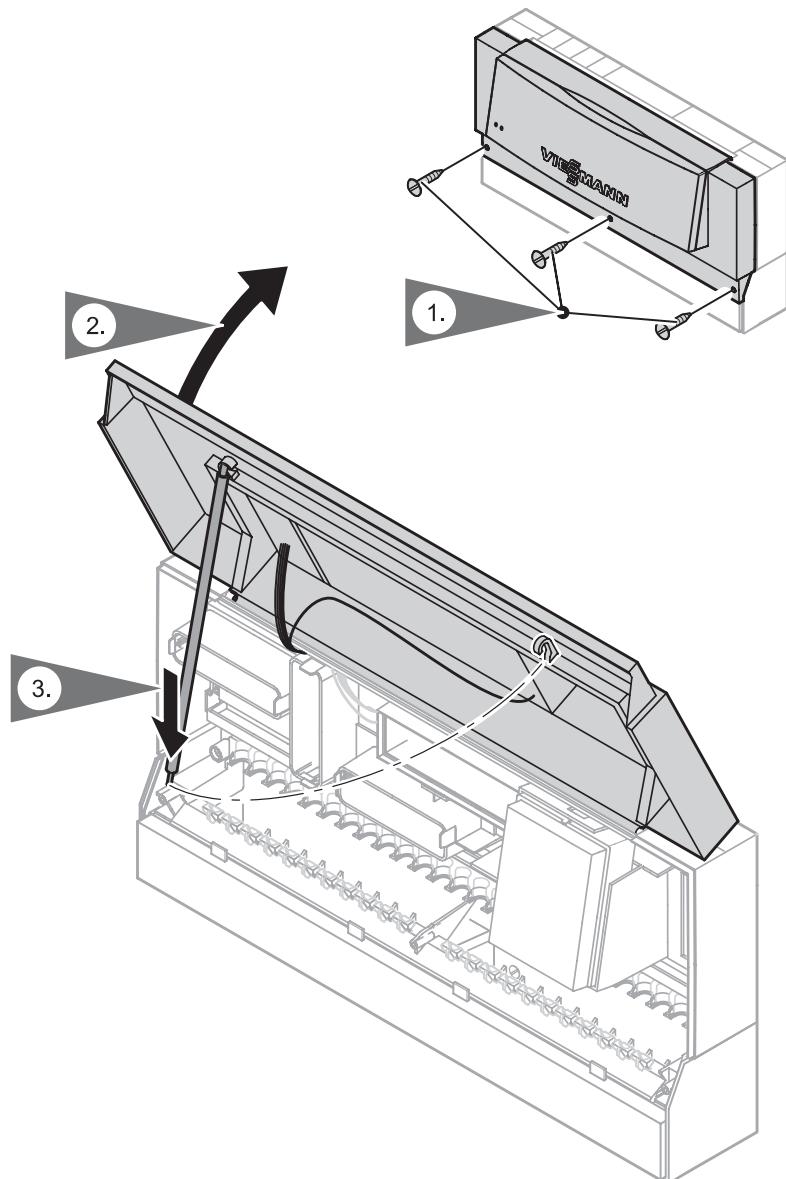

Ввод в действие

Органы управления и индикации


Vitotronic 100

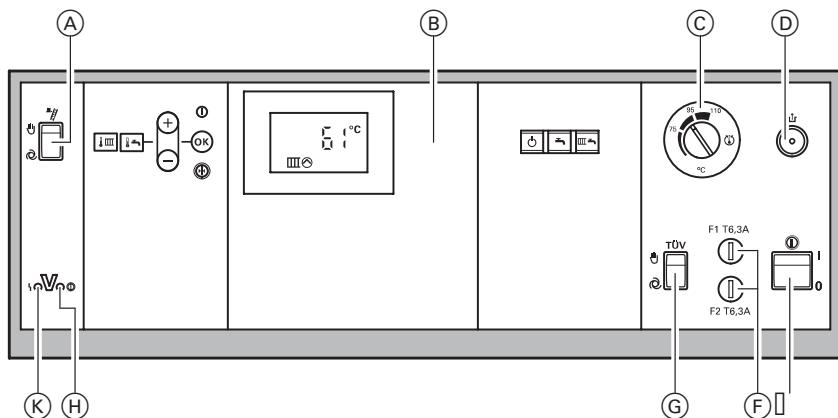

- (A) Переключатель контроля дымовой трубы
- (B) Панель управления:
 - Temperatura kotelovoy vody (v mnogokotelnoy ustavke bez funktsii)
 - Temperatura gorachey vody (v mnogokotelnoy ustavke bez funktsii)
 - Dежурный режим
 - Tолько нагрев воды (v mnogokotelnoy ustavke bez funktsii)
 - III- Отопление и нагрев воды
- (+) / (-) Настройка значений
- (i) Информация
- (OK) Подтверждение
- (*) Первичная настройка
- (C) Термостатный регулятор
- (D) Деблокировка температуры перегрева
- (E) Сетевой выключатель
- (F) Предохранители F1, F2
- (G) Клавиша TÜV
- (H) Индикатор рабочего состояния (зеленый)
- (K) Индикатор неисправности (красный)

Органы управления и индикации (продолжение)

Vitotronic 300-K

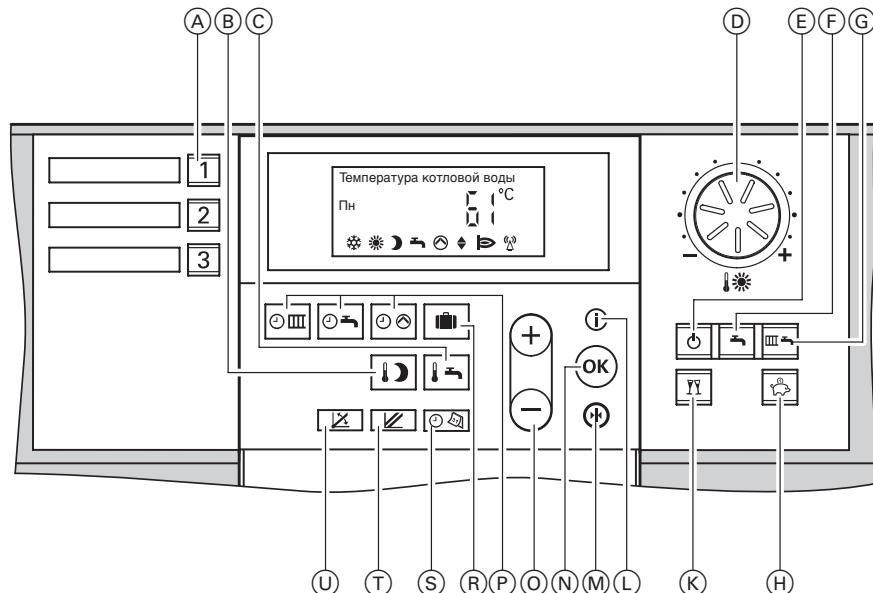

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (A) Выбор отопительного контура | (L) Информация |
| (B) Пониженная температура помещения | (M) Первоначальная настройка |
| (C) Температура горячей воды | (N) Подтверждение |
| (D) Нормальная температура помещения | (O) Настройка параметров |
| (E) Дежурный режим | (P) Программы выдержек времени |
| (F) Только нагрев воды | (R) Программа отпуска |
| (G) Отопление и нагрев воды | (S) Время суток/дата |
| (H) Экономичный режим | (T) Уровень отопительной характеристики |
| (K) Режим вечеринки | (U) Наклон отопительной характеристики |

Ввод в действие

Переключение языка (Vitotronic 300-K)

1. Нажать .
2. Посредством  выбрать нужный язык дисплея.
3. Подтвердить клавишей .

Проверка защитного ограничителя температуры (Vitotronic 100)

Клавиша **"TÜV"**-при проверке должна быть постоянно нажата (положение ) , при этом должно быть обеспечено наличие минимального потока. Минимальный перекачиваемый объем должен составлять 10% от перекачиваемого объема при номинальной нагрузки. Уменьшить до возможного минимума отбор тепла. Термостатный регулятор  шунтирован. Горелка включена до тех пор, пока температура котловой воды не достигнет температуры срабатывания защитного ограничителя температуры, который выключит горелку.

После отключения горелки защитным ограничителем температуры

- отпустить клавишу **"TÜV"**, не дисплее появится неисправность "D4",
- выждать, пока температура котловой воды не опустится на 15–20 K ниже настроенной температуры срабатывания защитного ограничителя температуры, после чего деблокировать защитный ограничитель температуры нажатием кнопки , неисправность "D4" на табло гаснет.

Подсоединение контроллера к системе LON

Должен быть вставлен телекоммуникационный модуль LON (см. стр. 162).

Указание

Передача данных через систему LON может длиться несколько минут.

Vitotronic 100

1. Настройка типа установки

В режиме кодирования 1
настроить "01 : 2".
Режим кодирования 1 см. на
стр. 191.

2. Настройка номера котла

В режиме кодирования 1
посредством кодового адреса "07"
настроить номер котла.

3 Настройка номера абонента LON

В режиме кодирования 1
посредством кодового адреса "77"
настроить номер абонента LON.

Указание

В одной системе LON одинаковый
номер **нельзя** назначать дважды.

Vitotronic 300-K

1. Настройка количества водогрейных котлов

В режиме кодирования 1
настроить кодовый адрес "35".
Режим кодирования 1 см. на
стр. 204.

2 Настройка номера абонента LON

В режиме кодирования 1
посредством кодового адреса "77"
настроить номер абонента LON
(состояние при поставке "77 : 5").

Указание

В одной системе LON одинаковый
номер **нельзя** назначать дважды.

Ввод в действие

Подсоединение контроллеров к системе LON (продолжение)

Актуализация списка абонентов LON на Vitotronic 300-K

Возможна только при условии, что все абоненты подключены и контроллер закодирован в качестве устройства обработки неисправностей (код "79 : 1", состояние при поставке)

Указание


В качестве устройства для обработки неисправностей в пределах одной отопительной установки может быть закодирован **только один прибор Vitotronic**.

1. и нажать одновременно прибл. 2 с.
Запускается процедура проверки абонентов (см. стр. 104).

2. нажать.
Спустя прибл. 2 мин актуализируется список абонентов.
Проверка абонентов закончена.

Подсоединение контроллеров к системе LON (продолжение)

Пример для многокотловой установки

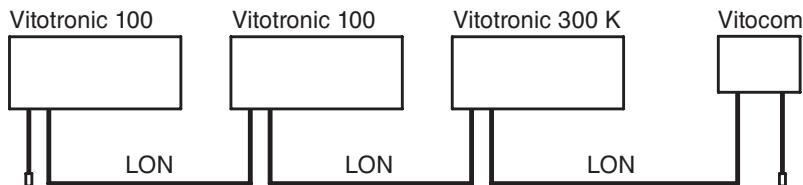

Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON Настроить код "01 : 2"	Многокотловая установка с каскадным регулированием посредством шины LON Настроить код "01 : 2"	—	—
Абонент № 1 код "77 : 1"	Абонент № 2 Настроить код "77 : 2"	Абонент № 5 код "77 : 5"	Абонент № 99
Котел номер 1 Код "07 : 1"	Котел номер 2 Настроить код "07 : 2"	—	—
—	—	Количество подключенных водогрейных котлов Настроить код "35 : 2"	—
Viessmann Номер установки Код "98 : 1"	Viessmann Номер установки Код "98 : 1"	Viessmann Номер установки Код "98 : 1"	—
Контроль неисправностей в абонентах LON Код "9C : 20"	Контроль неисправностей в абонентах LON Код "9C : 20"	Контроль неисправностей в абонентах LON Код "9C : 20"	—

Ввод в действие

Выполнение проверки абонентов (Vitotronic 300-K)

Посредством проверки абонентов проверяется связь приборов отопительной установки, подключенных к устройству обработки неисправностей.

Условия:

- Контроллер должен быть закодирован в качестве устройства обработки неисправностей (код "79 : 1").
- Во всех контроллерах должен быть закодирован номер абонента LON (см. стр. 101).
- Список абонентов в устройстве обработки неисправностей должен быть актуальным (см. стр. 102).



1. и нажать одновременно прибл. 2 с.
2. Клавишами и выбрать нужного абонента.
3. Посредством активировать проверку.
До окончания проверки на дисплее мигает "Тест". Дисплей и подсветка всех клавиш выбранного абонента мигают в течение примерно 60 с.
 - При установлении связи между обоими приборами на дисплее появляется **Тест полож.**
 - При отсутствии связи появляется **"Тест отриц."**. Проверить соединение LON (см. стр. 102) и код (см. стр. 103).
4. Для проверки других абонентов повторить действия, описанные в пунктах 2 и 3.
5. и нажать одновременно прибл. 1 с.

Настройка кодовых адресов в соответствии с отопительной установкой

Vitotronic 100

В режиме кодирования 1 настроить следующие кодовые адреса:
"01" Многокотловая установка
"02" Тип горелки
"03" Работа на жидким или газовом топливе
"07" Номер котла

В режиме кодирования 2 настроить следующие кодовые адреса:
"0C" Комплект подмешивающего устройства
"0d" Therm-Control воздействует на ...
"4C" Функция штекера 20
"4d" Функция штекера 29
"4E" Функция штекера 52
"77" Номер абонента LON
"98" № установки Viessmann
"9C" Контроль абонентов LON

Vitotronic 300-K

В режиме кодирования 1 настроить следующие кодовые адреса:
"00" Схема установки
"35" Количество водогрейных котлов в каскаде
"36" Ограничение минимальной температуры каскада
"37" Ограничение максимальной температуры каскада
"3b" Вид регулирования
"3C" Принцип регулирования
"40" Время работы сервопривода
"A2" Приоритет емкостного нагревателя
"A5" Логическая схема насосов отопительного контура (экономичный режим)
"C5" Ограничение минимальной температуры подачи отопительных контуров
"C6" Ограничение максимальной температуры подачи отопительных контуров

В режиме кодирования 2 настроить следующие кодовые адреса:
"39" Постоянный ведущий котел
"3A" Постоянный последний водогрейный котел
"4C" Функция штекера 20
"4d" Функция штекера 29
"4E" Функция штекера 52
"55" Функция регулирования температуры емкостного водонагревателя
"77" Номер абонента LON
"7A" Централизованный блок управления
"7E" Газоходный каскад
"7F" Одноквартирный или многоквартирный жилой дом
"98" № установки Viessmann
"9C" Контроль абонентов LON

Настройка кодовых адресов в соответствии с отопительной установкой (продолжение)

Настройка контроллера на двухступенчатую горелку (Vitotronic 100)

1. Ввести горелку в действие.
2. Установить переключатель контроля дымовой трубы на "▲" (см. стр. 161).
3. Определить максимальную мощность горелки по потреблению топлива.
Записать значение.
4. Установить переключатель контроля дымовой трубы на "∅".
5. Держать одновременно нажатыми и прибл. 2 с.
Проверка реле активирована.
6. Посредством активировать функцию "Горелка 1-я ступень вкл." (индикация на табло: 1).
7. Определить минимальную (базовую) мощность горелки по потреблению топлива.
Записать значение.
8. Нажать .
9. Настроить полученные значения в режиме кодирования 1, см. таблицу ниже и стр. 191.

Адрес	Выполняются следующие настройки:
08	Единицы и десятки значения полученной максимальной мощности; например, макс.-мощность: 225 кВт – настроить: 25 Значения до 199 кВт включительно можно ввести напрямую.
09	Сотни значения полученной максимальной мощности; например, макс. мощность: 225 кВт – настроить: 2
0A	Соотношение базовой и максимальной мощности в процентах; например, базовая мощность: 135 кВт макс.-мощность: 225 кВт $\frac{135 \text{ кВт}}{225 \text{ кВт}} \cdot 100 \% = 60 \%$

Настройка кодовых адресов в соответствии с отопительной установкой (продолжение)

Настройка контроллера на модулированную горелку (Vitotronic 100)

Указание

Горелка должна быть отрегулирована. Чтобы обеспечить широкий диапазон модулирования, минимальная мощность должна быть настроена на наиболее низкое значение (принять во внимание дымовую трубу или, соответственно, газовыпускную систему).

1. Ввести горелку в действие.
2. Установить переключатель контроля дымовой трубы на "ψ" (см. стр. 161).
3. Подождать, пока сервопривод горелки не установится на максимальную мощность.
4. Определить максимальную мощность горелки по потреблению топлива. Записать значение.
5. Держать одновременно нажатыми и прибл. 2 с.
Проверка реле активирована.
6. Посредством активировать функцию "Мод. горелка закр." (индикация на табло: 4) и установить переключатель контроля дымовой трубы на "∅". Измерить время до установки сервопривода на минимальную мощность.
Записать значение.
7. Определить минимальную (базовую) мощность горелки по потреблению топлива. Записать значение.
8. Посредством активировать функцию "Мод. горелка откры." (индикация на табло: 2) и по $\frac{1}{3}$ измеренного в пункте 6 времени посредством активировать функцию "Мод. горелка нейтраль" (индикация на табло: 3) (остановить сервопривод).
9. Определить частичную мощность горелки по потреблению топлива. Записать значение.
10. Нажать .
Проверка реле закончена.
11. Настроить полученные значения в режиме кодирования 1, см. таблицу на стр. 108 и стр. 191.

Ввод в действие

Настройка кодовых адресов в соответствии с отопительной установкой (продолжение)

адрес	Выполняются следующие установки:
08	Единицы и десятки значения полученной максимальной мощности; например, макс.-мощность: 225 кВт – настроить: 25 Значения до 199 кВт включительно можно ввести напрямую.
09	Сотни значения полученной максимальной мощности; например, макс. мощность: 225 кВт – настроить: 2
15	Полученное время работы в секундах
0A	Соотношение базовой и максимальной мощности в процентах; например, базовая мощность: 72 кВт макс.-мощность: 225 кВт $\frac{72 \text{ кВт}}{225 \text{ кВт}} \cdot 100 \% = 32 \%$
05	Соотношение частичной и максимальной мощности в процентах; например, частичная мощность: 171 кВт макс.-мощность: 225 кВт $\frac{171 \text{ кВт}}{225 \text{ кВт}} \cdot 100 \% = 76 \%$

Проверка выходов (исполнительных элементов) и датчиков

Vitotronic 100

Проверка реле

1. Держать одновременно нажатыми  и  прибл. 2 с.
2. При помощи  или  выполняется тестирование выходов реле.
3. Нажать .

Проверка выходов (исполнительных элементов) и датчиков (продолжение)

Могут быть проверены следующие выходы реле:

Индикация на табло	Функция реле
1	Горелка или 1-я ступень вкл.
2	Горелка 1-я и 2-я ступень вкл. или модуляция открыта
3	Горелка модуляция нейтраль
4	Горелка 1-я ступень вкл. (модуляция закрыта)
5	Выход 20 вкл.
6	Выход 29 вкл.
7	Выход 52 открыта
8	Выход 52 нейтраль
9	Выход 52 закрыта
10	Общий сигнал неисправности вкл.

Проверка датчиков

1. нажать.

Опрос режимов работы активирован, см. стр. 118.

3. нажать.

Опрос закончен.

2. При помощи или опросить значения фактических температур.

Ввод в действие

Проверка выходов (исполнительных элементов) и датчиков (продолжение)

Vitotronic 300-K

Проверка реле

1. Держать одновременно нажатыми и прибл. 2 с.
2. При помощи или выполняется тестирование выходов реле.
3. Нажать .

Могут быть проверены следующие выходы реле:

- Выход 20 вкл.
- Выход 29 вкл.
- Выход 52 открыт.
- Выход 52нейтр.
- Выход 52 закр.
- Насос емкостного водонагревателя вкл.
- Цирк. насос вкл.
- Отоп.насос (M2) вкл.
- Отоп.насос (M3) вкл.
- Смеситель (M2) открыто.
- Смеситель (M3) закрыто.
- Общ. сигнал неисп. вкл.

Указание

Освещенная клавиша выбора отопительного контура показывает соответствующий отопительный контур.

Проверка датчиков

1. нажать.
Опрос режимов работы активирован, см. стр. 123.
2. При помощи или опросить значения фактических температур.
3. нажать.
Опрос закончен.

Настройка последовательности котлов (Vitotronic 300-K)


1. При необходимости:
в режиме кодирования 2
настроить кодовые адреса "39"
(постоянный ведущий котел) и
"3A" (постоянный последний
котел).
2. Держать одновременно нажатыми
клавиши и примерно 2 с.
3. Клавишей или настроить
нужную последовательность
котлов.
Одновременным нажатием
клавиш и N можно выйти из
режима настройки без сохранения
изменений.
4. нажать.
Настройка принимается системой.
5. В режиме кодирования 2
настроить кодовые адреса "38",
"41", "42", "43" и "44"; см. также
функциональное описание,
начиная со стр. 151.

Настройка отопительных характеристик (Vitotronic 300-K)

Отопительные характеристики представляют собой зависимость между наружной температурой и температурой котловой воды и, соответственно, подающей магистрали. Упрощенно говоря: чем ниже наружная температура, тем выше температура котловой воды и, соответственно, подающей магистрали. От температуры котловой воды и соответственно, подающей магистрали зависит, в свою очередь, температура в помещении.

В состоянии при поставке настроены:

- " " = 1,4
- уровень " " = 0

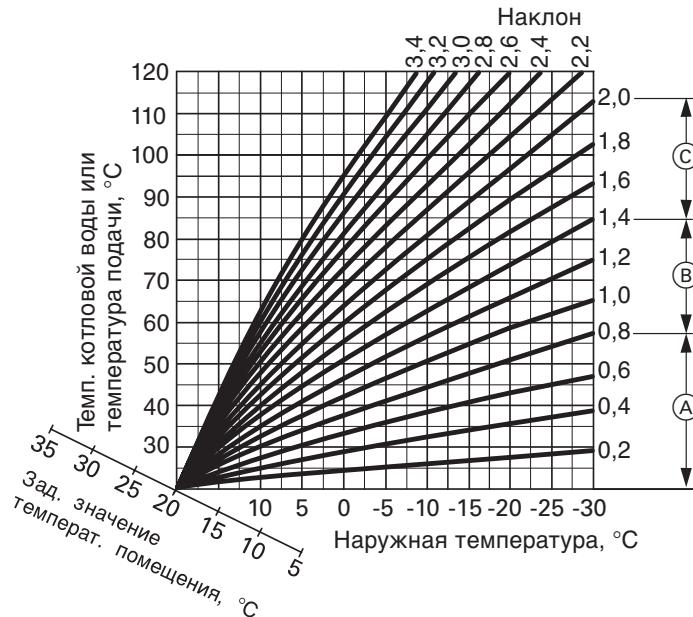

- (A) Внутрипольное отопление
- (B) Низкотемпературная отопительная установка (согласно Положения об экономии энергии)

- (C) Отопительная установка (с температурой котловой воды выше 75 °C)

Настройка отопительных характеристик (Vitotronic 300-K) (продолжение)

Настройка заданной температуры помещения (для каждого отопительного контура в отдельности)


Нормальная температура помещения:
Посредством задающего устройства настроить заданную дневную температуру.
Значение принимается автоматически спустя примерно 2 с.

1. Посредством  вызвать заданное значение ночной температуры.
2. Клавишей  или  изменить значение.
3. Клавишой  подтвердить настроенное значение.


Пониженная температура помещения

Примеры

Изменение нормальной температуры помещения с 20 °C на 26 °C

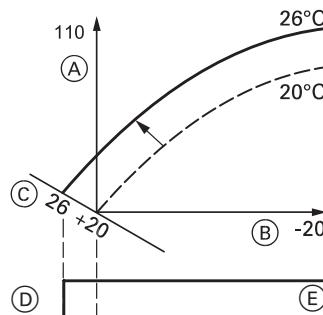

Изменение пониженной температуры помещения с 5 °C на 14 °C

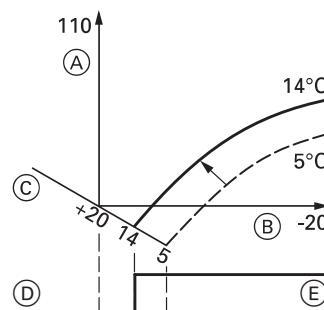


- (A) Температура котловой воды или температура подачи, °C
- (B) Наружная температура, °C
- (C) Заданная температура помещения, °C
- (D) Циркуляционный насос отопительного контура выкл.
- (E) Циркуляционный насос отопительного контура вкл.

Отопительная характеристика смещается вдоль оси заданных температур помещения и обуславливает при работающей логической функции циркуляционных насосов отопительного контура изменение режима включения и выключения насосов.

Настройка отопительных характеристик (Vitotronic 300-K) (продолжение)

Изменение наклона и уровня (для каждого отопительного контура в отдельности)

- Посредством вызвать наклон, диапазон настройки от 0,2 до 3,5; посредством вызвать уровень, диапазон настройки от -13 до +40 K.
- Клавишей или изменить значение.
- Клавишей подтвердить настроенное значение.

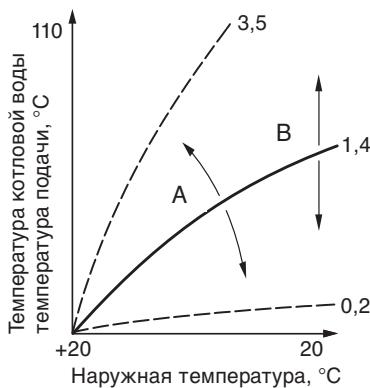

- Изменение наклона
- Изменение уровня

Обзор сервисных уровней

Функция	Вход	Выход	Стр.
Проверка реле	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Нажать	108
Температуры, кодирующий штекер котла, прямые опросы	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Нажать	116
Рабочие состояния	Нажать	Нажать	118
Индикация периодичности технического обслуживания		Нажать	119
Вызов квитированного сигнала техобслуживания	Держать нажатой прибл. 2 с.	Нажать	119
Поиск неисправностей		Нажать	125
Вызов квитированного сообщения о неисправности	Держать нажатой прибл. 2 с.	Нажать	125
Журнал неисправностей	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Нажать	130
Сброс кодов в состояние при поставке	Держать одновременно нажатыми клавиши и примерно 2 с, нажать	—	191
Режим кодирования 1	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Держать одновременно нажатыми и примерно 1 с	191
Режим кодирования 2	Держать одновременно нажатыми клавиши и примерно 2 с	Держать одновременно нажатыми клавиши и примерно 1 с	194

Температуры, кодирующий штекер котла и прямые опросы

- H** Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с.
2. При помощи или выбрать требуемый опрос.
3. Нажать .

В зависимости от комплектации установки возможен опрос следующих параметров (прямые опросы см. на стр. 117):

Индикация на дисплее	Значение	Указания
0 0 0 0 0 0	Прямой опрос 0	—
1 0 0 0 0 0	Прямой опрос 1	—
2 0 0 0 0 0	Прямой опрос 2	—
3 6 5 °C	Заданная температура котловой воды	Эффективное заданное значение, включая защиту котла
4 0 0 0	Прямой опрос 4	—
8 2 3 0 °C	Максимальная температура отходящих газов	См. кодовый адрес "1F"; возможен сброс на фактическое значение посредством
6 0 d 0	Краткий опрос b/d	—
5 1 0 1 0	Кодирующий штекер котла	—
L 0 0 0	Прямой опрос L	—
0 0 0 0 0 0	Прямой опрос o	—

Температуры, кодирующий штекер котла и прямые опросы (продолжение)

Прямые опросы

0	0	0	0	0	0
0	не используеться	Номер абонента LON		Версия программного обеспечения сопроцессора связи	SNVT-Конфигурация 0 = Auto 1 = Tool
1	не используеться	Адрес субсети/ № установки		Адрес узла	
2	не используеться	Количество абонентов LON		Версия программного обеспечения телекоммуникационного модуля LON	
4	не используеться	не используеться	Схема установки (см. кодовый адрес "00")	Версия программного обеспечения блока управления	Версия программного обеспечения контроллера
5	не используеться	Горелка 0 = выкл. 1 = 1-я ступень/базовая нагрузка 2 = 2-я ступень/полная нагрузка	не используеться	0	Дроссельная заслонка 0 = выкл. 1 = разогрев 2 = регулир. закр. 3 = регулир. 4 = регулир. открытие 5 = откр. 6 = инерционный режим
6	не используеться	не используеться	Снижение мощности 0 = выкл.; 1–100%		
7	не используеться	Код устройства шестнадцатеричный: A0 десятичный: 160		Контрольный код для сервис-техника фирмы Viessmann	

Опрос рабочих состояний

1. Нажать

3. Нажать

2. При помощи или выбрать требуемый опрос рабочего состояния.

В зависимости от комплектации установки возможен опрос следующих параметров:

Индикация на дисплее	Значение	Указания
0 0 1	Номер абонента LON	—
3 5 5 °C	Температура котла	—
6 5 5 °C	Температура на датчике 17A	Только с датчиком температуры Therm-Control или с датчиком температуры T1
8 1 9 0 °C	Температура отходящих газов	Только с датчиком температуры отходящих газов
9 5 0 °C	Температура на датчике 17B	Только с датчиком температуры T2
▲ 0 6 3 5 7 2 h	Наработка горелки – (1-я ступень)	Клавишей можно сбросить наработку на "0". Показанные значения наработки в часах являются приближенными.
▲▲ 0 0 9 5 7 2 h	Наработка горелки – (2-я ступень)	Клавишей можно сбросить наработку горелки на "0".
▲▲▲ 0 3 0 4 1 7	Число запусков горелки	Клавишей можно сбросить число запусков горелки на "0".
▲▲▲▲ 0 3 0 5 8 5	Расход	Если настроен посредством кодового адреса "26" или "29" (только при двухступенчатой горелке). Клавишей можно сбросить расход на "0".
▲▲▲▲▲ 0 0 1 4 1 7 h	Наработка гелионасоса	Только в сочетании с солнечной установкой
▲▲▲▲▲ 0 0 2 8 5 0	Энергия гелиоустановки, кВт ч	Только в сочетании с солнечной установкой

Опрос и сброс индикаций технического обслуживания

После того, как будут достигнуты введенные в кодовых адресах "1F", "21" и "23" (см. стр. 197) заданные предельные значения, на дисплее блока управления появляется одна из нижеследующих мигающих индикаций и мигает красный индикатор неисправности.

Указание

Если техническое обслуживание было выполнено до появления индикации о нем, то необходимо настроить код "24 : 1", а затем код "24 : 0"; отсчет установленных параметров наработки и интервала времени для технического обслуживания начнется снова с 0.



Индикация на табло	Значение
245 °C	Достигнута максимальная температура отходящих газов
255 00 h	Достигнуто число часов наработки горелки
12 i	Интервал времени (например, 12 месяцев) достигнут

После выполненного технического обслуживания

- Сбросить код "24 : 1" (см. стр. 198) на "24 : 0".

Указание

Если значение в кодовом адресе "24" не будет сброшено, то в понедельник утром снова появится индикация обслуживания.

- При необходимости:
 - нажать.

- При помощи или опросить сигналы технического обслуживания.
- нажать.
Индикация технического обслуживания на дисплее гаснет, красный индикатор неисправностей продолжает мигать.

Указание

Квотированный сигнал технического обслуживания можно снова вызвать на дисплей нажатием клавиши (прибл. 2 с).

- Сбросить наработку и число запусков горелки клавишей (см. стр. 118).
- нажать.
- При необходимости:
 - Держать одновременно нажатыми и примерно 4 с.
 - Сбросить максимальную температуру отходящих газов () посредством (см. стр. 116).
 - нажать.

Обзор сервисных уровней

Функция	Вход	Выход	Стр.
Настройка контрастности дисплея	Нажать одновременно и ; индикация становится темнее	—	—
	Нажать одновременно и ; индикация становится светлее	—	—
Проверка абонентов	Держать одновременно нажатыми клавиши и примерно 2 с	Держать одновременно нажатыми клавиши и примерно 1 с	104
Проверка реле	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Нажать	110
Последовательность котлов	Держать одновременно нажатыми клавиши и примерно 2 с	Нажать	111
Температуры и прямые опросы	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Нажать	121
Рабочие состояния	Нажать	Нажать	123
Индикация периодичности технического обслуживания	((когда мигает "Обслуживание")	Нажать	124
Поиск неисправностей	Нажать	Нажать	131
Журнал неисправностей	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Нажать	141
Сброс кодов в состояние при поставке	Держать одновременно нажатыми клавиши и примерно 2 с, нажать , подтвердить клавишей	—	203
Режим кодирования 1	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с	Держать одновременно нажатыми и примерно 1 с	204
Режим кодирования 2	Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с, подтвердить клавишей	Держать одновременно нажатыми и примерно 1 с	209

Температуры и прямые опросы

- H** Держать одновременно нажатыми  и  примерно 2 с.
- 3.**  нажать..
- 2.** При помощи  или  выбрать требуемый опрос.
- В зависимости от комплектации установки возможен опрос следующих параметров:
- Наклон, уровень A1, M2, M3
 - Наруж.темпер. демпф.
 - Наруж.темпер. факт.
 - Последовательность котлов
 - Р факт. % котел 1–4
 - Сниж. мощн. %
 - Интеграл
 - Темп.котл.воды факт. котел 1–4
 - Датчик 17A факт.
 - Датчик 17B факт.
 - Темп.отх.г. макс.
 - Темп.отх.г. факт.
 - Задан.темпер.гор.в.
 - Факт.темпер.гор.в.
 - Факт.темпер. 1 гор.в.
 - Факт.темпер. 2 гор.в.
 - Темп. подачи Зад.
 - Темп. подачи факт.
 - Обр. темп. факт.
 - Темп.пом. Зад.
 - Темп.пом. факт.
 - Прямой опрос 1 – прямой опрос 9
- Помощью  можно сбросить значение демпфицированной наружной температуры на актуальное значение наружной температуры.
- Факт. знач. мощности котла
- при интеграле подключения в процентах от -1 до -100; при интеграле отключения в процентах от 1 до 100 ( – стрелка над словом в случае роста интеграла).
- Если подключен датчик.
- Если подключен датчик температуры емкостного нагревателя.
- Если подключены два датчика температуры емкостного нагревателя.
- Если подключен датчик температуры подающей магистрали.
- Если подключен датчик температуры обратной магистрали.
- Если подключено устройство дистанционного управления.
- Краткие опросы 1–7 см. стр. 122.

Температуры и прямые опросы (продолжение)

Прямой опрос	Прямой опрос		
	1	2	3
1 Схема установки (см. кодовый адрес „00“)	не используется	Количество абонентов шины КМ	не используется
2 Версия программного обеспечения блока управления контроллера	Версия программ. обеспечения платы комплекта привода смесителя M2	Версия программного обеспечения телекоммуникационного модуля	Версия программ. обеспечения платы комплекта привода смесителя M3
3 Режим работы контура установки A1 0 без дистанции. Управления 1 с Vitotrol 200 2 с Vitotrol 300	Версия программ. обеспечения устройства дистанционного управления контура установки A1	Режим работы отопительного контура со смесителем M2 0 без дистанции, управления 1 с Vitotrol 200 2 с Vitotrol 300	Версия программ. обеспечения устройства дистанционного управления отопительного контура со смесителем M3 0 без дистанции, управления 1 с Vitotrol 200 2 с Vitotrol 300
4	не задействован		
5 № абонента LON	Адрес субсети/№ установки		
6 Конфигурация SNVT 0 = Auto 1 = Tool	Версия программного обеспечения сопроцессора связи	Версия программного обеспечения чипа Neuton	Количество абонентов LON
7 Настройка кода устройства через кодовый адрес „92“ шестнадцатер.: b8 / десятич.: 184	не используется	не используется	не используется
8 не используется	не используется	не используется	не используется
9 не используется	не используется	не используется	не используется
	Максимальная программируемая температура установки		
	Версия программ. обеспечения контроллера.		

Опрос рабочих состояний

1. Нажать .
 2. При помощи  или  выбрать требуемый опрос.
 3.  нажать.
- В зависимости от комплектации установки возможен опрос следующих параметров:
- № абонента
 - Программа отпуска с днем отъезда и приезда
 - Программа отпуска активна
 - Наружная температура
 - Последовательность котлов
 - Общий датчик темпера. подачи
 - Температура котла 1–4
 - Датчик 17A
 - Датчик 17B
 - Температура отходящих газов
 - Температура горячей воды
 - Температура горячей воды 1
 - Температура горячей воды 2
 - Темп. подачи
 - Темп.обр.маг.
 - Нормальная температура помещения (зад. знач.)
 - Температура помещения
 - Температура горячей воды гелиоустановки
 - Температура коллектора
 - Солнечная энергия (кВт ч)
 - Время суток
 - Дата
 - Выход 20 вкл./выкл.
 - Выход 29 вкл./выкл.
 - Выход 52 откр./закр.
 - Насос емкостного водонагревателя вкл./выкл.
 - Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС вкл./выкл.
 - Насос отопительного контура вкл./выкл.
 - Смеситель откр./закр.
 - Солнечный насос вкл./выкл.
 - Наработка солнечного насоса
 - Язык дисплея
- Если введена программа отпуска.
- Если активирована "централизованная" программа отпуска.
- Фактическое значение котла 1–4.
- Если подключен датчик.
- Если подключен датчик температуры емкост. нагревателя.
- Если подключены два датчика температуры емкост. нагревателя.
- В сочетании с отопительными контурами со смесителем.
- Если подключено устройство дистанционного управления.
- В сочетании с гелиоустановкой.
- В сочетании с гелиоустановкой.
- В сочетании с гелиоустановкой.
- Значение позиции в %.
- Значение позиции в %.
- В сочетании с гелиоустановкой.
- В сочетании с гелиоустановкой.
- Помощью  можно выбрать соответствующий язык для постоянной индикации

Опрос и сброс индикации "Обслуживание"

Индикация технического обслуживания на Vitotronic 300-K возникает в случае, если:

- Vitotronic 300-K закодирован в качестве устройства обработки неисправностей (код "79 : 1")
и
- на одном из подключенных Vitotronic 100 производится индикация технического обслуживания.

Техническое обслуживание

! : 04

! символ неисправности
! Порядковый номер (!—!)
04 Номер абонента LON

1. Нажать .
2. При помощи  или  опросить сигналы технического обслуживания.
3.  нажать, индикацию "Квитировать: Да" подтвердить клавишей .
Индикация технического обслуживания на дисплее гаснет, красный индикатор неисправностей продолжает мигать.

Указание

Квтированный сигнал технического обслуживания можно снова вызвать на дисплей нажатием клавиши  (прибл. 3 с).

4. Квтировать индикацию технического обслуживания на соответствующем Vitotronic 100, см. стр. 119.

Указание

Если кодовый адрес "24" на Vitotronic 100 после выполненного технического обслуживания не будет сброшен, в понедельник утром снова появится индикация "Обслуживание" на обоих контроллерах.

Неисправности с индикацией на блоке управления

При каждой неисправности мигает красный индикатор неисправностей. При наличии сигнала неисправности на дисплее мигает код неисправности (см. стр. 126).



- : Порядковый номер неисправности
- 38 Код неисправности
- | Символ неисправности

Посредством \oplus или \ominus вызвать дополнительные коды неисправностей. Клавишей OK можно квитировать неисправность. Индикация неисправности исчезает, красный индикатор неисправностей продолжает мигать. Подключенное к штекеру $[50]$ устройство сигнала общей неисправности выключается.

Если квитированная неисправность не будет устранена до утра следующего дня, сообщение о неисправности снова появится на табло.

Вызов квитированного сообщения о неисправности
 OK нажать прибл. 2 с.
Неисправность появится на табло.
Посредством \oplus или \ominus выбрать квитированное сообщение о неисправности.

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устраниению
05 06	Режим с регулированием	Обслуживание "0F" появляется только в журнале неисправностей	Выполнить обслуживание Указание После обслуживания настроить код "24 : 0".
30	Горелка включается и выключается термостатным регулятором	Короткое замыкание датчика температуры котловой воды	Проверить датчик температуры котловой воды (см. на стр. 164)
		Размыкание датчика температуры котловой воды	
60	Водогрейный котел с максимальной температурой, без уменьшения мощности, комплект подмешивающего устройства открыт	Короткое замыкание датчика температуры 17[A]	Проверить датчик температуры (см. стр. 165). Без датчика температуры: настроить код "4A : 0"
60		Размыкание датчика температуры 17[A]	
70	Подмешивающий насос постоянно включен	Короткое замыкание датчика температуры 17[B]	Проверить датчик температуры (см. стр. 165). Без датчика температуры: настроить код "4b : 0"
		Размыкание датчика температуры 17[B]	
80	Режим с регулированием	Ошибка конфигурации Therm-Control: не вставлен штекер 17[A] датчика температуры Therm-Control	Вставить штекер 17[A]. Для Vitocrossal должен быть настроен код "0d : 0".

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устраниению
Р0 Р0	Режим с регулированием	Ошибка конфигурации комплекта подмешивающего устройства: настроен код "OC : 1", но штекер [17] A не вставлен и/или код "4E : 0" не настроен	Вставить штекер [17] A и проверить настройку кода
Р0		Ошибка конфигурации дроссельной заслонки: настроен код "OC : 2", "OC : 3" или "OC : 4", и код "4E : 1"	С дроссельной заслонкой: настроить код "4E : 0". Без дроссельной заслонки: настроить код "0C : 0" или "0C : 1"
Б0		Короткое замыкание датчика температуры отходящих газов	Проверить датчик температуры отходящих газов (см. на стр. 166)
Б1		Ошибка связи блока управления	Проверить подключения, при необходимости заменить блок управления (см. стр. 162)
Б4	Режим контроля дымовой трубы	Внутренняя неисправность электронной системы	Проверить и при необходимости заменить электронную плату
Б5	Режим с регулированием		
Б6	Режим без регулирования	Недействительный код опознавания аппаратного обеспечения	Настроить код "92 : 160"
Б7	Водогрейный котел управляетяется термостатным регулятором	Неисправность кодирующего штекера котла	Вставить кодирующий штекер котла, в случае неисправности заменить (см. стр. 64)

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
100	Режим с регулированием	Сбой датчика температуры отходящих газов	Проверить датчик температуры отходящих газов (см. стр. 166). Без датчика температуры отходящих газов: настроить код "1F : 0"
1F		Несоответствующий телекоммуникационный модуль LON	Заменить телекоммуникационный модуль (см. стр. 162)
C1	Водогрейный котел остывает	Внешний прибор безопасности	Проверить подключение к штекеру 150 и внешние приборы безопасности (см. стр. 72)
C4	Режим с регулированием	Неправильно подключен модуль расширения функциональных возможностей 0–10 В	Подключить модуль расширения функциональных возможностей 0–10 В к Vitotronic 300-K (см. стр. 189) и на Vitotronic 100 настроить код "9d : 0"
C8	Водогрейный котел остывает	Неисправность устройства контроля заполненности котлового блока водой	Проверить уровень воды в установке, деблокировать устройство контроля заполненности котлового блока водой (см. стр. 167)
C9		Неисправность ограничителя максимального давления	Проверить давление в установке, деблокировать ограничитель максимального давления (см. стр. 167)
CR		Неисправность ограничителя минимального или максимального давления 2	Проверить давление в установке, деблокировать ограничитель минимального или максимального давления (см. стр. 167)

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устраниению
DE	Водогрейный котел остывает	Неисправность дополнительного ограничителя температуры, терmostатного реле или заслонки отходящих газов	Проверить давление в установке, деблокировать защитный ограничитель температуры или заслонку отходящих газов (см. стр. 167)
EE	Режим с регулированием	Ошибка связи адаптера внешних приборов безопасности	Проверить адаптер внешних приборов безопасности (см. стр. 167) и соединительный кабель. Без адаптера: настроить код "94 : 0"
EF		Неисправность телекоммуникационного модуля LON	Заменить телекоммуникационный модуль (см. стр. 162 и спецификацию деталей)
D1	Водогрейный котел остывает	Неисправность горелки	Проверить горелку (см. на стр. 75)
D4		Сработал защитный ограничитель температуры или предохранитель F2	Проверить защитный ограничитель температуры или горелку, цепь горелки и предохранитель F2 (см. стр. 65)
D5	Режим с регулированием	Неисправность на "DE1"	Проверить подключения на "DE1"- "DE3" в адаптере внешних приборов безопасности
D7		Неисправность на "DE2"	
D8		Неисправность на "DE3"	

Считывание кодов неисправностей из ЗУ неисправностей (журнал регистрации неисправностей)

Последние 10 появившихся неисправностей сохраняются и могут быть опрошены.

Неисправности расположены в списке по их актуальности. При этом самое актуальное сообщение имеет номер 1.




1. Держать одновременно нажатыми и прибл. 2 с.
 2. Клавишей или вызвать отдельные коды неисправностей.
- Указание**
Клавишей можно удалить все сохраненные коды неисправностей.
3. Нажать .

Неисправности с индикацией на блоке управления

При каждой неисправности мигает красный индикатор неисправностей.
При наличии сигнала неисправности на дисплее мигает "Неисправность".

Поиск неисправности

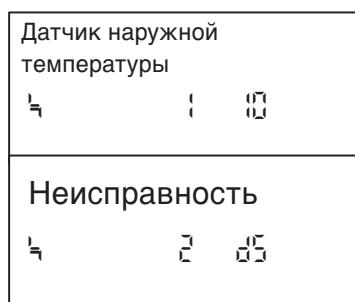

- 1 Символ неисправности
- 2 Порядковый номер (1-10)
- 3 Код неисправности (значение см. начиная со стр. 132)

1. Нажать .
2. Посредством или вызвать дополнительные коды неисправностей.
Клавишей можно квитировать неисправность. Индикация неисправности исчезает, красный индикатор неисправностей продолжает мигать. Если квтированная неисправность не будет устранена до утра следующего дня, то сообщение о неисправности снова появится на табло. Включается одно из подключенных к штекеру устройств сигнала общей неисправности.

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Текстовые индикации неисправностей

- Внешняя неисправность
- Датчик наружной температуры
- Датчик подающей магистрали
- Котел 1–4
- Датчик емкостного водонагревателя (1 или 2, индикация только при подключенном 2-м датчике емкостного водонагревателя)
- Датчик обратной магистрали
- Датчик 17A
- Датчик 17B
- Датчик помещения
- Датчик отходящих газов
- Датчик коллектора
- Датчик горячей воды солнечной установки
- № абонента
- Неисправность абонента (индикация только в случае, если контроллер закодирован в качестве устройства обработки неисправностей)

Вызов квитированного сообщения о неисправности

Нажать прибл. 3 с.
Неисправность появится на табло.
Посредством или выбрать квитированное сообщение о неисправности.

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устраниению
	Режим с регулированием	Обслуживание "0F" появляется только в журнале неисправностей	Выполнить обслуживание Указание После обслуживания настроить код "24 : 0".
	Работа по наружной температуре 0 °C	Короткое замыкание датчика наружной температуры	Проверить датчик наружной температуры (см. на стр. 175)
		Размыкание датчика наружной температуры	
	Vitotronic 300-K выполняет регулирование в автономном режиме без датчика температуры подающей магистрали (возможно, температура подачи недостаточно высока)	Короткое замыкание общего датчика температуры подачи	Проверить общий датчик температуры подачи (см. стр. 174)
		Размыкание общего датчика температуры подачи	

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
401	Смеситель закрывается	Короткое замыкание датчика температуры подачи контура со смесителем M2	Проверить датчик температуры подачи (см. стр. 174)
404		Короткое замыкание датчика температуры подачи контура со смесителем M3	
408		Размыкание датчика температуры подачи контура со смесителем M2	
407		Размыкание датчика температуры подачи контура со смесителем M3	
500	Загрузочный насос емкостного водонагревателя вкл.: заданная температура емкостного водонагревателя = заданная температура котла, приоритетное включение отменено или С системой подпитки емкостного водонагревателя: греющий контур емкостного водонагревателя включается и выключается датчиком температуры емкостного водонагревателя 2	Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя 1	Проверить датчик температуры емкостного водонагревателя (см. стр. 173)

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
51	С системой подпитки емкостного водонагревателя: греющий контур емкостного водонагревателя включается и выключается датчиком температуры емкостного водонагревателя 1	Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя 2	Проверить датчик температуры емкостного водонагревателя (см. стр. 173)
58	Загрузочный насос емкостного водонагревателя вкл.: заданная температура емкостного водонагревателя = заданная температура котла, приоритетное включение отменено или С системой подпитки емкостного водонагревателя: греющий контур емкостного водонагревателя включается и выключается датчиком температуры емкостного водонагревателя 2	Размыкание датчика температуры емкостного водонагревателя 1	
59	С системой подпитки емкостного водонагревателя: греющий контур емкостного водонагревателя включается и выключается датчиком температуры емкостного водонагревателя 1	Размыкание датчика температуры емкостного водонагревателя 2	Проверить датчик температуры емкостного водонагревателя (см. стр. 173)
60	Водогрейный котел с максимальной температурой, без уменьшения мощности, комплект подмешивающего устройства открыт	Короткое замыкание датчика температуры [17 A]	Проверить датчик температуры (см. стр. 174). Без датчика температуры: настроить код "4A : 0"
68		Размыкание датчика температуры [17 A]	

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устраниению
70	Подмешивающий насос постоянно включен С системой подпитки емкостного водонагревателя: смеситель первичного контура закрыт, без приготовления горячей воды	Короткое замыкание датчика температуры 17 [B]	Проверить датчик температуры (см. стр. 174). Без датчика температуры: настроить код "4b : 0"
70		Размыкание датчика температуры 17 [B]	
91	Режим с регулированием Производится индикация только кодов неисправностей контроллера гелиоустановки	Короткое замыкание датчика температуры коллектора, подключение к S1 на Vitosolic	Проверить датчик на контроллере гелиоустановки
93		Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя, подключение к S2 на Vitosolic	
94		Короткое замыкание датчика температуры, подключение к S3 на Vitosolic	
95		Размыкание датчика температуры коллектора, подключение к S1 на Vitosolic	
96		Размыкание датчика температуры емкостного водонагревателя, подключение к S2 на Vitosolic	
97		Размыкание датчика температуры, подключение к S3 на Vitosolic	
98		Неисправность контроллера гелиоустановки, появляется на табло при возникновении неисправности контроллера гелиоустановки без кода неисправности	Проверить контроллер гелиоустановки

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
50	Режим с регулированием, возможна низкая температура емкостного водонагревателя	Ошибка конфигурации системы подпитки емкостного водонагревателя: настроен код "55 : 3", но штекер 17[B] не вставлен и/или код "4C : 1" и "4E : 1" не настроен	Вставить штекер 17[B] и проверить настройку кода
51	Режим с регулированием	Ошибка конфигурации комплекта подмешивающего устройства: настроен код "0C : 1", но штекер 17[A] не вставлен и/или код "4E : 0" не настроен	Вставить штекер 17[A] и проверить настройку кода
52	Смеситель закрывается	Внутренняя неисправность платы комплекта привода смесителя	Проверить плату, при необходимости заменить (см. стр. 83)
53	Режим с регулированием	Ошибка связи блока управления	Проверить подключения, при необходимости заменить блок управления (см. стр. 171)
54	Режим контроля дымовой трубы	Внутренняя неисправность электронной системы	Проверить электронную плату, при необходимости заменить (см. стр. 171)
55	Режим с регулированием		
56	Режим без регулирования	Недействительный код опознавания аппаратного обеспечения	Проверить кодовый адрес "92" ("92 : 184")
57	Смеситель продолжает регулирование	Ошибка связи платы комплекта привода смесителя	Проверить плату, при необходимости заменить (см. стр. 171)

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
BC	Режим с регулированием без дистанционного управления	Версия программного обеспечения устройства дистанционного управления Vitotrol, контур установки A1	Проверить подключения, кабель, кодовый адрес "A0" и кодовый переключатель устройства дистанционного управления (см. стр. 182 и 209)
BD		Ошибка связи устройства дистанционного управления Vitotrol, отопительный контур со смесителем M2	
BE		Ошибка связи устройства дистанционного управления Vitotrol, отопительный контур со смесителем M3	
BF	Режим с регулированием	Несоответствующий телекоммуникационный модуль LON	Заменить телекоммуникационный модуль (см. стр. 172)
CC		Размыкание шины BUS к контроллеру гелиоустановки	Проверить кабель шины КМ и контроллер гелиоустановки. Без контроллера гелиоустановки: настроить код "54 : 0"
CD		Неисправность связи с модулем расширения функциональных возможностей 0–10 В	Проверить подключения и кабели, при необходимости заменить модуль расширения функциональных возможностей (см. стр. 189). Без модуля расширения функциональных возможностей: настроить код "9d : 0"

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
EE	Режим с регулированием	Ошибка связи адаптера внешних приборов безопасности	Проверить адаптер внешних приборов безопасности (см. стр. 190) и кабели. Без адаптера: настроить код "94 : 0"
EF		Неисправность телекоммуникационного модуля LON	Заменить телекоммуникационный модуль (см. стр. 172 и спецификацию деталей)
FF	Котел дошел до уставки электронного ограничителя максимальной температуры	Котел не подает сигналы в каскад	Проверить связь (например, проверка абонентов), кабели к Vitotronic 100 и коды (см. начиная со стр. 101)
DE	Режим с регулированием	Неисправность на "DE1"	Проверить подключения на "DE1"–"DE3" в адаптере внешних приборов безопасности (см. стр. 190)
DF		Неисправность на "DE2"	
DH		Неисправность на "DE3"	

Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неис- правности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
	Режим с регулиро- ванием без влияния помещения	Короткое замыкание датчика температуры помещения, контур установки A1	Проверить датчик температуры помещения (см. стр. 188) и и кодовый переключатель на Vitotrol (см. стр. 182 и 184)
		Короткое замыкание датчика температуры помещения, отопительный контур со смесителем M2	
		Короткое замыкание датчика температуры помещения, отопительный контур со смесителем M3	
		Размыкание датчика температуры помещения, контур установки A1	
		Размыкание датчика температуры помещения, отопительный контур со смесителем M2	
		Размыкание датчика температуры помещения, отопительный контур со смесителем M3	

**Неисправности с индикацией на блоке управления
(продолжение)**

Сигналы неисправностей абонентов LON

Абонент			
Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устранению
01 до 00	Режим с регулированием	На абоненте, например, 12 (Vitotronic 200-H), имеется неисправность	 Считать код неисправности на абоненте Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию соответствующего контроллера
		Нет связи с абонентом	<ul style="list-style-type: none">– Проверить коды (см. стр. 103)– Проверить соединительный кабель LON– Актуализировать список абонентов (см. стр. 102)– Выполнить проверку абонентов (см. стр. 104)


Неисправности с индикацией на блоке управления (продолжение)

Код неисправности	Что происходит на установке	Причина неисправности	Меры по устраниению
	Режим с регулированием	Активный сигнал неисправности на Vitocom 300	Проверить внешние подключения на Vitocom 300
		Нет связи с Vitocom 300	<ul style="list-style-type: none"> - Проверить коды (см. стр. 103) - Проверить соединительный кабель LON - Актуализировать список абонентов (см. стр. 102) - Выполнить проверку абонентов (см. стр. 104)

Считывание кодов неисправностей из ЗУ неисправностей (журнал регистрации неисправностей)

Последние 10 появившихся неисправностей сохраняются и могут быть опрошены.

Неисправности расположены в списке по их актуальности. При этом самое актуальное сообщение имеет номер 1.

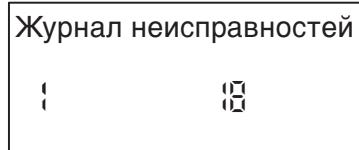

1. Держать одновременно нажатыми  и  прибл. 2 с.
2. Клавишей  или  вызвать отдельные коды неисправностей.

Указание

Клавишей  можно удалить все сохраненные коды неисправностей.

3. Нажать .

Управление температурой котла

Краткое описание

Регулирование температуры котловой воды осуществляется путем управления двухступенчатой или модулированной горелкой. Заданное значение температуры котловой воды задает Vitotronic 300-K.

Кодовые адреса, имеющие отношение к управлению температурой котла
02-06, 08-0A, 13-1C
Описание см. в общем кратком описании кодов..

Функции

Температура котловой воды регистрируется через многопозиционную погружную гильзу от трех датчиков по отдельности:

- защитный ограничитель температуры STB (расширение жидкости)
- терmostатный регулятор TR (расширение жидкости)
- датчик температуры котла KTS (изменение сопротивления PT500)

Границы области регулирования сверху

- Защитный ограничитель температуры STB 110 °C, возможна перенастройка на 100 °C
- Терmostатный регулятор TR 95 °C, возможна перенастройка на 100 °C
- Электронный ограничитель максимальной температуры Диапазон настройки: 20–127 °C. Изменение посредством кодового адреса "06".

Границы области регулирования снизу

В нормальном режиме и при наличии схемы защиты от замерзания производится регулирование температуры котловой воды в зависимости от соответствующего водогрейного котла.

Управление температурой котла (продолжение)

Процесс регулирования

Температура водогрейного котла опускается ниже заданной
(заданное значение -2 К)

Сигнал включения горелки выдается при понижении температуры котловой воды на 2 К относительно заданного значения; для горелки запускается ее собственная программа текущего контроля. В зависимости от дополнительных схем и вида горения может иметь место задержка включения горелки на несколько минут.

Температура водогрейного котла поднимается выше заданной
Точка выключения горелки задается разностью температур для отключения (кодовый адрес "13").

Каскадное управление

Краткое описание

Регулирование температуры подачи осуществляется посредством подключения и отключения горелки или, соответственно, подключения и отключения отдельных ступеней горелки.

В зависимости от вида регулирования

- водогрейные котлы регулируются до достижения установленного каскадным контроллером заданного значения котловой воды (автономное регулирование) или
- каскадный контроллер управляет работой водогрейных котлов посредством задания мощности (последовательное регулирование).

В зависимости от исполнения установки может быть выбран один конденсатный принцип работы и два принципа работы в режиме теплоты сгорания.

Последовательность котлов (см. стр. 151) можно установить посредством режима кодирования 2 схемы выбора последовательности котлов.

Кодовые адреса, имеющие отношение к каскадному регулированию

35–3F, 41–4A

Описание см. в общем кратком описании кодов.

Заданное значение температуры подающей магистрали

Заданное значение температуры подающей магистрали определяется

- заданными значениями температуры подачи контура установки A1 и отопительных контуров со смесителем M2 и M3,
- заданными значениями температуры подачи других потребителей (например, Vitotronic 200-H),
- заданной температурой воды в контуре водоразбора ГВС и
- внешними сигналами запроса тепловой нагрузки (например, заданным значением температуры подачи, установленным через кодовый адрес "9b" или через модуль расширения функциональных возможностей 0–10 В).

Границы области регулирования сверху

Электронный ограничитель максимальной температуры подачи установки

Диапазон настройки: 20–127 °C.

Изменение посредством кодового адреса "37". Значение должно быть настроено не выше наиболее низкого значения в кодовом адресе "06" для всех подключенных Vitotronic 100.

Границы области регулирования снизу

Электронный ограничитель минимальной температуры подачи установки

Диапазон настройки: 20–127 °C.

Изменение посредством кодового адреса "36".

Каскадное регулирование (продолжение)

Процесс регулирования

Автономное регулирование

Параллельная схема подключения котлов

(код "3b : 0" без датчика температуры подающей магистрали или код "3b : 1" с датчиком температуры подающей магистрали)

При автономном регулировании в параллельной схеме подключения котлов каскадный контроллер устанавливает заданное значение температуры котловой воды для всех работающих отопительных контуров.

Каждый Vitotronic 100 осуществляет автономное регулирование до установленного значения заданной температуры.

Последовательная схема подключения котлов

(код "3b : 2" без датчика температуры подающей магистрали или код "3b : 3" с датчиком температуры подающей магистрали)

При автономном регулировании в последовательной схеме подключения котлов каскадный контроллер устанавливает заданное значение температуры котловой воды для всех работающих отопительных контуров.

Различие по отношению к параллельной схеме подключения: если ведущий котел (конденсатный котел) не достигает заданной температуры котловой воды, он служит только в качестве комплекта подмешивающего устройства для подключенного к нему котла, работающего в режиме теплоты сгорания.

При последовательной схеме подключения водогрейных котлов целесообразна лишь работа в режиме теплоты сгорания 2 (см. стр. 149). Котел, работающий в режиме теплоты сгорания, подключается и выключается с задержкой.

Процесс регулирования зависит от критериев подключения и отключения, установленных посредством принципа управления (кодовый адрес "3C"):

- конденсатный режим работы
- режим работы по тепл. сгорания 1
- режим работы по тепл. сгорания 2

С датчиком температуры подающей магистрали:

Для определения критериев подключения и отключения рассчитывается рассогласование на основе заданного и фактического значений температуры подачи.

Без датчика температуры подающей магистрали:

Для определения критериев подключения и отключения рассчитывается рассогласование на основе заданной температуры котловой воды и ориентировочной средней фактической температуры котловой воды работающих водогрейных котлов. Используются только водогрейные котлы, дроссельная заслонка которых не закрыта.

Каскадное регулирование (продолжение)

Последовательное регулирование (код "3b : 4")

При последовательном регулировании каскадный контроллер осуществляет регулирование в соответствии с заданным значением температуры подачи путем задания мощности для отдельных водогрейных котлов. Ведущий котел может эксплуатироваться в модулируемом режиме. Все остальные водогрейные котлы управляются двухступенчато путем задания мощности (в том числе и модулируемая горелка).

Процесс регулирования зависит от критериев подключения и отключения, установленных посредством принципа управления (кодовый адрес "3C"):

- конденсатный режим работы
- режим работы по теплоте сгорания 1
- режим работы по теплоте сгорания 2

С датчиком температуры подающей магистрали:
Для определения критериев подключения и отключения рассчитывается рассогласование на основе заданного и фактического значений температуры подачи.

Без датчика температуры подающей магистрали:

Для определения критериев подключения и отключения рассчитывается рассогласование на основе заданной температуры котловой воды и ориентировочной средней фактической температуры котловой воды работающих водогрейных котлов. Используются только водогрейные котлы, дроссельная заслонка которых не закрыта.

Каскадное регулирование (продолжение)

Конденсатный режим работы

Целью конденсатного режима работы является поддержание максимально возможного количества водогрейных котлов на низком уровне мощности.

Критерий подключения

Подключение водогрейных котлов производится по балансу мощности (код "3d : 1").

Дополнительный водогрейный котел подключается в том случае, если необходимая в данный момент мощность может быть обеспечена также работающими водогрейными котлами с добавлением следующего в последовательности котлов водогрейного котла (см. стр. 151).

Преимущества:

- Оптимальное использование теплотворной способности (постоянно работает максимально возможное количество котлов)
- Длительное время работы горелки

Критерий отключения

Отключение водогрейных котлов осуществляется по интегралу отключения. Когда интеграл отключения превысит предельное значение, настроенное посредством кодового адреса "46", критерий отключение выполнен, и подключенный последним водогрейный котел отключается.

Каскадное регулирование (продолжение)

Режим теплоты сгорания 1

Котлы, работающие по теплоте сгорания, эксплуатируются предпочтительно в верхнем диапазоне мощностей, чтобы при низких температурах обратной магистрали надежным образом предотвратить образование конденсата.

При работе в режиме теплоты сгорания 1 следующий водогрейный котел подключается только в том случае, если максимальной мощности работающих горелок недостаточно, чтобы достичь заданной температуры подачи. Отключение водогрейного котла происходит в случае, если оставшиеся водогрейные котлы способны без него обеспечить требуемую мощность.

Критерий подключения

Подключение водогрейных котлов осуществляется по интегралу подключения.

Когда интеграл подключения превысит настроенное посредством кодового адреса "45" предельное значение, критерий подключения выполнен, и производится подключение следующего в последовательности водогрейного котла (см. стр. 151).

Преимущество:

Постоянно работает минимально возможное количество водогрейных котлов.

Критерий отключения

Отключение водогрейных котлов производится по балансу мощности (код "3d : 1").

Водогрейный котел отключается, если требуемая в данный момент мощность может быть обеспечена и без подключенного последним водогрейного котла.

Каскадное регулирование (продолжение)

Режим теплоты сгорания 2

При работе в режиме теплоты сгорания 2 следующий водогрейный котел подключается только в том случае, если максимальной мощности работающих горелок недостаточно, чтобы достичь заданной температуры подачи. Водогрейный котел отключается, если горелки вследствие большой отрицательной рассогласованности были доведены до минимальной мощности, причем несмотря на это мощность по-прежнему слишком велика.

Преимущество:
Длительное время работы горелок

Критерий подключения

Подключение водогрейных котлов осуществляется по интегралу подключения.

Когда интеграл подключения превысит настроенное посредством кодового адреса "45" предельное значение, критерий подключения выполнен, и производится подключение следующего в последовательности водогрейного котла (см. стр. 151).

Критерий отключения

Отключение водогрейных котлов осуществляется по интегралу отключения. Когда интеграл отключения превысит предельное значение, настроенное посредством кодового адреса "46", критерий отключение выполнен, и подключенный последним водогрейный котел отключается.

Каскадное регулирование (продолжение)


Пример режима регулирования

Двухкотловая установка с модулированными горелками:


- водогрейный котел 1: номинальная тепловая мощность 100 кВт (настройка базовой нагрузки на 33 %, см. стр. 106)
- водогрейный котел 2: номинальная тепловая мощность 100 кВт (настройка базовой нагрузки на 33 %, см. стр. 106)

Конденсатный режим работы (код "3С : 0")

Подключение

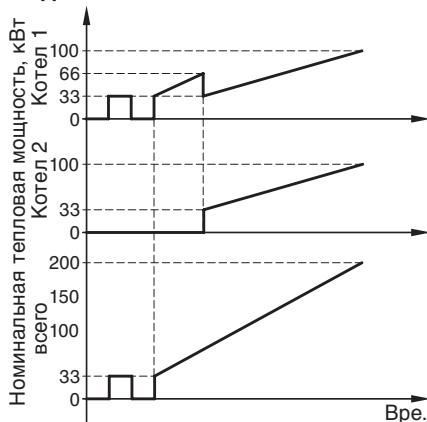


Отключение

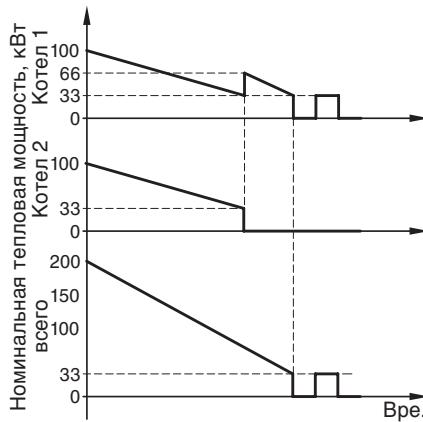


Режим теплоты сгорания 1 (код "3С : 1")

Подключение

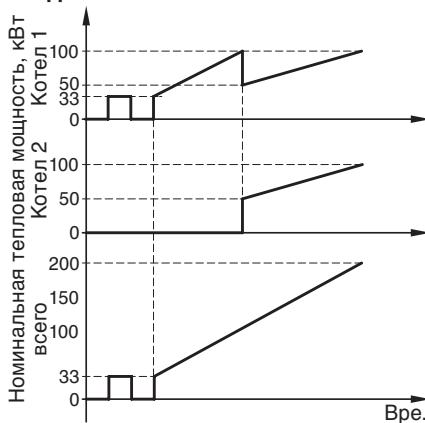


Отключение

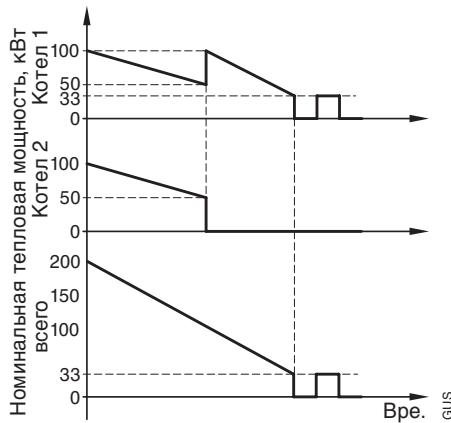


Каскадное регулирование (продолжение)

Режим теплоты сгорания 2 (код "3С : 2")

Подключение

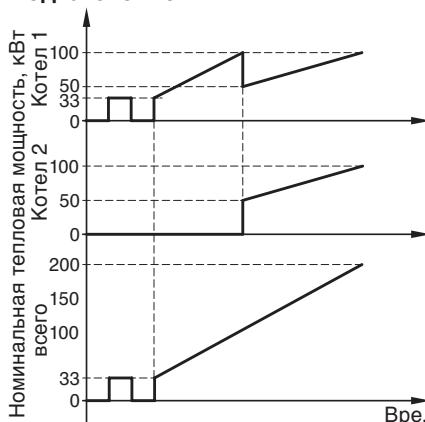

Отключение

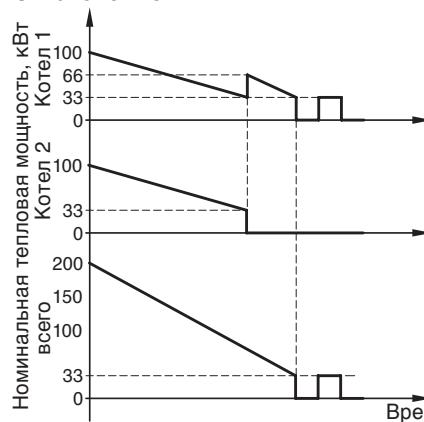

Последовательность котлов

Последовательность котлов задается схемой выбора последовательности котлов и указанными ниже кодовыми адресами (см. также стр. 209):

- "38" Переключение ведущего котла и последовательности котлов
- "38 : 1" 1-го числа каждого месяца водогрейный котел с наименьшим временем работы горелки становится ведущим котлом
- "38 : 2" По истечении 200–20000 часов наработки водогрейный котел со следующим в порядке возрастания номером (кодовый адрес "07" на Vitotronic 100) становится ведущим котлом

"39" Водогрейный котел 1, 2, 3 или 4 является постоянным ведущим котлом

"3A" Водогрейный котел 1, 2, 3 или 4 является постоянным последним котлом

"41" Пороговое знач. ECO котла 1

"42" Пороговое знач. ECO котла 2

"43" Пороговое знач. ECO котла 3

"44" Пороговое знач. ECO котла 4

Посредством порогового значения ECO имеется возможность блокировать и деблокировать каждый водогрейный котел в зависимости от наружной температуры. Если водогрейный котел требуется для достижения заданного значения температуры подачи при выходе из строя деблокированных водогрейных котлов, пороговое значение ECO является недействительным. Если все водогрейные котлы установлены блокируются посредством порогового значения ECO, как минимум ведущий котел продолжает работать.

Контроллер отопительных контуров

Краткое описание

Контроллер оборудован цепями регулирования для одного контура установки и двух контуров со смесителем.

Заданное значение температуры подачи каждого отопительного контура определяется наружной температурой, заданным значением температуры помещения, режимом работы и отопительной характеристикой.

Посредством кодирующего штекера котла задана минимальная температура котловой воды, которая должна выдерживаться для защиты котла.

Температура подачи контура установки соответствует общей температуре подачи установки.

Температура подающей магистрали контуров со смесителями регулируется поэтапным открытием и закрытием смесителей.

За счет управления электро-приводом смесителя меняются периоды времени установки исполнительного органа и паузы в зависимости от разности значений регулирования (рассогласования).

Кодовые адреса, имеющие отношение к управлению отопительными контурами A0–F2.

Описание см. в кратком перечне кодов.

Функции

Контур установки определяется температурой котловой воды и границами ее диапазона регулирования.

Единственным исполнительным элементом является насос отопительного контура. Температура подающей магистрали контуров со смесителем регистрируется датчиком температуры подачи.

Программа выдержек времени

Таймер контроллера переключается в зависимости от циклов времени, запрограммированных в программе управления "Отопление и нагрев воды" между режимами отопления помещений с нормальной и с пониженнной температурой.

Каждый режим имеет собственный уровень заданных значений.

Наружная температура

Для согласования контроллера в соответствии с зданием и отопительной установкой необходима настройка отопительной характеристики.

Ход отопительной характеристики определяет заданное значение температуры котловой воды в зависимости от наружной температуры. Регулирование производится по измеренной наружной температуре. Она складывается из фактической и слаженной наружной температуры.

Управление отопительными контурами (продолжение)

Температура воды в контуре водоразбора ГВС

- С приоритетным включением
Во время работы греющего контура емкостного водонагревателя устанавливается заданное значение температуры подачи 0 °C.
Смеситель закрывается и насосы отопительных контуров выключаются.
- Без приоритетного включения:
Контроллер отопительного контура продолжает работать с неизменным заданным значением.

Температура помещения

В сочетании с устройством дистанционного управления и адаптацией режима отопительного контура с управлением по температуре помещения (принять во внимание кодовый адрес "b0").

Температура помещения в сравнении с наружной температурой в большей степени влияет на общее заданное значение температуры подачи. Это влияние можно скорректировать в кодовом адресе "b2". В сочетании с отопительным контуром со смесителем.

При разности регулирования: (отклонении фактического значения) свыше 2 К температуры помещения влияние может быть дополнительно усилено (через кодовый адрес "b6", ускоренный нагрев/ускоренное понижение температуры).

Ускоренный нагрев:

Заданное значение температуры помещения должно быть повышено минимум на 2 К посредством

- нажатия клавиши вечеринки 
- переключения с отопления помещений с пониженной температурой на отопление помещений с нормальной температурой
- оптимизации времени включения
При достижении заданного значения температуры помещения быстрый нагрев помещения заканчивается.

Быстрое понижение:

Заданное значение температуры помещения должно быть снижено минимум на 2 К посредством

- нажатия клавиши экономного режима 
- переключения с отопления помещений с нормальной температурой на отопление помещений с пониженной температурой
- оптимизации времени выключения
При достижении заданного значения температуры помещения быстрое снижение температуры помещения заканчивается.

Логическая схема циркуляционного насоса отопительного контура (экономный режим)

Насос отопительного контура выключается (заданное значение температуры подачи устанавливается на 0 °C), когда наружная температура превышает значение, настроенное в кодовом адресе "A5".

Расширенный экономный режим

Насос отопительного контура выключается и заданное значение температуры подающей магистрали устанавливается на 0 °C при выполнении следующих критериев:

- когда наружная температура превышает значение, настроенное в кодовом адресе "A6"
- когда снижение заданного значения температуры помещения осуществляется через кодовый адрес "A9"
- если в сочетании с отопительным контуром со смесителем:
смеситель был закрыт на 12 минут (экономная функция смесителя, кодовый адрес "A7")
- когда фактическая температура помещения превысит значение, настроенное в кодовом адресе "b5".

Управление отопительными контурами (продолжение)

Функция сушки бесшовного пола

В сочетании с отопительным контуром со смесителем

Указание

Соблюдать DIN 4725 часть 4.
Для сушки бесшовного пола могут быть выбраны четыре различных температурных профиля. Профили активируются через кодовый адрес "F1".

При активированной функции сушки бесшовного пола насос отопительного контура со смесителем включается, и температура подачи поддерживается на настроенном профиле. После окончания (30 дней) контур со смесителем автоматически регулируется с использованием настроенных параметров.

Динамика контура со смесителем установки

Регулирующее воздействие смесителя можно настроить через кодовый адрес "C4".

Централизованный режим управления

Посредством кодового адреса "7A" для отопительного контура может быть закодирован

централизованный режим управления всеми подключенными отопительными контурами.

В этом случае программа управления и программа отпуска действуют для всех отопительных контуров установки.

На блоке управления других отопительных контуров при нажатии клавиш программы управления и программы отпуска появляется **"Централизованный режим управления"**.

Программы отпуска, настроенные на блоках управления отопительных контуров, удаляются из памяти.

Клавиша режима вечеринки и экономного режима на **всех** контроллерах не работает.

Защита от замерзания

При наружных температурах ниже +1 °C обеспечивается температура подающей магистрали минимум 10 °C.

Перенастройку см. в кодовом адресе "A3", переменная граница замерзания.

Therm-Control

Если температура на датчике Therm-Control становится ниже заданного значения, происходит снижение мощности. При этом смесители подключенных отопительных контуров закрываются.

Управление отопительными контурами (продолжение)


Регулирование температуры подачи

Разность температур:

Настройка разности температур осуществляется через кодовый адрес "9F", состояние при поставке 8 K.

Разность температур представляет собой минимальное значение, на которое общая температура подачи должна превышать необходимую в данный момент максимальную температуру подачи отопительного контура со смесителем.

- Установка с только одним отопительным контуром со смесителем:
Заданное общее значение температуры подачи автоматически устанавливается регулятором на величину, на 8 K превышающую заданное значение температуры подачи отопительных контуров со смесителем.
- Установка с контуром установки и отопительными контурами со смесителем:
Общее заданное значение температуры подачи устанавливается в соответствии с индивидуальной отопительной характеристикой. Разность температур 8 K по отношению к заданному значению температуры подачи отопительных контуров со смесителем настроена в состоянии при поставке.

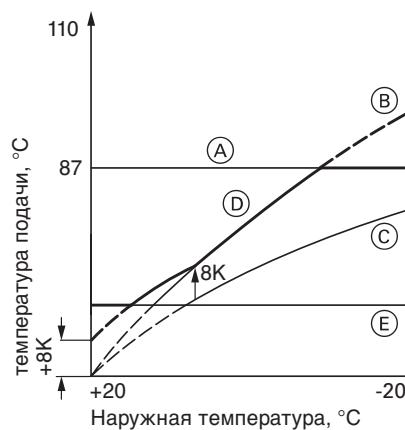

- (A) Максимальная общая температура подачи
- (B) Наклон = 1,8 для контура установки
- (C) Наклон = 1,2 для отопительного контура со смесителем
- (D) Общая температура подачи (при разности температур = 8 K)
- (E) Нижнее значение общей температуры подачи

Управление отопительными контурами (продолжение)

Границы области регулирования сверху

Электронный ограничитель максимальной температуры
Диапазон настройки: 1–127 °C
Изменение посредством кодового адреса "С6".

Границы области регулирования снизу

Электронный ограничитель минимальной температуры
Диапазон настройки: 1–127 °C
Изменение через кодовый адрес "С5" (воздействует только в нормальном режиме).

Указание

Ограничитель максимальной температуры не заменяет термостатный ограничитель для внутриводного отопления.

Термостатное реле внутриводного отопления:

Термостатное реле при превышении настроенного значения выключает насос отопительного контура.

Температура подачи в этой ситуации снижается медленно, т.е. автоматическое повторное включение может длиться несколько часов.

Процесс регулирования

Отопительный контур со смесителем

В пределах "нейтральной" зоны (± 1 K) управление электроприводом смесителя не производится.

Температура подачи снижается (заданное значение –1 K)

Электропривод смесителя получает сигнал "Смеситель откр.". Длительность сигнала возрастает с ростом разности регулирования. Длительность пауз сокращается с ростом разности регулирования.

Температура подачи повышается (заданное значение +1 K)

Электропривод смесителя получает сигнал "Смеситель закр.". Длительность сигнала возрастает с ростом разности регулирования. Длительность пауз сокращается с ростом разности регулирования.

Регулирование температуры емкостного нагревателя

Краткое описание

В автоматическом режиме приготовления горячей воды обеспечивается регулировка с поддержанием постоянного значения. Это осуществляется включением и выключением циркуляц. насоса для греющего контура емкост. водонагревателя. Разность между температурами включения и выключения составляет $\pm 2,5$ К.

Во время работы греющего контура емкостного водонагревателя задается постоянная максимальная температура котловой воды (20 K выше заданного значения температуры емкостного водонагревателя, перенастройка посредством кодового адреса "60") и отключается отопление жилых помещений (по выбору приоритетное включение емкостного водонагревателя).

ФУНКЦИИ

Программа выдержек времени

Можно выбрать автоматическую или индивидуальную программу выдержек времени для приготовления горячей воды и циркуляционного насоса.

В автоматическом режиме приготовление горячей воды начинается на 30 мин. раньше фазы нагрева отопительного контура.

В индивидуальной программе выдержек времени можно с помощью таймера настроить до 4 циклов времени в день для приготовления горячей воды и для циркуляционного насоса.

Начатый нагрев воды в емкостном водонагревателе выполняется до конца независимо от программы выдержек времени.

Кодовые адреса, имеющие отношение к управлению температурой воды в емкостном водонагревателе

54-75, 7F, A2.

Описание см. в кратком перечне кодов.

В сочетании с кодовым адресом "7F"

"7F : 1" Одноквартирный жилой дом:

- Автоматический режим
Для установок с двумя или тремя отопительными контурами в основу берутся циклы отопления отопительного контура 1.
- Индивидуальная программа выдержек времени
Циклограммы переключения для приготовления горячей воды и для циркуляционного насоса воздействуют одновременно на все отопительные контуры.

"7F : 0" Многоквартирный жилой дом:

- Автоматический режим
Для установок с двумя или тремя отопительными контурами в основу берутся циклы отопления соответствующего отоп. контура.
- Индивидуальная программа выдержек времени
Циклограммы переключения для приготовления горячей воды могут быть настроены отдельно для каждого отоп. контура в отдельности.

Управление температурой воды в емкостном нагревателе (продолжение)

Приоритетное включение

- С приоритетным включением (код "A2 : 2")
Во время работы греющего контура емкостного водонагревателя устанавливается заданное значение температуры подачи 0 °C.
Смеситель закрывается и насосы отопительных контуров выключаются.
- Без приоритетного включения
Контроллер отопительного контура продолжает работать с неизменным заданным значением.

Функция защиты от замерзания

Когда температура воды в системе ГВС опускается ниже 5 °C, емкостный водонагреватель нагревается до 20 °C.

Дополнительная функция для приготовления горячей воды

Функция активируется вводом через кодовый адрес "58" второго заданного значения для контура водоразбора ГВС и активацией 4-й фазы приготовления горячей воды.

Заданная температуры воды в контуре водоразбора ГВС

Заданная температура воды в контуре водоразбора ГВС устанавливается в диапазоне от 10 до 60 °C. Через кодовый адрес "56" диапазон заданных значений может быть расширен до 95 °C.

Заданное значение температуры в контуре водоразбора ГВС может быть настроено на блоке управления контроллера и на каждом устройстве дистанционного управления Vitotrol 300 (при наличии). Через кодовый адрес "66" можно присвоить функцию настройки заданного значения блоку управления и/или устройствам дистанционного управления Vitotrol 300.

Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС

Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС подает в заданные периоды времени горячую воду к точкам водоразбора. На таймере может быть установлено до четырех циклов времени.

Дополнительные коммутации

Переключением программы управления можно заблокировать или деблокировать функцию приготовления горячей воды в сочетании с отопительными контурами.

Установка с системой подпитки емкостного водонагревателя

Указанные функции действительны также в сочетании с системой подпитки емкостного водонагревателя.

Настроить следующие коды:
"4C : 1", "4E : 1", "55 : 3"
(см. общий обзор кодов).

Установка с Vitosolic

Через кодовый адрес "67" можно ввести 3-е заданное значение температуры воды контура водоразбора ГВС. Ниже настроенной температуры работает подавление догрева. Емкостный водонагреватель обогревается только гелиоустановкой.

Управление температурой воды в емкостном нагревателе (продолжение)

Процесс регулирования

- После того как температура воды в емкостном водонагревателе вышла на заданное значение, циркуляционный насос для его нагрева работает до тех пор (код "62 : 10"), пока
 - температура воды в системе ГВС не превысит заданное значение на 5 К или
 - не будет достигнута максимальная длительность задержки выключения (задается кодовым адресом "62").
- Без задержки отключения циркуляционного насоса для греющего контура емкостного водонагревателя (код "62 : 0")

Код "55 : 0": греющий контур емкостного водонагревателя

Емкостный водонагреватель остыл

(заданное значение -2,5 K, настройка посредством кодового адреса "59")

Заданное значение температуры котловой воды устанавливается на 20 K выше заданного значения температуры воды в системе ГВС (настройка через кодовый адрес "60").

Емкостный водонагреватель нагрелся

(заданное значение +2,5 K)

Общее заданное значение температуры подачи сбрасывается на погодозависимое значение.

- Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя включается в зависимости от температуры котла (код "61:0")

Циркуляционный насос включается, когда температура котловой воды становится на 7 K выше температуры воды контура ГВС.

- Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя включается немедленно (код "61:1").

Код "55 : 1"

Адаптивный нагрев емкостного водонагревателя активен

При адаптивном нагреве емкостного водонагревателя учитывается скорость подъема температуры при нагреве воды в системе водоразбора ГВС.

Также учитывается, должны ли водогрейные котлы после нагрева воды в емкостном водонагревателе еще поставлять тепло для отопления, или же остаточное тепло водогрейных котлов должно быть отведено в емкостный водонагреватель.

Контроллер соответствующим образом задает точку выключения горелки и циркуляционного насоса, чтобы после нагрева воды в емкостном водонагревателе ее температура не превысила значительно заданную температуру контура водоразбора ГВС.

Управление температурой воды в емкостном нагревателе (продолжение)

Код "55 : 2": автоматический режим приготовления горячей воды с 2 датчиками температуры емкостного водонагревателя

1-й датчик температуры емкостного водонагревателя деблокирует циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя, и его сигнал оценивается для условий прерывания при задержке отключения насоса.
2-й датчик температуры емкостного водонагревателя (в подающей магистрали холодной воды) служит для преждевременного отключения при большом водоразборе или для преждевременного прерывания нагрева воды емкостного водонагревателя в случае отсутствия водоразбора. Точки включения и выключения настраиваются через кодовые адреса "68" и "69".

Код "55 : 3": автоматический режим приготовления горячей воды системой подпитки емкостного водонагревателя

Емкостный водонагреватель остыл

(заданное значение $-2,5\text{ K}$, настройка посредством кодового адреса "59")

- Заданное значение температуры котловой воды устанавливается на 20 K выше заданного значения температуры воды в системе ГВС (настройка через кодовый адрес "60").
- Включается первичный насос системы подпитки емкостного водонагревателя.
- 3-ходовой смесительный клапан открывается, после чего регулирует температуру согласно установленного заданного значения.

■ Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя кратковременно включается и выключается до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура подачи, после чего работает непрерывно. Если в ходе нагрева температура превысит необходимое заданное значение, циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя снова временно переключается в тактовый режим.

Емкостный водонагреватель нагрелся

(1-й датчик температуры емкостного водонагревателя:

фактическое значение \geq заданное значение и

2-й датчик температуры емкостного водонагревателя:

фактическое значение $>$ заданное значение $-1,5\text{ K}$)

- Общее заданное значение температуры подачи сбрасывается на погодозависимое значение.
- Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя выключается
 - при полностью открытом 3-ходовом смесительном клапане сразу или
 - после истечения времени задержки отключения, настраиваемого через код "62".

Компоненты из спецификации деталей

Спецификацию деталей см. на стр. 235.

Монтажная плата 230 В~

- На монтажной плате имеются:
- реле и выходы для управления насосами, исполнительными органами и горелкой
 - гнездо для платы блока питания и регулятора котла

Низковольтная монтажная плата

- На монтажной плате имеются:
- штекеры для подключения датчиков, телекоммуникационных соединений и внешних подключений
 - гнезда для электронной платы, телекоммуникационного модуля LON, блока управления, кодирующего штекера котла и печатной платы Optolink

Плата блока питания

Плата блока питания содержит низковольтный источник питания для всей электронной системы.

Предохранительный блок

- В состав предохранительного блока входят:
- защитный ограничитель температуры
 - терmostатный регулятор
 - предохранители
 - сетевой выключатель
 - клавиша TÜV

Печатная плата

Микропроцессор с программным обеспечением

При замене платы:

1. Записать коды и настройки на контроллере.
2. Заменить печатную плату.
3. Настроить код "8A : 176" и установить кодовый адрес "92" на "92 : 160".

Плата Optolink / переключатель контроля дымовой трубы

На плате имеются:

- индикатор готовности к работе
- индикатор неисправностей
- интерфейс Optolink для портативного компьютера
- переключатель контроля дымовой трубы

Переключатель контроля дымовой трубы для проведения измерений на отходящих газах при кратковременно поднятой температуре котловой воды.

В положении " " работают следующие функции:

- включение горелки
(может происходить с задержкой из-за подогрева жидкого котельного топлива, регулятора тяги Vitoair или заслонки газохода)
- включение всех насосов
- регулировка температуры котловой воды терморегулятором " "

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)

Блок управления

Настройка следующих параметров:

- программа управления
- заданные значения
- коды

Индикация:

- температуры
- режимы работы
- неисправности

Предохранители

F1: T6,3 A, 250 В,
макс. мощность потерь \leq 2,5 Вт,
для защиты исполнительных
органов, насосов и электроники

F2: T6,3 A, 250 В,
макс. мощность потерь \leq 2,5 Вт,
для защиты горелки

Кабели подключения горелки

Для водогрейного котла, в котором
имеются:

- вентиляторные горелки на
жидком/газовом топливе,
подключение см. на стр. 75.
- атмосферная горелка,
подключение см. на стр. 77.

Штекер 150


Подключение внешних приборов
безопасности см. на стр. 72.

Телекоммуникационный модуль LON

Электронная плата для обмена
данными с другими контроллерами
или Vitocom 300.

Телекоммуникационный модуль LON
вставляется в контроллер.

Производится индикация
прерывания связи.

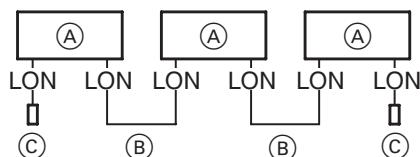

- (A) Контроллер или Vitocom 300
- (B) Соединительный кабель для
обмена данными между контрол-
лерами,
№ для заказа 7143 495
- (C) Оконечные сопротивления,
(комплект поставки
Vitotronic 300-K)

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)

Защитный ограничитель температуры

- Если в состоянии поставки настроен на 110 °C, то возможна перенастройка на 100 °C (см. стр. 65)
- Электромеханический термовыключатель, работающий по принципу жидкостного расширения, с блокировкой
- Имеет встроенную защиту; при разгерметизации капиллярной трубы или при температуре окружающей среды ниже –10 °C также происходит блокировка
- Ограничивает температуру котловой воды максимально допустимым значением посредством отключения и блокировки
- Центральное крепление M 10, капилляр длиной 3600 мм чувствительный элемент Ø 3 мм, длина 180 мм
- Проверка электрических деталей согласно VDE 0701
- Функциональная проверка клавишей TÜV (см. стр. 98)

Клавиша TÜV

Для проверки защитного ограничителя температуры. Описание см. на стр. 100.

Терmostатный регулятор

- Если в состоянии поставки настроен на 95 °C, возможна перенастройка на 100 °C (см. стр. 67)

Указание

Настройка вниз мин. на 20 K выше температуры воды в контуре водоразбора ГВС, вверх – мин. на 15 K ниже настройки защитного ограничителя температуры.

- Электромеханический термовыключатель, работающий по принципу жидкостного расширения
- Регулирует максимальную температуру котловой воды (например, при проверке функций дымовой трубы)
- Ось настройки имеет лыску на 6 mm
ручка настройки насажена спереди на ось
- Капилляр длиной 3600 мм
чувствительный элемент Ø 3 mm,
длина 180 mm
- Проверка электрических деталей согласно VDE 0701
- Функциональная проверка функцией контроля дымовой трубы (см. стр. 98)

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)

Датчик температуры котловой воды

Подключение

см. на стр. 68.

Проверка датчика

1. Отсоединить штекер **[3]**.

2. Измерить сопротивление датчика на клеммах "1" и "2" штекера.

3. Сравнить результат измерения с фактической температурой (опрос см. на стр. 116).

При сильном отклонении проверить монтаж и при необходимости заменить датчик.

Технические характеристики

Степень защиты: IP 32


Допуст. окружа-

ющая темпе-

ратура

■ при эксплуа-
тации: от 0 до +130 °C

■ при хранении и
транспорти-
ровке: от -20 до +70 °C

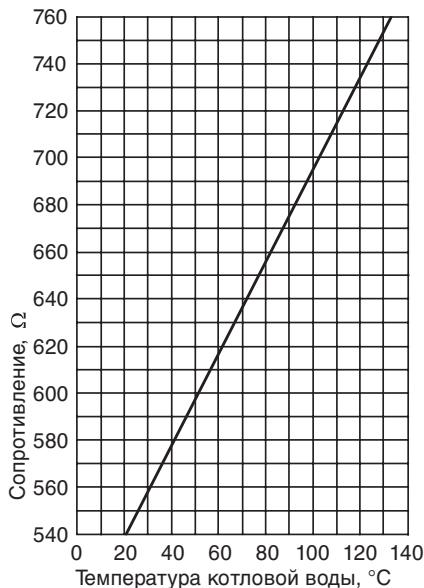

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)**Накладной и погружной датчик температуры**

Для регистрации температуры обратной магистрали.

Подключение
см. на стр. 68.

Проверка датчика

1. Отсоединить штекер **[17]** **[A]** или **[17]** **[B]**.
2. Измерить сопротивление датчика на клеммах "1" и "2" штекера.
3. Сравнить результат измерения с фактической температурой (опрос см. на стр. 116).
При сильном отклонении проверить монтаж и при необходимости заменить датчик.

Технические характеристики

Степень защиты: IP 32

Допуст. окружа

ющая темпе

ратура


■ при эксплуа-

тации: от 0 до +100 °C

■ при хранении и

транспорти-

ровке: от -20 до +70 °C

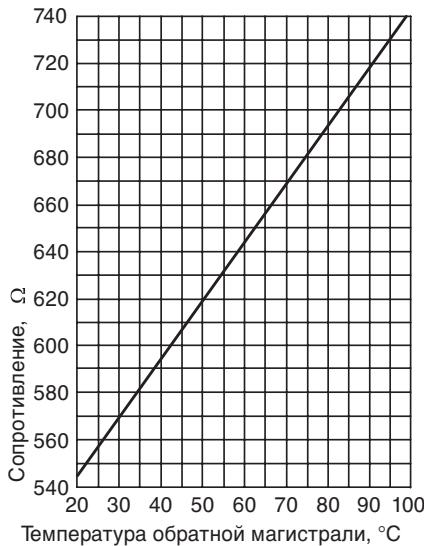

Датчик температуры отходящих газов

Датчик регистрирует температуру отходящих газов и контролирует введенное предельное значение.

Подключение

см. на стр. 68.

Проверка датчика

1. Отсоединить штекер 15.
2. Измерить сопротивление датчика на клеммах "1" и "2" штекера.
3. Сравнить результат измерения с фактической температурой (опрос см. на стр. 116).
При сильном отклонении проверить монтаж и при необходимости заменить датчик.

Технические характеристики

Степень защиты: IP 60

Допуст. окружающая темпера-

тура


■ при эксплуа-

тации: от 0 до +600 °C

■ при хранении и

транспорти- от -20 до +70 °C

ровке:

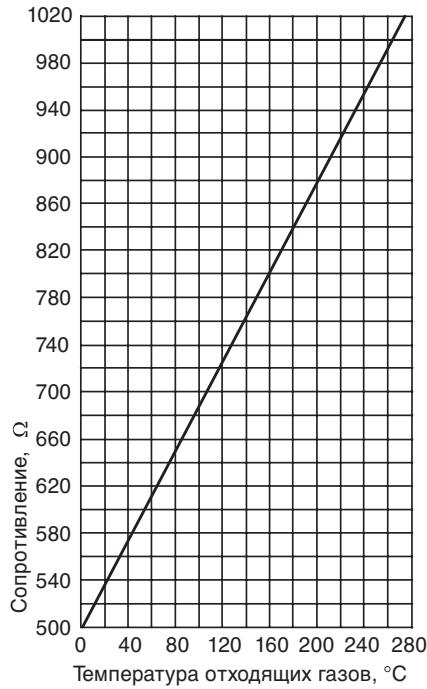

Кодирующий штекер котла


Для согласования работы контроллера с водогрейным котлом (см. стр. 64).

Адаптер внешних приборов безопасности, № заказа 7143 526

Для подключения внешних приборов безопасности согласно DIN 4751-2

- устройства контроля заполненности котлового блока водой,
 - ограничителя максимального давления,
 - ограничителя минимального давления,
 - дополнительного защитного ограничителя температуры
- Кроме того, для подключения
- внешнего сигнала отключения регулировки горелки
 - 3 внешних сигналов неисправности


Верхняя часть адаптера

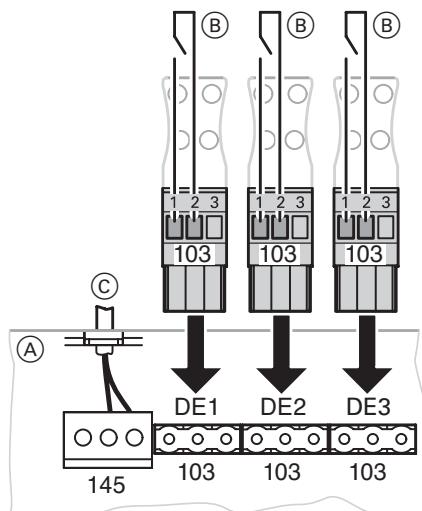

Беспотенциальный контакт на штекере 103.

Адаптер автоматически идентифицируется контроллером как абонент шины KM.

При наличии включается также подключенное к штекеру 50 (230 В~) устройство сигнала общей неисправности.

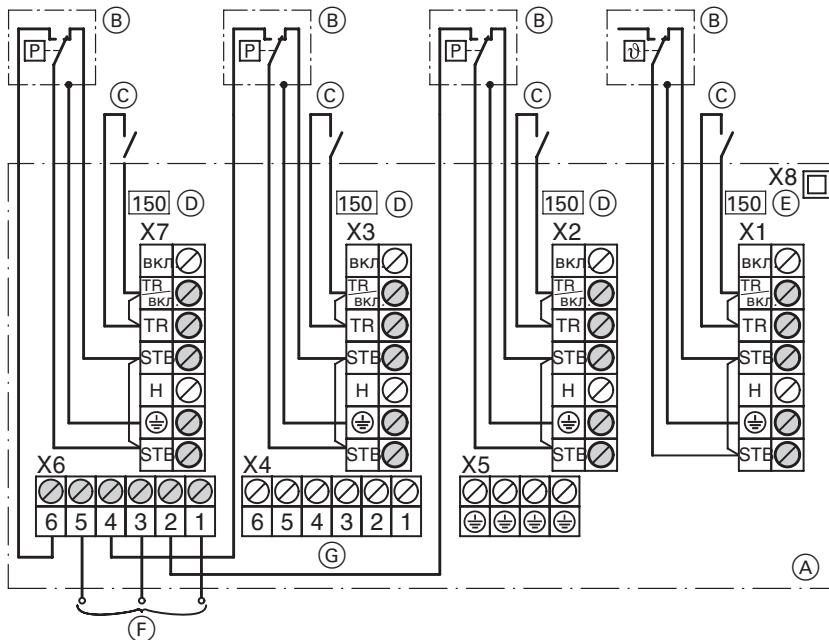Адаптер внешних приборов безопасности, № заказа 7143 526**Нижняя часть адаптера**

- (A) Соединительная коробка
- (B) Внешние приборы безопасности
 - X1 Дополнительный ограничитель температуры, термостатное реле или заслонка газохода
 - X2 Ограничитель минимального или максимального давления
 - X3 Ограничитель максимального давления
 - X7 Устройство контроля заполненности котлового блока водой
- (C) Внешнее отключение режима регулирования
- (D) Штекер 150
- (E) Вынуть штекер 150 из контроллера и вставить сюда
- (F) К распределительному шкафу или к сигнализатору
- (G) Подключение для кабеля с штекером 150 к контроллеру


- При подключении внешних приборов безопасности удалить соответствующую перемычку.
- При подключении заслонки газохода с электроприводом штекер 150 заслонки газохода вставляется в разъем "X1" адаптера.

Указание

В каждый разъем "X1", "X2", "X3" и "X7" должен быть вставлен штекер 150.

Регулятор тяги Vitoair

№ заказа 7338 725 и 7339 703

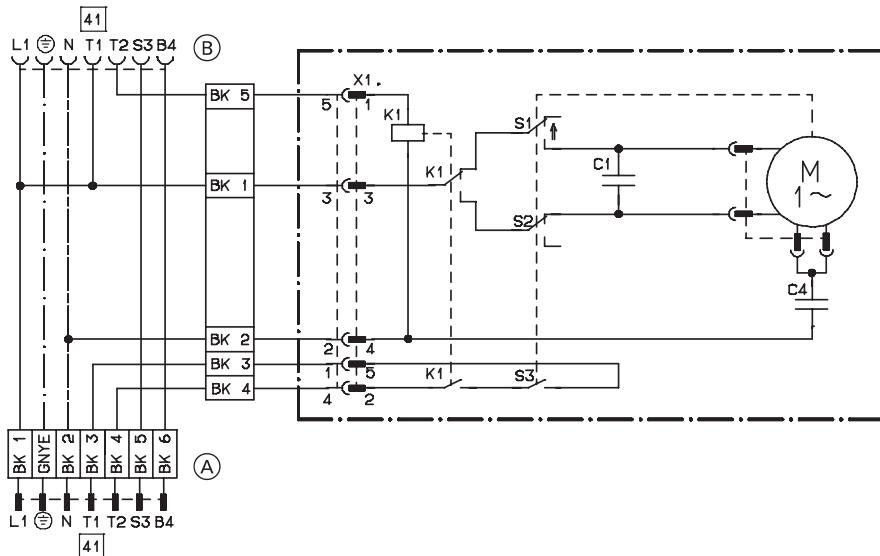

- (A) К горелке
- (B) К блоку контроллеру

**Цветная маркировка по
DIN IEC 60 757**
BK черный
GN/YE зелено-желтый


Функциональная проверка

Нажать поворотную ручку на двигателе и одновременно повернуть ее в среднее положение.

- Деблокировка горелки на контроллере → Поворотная ручка должна двигаться в направлении "—".

- Остановка горелки → Ручка регулятора должна двигаться в направлении "—".

При аварийном режиме работы

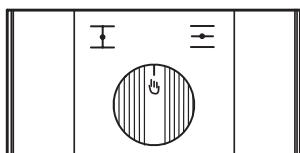


5599 810 GUS

Нажать ручку регулятора на двигателе и повернуть вправо до упора, пройдя через положение "—".

Заслонка газохода с электроприводом

Номера заказ 9586 973–9586 975 и 9542 627

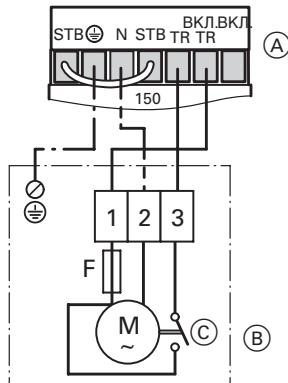

При подключении снять перемычку
"TR" – "ВКЛ./TR".

- (A) К контроллеру
- (B) Электропривод заслонки газохода
- (C) Концевой выключатель

Функциональная проверка

Горелка должна начать работать только после того, как заслонка газохода открыла 90% поперечного сечения трубы, и сработал концевой выключатель.

Функционирование выключателя может быть проверено измерением напряжения:
заслонка газохода закрыта (выключатель разомкнут) – нет напряжения на клемме 3-я заслонка газохода закрыта (выключатель разомкнут) – напряжение на клемме 3.

Компоненты из спецификации деталей

Спецификацию деталей см. на стр. 239.

Монтажная плата 230 В~

На монтажной плате имеются:

- реле и выходы для управления насосами и исполнительными органами
- гнездо для платы блока питания

Низковольтная монтажная плата

На монтажной плате имеются:

- штекеры для подключения датчиков, телекоммуникационных соединений и внешних подключений
- гнезда для электронной платы, платы блока питания, телекоммуникационного модуля LON, блока управления и платы Optolink

Печатная плата

Микропроцессор с программным обеспечением

При замене платы:

1. Записать коды и настройки на контроллере.
2. Заменить печатную плату.
3. Настроить код "8A : 176" и установить кодовый адрес "92" на "92 : 184".

Плата комплекта привода смесителя

Плата содержит реле для управления сервоприводом смесителя и насосом отопительных контуров со смесителем.

Электронная плата блока управления приводом смесителя

Подключается к плате блока управления приводом смесителя. Здесь происходит обработка всех данных и осуществляется управление выходами (реле).

Плата блока питания

Плата блока питания содержит низковольтный источник питания для всей электронной системы.

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)

Блок управления

Настройка следующих параметров:

- программа управления
- заданные значения
- циклограммы переключения режимов
- отопительная характеристика (наклон и уровень)
- дата
- время суток
- экономный режим и режим "Вечеринка"
- коды

Индикация:

- температуры
- режимы работы
- неисправности

Плата Optolink / переключатель контроля дымовой трубы

На плате имеются:

- индикатор готовности к работе
- индикатор неисправностей
- интерфейс Optolink для портативного компьютера
- переключатель контроля дымовой трубы

Переключатель контроля дымовой трубы для проведения измерений на отходящих газах при кратковременно поднятой температуре котловой воды.

В положении "ψ" работают следующие функции:

- включение всех насосов
- смеситель в функции регулятора

Лицевая декоративная крышка с клавишами выбора отопительного контура

Индикация и выбор отопительного контура.

Сетевой выключатель блока управления

Блок управления содержит:


- предохранитель
- Сетевой выключатель

Предохранитель

F1: T6,3 A, 250 V,
макс. мощность потерь \leq 2,5 Вт,
для защиты исполнительных органов, насосов и электроники

Телекоммуникационный модуль LON

Производится индикация прерывания связи.

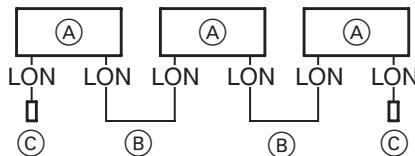

(A) Контроллер или Vitocom 300

(B) Соединительный кабель для обмена данными между контроллерами,
№ для заказа 7143 495


(C) Оконечные сопротивления,
(комплект поставки
Vitotronic 300-K)

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)**Датчик температуры емкостного водонагревателя**

Подключение
см. на стр. 87.

Проверка датчика

1. Отсоединить штекер 5.
2. Измерить сопротивление датчика на клеммах "1" и "2" или "2" и "3" (если подключен второй датчик температуры емкостного водонагревателя) штекера.
3. Сравнить результат измерения с фактической температурой (опрос см. на стр. 121).
При сильном отклонении проверить монтаж и при необходимости заменить датчик.

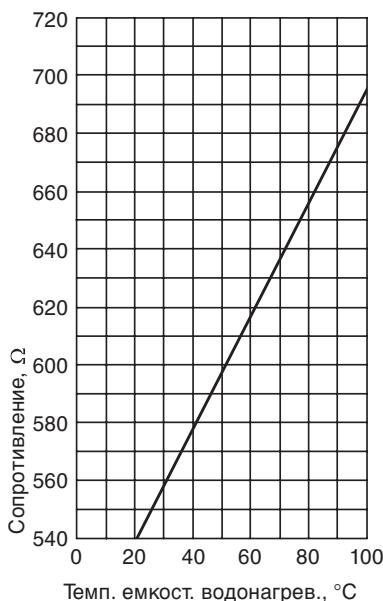**Технические характеристики**

Степень защиты: IP 32

Допуст. окружающая температура

- при эксплуатации: от 0 до +90 °C
- при хранении и транспортировке: от -20 до +70 °C

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)

Накладной и погружной датчик температуры


Для регистрации температуры подающей и обратной магистралей.

Подключение

см. на стр. 87.

Проверка датчика

1. Отсоединить штекеры **[2]**, **[17] A** или **[17] B**.
2. Измерить сопротивление датчика на клеммах "1" и "2" штекера.
3. Сравнить результат измерения с фактической температурой (опрос см. на стр. 121).
При сильном отклонении проверить монтаж и при необходимости заменить датчик.

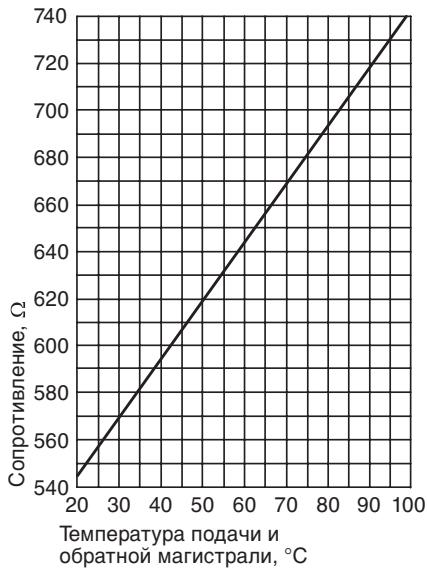

Технические характеристики

Степень защиты: IP 32

Допуст. окружающая темпера-
тура

- при эксплуа-
тации: от 0 до +100 °C
- при хранении и
транспорти-
ровке: от -20 до +70 °C

Компоненты из спецификации деталей (продолжение)**Датчик наружной температуры**

Подключение
см. на стр. 87.


Проверка датчика

1. Отсоединить штекер 1.
2. Измерить сопротивление датчика на клеммах "1" и "2" штекера.
3. При сильном отклонении от характеристики отсоединить жилы от датчика, повторить измерение на самом датчике и сравнить с фактической температурой (опрос см. на стр. 121).
4. В зависимости от результата измерения заменить кабель или датчик наружной температуры.
5. Выполнить опрос фактической температуры (опрос см. на стр. 121).

Технические характеристики


Степень защиты: IP 43

Допуст. окружающая температура при эксплуатации, хранении и транспортировке: от -40 до +70 °C

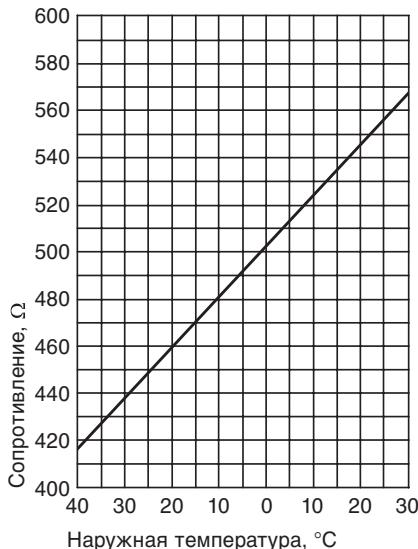

Приемник сигналов точного времени, № для заказа 7450 563

Посредством приемника сигналов точного времени производится автоматическая настройка времени контроллера и устройства дистанционного управления (если подключено).

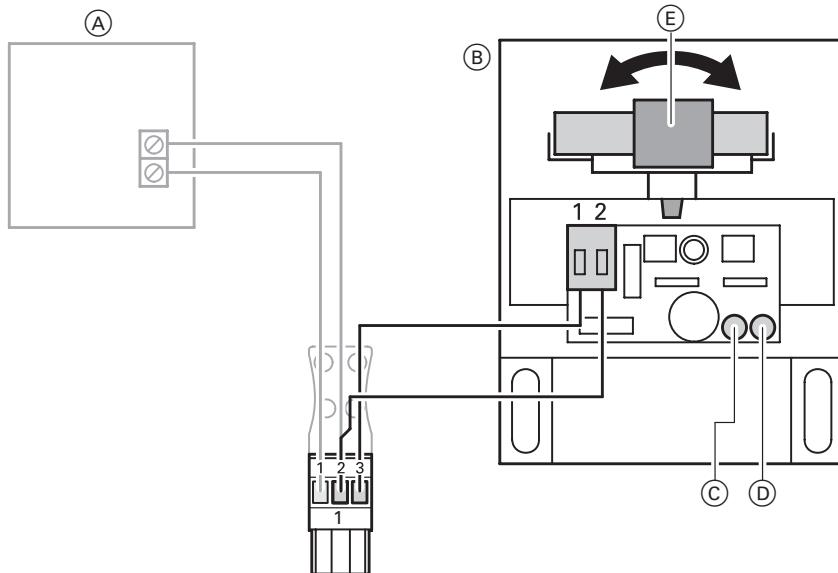

- (A) Датчик наружной температуры
- (B) Приемник сигналов точного времени
- (C) Зеленый светодиодный индикатор

- (D) Красный светодиодный индикатор
- (E) Антenna

Подключение

Двухжильный кабель с максимальной длиной 35 м и поперечным сечением медного провода 1,5 мм².

Проверка приема сигналов

При приеме мигает зеленый светодиодный индикатор в приемнике сигналов точного времени.

Если горит красный светодиодный индикатор, повернуть антенну таким образом, чтобы прием был подтвержден миганием зеленого индикатора.

Технические характеристики


Степень защиты: IP 43
Допуст. окружающая температура при эксплуатации, хранении и транспортировке: от -40 до +70 °C

Комплект привода смесителя для отопительного контура со смесителем, № для заказа 7450 650

Имеет в составе:

- датчик температуры подачи в качестве датчика температуры установки для регистрации температуры подающей магистрали, см. стр. 174.
- электропривод смесителя с соединительным кабелем, длина 4,2 м, и штекером для подключения насоса отопительного контура, см. ниже.

Сервопривод смесителя, № для заказа 7450 657

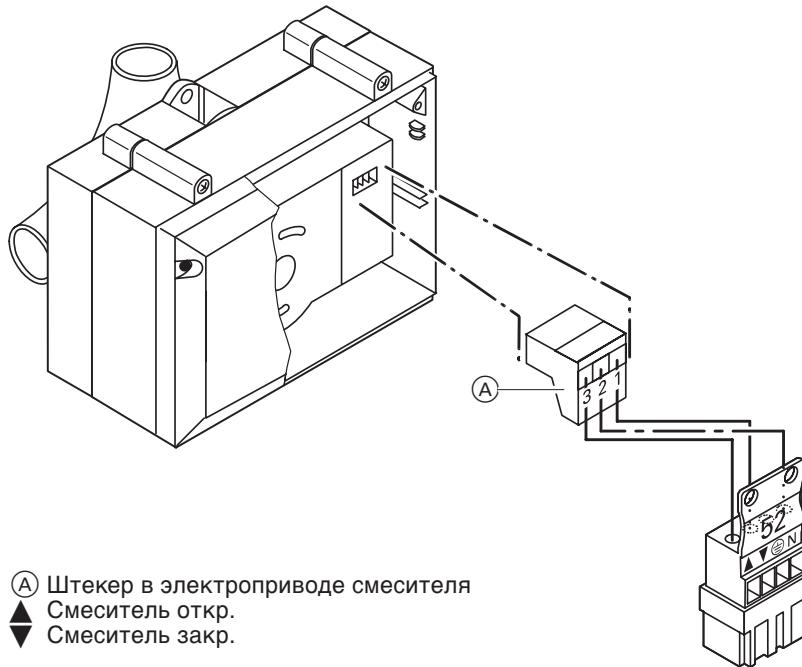

- (A) Штекер в электроприводе смесителя
 ▲ Смеситель откр.
 ▼ Смеситель закр.

Изменение направления вращения
 Для примеров установки на стр. 180
должно быть изменено направление вращения.

Отвинтить крышку и вставить 3-штекер (A), повернув его на 180.

Контроль направления вращения
 При проверке реле контроллера смеситель открывается и закрывается.


Перемещение смесителя вручную
 Поднять рычаг двигателя, вывести из зацепления рукоятку смесителя и вынуть штекер (A).

Технические характеристики

Ном. напряжение:	230 V~
Номин. частота:	50 Гц
Потребляемая мощность:	4 Вт
Степень защиты:	IP 42
Крутящий момент:	3 Нм
Время работы до 90 °:	120 с

Сервопривод смесителя, № для заказа 9522 487

для смесителя отопительного контура DN 40 и 50

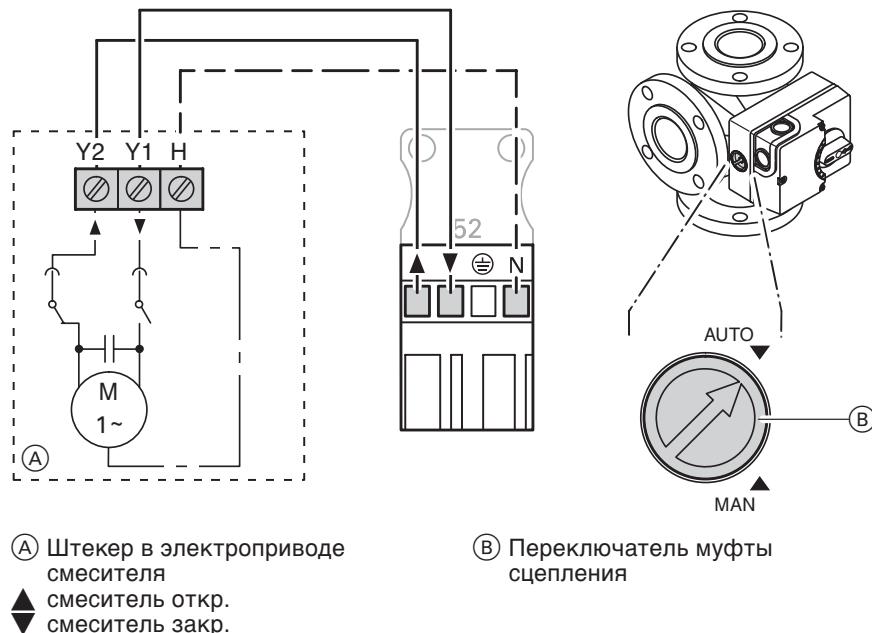

Ⓐ Штекер в электроприводе смесителя
смеситель откр.
◆ смеситель закр.

Ⓑ Переключатель муфты сцепления
в положении "MAN".

Изменение направления вращения
Для примеров установки, приведенных на стр. 180 направление вращения **должно** быть изменено.
Поменять местами обе жилы на клеммах "Y1" и "Y2".

Контроль направления вращения
При проверке реле контроллера смеситель открывается и закрывается.


Перемещение смесителя вручную
Переключатель муфты сцепления **Ⓑ** в положении "MAN".

Технические характеристики

Номин. напряжение:	230 В~
Номин. частота:	50 Гц
Потребляемая мощность:	3 Вт
Степень защиты:	IP 42
Крутящий момент:	5 Нм
Время работы до 90° :	135 с

Электропривод смесителя, № заказа Z004 344

для смесителя отопительного контура DN 65 и 100

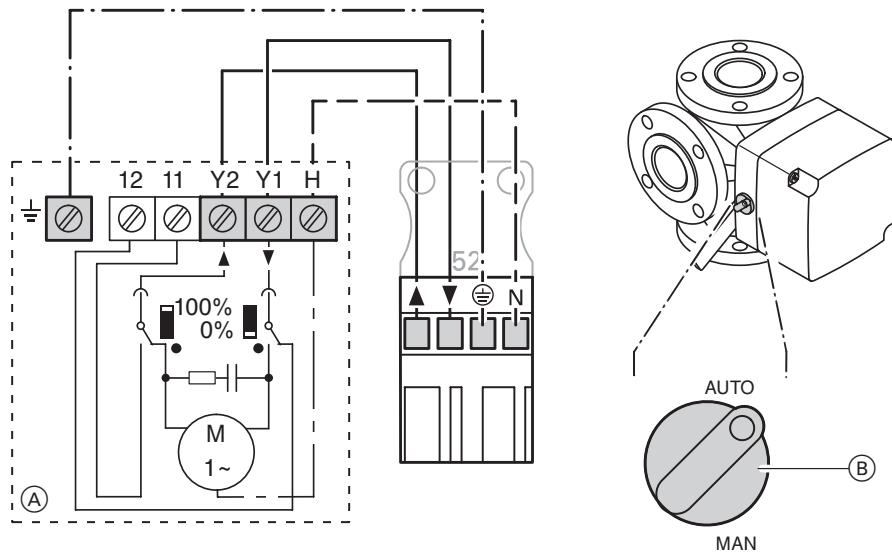

Ⓐ Штекер в электроприводе смесителя
↑ смеситель откр.
▼ смеситель закр.

Ⓑ Переключатель муфты сцепления
в положении "MAN".

Изменение направления вращения
Для примеров установки, приведенных на стр. 180 направление вращения **должно** быть изменено.
Поменять местами обе жилы на клеммах "Y1" и "Y2".

Контроль направления вращения
При проверке реле контроллера смеситель открывается и закрывается.

Перемещение смесителя вручную
Переключатель муфты сцепления
Ⓑ в положении "MAN".

Технические характеристики

Номин. напряжение:	230 В~
Номин. частота:	50 Гц
Потребляемая мощность:	4 Вт
Степень защиты:	IP 42
Крутящий момент:	12 Нм
Время работы до 90° :	125 с

Примеры установки

Переоборудование комплекта привода смесителя (при необходимости) см. в инструкции по монтажу смесителя.

Состояние при поставке для направления вращения электропривода смесителя	Для данных примеров установки изменить направление вращения электропривода смесителя

HR Патрубок обратной магистрали
отопительного контура

HV Патрубок подающей магистрали
отопительного контура


KR Обратная магистраль котлового
контура

KV Подающая магистраль котлового
контура

Термостатное реле в качестве ограничителя максимальной температуры

Погружной термостатный регулятор, № заказа 7151 728


Накладной термостатный регулятор, № заказа 7151 729



Электромеханическое термостатное реле, работающее по принципу жидкостного расширения.

Отключается при превышении значения настройки насоса отопительного контура.

Температура подачи в этой ситуации снижается медленно, т.е. автоматическое повторное включение может длиться несколько часов.

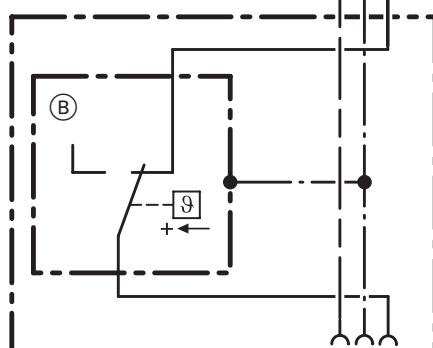

Технические характеристики

Диапазон

0–80 °C

настройки:
Соединительные
клеммы:


винтовые
зажимы
для провода
сечением
1,5 mm²

Разность между
температурами
включения и
выключения

- Погружной
термостатный
регулятор:
- Накладной
термостатный
регулятор:

макс. 11 K

макс. 14 K

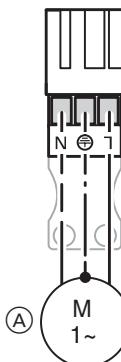

- (A) Насос отопительного контура
- (B) Термостатный регулятор
(термостатное реле)
- (C) Штекер [20] для подключения
термостатного регулятора
(термостатного реле) к
контроллеру

Устройство дистанционного управления


Vitotrol 200, № для заказа 7450 017

В сочетании с одним отопительным контуром со смесителем

Настройка

- дневная температура
- программа управления
- экономный режим и режим вечеринки

Изменение функций возможно посредством кодовых адресов "A0", "b0"–"b9", "C0"–"C2", "E1", "E2" и "F2" (см. общий обзор кодов).

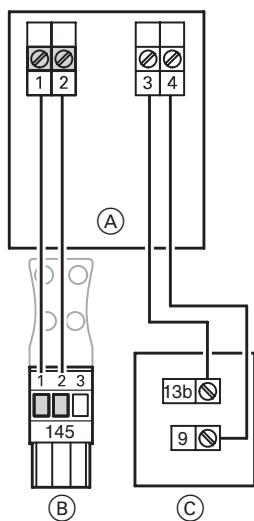

Подключение


Двухжильный кабель (общая длина кабеля макс. 50 м).

Подключение датчика температуры помещения

Двухжильный кабель с максимальной длиной 35 м и поперечным сечением медного провода 1,5 мм².

- (A) Настенная панель для Vitotrol 200
- (B) К контроллеру
- (C) Отдельный датчик температуры помещения

Устройство дистанционного управления (продолжение)

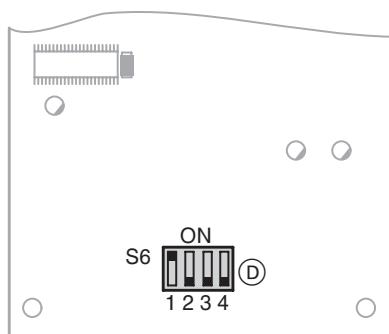

⑥ Кодовый переключатель на печатной плате (с обратной стороны верхней части корпуса)

Устройство дистанционного управления воздействует на	Положение кодового переключателя
Контур установки A1 (клавиша выбора отопительного контура ①)	Состояние при поставке ON  1 2 3 4
Отопительный контур со смесителем M2 (клавиша выбора отопительного контура ②)	ON  1 2 3 4
Отопительный контур со смесителем M3 (клавиша выбора отопительного контура ③)	ON  1 2 3 4

При подключении отдельного датчика температуры помещения установить кодовый переключатель "S6.3" на "ON".



5699 810 GUS

Технические характеристики

Электропитание через шину КМ.

Класс защиты: III

Степень защиты: IP 30

Допуст. окружающая температура

- при эксплуатации: от 0 до +40 °C

- при хранении и транспортировке: от -20 до +65 °C

Диапазон настройки зад. темп.

помещения: 10–30 °C;
возможна перенастройка на 3–23 °C или 17–37 °C через кодовый адрес "E1"

Настройка пониженной заданной температуры помещения на контроллере.

Устройство дистанционного управления (продолжение)


Vitotrol 300, № для заказа 7179 060

В сочетании с одним отопительным контуром со смесителем

Настройка

- дневная и ночная температура
- температура воды в контуре водоразбора ГВС
- программа управления
- программа отпуска
- циклограммы переключения режимов
- экономный режим и режим вечеринки

Изменение функций возможно посредством кодовых адресов "A0", "b0"–"b9", "C0"–"C2", "E1", "E2" и "F2" (см. общий обзор кодов).

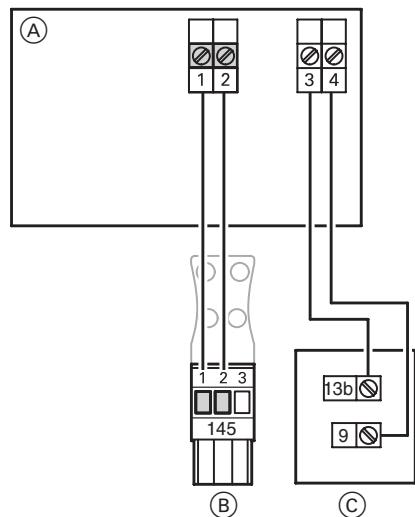

- (A) Настенная панель для Vitotrol 300
- (B) К контроллеру
- (C) Отдельный датчик температуры помещения


Подключение

Двухжильный кабель (общая длина кабеля макс. 50 м).

Подключение датчика температуры помещения

Двухжильный кабель с максимальной длиной 35 м и поперечным сечением медного провода 1,5 мм².

Устройство дистанционного управления (продолжение)

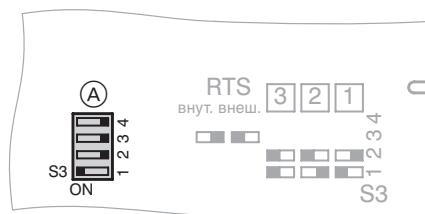

- Ⓐ Кодовый переключатель на печатной плате (с обратной стороны верхней части корпуса)

Устройство дистанционного управления воздействует на	Положение кодового переключателя
Контур установки A1 (клавиша выбора отопительного контура [1])	Состояние при поставке
Отопительный контур со смесителем M2 (клавиша выбора отопительного контура [2])	
Отопительный контур со смесителем M3 (клавиша выбора отопительного контура [3])	

При подключении отдельного датчика температуры помещения установить кодовый переключатель "S3.3" на "ON".



Технические характеристики

Электропитание через шину КМ.

Класс защиты: III

Степень защиты IP 30

Допуст. окружа-

ющая

температуры

■ при работе: от 0 до +40 °C

■ при хранении и транспортировке: от -20 до 65 °C

Диапазон настройки

норм. заданной

температуры

помещения:

10–30 °C;
возможна
перенастройка
на 3 - 23 °C

или
17–37 °C
через кодовый
адрес "E1"

пониженной зад.

температуры

помещения:


от 3 до 37 °C

Устройство дистанционного управления (продолжение)

Подключение нескольких устройств дистанционного управления


При подключении нескольких устройств управления к контроллеру монтажная фирма должна установить штепсельную розетку.

Вариант 1

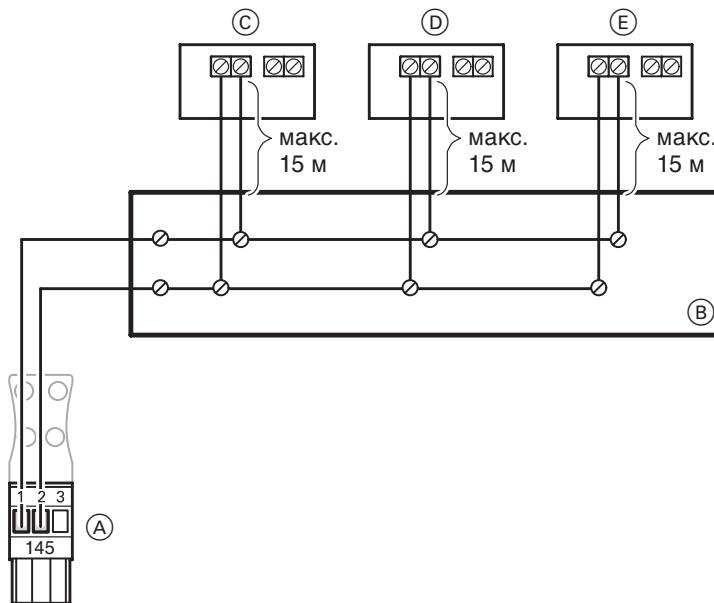

- (A) К контроллеру
- (B) Штепсельная розетка
(приобретается отдельно)
- (C) Vitotrol 1
- (D) Vitotrol 2
- (E) Vitotrol 3

- Выполняемое монтажной фирмой подключение через штепсельную розетку:
выполнить подключение в соответствии с рисунком
- Суммарная длина всех кабелей шины KM не должна превышать 50 м.

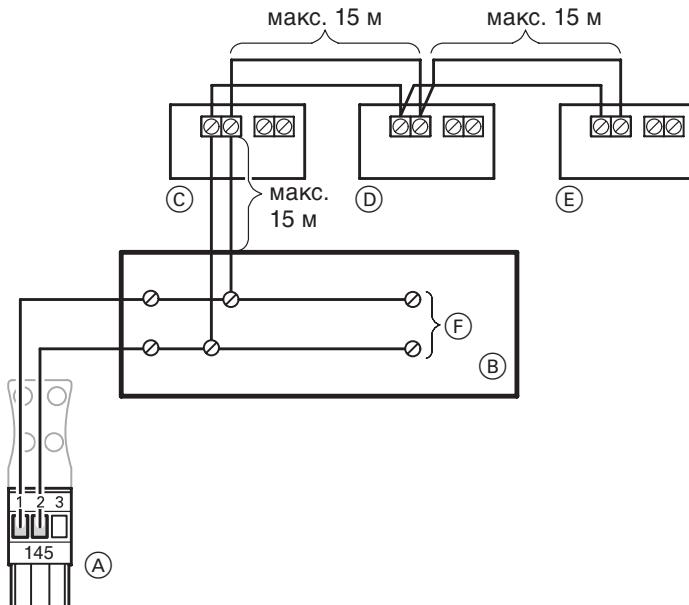Устройство дистанционного управления (продолжение)**Вариант 2**

- (A) К контроллеру
- (B) Штепсельная розетка (приобретается отдельно)
- (C) Vitotrol 1
- (D) Vitotrol 2
- (E) Vitotrol 3
- (F) Другие абоненты шины

- Если подключаются несколько устройств дистанционного управления и другие абоненты шины, то их подключение должно быть выполнено через приобретаемую отдельно штепсельную розетку в соответствии с рисунком.
- Суммарная длина всех кабелей шины KM не должна превышать 50 м.


Датчик температуры помещения, № для заказа 7408 012

Датчик температуры помещения служит для регистрации температуры помещения, если невозможно установить устройство дистанционного управления на подходящем месте.

Подключение
см. на стр. 87.

Проверка датчика

1. Отсоединить жилы на датчике.
2. Измерить сопротивление датчика на клеммах "9" и "13b".
3. Сравнить результат измерения с фактической температурой (опрос см. на стр. 121).
При сильном отклонении проверить монтаж и при необходимости заменить датчик.

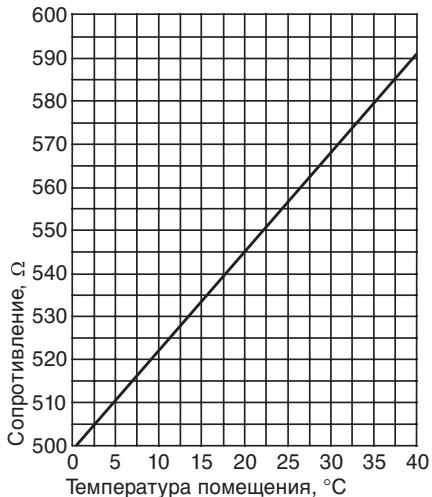

Технические характеристики


Степень защиты: IP 30

Допуст. окружающая температура

- при эксплуатации: от 0 до +40 °C
- при хранении и транспортировке: от -20 до +65 °C

Модуль расширения функциональных возможностей 0–10 В, № для заказа 7174 718

Для ввода дополнительного заданного значения установки через вход 0–10 В в диапазоне от 10 до 100 °C или от 30 до 120 °C (0–1 В \triangleq котел выкл.)
или
для сигнализации пониженного режима тепловой нагрузки.

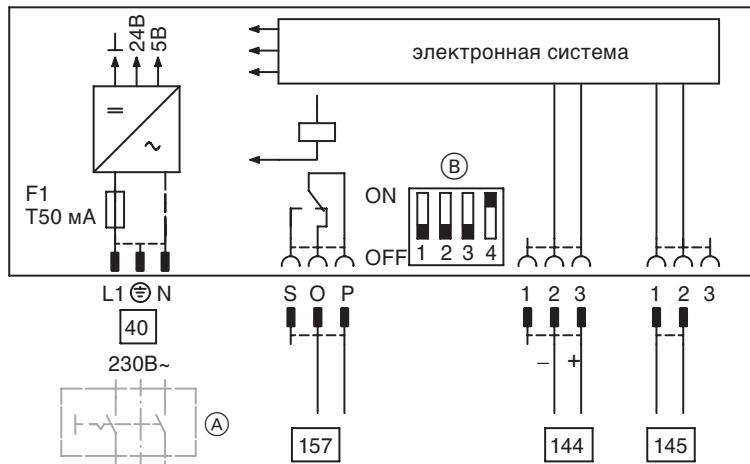

- 40 Подключение к сети
 144 Вход 0–10 В
 145 Шина КМ к контроллеру
 157 Бесполенциальный контакт

- (A) Сетевой выключатель (при необходимости)
 (B) Кодовый переключатель (см. таблицу)

Кодовый переключатель		Функция
1:	ON	Режим пониженной нагрузки контура установки A1
2:	ON	Режим пониженной нагрузки отопительного контура со смесителем M2
3:	ON	Режим пониженной нагрузки отопительного контура со смесителем M3
4:	ON	Ввод заданного значения от 10 до 100 °C
4:	OFF	Ввод заданного значения от 30 до 120 °C


Указание

Из переключателей 1–3 допускается только **один** переключать на "ON".

Адаптер внешних приборов безопасности, № заказа 7143 526

Для подключения 3 внешних сигналов неисправностей.

Верхняя часть адаптера

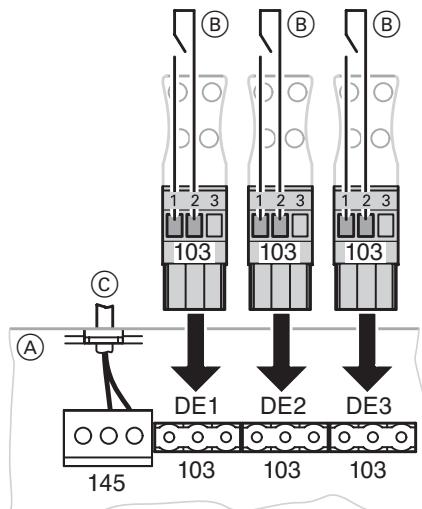

Беспотенциальный контакт на штекере 103.
Адаптер автоматически идентифицируется контроллером как абонент шины KM.

При наличии включается также подключенное к штекеру 50 (230 В~) устройство сигнала общей неисправности.

- (A) Соединительная коробка
- (B) Внешний сигнал неисправности
- (C) Кабель шины KM к контроллеру

Сброс кодов в состояние при поставке

1. Одновременно нажать клавиши и в течение прибл. 2 с секунд до появления первых двух стрелок на табло.
2. нажать.

Режим кодирования 1

Вызов режима кодирования 1

1. Одновременно нажать клавиши и в течение прибл. 2 с секунд до появления первых двух стрелок на табло.
2. Клавишей или выбрать требуемый кодовый адрес; адрес мигает; подтвердить клавишей , значение мигает.
3. Клавишей или изменить значение; подтвердить клавишей .
4. Значение сохранено в памяти и прибл. 2 с не мигает. После этого адрес начинает мигать снова. Клавишой или можно теперь выбрать другие адреса.
5. Держать одновременно нажатыми и прибл. 1 с.

Краткое описание

Коды в состоянии поставки	Возможная перенастройка
Схема установки	
00: 1 Без функции	00: 0 Подсоединение контроллера котлового контура к каскаду, настраивается автоматически, если закодировано "01 : 2"
Тип установки	
01: 1 Однокотловая установка	01: 2 Многокотловая установка с каскадным регулированием через LON (например, Vitotronic 300-K, тип MW1)
	01: 3 Настройку не выполнять!

Режимы кодирования Vitotronic 100

Режим кодирования 1 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Котел/горелка			
02: 1	Двухступенчатая горелка	02: 0	Одноступенчатая горелка
		02: 2	Модулируемая горелка
03: 0	Работа на газе	03: 1	Работа на жидком топливе (без возможности возврата в исходное положение)
		03: 2	настраивается автоматически, если вставлен неправильный кодирующий штекер котла или не вставлен вообще
Горелка (мод.) (см. на стр. 107)			
05: 70	Характеристика горелки	05: 0	Линейная характеристика горелки
		05: 1 – 05: 99	Нелинейная характеристика горелки (см. стр. 107): $P_T, \text{ кВт}$ $P_{\max, \text{ кВт}}$ · 100 % $= P_T, \%$ P_T частичная мощность при $\frac{1}{3}$ времени работы сервопривода P_{\max} максимальная мощность
Котел/горелка			
06: 87	Ограничение максимальной температуры котловой воды 87 °C	06: 20 – 06:127	Ограничение максимальной температуры котловой воды настраивается в диапазоне от 20 до 127 °C
Котел			
07: 1	Порядковый номер котла при многокотловой установке (в сочетании с кодовым адресом "01")	07: 2 – 07: 4	Порядковый номер котла при многокотловой установке (в сочетании с кодовым адресом "01")

Режим кодирования 1 (продолжение)

Коды в состоянии поставки	Возможная перенастройка
Общие положения	
40:125	Время работы сервопривода дроссельной заслонки, 3-ходовой смесительный клапан или сервопривод смесителя в сочетании с комплектом подмешивающего устройства 125 с
77: 1	Номер абонента LON

40: 5
–
40:199

Настройка времени работы в диапазоне от 5 до 199 с

77: 2
–
77: 99

Номер абонента LON настройка в диапазоне от 1 до 99

Указание
Каждый номер может быть назначен только один раз.

Режим кодирования 2**Вызов режима кодирования 2**

1. Одновременно нажать клавиши и в течение прибл. 2 с секунд до появления первых двух стрелок на табло; подтвердить клавишей .
2. Клавишей или выбрать требуемый кодовый адрес; адрес мигает; подтвердить клавишей , значение мигает.
3. Клавишей или изменить значение; подтвердить клавишей .
4. Значение сохранено в памяти и прибл. 2 с не мигает. После этого адрес начинает мигать снова. Клавишей или можно теперь выбрать другие адреса.
5. Держать одновременно нажатыми клавиши и прибл. 1 с.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Общее краткое описание

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Схема установки			
00: 1	Без функции	00: 0	Подсоединение контроллера котлового контура к каскаду, настраивается автоматически, если закодировано "01 : 2"

Тип установки

01: 1	Однокотловая установка	01: 2	Многокотловая установка с каскадным регулированием через LON (например, Vitotronic 300-K, тип MW1)
		01: 3	Настройку не выполнять!

Котел/горелка

02: 1	Двухступенчатая горелка	02: 0	Одноступенчатая горелка
		02: 2	Модулируемая горелка
03: 0	работа на газе	03: 1	Работа на жидком топливе (без возможности возврата в исходное положение)
		03: 2	Настраивается автоматически, если вставлен неправильный кодирующий штекер котла или не вставлен вообще
04: ^{*1}	Гистерезис переключения (указания см. на стр. 202)	04: 0	Гистерезис переключения 4 K
		04: 1	Погодозависимый гистерезис переключения: функция ERB50 (значения от 6 до 12 K)
		04: 2	функция ERB80 (значения от 6 до 20 K)

^{*1} Состояние при поставке задано кодирующим штекером котла.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки	Возможная перенастройка				
Горелка (мод.) (см. на стр. 107)					
05: 70	Характеристика горелки <table border="1"> <tr> <td>05: 0</td> <td>Линейная характеристика горелки</td> </tr> <tr> <td>05: 1 – 05: 99</td> <td> Нелинейная характеристика горелки (см. стр. 107): $\frac{P_T, \text{ кВт}}{P_{\text{макс.}, \text{ кВт}}} \cdot 100\% = P_T, \%$ P_T частичная мощность при $\frac{1}{3}$ времени работы сервопривода $P_{\text{макс.}}$ максим. мощность </td></tr> </table>	05: 0	Линейная характеристика горелки	05: 1 – 05: 99	Нелинейная характеристика горелки (см. стр. 107): $\frac{P_T, \text{ кВт}}{P_{\text{макс.}, \text{ кВт}}} \cdot 100\% = P_T, \%$ P_T частичная мощность при $\frac{1}{3}$ времени работы сервопривода $P_{\text{макс.}}$ максим. мощность
05: 0	Линейная характеристика горелки				
05: 1 – 05: 99	Нелинейная характеристика горелки (см. стр. 107): $\frac{P_T, \text{ кВт}}{P_{\text{макс.}, \text{ кВт}}} \cdot 100\% = P_T, \%$ P_T частичная мощность при $\frac{1}{3}$ времени работы сервопривода $P_{\text{макс.}}$ максим. мощность				
Котел/горелка					
06: 87	Ограничение максимальной температуры котловой воды 87 °C				
	06: 20 – 06:127				
	Ограничение максимальной температуры котловой воды настраивается в диапазоне от 20 до 127 °C				
Котел					
07: 1	Порядковый номер котла при многокотловой установке (в сочетании с кодовым адресом "01")				
	07: 2 – 07: 4				
	Порядковый номер котла при многокотловой установке (в сочетании с кодовым адресом "01")				
Горелка (двухступенч./мод.) (см. на стр. 106)					
08: ^{*1}	Максимальная мощность горелки, кВт				
	08: 0 – 08:199				
	Настройка максимальной мощности в диапазоне от 0 до 199 кВт; 1 шаг настройки 1 кВт				
09: ^{*1}	Максимальная мощность горелки, кВт				
	09: 0 – 09:199				
	Настройка максимальной мощности в диапазоне от 0 до 19900 кВт; 1 шаг настройки 100 кВт				
0A: ^{*1}	Базовая мощность горелки в процентах				
	0A: 0 – 0A:100				
	$\frac{P_G, \text{ кВт}}{P_{\text{макс.}, \text{ кВт}}} \cdot 100\% = P_G, \%$ P_G базовая мощность $P_{\text{макс.}}$ максим. мощность				

^{*1} Состояние при поставке задано кодирующим штекером котла.

Режимы кодирования Vitotronic 100

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
в котле			
0C: 5	Управление дроссельной заслонкой независимо от заданной температуры котловой воды	0C: 0	Без функции
		0C: 1	Схема непрерывного регулирования комплекта подмешивающего устройства
		0C: 2	Управление дроссельной заслонкой по времени
		0C: 3	Переключение дроссельной заслонки в зависимости от температуры котловой воды
		0C: 4	Управление дроссельной заслонкой в зависимости от заданной температуры котловой воды
0d: 2	С Therm-Control, действует на дроссельную заслонку (функция не работает, если закодировано "0C : 1")	0d: 0	Без Therm-Control
		0d: 1	С Therm-Control, действует на смеситель подключенных отопительных контуров
Котел/горелка			
13: ^{*1}	Разность температур для отключения, K Горелка выключается при превышении заданного значения температуры котловой воды	13: 0	Без разности температур для отключения
		13: 2 – 13: 20	Разность температур для отключения настраивается в диапазоне от 2 до 20 K
Мощность			
14: ^{*1}	Минимальное время работы, мин	14: 0	Настройка минимального времени работы в диапазоне от 0 до 15 мин
		– 14: 15	
Горелка (мод.) (см. на стр. 107)			
15: 10	Время работы сервопривода 10 с	15: 5 – 15:199	Настройка времени работы в диапазоне от 5 до 199 с; для Vitocrossal 300 с горелкой MatriX <ul style="list-style-type: none"> ■ тип CM3 и CU3: "15 : 64" ■ тип CV3: "15 : 19" настройка

^{*1} Состояние при поставке задано кодирующим штекером котла.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки	Возможная перенастройка		
Горелка (двухступенч./мод.)			
16: ^{*1}	Смещение температуры горелки, К времменное снижение заданного значения температуры котла после пуска горелки 16: 0 – 16: 15	Настройка смещения при оптимизации пуска в диапазоне от 0 до 15 K	
1A: ^{*1}	Оптимизация пуска, мин 1A: 0 – 1A: 60	Настройка оптимизации пуска в диапазоне от 0 до 60 мин	
Мощность			
1b: 60	Время от зажигания горелки до начала регулирования 60 с 1b: 0 – 1b:199	Настройка задержки регулятора в диапазоне от 0 до 199 с	
1C:120	Не изменять!		
в котле			
1F: 0	С датчиком температуры отходящих газов: без контроля температуры отходящих газов для индикации технического обслуживания горелки	1F: 1 – 1F: 50	При превышении данного значения температуры отходящих газов появляется индикация технического обслуживания; настройка в диапазоне от 10 до 500 °C; 1 отдельный шаг $\Delta 10$ °C
Котел/горелка			
21: 0	Без интервала наработки для техобслуживания горелки	21: 1 – 21:100	Наработка горелки до техобслуживания может быть задана в диапазоне от 100 до 10000 ч; 1 отдельный шаг $\Delta 100$ ч
23: 0	Без интервала времени для техобслуживания горелки	23: 1 – 23: 24	Интервал времени может быть задан в диапазоне от 1 до 24 месяцев

^{*1} Состояние при поставке задано кодирующим штекером котла.

Режимы кодирования Vitotronic 100

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Котел/горелка			
24: 0	Без индикации технического обслуживания	24: 1	Индикация техобслуживания на дисплее (адрес устанавливается автоматически, после техобслуживания необходим сброс вручную)
Котел / горелка (двухступенчатая)			
26: 0	Потребление топлива горелкой (1-я ступень); без подсчета, если закодированы "26 : 0" и "27 : 0"	26: 1 – 26: 99	Ввод от 0,1 до 9,9; 1 отдельный шаг \triangle 0,1 л или галлон/ч ^{*1}
27: 0		27: 1 – 27:199	Ввод от 10 до 1990; 1 отдельный шаг \triangle 10 л или галлон/ч ^{*1}
Котел/горелка			
28: 0	Без периодического зажигания горелки	28: 1	Горелка принудительно зажигается через 5 ч на 30 с
Котел / горелка (двухступенчатая)			
29: 0	Потребление топлива горелкой (2-я ступень); без подсчета, если закодированы "29 : 0" и "2A : 0"	29: 1 – 29: 99	Ввод от 0,1 до 9,9; 1 отдельный шаг \triangle 0,1 л или галлон/ч ^{*1}
2A: 0		2A: 1 – 2A:199	Ввод от 10 до 1990; 1 отдельный шаг \triangle 10 л или галлон/ч ^{*1}
Общие положения			
2b: 5	Максимальное время предварительного нагрева дроссельной заслонки 5 мин	2b: 0	Без времени разогрева
		2b: 1 – 2b: 60	Настройка времени предварительного нагрева в диапазоне от 1 до 60 мин

^{*1} Опрос расхода топлива возможен только в сочетании с Vitosoft или Vitocom.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие коды (продолжение)			
2C: 5	Максимальная задержка выключения дроссельной заслонки 5 мин	2C: 0	Без задержки выключения
		2C: 1 –	Задержка выключения может быть задана в диапазоне от 1 до 60 мин
		2C: 60	
в котле			
2d: 0	Включение функции регулирования подмешивающего насоса только при деблокировке котла	2d: 1	Включение функции регулирования подмешивающего насоса независимо от деблокировки котла
Общие положения			
40:125	Время работы сервопривода дроссельной заслонки, 3-ходовой смесительный клапан или сервопривод смесителя в сочетании с комплектом подмешивающего устройства 125 с	40: 5 – 40:199	Настройка времени работы в диапазоне от 5 до 199 с
4A: 0	Датчик [17] A отсутствует	4A: 1	Датчик [17] B имеется (например, датчик температуры Therm-Control); обнаруживается автоматически
4b: 0	Датчик [17] B отсутствует	4b: 1	Датчик [17] B имеется (например, датчик температуры T2); обнаруживается автоматически
4C: 2	Подключение к штекеру [20] A1 : переключающий контакт Therm-Control	4C: 1	Настройку не выполнять!
		4C: 3	Циркуляционный насос теплообменника отходящих газов/воды
4d: 1	Подключение к штекеру [29] : подмешивающий насос	4d: 2	Насос котлового контура
		4d: 3	Насос котлового контура с функцией дроссельной заслонки

Режимы кодирования Vitotronic 100

Режим кодирования 2 (продолжение)


Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие положения			
4E: 0	Подключение к штекеру [52]: дроссельная заслонка или 3-ходовой смесительный клапан комплекта подмешивающего устройства	4E: 1	Настройку не выполнять!
4F: 5	Задержка отключения подмешивающего насоса или насоса котлового контура 5 мин	4F: 0 – 4F: 60	Без задержки отключения насосов Задержка выключения может быть задана в диапазоне от 1 до 60 мин
Общие положения			
76: 0	Без телекоммуникационного модуля	76: 1 – 76: 2	С телекоммуникационным модулем LON; обнаруживается автоматически Настройку не выполнять!
77: 1	Номер абонента LON	77: 2 – 77: 99	Номер абонента LON настройка в диапазоне от 1 до 99 Указание Каждый номер может быть назначен только один раз.
78: 1	Деблокировка телекоммуникационного модуля LON	78: 0	Связь LON блокирована
79: 0	Контроллер не является устройством для обработки неисправностей	79: 1	Контроллер является устройством для обработки неисправностей
80: 1	Сигнал неисправности появляется, если неисправность регистрируется в течение мин. 5 с	80: 0 – 80:199	Сообщение о неисправности Настройка минимальной длительности неисправности до появления сигнала неисправности в диапазоне от 10 до 995 с; 1 шаг настройки Δ 5 с
88: 0	Индикация температуры в °C	88: 1	Индикация температуры в F

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка			
Общие коды (продолжение)					
8A:175	Не изменять!				
92:160	Не изменять! Индикация адреса только при условии кодирования "8A : 176".				
93: 0	Общий сигнал неисправности в функции контроля дымовой трубы/индикации техобслуживания не влияет на общую неисправность	93: 1	Общий сигнал неисправности при функции контроля дымовой трубы/индикации техобслуживания влияет на общую неисправность		
94: 0	Без адаптера внешних приборов безопасности	94: 1	С адаптером внешних приборов безопасности; обнаруживается автоматически		
98: 1	Номер установки Viessmann (применительно к контролю нескольких установок в пределах одной системы LON или через Vitocom 300)	98: 1 – 98: 5	Номер установки может быть задан в диапазоне от 1 до 5		
9b: 0	Без функции	9b: 1 – 9b:127	Настройку не выполнять!		
9C: 20	Контроль абонентов LON Если абонент не отвечает, то еще в течение 20 минут используются значения, предварительно установленные в системе управления. Только после этого выдается сигнал неисправности.	9C: 0	Без контроля		
		9C: 5 – 9C: 60	Настройка времени в диапазоне от 5 до 60 мин		
9d: 0	Без функции	9d: 1	Настройку не выполнять!		

Гистерезис переключения горелки


Гистерезис переключения 4 К (04:0)

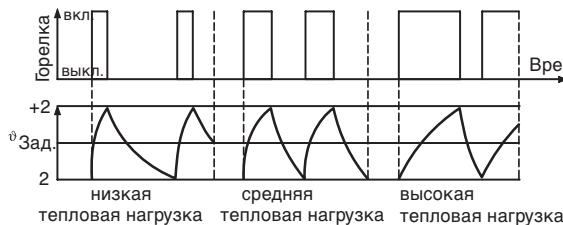

Гистерезис переключения, зависящий от тепловой нагрузки (только с датчиком наружной температуры)


Функция ERB50 (04:1)

В зависимости от тепловой нагрузки устанавливаются значения от 6 до 12 К.

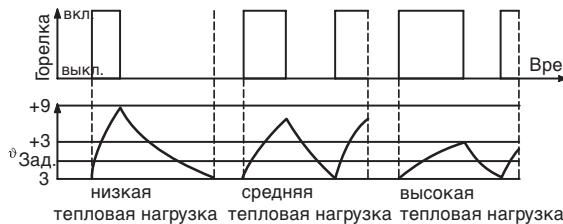

Функция ERB80 (04:2)

В зависимости от тепловой нагрузки устанавливаются значения от 6 до 20 К.

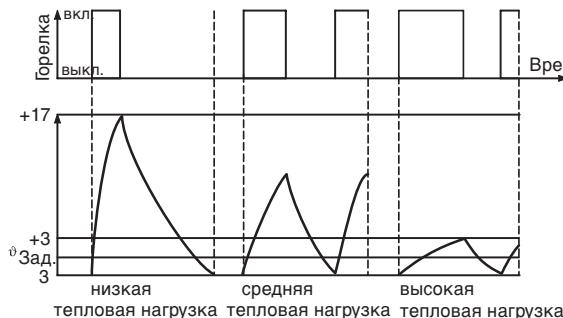

Таким образом, гистерезис переключения, зависящий от тепловой нагрузки, учитывает загрузку водогрейного котла.

В зависимости от действующей в данный момент тепловой нагрузки изменяется гистерезис переключения, т.е. длительность работы горелки.

Сброс кодов в состояние при поставке

1. Держать одновременно нажатыми клавиши и прибл. 2 с.
2. нажать.
"Оsn. парам.? Да"
подтвердить
Посредством или можно
выбрать "Оsn. парам.? Да" или
"Оsn. парам.? Нет".

Режим кодирования 1

Вызов режима кодирования 1

1. Держать одновременно нажатыми и прибл. 2 с.
2. Клавишей или выбрать требуемый кодовый адрес;
адрес мигает;
подтвердить клавишей ,
значение мигает.
3. Посредством или изменить значение;
подтвердить посредством
На табло на короткое время появляется индикация "Принято",
после чего снова мигает адрес.
Посредством или можно
выбрать другие адреса.
4. Держать одновременно нажатыми и прибл. 1 с.

Режим кодирования 1 (продолжение)**Краткое описание**

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка
Схема установки		
00: 1	Контур установки A1, без приготовления горячей воды	00: 2 Контур установки A1, с приготовлением горячей воды
		00: 3 Отопительный контур со смесителем M2, без приготовления горячей воды
		00: 4 Отопительный контур со смесителем M2, с приготовлением горячей воды
		00: 5 Контур установки A1 и отопительный контур со смесителем M2, без приготовления горячей воды
		00: 6 Контур установки A1 и отопительный контур со смесителем M2, с приготовлением горячей воды
		00: 7 Отопительные контуры со смесителем M2 и M3, без приготовления горячей воды
		00: 8 Отопительные контуры со смесителем M2 и M3, с приготовлением горячей воды
		00: 9 Контур установки A1 и отопительные контуры со смесителем M2 и M3, без приготовления горячей воды
		00: 10 Контур установки A1 и отопительные контуры со смесителем M2 и M3, с приготовлением горячей воды
Количество котлов		
35: 4	4 водогрейных котла подключены к Vitotronic 300-K	35: 1 — 35: 3 1–3 водогрейных котла подключены к Vitotronic 300-K

Режим кодирования 1 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Каскад			
36: 0	Электронный ограничитель минимальной температуры подачи установки настроен на 0 °C	36: 1 – 36:127	Электронный ограничитель минимальной температуры подачи установки настраивается в диапазоне от 0 до 127 °C
37: 80	Электронный ограничитель максимальной температуры подачи установки настроен на 80 °C	37: 20 – 37:127	Электронный ограничитель максимальной температуры подачи установки настраивается в диапазоне от 20 до 127 °C
Вид регулирования			
3b: 1	Автономное параллельное подключение котлов с датчиком температуры подачи	3b: 0	Автономное параллельное подключение котлов без датчика температуры подачи
		3b: 2	Автономное последовательное подключение котлов без датчика температуры подачи
		3b: 3	Автономное последовательное подключение котлов с датчиком температуры подачи
		3b: 4	Последовательный вид регулирования с датчиком температуры подачи
Принцип регулирования			
3C: 2	Режим теплоты сгорания 2 (см. стр. 149)	3C: 0	Конденсатный режим работы (см. стр. 147)
		3C: 1	Режим теплоты сгорания 1 (см. стр. 148)
Общие положения			
40:125	Время работы сервопривода 3-ходового смесительного клапана или сервопривода смесителя в сочетании с коммутатором подмешивающего устройства 125 с	40: 5 – 40:199	Настройка времени работы в диапазоне от 5 до 199 с

Режим кодирования 1 (продолжение)


Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие коды (продолжение)			
77: 5	Номер абонента LON	77: 1 – 77: 99	Номер абонента LON настройка в диапазоне от 1 до 99 Указание Каждый номер может быть назначен только один раз .
Приоритет горячей воды А1			
A2: 2	Приоритет емкостного водонагревателя на насосе отопительного контура	A2: 0	Без приоритета емкостного водонагревателя на насосе отопительного контура
		A2: 1 A2: 3 – A2: 15	Без функции
Экономный режим в летнее время А1			
A5: 5	С логической схемой насосов отопительного контура	A5: 0	Без логической схемы насосов отопительного контура
Мин.т.подачи А1			
C5: 20	Электронное ограничение минимальной температуры подающей магистрали до 20 °C	C5: 1 – C5:127	Настройка ограничения минимальной температуры в диапазоне от 1 до 127 °C; действует только при отоплении помещений с нормальной температурой
Макс.т.подачи А1			
C6: 75	Ограничение максимальной температуры подачи 75 °C	C6: 10 – C6:127	Настройка ограничения максимальной температуры в диапазоне от 10 до 127 °C
Приоритет горячей воды М2/М3			
A2: 2	Приоритет емкостного водонагревателя на насосе отопительного контура и смесителе	A2: 0	Без приоритета емкостного водонагревателя на насосе отопительного контура и смесителе
		A2: 1	Приоритет емкостного водонагревателя только на смесителе
		A2: 3 – A2: 15	Настройку не выполнять!

Режим кодирования 1 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Экономный режим в летнее время M2/M3			
A5: 5	С логической схемой насосов отопительного контура	A5: 0	Без логической схемы насосов отопительного контура
Мин.т.подачи M2/M3			
C5: 20	Электронное ограничение минимальной температуры подающей магистрали до 20 °C	C5: 1 – C5:127	Настройка ограничения минимальной температуры в диапазоне от 1 до 127 °C; действует только при отоплении помещений с нормальной температурой
Макс.т.подачи M2/M3			
C6: 75	Ограничение максимальной температуры подачи 75 °C	C6: 10 – C6:127	Настройка ограничения максимальной температуры в диапазоне от 10 до 127 °C

Режим кодирования 2

В общем обзоре начиная со стр. 209 приведены все возможные кодовые адреса.

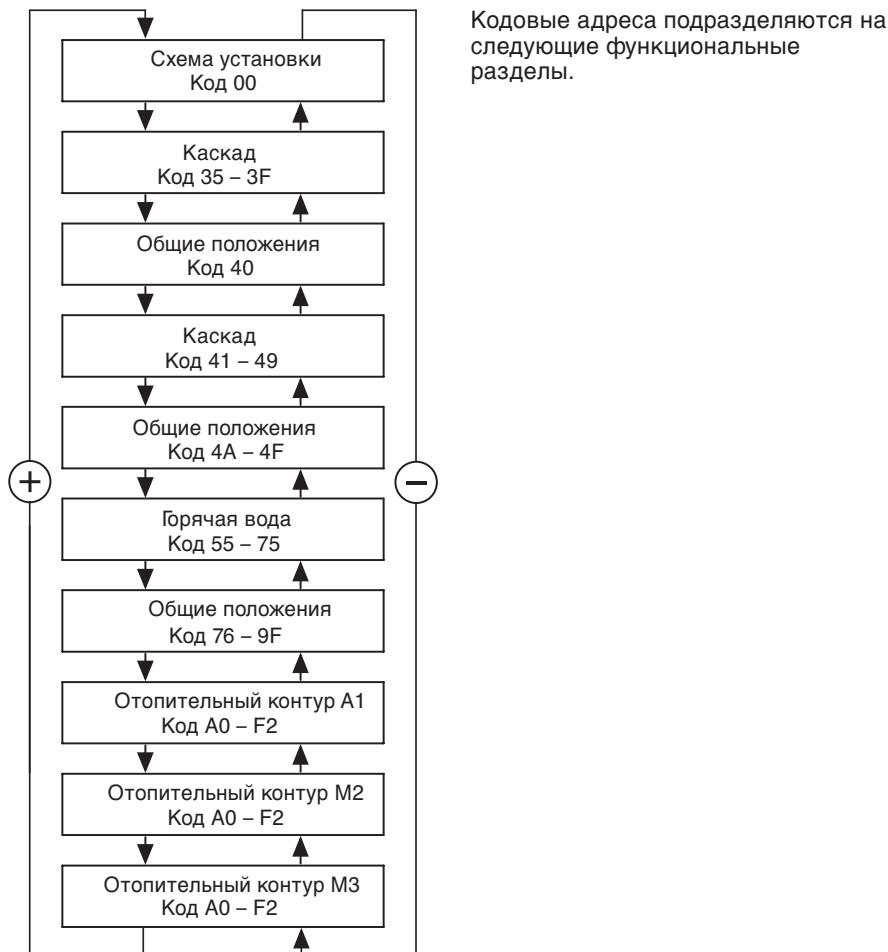

Режим кодирования 2 (продолжение)**Вызов режима кодирования 2**

1. Держать одновременно нажатыми и примерно 2 с; подтвердить клавишей .
2. Клавишей или выбрать требуемый кодовый адрес; адрес мигает; подтвердить клавишей , значение мигает.
3. Посредством или изменить значение; подтвердить посредством .
4. Держать одновременно нажатыми и прибл. 1 с.

Общее краткое описание

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Схема установки			
00: 1 См. стр. 204			
Каскад			
35: 4	4 водогрейных котла подключены к Vitotronic 300-K	35: 1 – 35: 3	1–3 водогрейных котла подключены к Vitotronic 300-K
36: 0	Электронный ограничитель минимальной температуры подачи установки настроен на 0 °C	36: 1 – 36:127	Электронный ограничитель минимальной температуры подачи установки настраивается в диапазоне от 0 до 127 °C
37: 80	Электронный ограничитель максимальной температуры подачи установки настроен на 80 °C	37: 20 – 37:127	Электронный ограничитель максимальной температуры подачи установки настраивается в диапазоне от 20 до 127 °C

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Каскад (продолжение)			
38: 0	Без переключения ведущего котла и последовательности котлов Указание В многокотловых установках, в которых водогрейный котел предусмотрен постоянно лишь в качестве резервного котла, следует выполнять обратное переключение к активному котлу только по истечении длительных периодов времени, например, при ежегодном обязательном освидетельствовании всей установки.	38: 1	Переключение ведущего котла: 1-го числа каждого месяца водогрейный котел с наименьшим временем работы горелки становится ведущим котлом
		38: 2 – 38:200	Переключение ведущего котла: по истечении 200–20000 часов наработки водогрейный котел со следующим в порядке возрастания номером (кодовый адрес "07" на Vitotronic 100) становится ведущим котлом; 1 отдельный шаг Δ 100 часов работы
39: 0	Без постоянного ведущего котла	39: 1 – 39: 4	Постоянным ведущим котлом является водогрейный котел 1, 2, 3 или 4
3A: 0	Без постоянного последнего водогрейного котла	3A: 1 – 3A: 4	Постоянным последним котлом является водогрейный котел 1, 2, 3 или 4
3b: 1	Автономное параллельное подключение котлов с датчиком температуры подачи	3b: 0 – 3b: 2 – 3b: 3 – 3b: 4	Автономное параллельное подключение котлов без датчика температуры подачи Автономное последовательное подключение котлов без датчика температуры подачи Автономное последовательное подключение котлов с датчиком температуры подачи Последовательный вид регулирования с датчиком температуры подачи
3C: 2	Режим теплоты сгорания 2 (см. стр. 149)	3C: 0 – 3C: 1	Конденсатный режим работы (см. стр. 147) Режим теплоты сгорания 1 (см. стр. 148)

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Каскад (продолжение)			
3d: 1	Баланс мощности для конденсатного режима работы и режима теплоты сгорания 1	3d: 0	Без баланса мощности Указание Vitotronic 300-K регулирует только в режиме теплоты сгорания 2.
3E: 0	Распределительный насос вкл./выкл. в соответствии с запросом теплогенерации	3E: 1	Распределительный насос выкл., если активна "Внешняя блокировка" (штекер 143)
3F: 0	Без приоритетного включения емкостного водонагревателя на распределительном насосе	3F: 1	С приоритетным включением емкостного водонагревателя на распределительном насосе
Общие положения			
40:125	Время работы сервопривода 3-ходового смесительного клапана или сервопривода смесителя в сочетании с комплектом подмешивающего устройства 125 с	40: 5 – 40:199	Настройка времени работы в диапазоне от 5 до 199 с
Каскад			
41: 31	Без порогового значения ECO для водогрейного котла 1	41:-30 – 41:+30	Настройка порогового значения ECO для водогрейного котла 1 от -30 до +30 °C
42: 31	Без порогового значения ECO для водогрейного котла 2	42:-30 – 42:+30	Настройка порогового значения ECO для водогрейного котла 2 от -30 до +30 °C
43: 31	Без порогового значения ECO для водогрейного котла 3	43:-30 – 43:+30	Настройка порогового значения ECO для водогрейного котла 3 от -30 до +30 °C
44: 31	Без порогового значения ECO для водогрейного котла 4	44:-30 – 44:+30	Настройка порогового значения ECO для водогрейного котла 4 от -30 до +30 °C
45: 60	Порог интеграла включения настроен на 60 K × мин	45: 1 – 45:255	Порог интеграла включения настраивается на 1–255 K × мин Указание При превышении включается один водогрейный котел или одна ступень горелки.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Каскад (продолжение)			
46: 40	Порог интеграла выключения настроен на 40 K × мин	46: 1 – 46:255	Порог интеграла выключения настраивается на 1–255 K × мин Указание При превышении включается один водогрейный котел или одна ступень горелки.
47: 15	Разность температур отключения настроена на 15 K	47: 2 – 47: 30	Разность температур отключения настраивается в диапазоне от 2 до 30 K Указание Если фактическое значение температуры подачи превысит заданное значение температуры подачи на эту величину, один водогрейный котел или одна ступень горелки отключается.
48: 35	Только при последовательном виде регулирования: усиление регулятора температуры подачи настроено на 3,5 %/K	48: 1 – 48:199	Настройка усиления регулятора температуры в диапазоне от 0,1–19,9 %/K 1 отдельный шаг Δ 0,1 %/K
49: 40	Только при последовательном виде регулирования: усиление регулятора температуры подачи настроено на 400 с	49: 1 – 49:199	Настройка времени изодрома регулятора температуры подачи в диапазоне от 10 до 1990 с 1 отдельный шаг Δ 10 с
Общие положения			
4A: 0	Датчик [17] A отсутствует	4A: 1	Датчик [17] A имеется (например, датчик температуры T1); обнаруживается автоматически
4b: 0	Датчик [17] B отсутствует	4b: 1	Датчик [17] B имеется (например, датчик температуры T2); обнаруживается автоматически

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие коды (продолжение)			
4C: 0	Подключение к штекеру [20]A1 : насос отопительного контура	4C: 1	Первичный насос системы подпитки емкостного водонагревателя
		4C: 2	Настройку не выполнять!
		4C: 3	Настройку не выполнять!
4d: 1	Подключение к штекеру [29] : подмешивающий насос	4d: 0	Распределительный насос
4E: 0	Подключение к штекеру [52]A1 : 3-ходовой смесительный клапан комплекта подмешивающего устройства	4E: 1	3-ходовой смесительный клапан системы подпитки емкостного водонагревателя
4F: 5	Задержка отключения подмешивающего насоса или распределительного насоса 5 мин	4F: 0	Без задержки отключения насосов
		4F: 1	Задержка выключения может быть задана в диапазоне от 1 до 60 мин
		4F: 60	
Температура отбора			
54: 0	Без контроллера солнечной установки	54: 1	C Vitosolic 100; обнаруживается автоматически
		54: 2	C Vitosolic 200; обнаруживается автоматически
55: 0	Греющий контур емкостного водонагревателя гистерезис $\pm 2,5\text{ K}$	55: 1	Адаптивный греющий контур емкостного водонагревателя включен (учитывается скорость нарастания температуры воды в емкостном водонагревателе при приготовлении горячей воды)
		55: 2	Регулирование температуры емкостного водонагревателя посредством 2 датчиков температуры емкостного водонагревателя
		55: 3	Система подпитки емкостного водонагревателя для автоматического режима приготовления горячей воды
56: 0	Диапазон настройки температуры контура водоразбора ГВС $10\text{--}60\text{ }^{\circ}\text{C}$	56: 1	Диапазон настройки температуры контура водоразбора $10\text{--}95\text{ }^{\circ}\text{C}$ Указания <ul style="list-style-type: none">■ Не превышать максимально допустимую температуру воды контура водоразбора ГВС■ Переставить терmostатный регулятор "O"

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Приготовление горячей воды (продолжение)			
58: 0	Без термической дезинфекции	58: 1 – 58: 95	Ввод 2-го заданного значения температуры воды в контуре водоразбора ГВС; диапазон настройки от 1 до 95 °C Указание Нагрев емкостного водонагревателя до 2-го заданного значения в период 4-й фазы приготовления горячей воды.
59: 0	Греющий контур емкостного водонагревателя: точка включения – 2,5 K точка выключения + 2,5 K	59: 1 – 59: 10	Настройка точки включения в диапазоне от 1 до 10 K ниже заданного значения
5A: 0	Без функции	5A: 1	Сигнал запроса температуры подачи емкостного водонагревателя представляет собой максимальное значение установки
60: 20	Во время приготовления горячей воды общая температура подачи максимум на 20 K выше заданной температуры воды в контуре водоразбора ГВС	60: 10 – 60: 50	Разность общей температуры подачи и заданной температуры воды в контуре водоразбора ГВС может быть задана в диапазоне от 10 до 50 K
62: 10	Циркуляционный насос с задержкой отключения не более 10 минут	62: 0	Циркуляционный насос без задержки выключения
		62: 1 – 62: 15	Настройка максимальной задержки отключения в диапазоне от 1 до 15 мин
64: 2	Во время режима вечеринки и после внешнего переключения на режим с постоянной нормальной температурой помещения: приготовление горячей воды постоянно деблокировано и включен циркуляционный насос	64: 0	Без приготовления горячей воды, циркуляционный насос выключен
		64: 1	Приготовление горячей воды и циркуляционный насос согласно программе выдержек времени

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Приготовление горячей воды (продолжение)			
66: 4	Ввод заданного значения температуры воды в контуре водоразбора ГВС: на блоке управления контроллера и на всех имеющихся устройствах дистанционного управления Vitotrol 300	66: 0	На блоке управления
		66: 1	На блоке управления и на устройстве дистанционного управления контура установки A1
		66: 2	На блоке управления и на устройстве дистанционного управления отопительного контура со смесителем M2
		66: 3	На блоке управления и на устройстве дистанционного управления отопительного контура со смесителем M3
		66: 5	На устройстве дистанционного управления контура установки A1
		66: 6	На устройстве дистанционного управления отопительного контура со смесителем M2
		66: 7	На устройстве дистанционного управления отопительного контура со смесителем M3
67: 40	C Vitosolic: 3-е заданное значение температуры воды в контуре водоразбора ГВС составляет 40 °C. Выше установленной температуры работает подавление нагрева. Емкостный водонагреватель обогревается только солнечной установкой.	67: 0 – 67: 95	Без 3-го заданного значения температуры воды в контуре водоразбора ГВС Ввод 3-го заданного значения температуры воды контура водоразбора; настройка в диапазоне от 1 до 95 °C
68: 8	С 2 датчиками температуры - емкостного водонагревателя (код "55 : 2"); точка выключения греющего контура емкостного водонагревателя при заданном значении $\times 0,8$	68: 2 – 68: 10	Настройка коэффициента в диапазоне от 0,2 до 1; 1 отдельный шаг $\triangleq 0,1$
69: 7	С 2 датчиками температуры емкостного водонагревателя (код "55 : 2"); точка выключения греющего контура емкостного водонагревателя при заданном значении $\times 0,7$	69: 1 – 69: 9	Настройка коэффициента в диапазоне от 0,1 до 0,9; 1 отдельный шаг $\triangleq 0,1$

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Приготовление горячей воды (продолжение)			
70: 0	Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС при деблокированном приготовлении горячей воды по программе выдержек времени включен	70: 1	Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС по программе выдержек времени включен
71: 0	Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС: по программе выдержек времени включен	71: 1	Выключение при подогреве воды до 1-го заданного значения
72: 0		71: 2	Выключение при подогреве воды до 1-го заданного значения
73: 0		72: 1	Выключение при подогреве воды до 2-го заданного значения
73: 0		72: 2	Выключение при подогреве воды до 2-го заданного значения
73: 0		73: 1 – 73: 6	В ходе программы выдержек времени 1 раз/ч за 5 мин вкл. до 6 раз/ч за 5 min вкл.
73: 0		73: 7	постоянное включение
75: 0	Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС в экономном или дежурном режиме: включение по программе выдержек времени	75: 1	Выкл.
Общие положения			
76: 0	Без телекоммуникационного модуля	76: 1	С телекоммуникационным модулем LON; обнаруживается автоматически
77: 5	Номер абонента LON	77: 1 – 77: 99	Номер абонента LON настройка в диапазоне от 1 до 99 Указание Каждый номер может быть назначен только один раз .
78: 1	Деблокировка телекоммуникационного модуля LON	78: 0	Связь LON блокирована

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие коды (продолжение)			
79: 1	Контроллер является устройством для обработки неисправностей	79: 0	Контроллер не является устройством для обработки неисправностей
7A: 0	Без централизованного режима управления отопительными контурами	7A: 1	С централизованным режимом управления контура установки A1
		7A: 2	Отопительный контур со смесителем M2
		7A: 3	Отопительный контур со смесителем M3
7b: 1	Передача сигнала времени по шине LON	7b: 0	Без передачи сигнала времени по шине LON
7E: 0	Без газоходного каскада или с газоходным каскадом с пониженным давлением	7E: 1	С газоходным каскадом с избыточным давлением
7F: 1	Одноквартирный жилой дом	7F: 0	Многоквартирный жилой дом
80: 6	Сигнал неисправности появляется, если неисправность регистрируется в течение мин. 30 с	80: 0	Сообщение о неисправности
		80: 1 – 80:199	Настройка минимальной длительности неисправности до появления сигнала неисправности в диапазоне от 10 до 995 с; 1 шаг настройки Δ 5 с
81: 1	Автоматический переход на летнее / зимнее время Указание Кодирующие адреса "82"–"87" возможны только при условии настройки кода "81 : 1".	81: 0	Ручное переключение на летнее/зимнее время
		81: 2	Использование приемника сигналов точного времени обнаруживается автоматически
		81: 3	Прием сигнала времени от LON
82: 3	Начало летнего времени: март	82: 1 – 82: 12	С января по декабрь
83: 5	Начало летнего времени: последняя неделя месяца	83: 1 – 83: 5	С недели 1 по неделю 5 выбранного месяца
84: 7	Начало летнего времени: последний день недели (воскресенье)	84: 1 – 84: 7	С понедельника по воскресенье

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие коды (продолжение)			
85: 10	Начало зимнего времени: октябрь	85: 1 – 85: 12	С января по декабрь
86: 5	Начало зимнего времени: последняя неделя месяца	86: 1 – 86: 5	С недели 1 по неделю 5 выбранного месяца
87: 7	Начало зимнего времени: последний день недели (воскресенье)	87: 1 – 87: 7	С понедельника по воскресенье
88: 0	Индикация температуры в °C	88: 1	Индикация температуры в °F
8A:175	Не изменять!		
8E: 4	Индикация и квитирование неисправностей: на блоке управления и на всех устройствах дистанционного управления Vitotrol	8E: 0 8E: 1 8E: 2 8E: 3	на блоке управления на блоке управления и на устройстве дистанционного управления контура установки A1 на блоке управления и на устройстве дистанционного управления отопительного контура со смесителем M2 на блоке управления и на устройстве дистанционного управления отопительного контура со смесителем M3
90:128	Постоянная времени для расчета измененной наружной температуры 21,3 ч	90: 0 – 90:199	В соответствии с настроенным значением быстрое (низкие значения) или медленное (высокие значения) согласование температуры подачи при изменении наружной температуры; 1 шаг настройки Δ 10 мин

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие коды (продолжение)			
91: 0	Без переключения программы управления	91: 1	С переключением программы управления (подключение через штекер 143): переключение воздействует на контур установки A1
		91: 2	Отопительный контур со смесителем M2
		91: 3	Контур установки A1 и отопительный контур со смесителем M2
		91: 4	Отопительный контур со смесителем M3
		91: 5	Контур установки A1 и отопительный контур со смесителем M3
		91: 6	Отопительные контуры со смесителем M2 и M3
		91: 7	Все отопительные контуры (A1, M2, M3)
92:184	Не изменять! Индикация адреса только при условии кодирования "8A : 176".		
94: 0	Без адаптера внешних приборов безопасности	94: 1	С адаптером внешних приборов безопасности; обнаруживается автоматически
96: 1	С платой комплекта привода смесителя	96: 0	Без платы комплекта привода смесителя
97: 2	Сигнал наружной температуры подключенного к контроллеру датчика передается по шине LON на Vitotronic 200-H в случае его подключения	97: 0	Без передачи на шину LON
		97: 1	Сигнал наружной температуры принимается шиной LON
98: 1	Номер установки Viessmann (применительно к контролю нескольких установок в пределах одной системы LON или через Vitocom 300)	98: 1 – 98: 5	Номер установки может быть задан в диапазоне от 1 до 5

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка
Общие коды (продолжение)		
99: 0	Подключение к клеммам "2" и "3" в штекере 143 (внешняя блокировка/ внешний сигнал "Смеситель закр.") не активно	99: 1 Контакт воздействует на: без функции
		99: 2 "Смеситель закр." отопительный контур со смесителем M2
		99: 3 Без функции
		99: 4 "Смеситель закр." отопительный контур со смесителем M3
		99: 5 Без функции
		99: 6 "Смеситель закр." отопительные контуры со смесителем M2 и M3
		99: 7 Без функции
		99: 8 внешняя блокировка
		99: 9 Без функции
		99: 10 Внешняя блокировка и "Смеситель закр." отопительный контур со смесителем M2
		99: 11 Без функции
		99: 12 Внешняя блокировка и "Смеситель закр." отопительный контур со смесителем M3
		99: 13 Без функции
		99: 14 Внешняя блокировка и "Смеситель закр." отопительный контур со смесителем M2 и M3
		99: 15 Без функции

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Общие коды (продолжение)			
9A: 0	Подключение к клеммам "1" и "2" в штекере [143] (внешняя блокировка/внешний сигнал "Смеситель откр.") не активно	9A: 1	Контакт существует на: без функции
		9A: 2	"Смеситель откр." отопительный контур со смесителем M2
		9A: 3	Без функции
		9A: 4	"Смеситель откр." отопительный контур со смесителем M3
		9A: 5	Без функции
		9A: 6	"Смеситель откр." отопительные контуры со смесителем M2 и M3
		99: 7	Без функции
9b: 70	Минимальная заданная температура подачи при внешнем включении тепловой нагрузки (вход [146]) 70 °C	9b: 0	Вход [146] блокирован
		9b: 1 – 9b: 127	Заданная температура в диапазоне от 1 до 127 °C
9C: 20	Контроль абонентов LON Если абонент не отвечает, то еще в течение 20 минут используются значения, предварительно установленные в системе управления. Только после этого выдается сигнал неисправности.	9C: 0	Без контроля
		9C: 5 – 9C: 60	Настройка времени в диапазоне от 5 до 60 мин
9d: 0	Без модуля расширения функциональных возможностей 0–10 В	9d: 1	С приемником сигналов точного времени; обнаруживается автоматически
9F: 8	С отопительным контуром со смесителем: разность температур 8 K	9F: 0 – 9F: 40	Настройка разности температур в диапазоне от 0 до 40 K

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур A1/M2/M3			
A0: 0	Без устройства дистанционного управления	A0: 1	C Vitotrol 200
		A0: 2	C Vitotrol 300
A2: 2	С приоритетным включением емкостного водонагревателя на насосе отопительного контура и смесителе	A2: 0	Без приоритета емкостного водонагревателя на насосе отопительного контура и смесителе
		A2: 1	С приоритетом емкостного водонагревателя на смесителе: во время работы греющего контура емкостного водонагревателя смеситель закрыт, насос отопительного контура работает
		A2: 3 — A2: 15	Настройку не выполнять!
A3: 2	Наружная температура ниже 1 °C: насос отопительного контура вкл. наружная температура выше 3 °C: насос отопительного контура выкл.	A3: -9 A3: -8 A3: -7 A3: -6 A3: -5 A3: -4 A3: -3 A3: -2 A3: -1 A3: 0 A3: 1 A3: 2 — A3: 15	Насос отопительного контура вкл. при выкл. при -10 °C -8 °C - 9 °C -7 °C - 8 °C -6 °C - 7 °C -5 °C - 6 °C -4 °C - 5 °C -3 °C - 4 °C -2 °C - 3 °C -1 °C - 2 °C 0 °C - 1 °C 1 °C 0 °C 2 °C 1 °C 3 °C — 14 °C 16 °C
A4: 0	С защитой от замерзания	A4: 1	Без защиты от замерзания, настройка возможна только при настройке кода "A3 : -9".
		!	Внимание Соблюдать указание для кодового адреса "A3".

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур A1/M2/M3 (продолжение)			
A5: 5	<p>С логической схемой насосов отопительного контура (экономный режим):</p> <p>насос отопительного контура выкл., если наружная температура (HT) на 1 К выше заданной температуры помещения ($T\Gamma_{зад.}$)</p> <p>$HT > T\Gamma_{зад.} + 1 K$</p>	A5: 0	Без логической схемы насосов отопительного контура
		A5: 1 A5: 2 A5: 3 A5: 4 A5: 5 A5: 6 A5: 7 – A5: 15	<p>С логической схемой насосов отопительного контура:</p> <p>насос отопительного контура выкл., если</p> <p>$HT > T\Gamma_{зад.} + 5 K$ $HT > T\Gamma_{зад.} + 4 K$ $HT > T\Gamma_{зад.} + 3 K$ $HT > T\Gamma_{зад.} + 2 K$ $HT > T\Gamma_{зад.} + 1 K$ $HT > T\Gamma_{зад.}$ $HT > T\Gamma_{зад.} - 1 K$ $HT > T\Gamma_{зад.} - 9 K$</p>
A6: 36	Расширенный экономный режим не активирован	A6: 5 – A6: 35	<p>Расширенный экономный режим активирован, т.е. при переменном настраиваемом значении от 5 до 35 °C плюс 1 °C горелка и насос отопительного контура выключаются (поддерживается минимальная температура котловой воды) и смеситель закрывается.</p> <p>Основой является сглаженная наружная температура, которая образуется из фактической наружной температуры и постоянной времени, которая учитывает охлаждение среднестатистического здания.</p>

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур M2/M3			
A7: 0	Без экономной функции смесителя	A7: 1	<p>С экономной функцией смесителя (расширенная логическая схема насосов отопительного контура). Циркуляционный насос отопительного контура дополнительно выключается, если смеситель был закрыт более 12 минут.</p> <p>Насос отопительного контура включен,</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ когда смеситель переключается на режим регулирования или ■ после работы греющего контура емкостного водонагревателя (на 12 мин) ■ при опасности замерзания
Отопительный контур A1/M2/M3			
A9: 7	С периодомостоя насоса: насос отопительного контура выкл. при изменении заданного значения (вследствие изменения режима работы или корректировок ручкой регулятора "☀" или клавишей "☀")	A9: 0	Без периодаостоя насоса
		A9: 1 — A9: 15	Диапазон настройки временистоя насоса от 1 до 15
Отопительный контур M2/M3			
AA: 2	Со снижением мощности посредством датчика температуры	AA: 0	Без снижения мощности
		AA: 1	Без функции

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур A1/M2/M3			
b0: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением: отопление/пониж. режим: погодозависимая тепло-генерация	b0: 1	Отопление: погодозависимая тепло-генерация пониж. режим: с управлением по температуре помещения
		b0: 2	Режим отопления: с управлением по температуре помещения пониж. режим: погодозависимая тепло-генерация
		b0: 3	Режим отопления/ пониж. режим: с управлением по температуре помещения
b1: 0	Не изменять!		
b2: 8 ^{*1}	С дистанционным управлением и для контура отопления должен быть закодирован режим с управлением по температуре помещения: коэффициент влияния помещения 8	b2: 0	Без влияния помещения
		b2: 1 – b2: 31	Коэффициент влияния помещения может быть задан в диапазоне от 1 до 31
b3: 0	Не изменять!		

^{*1} Изменять код для контура установки A1 при водогрейных котлах без нижнего ограничения температуры или для отопительного контура со смесителем только при условии, что на этот отопительный контур воздействует дистанционное устройство управления.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки	Возможная перенастройка		
Отопительный контур A1/M2/M3 (продолжение)			
b5: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением: без логической схемы насосов отопительного контура с управлением по температуре помещения	b5: 1	Циркуляционный насос отопительного контура вкл. при $T_{\text{Пфакт.}} < T_{\text{Пзад.}} + \Delta T$ выкл. при $T_{\text{Пфакт.}} > T_{\text{Пзад.}} + \Delta T$ ΔT для вкл. ΔT для выкл. $+ 4 K$ $+ 5 K$
		b5: 2	+ 3 K + 4 K
		b5: 3	+ 2 K + 3 K
		b5: 4	+ 1 K + 2 K
		b5: 5	+ 0 K + 1 K
		b5: 6	- 1 K + 0 K
		b5: 7	- 2 K - 1 K
		b5: 8	- 3 K - 2 K
b6: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением и для контура отопления должен быть закодирован режим с управлением по температуре помещения: без ускоренного нагрева/ ускоренного понижения температуры	b6: 1	С ускоренным нагревом/ ускоренным понижением температуры (см. стр. 153)
b7: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением и для контура отопления должен быть закодирован режим с управлением по температуре помещения: без оптимизации времени включения	b7: 1	С оптимизацией времени включения: макс. смещение 2 ч 30 мин
		b7: 2	макс. смещение 15 ч 50 мин

^{*1} Изменять код для контура установки A1 при водогрейных котлах без нижнего ограничения температуры или для отопительного контура со смесителем только при условии, что на этот отопительный контур воздействует дистанционное устройство управления.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур A1/M2/M3 (продолжение)			
b8:10 ^{*1}	С дистанционным управлением и для контура отопления должен быть закодирован режим с управлением по температуре помещения: настройка градиента нагрева оптимизация времени включения 10 мин/К	b8: 11 – b8:255	Настройка градиента нагрева в диапазоне от 11 до 255 мин/К
b9: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением и для контура отопления должен быть закодирован режим с управлением по температуре помещения: без оптимизации времени включения	b9: 1	с заучиванием оптимизации времени включения
C0: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением: без оптимизации времени выключения	C0: 1	С оптимизацией времени выключения: макс. смещение 1 ч
		C0: 2	макс. смещение 2 ч
C1: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением: без оптимизации времени выключения	C1: 1 – C1: 12	С оптимизацией времени выключения: макс. смещение от 10 до 120 мин; 1 отдельный шаг 10 мин
C2: 0 ^{*1}	С дистанционным управлением: без заучивания оптимизации времени выключения	C2: 1	с заучиванием оптимизации времени выключения
Отопительный контур M2/M3			
C3:125	Время работы смесителя 125 с	C3: 10 – C3:255	Настройка времени работы в диапазоне от 10 до 255 с

^{*1} Изменять код для контура установки A1 при водогрейных котлах без нижнего ограничения температуры или для отопительного контура со смесителем только при условии, что на этот отопительный контур воздействует дистанционное устройство управления.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур M2/M3 (продолжение)			
C4: 1	Регулирующее воздействие смесителя на динамику установки	C4: 0 – C4: 3	Регулятор работает слишком быстро (колеблется между "откр." и "закр."): настроить более низкое значение. Регулятор работает слишком медленно (недостаточное поддержание температуры): настроить более высокое значение.
Отопительный контур A1/M2/M3			
C5: 20	Электронное ограничение минимальной температуры подачи до 20 °C	C5: 1 – C5:127	Настройка ограничения минимальной температуры в диапазоне от 1 до 127 °C; действует только при отоплении помещений с нормальной температурой
C6: 75	Электронное ограничение максимальной температуры подачи до 75 °C	C6: 10 – C6:127	Настройка максимального ограничения в диапазоне от 10 до 127 °C
C8:31 ^{*1}	С дистанционным управлением и для контура отопления должен быть закодирован режим с управлением по температуре помещения: без ограничения влияния помещения	C8: 1 – C8: 30	Настройка ограничения влияния помещения в диапазоне от 1 до 30 K
d5: 0	Внешнее переключение программы управления через штекер [143]: программа управления переключается на "Постоянный режим с пониженной температурой помещения"	d5: 1	Программа управления переключается на "Постоянный режим с нормальной температурой помещения"

^{*1} Изменять код для контура установки A1 при водогрейных котлах без нижнего ограничения температуры или для отопительного контура со смесителем только при условии, что на этот отопительный контур воздействует дистанционное устройство управления.

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур A1/M2/M3 (продолжение)			
E1: 1	С дистанционным управлением: заданная температура дневного режима настраивается на устройстве дистанционного управления в диапазоне от 10 до 30 °C	E1: 0	Настройка заданной температуры дневного режима в диапазоне от 3 до 23 °C
		E1: 2	от 17 до 37 °C
E2: 50	С дистанционным управлением: без корректировки индикации фактического значения температуры помещения	E2: 0 – E2: 49	корректировка индикации – 5 K до корректировка индикации – 0,1 K
		E2: 51 – E2: 99	корректировка индикации + 0,1 K – корректировка индикации + 4,9 K

Режим кодирования 2 (продолжение)

Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка
Отопительный контур M2/M3		
F1: 0	Функция сушки бесшовного пола не работает	<p>F1: 1 – F1: 4</p> <p>Функция сушки бесшовного пола может быть настроена в соответствии с четырьмя профилями "температура-время" (см. стр. 234)</p> <p>Указание Учесть информацию изготовителя бесшовного пола.</p> <p>Соблюдать DIN 4725-2. Составляемый специалистом по отопительной технике протокол должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ параметры сушки с соответствующими температурами подачи ■ достигнутая максимальная температура подачи ■ состояние и наружная температура при передаче заказчику <p>После сбоя электропитания или выключения блока управления функция продолжает работать. Когда функция сушки бесшовного пола закончена или адрес установлен вручную на 0, включается программа управления "III".</p>

Отопительный контур A1/M2/M3

F2: 8	Ограничение времени для режима вечеринки 8 ч ^{*1}	F2: 0	Без ограничения времени для режима вечеринки ^{*1}
		F2: 1 – F2: 12	Настройка ограничения времени в диапазоне от 1 до 12 ч ^{*1}


^{*1} Режим вечеринки заканчивается в программе управления "Отопление и нагрев воды" **автоматически** при переключении в режим с нормальной температурой помещения.

Режим кодирования 2 (продолжение)


Коды в состоянии поставки		Возможная перенастройка	
Отопительный контур A1/M2/M3 (продолжение)			
F8: -5	<p>С датчиком наружной температуры: при наружной температуре ниже -5°C в режиме с пониженной температурой помещения заданное значение температуры помещения повышается на зависящую от наружной температуры величину в соответствии с установленной отопительной характеристикой (до предела температуры, соответствующего кодовому адресу "F9"). См. пример 1 на стр. 232.</p> <p>Учесть настройку кодового адреса "A3".</p>	F8:+10 - F8:-60	Настройка предела температуры для повышения температуры в пониженном режиме эксплуатации в диапазоне от $+10$ до -60°C
			F8:-61 Функция не активирована
F9:-14	<p>С датчиком наружной температуры: при наружной температуре ниже -14°C заданное значение пониженной температуры помещения повышается до заданного значения нормальной температуры помещения. См. пример 1 на стр. 232</p>	F9:+10 - F9:-60	Настройка предела повышения заданного значения пониженной температуры помещения в диапазоне от $+10$ до -60°C
FA: 20	<p>С датчиком наружной температуры: повышение заданной температуры котловой воды при переходе от режима с пониженной температурой помещения в режим с нормальной температурой помещения на 20 %. См. пример 2 на стр. 233</p>	FA: 0 - F9: 50	Настройка повышения температуры в диапазоне от 0 до 50 %

Режим кодирования 2 (продолжение)

Код в состоянии при поставке	Возможная перенастройка
Отопительный контур A1/M2/M3 (продолжение)	
Fb: 30 С датчиком наружной температуры: длительность повышения заданного значения температуры котловой воды (см. кодовый адрес "FA") 60 мин. См. пример 2 на стр. 233	Fb: 0 – Fb:150 Настройка длительности в диапазоне от 0 до 300 мин; 1 отдельный шаг Δ 2 мин

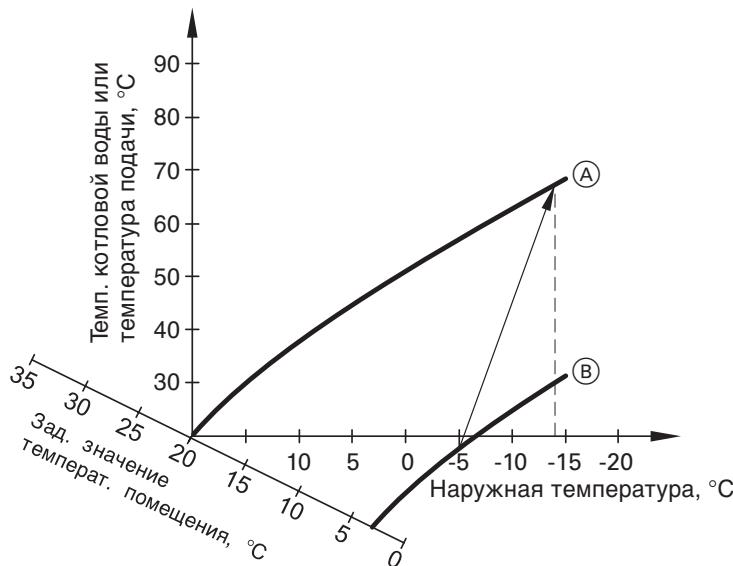Пример 1 ("F8:-5", "F9:-14")

- (A) Отопительная характеристика для режима с нормальной температурой помещения
- (B) Отопительная характеристика для режима с пониженной температурой помещения

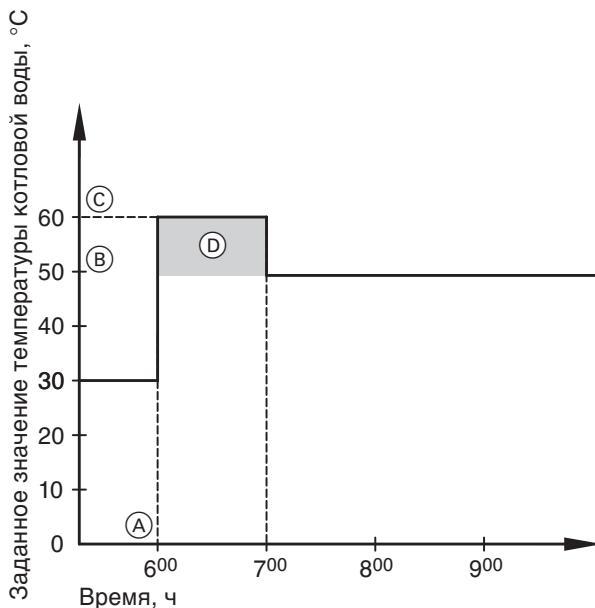Режим кодирования 2 (продолжение)**Пример 2 ("FA:20", "Fb:30")**


- (A) Начало режима отопления с нормальной температурой помещения
- (B) Заданное значение температуры котловой воды в соответствии с установленной отопительной характеристикой
- (C) Повышенное заданное значение температуры котловой воды в соответствии с кодовым адресом "FA":
 $50\text{ }^{\circ}\text{C} + 20\% = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (D) Длительность режима с повышенным заданным значением температуры котловой воды в соответствии с кодовым адресом "Fb":
60 мин

Коды Vitotronic 300-K


Диаграммы функции сушки бесшовного пола

Коды см. на стр. 230.


Профиль "температура-время" 1 (код "F1 : 1")

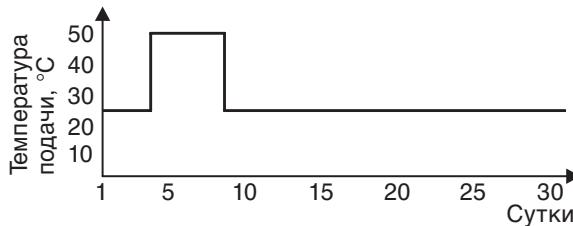


Профиль "температура-время" 2 (код "F1 : 2")

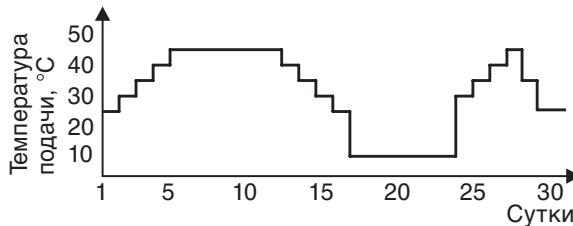

Профиль "температура-время" 3 (код "F1 : 3")

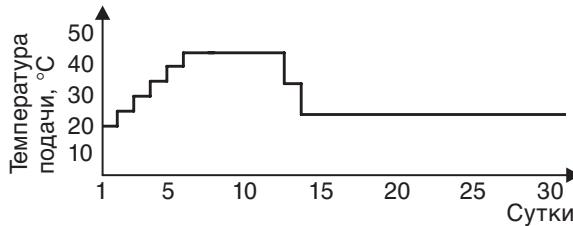

Профиль "температура-время" 4 (код "F1 : 4")

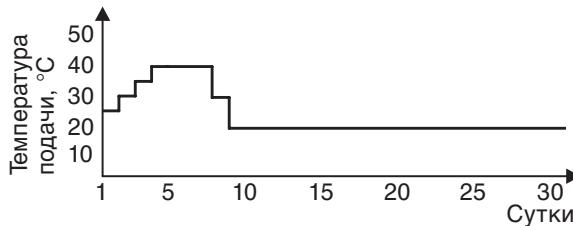

Спецификация деталей Vitotronic 100

Указания по заказу запасных деталей!

При заказе указать № для заказа и заводской № (см. фирменную табличку (A)), а также номер позиции детали (из данной спецификации).

Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.

Детали

- 001 Шарнир
- 004 Поворотная ручка терmostатного регулятора
- 005 Защитная пробка для защитного ограничителя температуры
- 006 Упорный диск для терmostатного регулятора
- 008 Регулируемая опора
- 011 Предохранительный блок с проводкой
- 013 Передняя часть корпуса с рамой (с поз. 001)
- 014 Крышка печатной платы
- 015 Передняя откидная крышка
- 016 Задняя часть корпуса
- 018 Блок управления
- 024 Навинчивающийся колпачок слаботочного предохранителя
- 025 Держатель слаботочного предохранителя
- 030 Защитный ограничитель температуры
- 031 Терmostатный регулятор
- 037 Переключатель, 1-полюсный (контрольная клавиша "TÜV")
- 038 Переключатель, 2-полюсный (сетевой выключатель)
- 042 Датчик температуры котловой воды со штекером [3]
- 049 Низковольтная монтажная плата
- 050 Плата электроники
- 051 Плата Optolink и переключатель контроля дымовой трубы
- 052 Монтажная плата 230 В~
- 054 Плата блока питания
- 056 Телекоммуникационный модуль LON

065 Кабель подключения горелки со штекером [41] (для отопительного котла с горелкой с поддувом для жидкого топлива / газа) и кабель подключения горелки со штекером [90]

067 Погружной датчик температуры подающей/обратной магистрали

068 Накладной датчик температуры подающей/обратной магистрали

071 Кабель подключения горелки со штекером [41] (для водогрейного котла с системой зажигания периодического действия) и кабель подключения горелки с штекером [90]

074 Соединительный кабель

092 Предохранитель T 6,3 A/250 В~

Отдельные детали без рисунка

081 Инструкция по эксплуатации

084 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию

100 Штекеры для датчиков (3 шт.)

101 Штекеры для насосов (3 шт.)

102 Штекеры [52] (3 шт.)

103 Штекеры сетевого выхода [156] (3 шт.)

104 Штекеры подключения сети [40] (3 шт.)

105 Штекер [150]

106 Штекеры [50] (3 шт.)


108 Штекеры [143], [145] и [146]

109 Штекер горелки [41], [90], [151] и [191]

(A) Фирменная табличка



Спецификации деталей

Спецификация деталей Vitotronic 100 (продолжение)

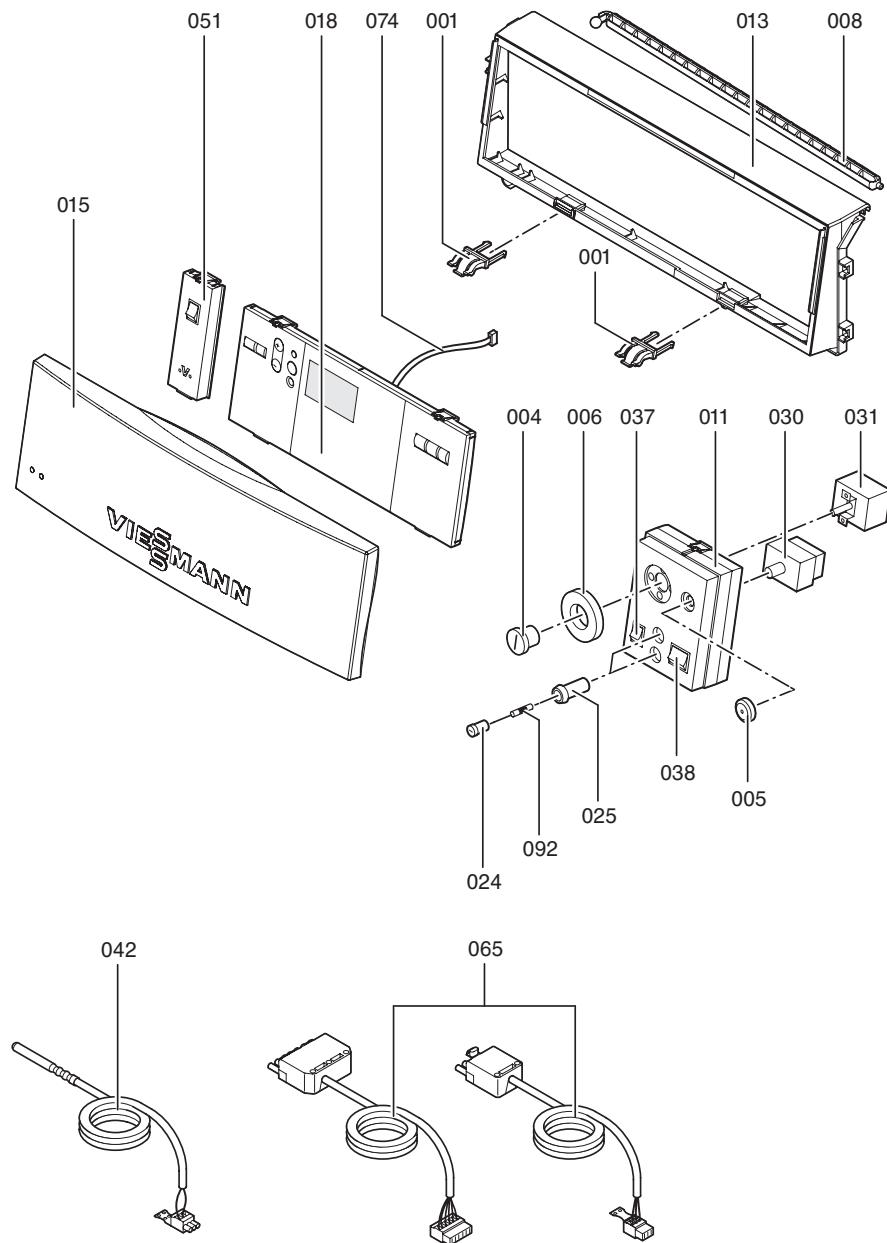

5599 810 GUS

Спецификация деталей Vitotronic 100 (продолжение)

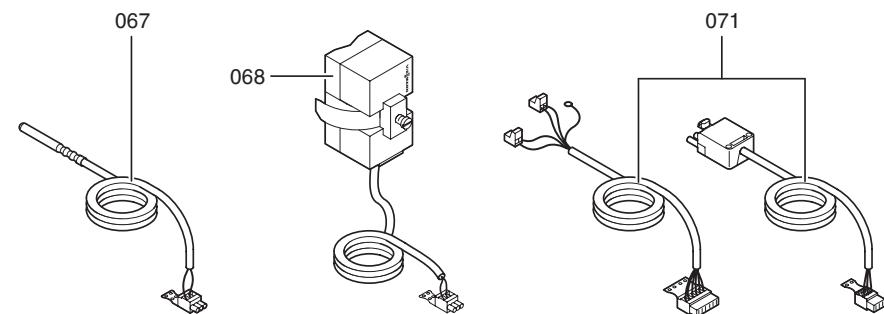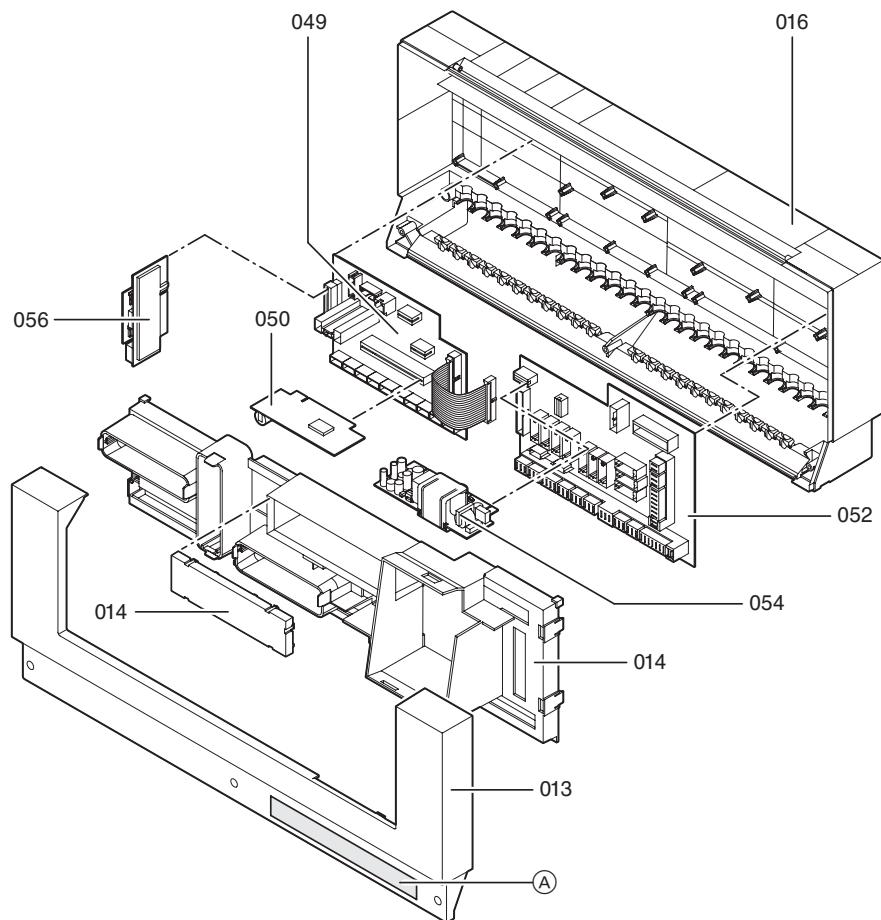

5599 810 GUS

Спецификации деталей



Спецификация деталей Vitotronic 300-K

Указания по заказу запасных деталей!

При заказе указать № для заказа и заводской № (см. фирменную табличку (A)), а также номер позиции детали (из данной спецификации).

Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.


Детали

- 001 Шарнир
 - 008 Регулируемая опора
 - 010 Передняя часть корпуса
 - 011 Сетевой выключатель блока управления
 - 013 Передняя часть корпуса с рамой (с поз. 001, 010 и 012)
 - 014 Крышка печатной платы
 - 015 Передняя откидная крышка
 - 016 Задняя часть корпуса
 - 017 Консоль
 - 018 Блок управления
 - 019 Откидная крышка блока управления
 - 020 Лицевая декоративная крышка с клавишами выбора отопительного контура
 - 021 Плоский кабель, 14-полюсный
 - 024 Навинчивающийся колпачок слаботочного предохранителя
 - 025 Держатель слаботочного предохранителя
 - 038 Переключатель, 2-полюсный (сетевой выключатель)
 - 040 Датчик наружной температуры
 - 043 Датчик температуры емкостного водонагревателя с штекером [5]
 - 047 Телекоммуникационный модуль LON
 - 048 Электронная плата блока управления приводом смесителя
 - 049 Низковольтная монтажная плата
 - 050 Плата электроники
 - 051 Плата Optolink
 - 052 Монтажная плата 230 В~
 - 054 Плата блока питания
 - 055 Плата комплекта привода смесителя
 - 067 Погружной датчик температуры подающей/обратной магистрали
 - 068 Накладной датчик температуры подающей/обратной магистрали
 - 074 Соединительный кабель
 - 092 Предохранитель T 6,3 A/250 В~
 - 093 Соединительный кабель LON
 - 094 Оконечное сопротивление (2 шт.)
- Отдельные детали без рисунка
- 081 Инструкция по эксплуатации
 - 084 Руководство по монтажу и сервисному обслуживанию
 - 100 Штекеры для датчиков (3 шт.)
 - 101 Штекеры для насосов (3 шт.)
 - 102 Штекеры [52] (3 шт.)
 - 103 Штекеры сетевого выхода [156] (3 шт.)
 - 104 Штекеры подключения сети [40] (3 шт.)
 - 106 Штекеры [50] (3 шт.)
 - 108 Штекеры [143], [145] и [146]

(A) Фирменная табличка


Спецификации деталей

Спецификация деталей Vitotronic 300-K (продолжение)

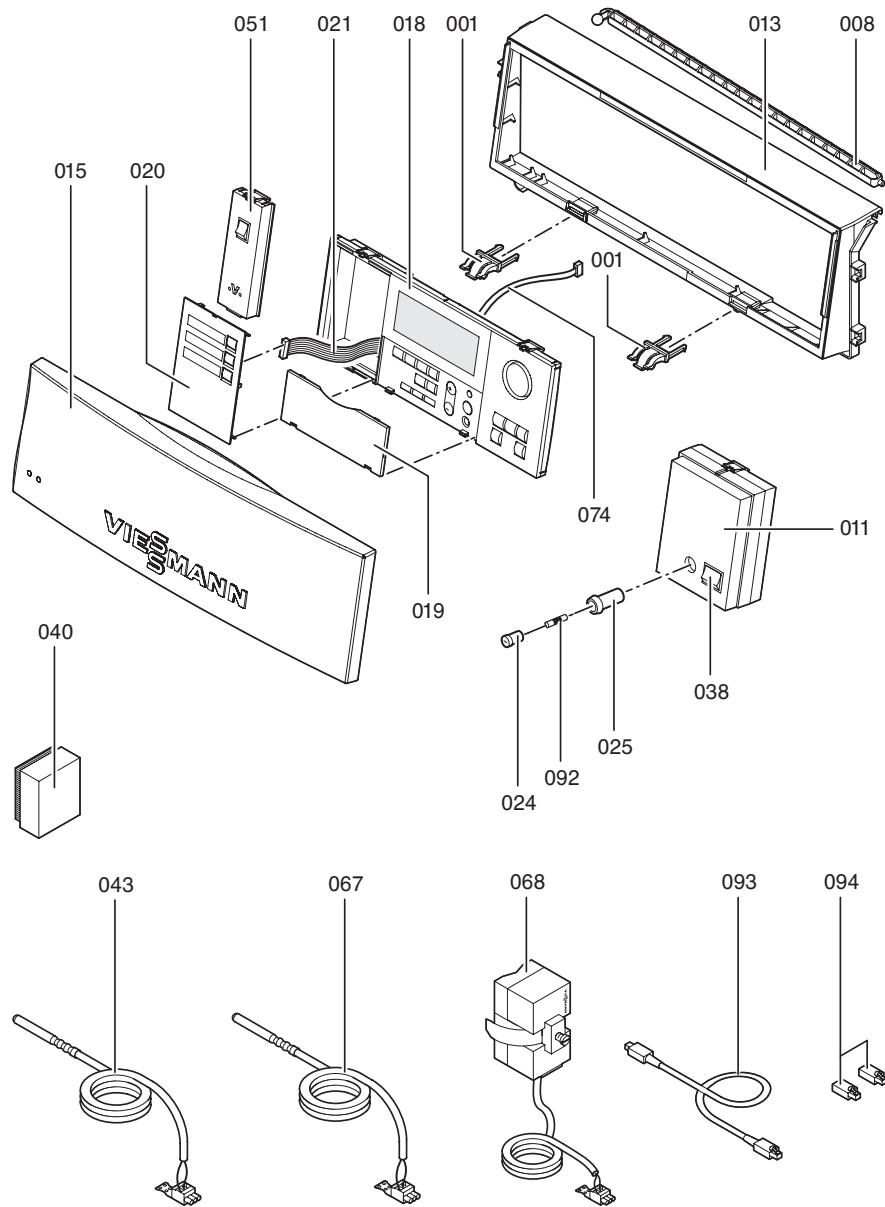


5599 810 GUS

Спецификация деталей Vitotronic 300-K (продолжение)

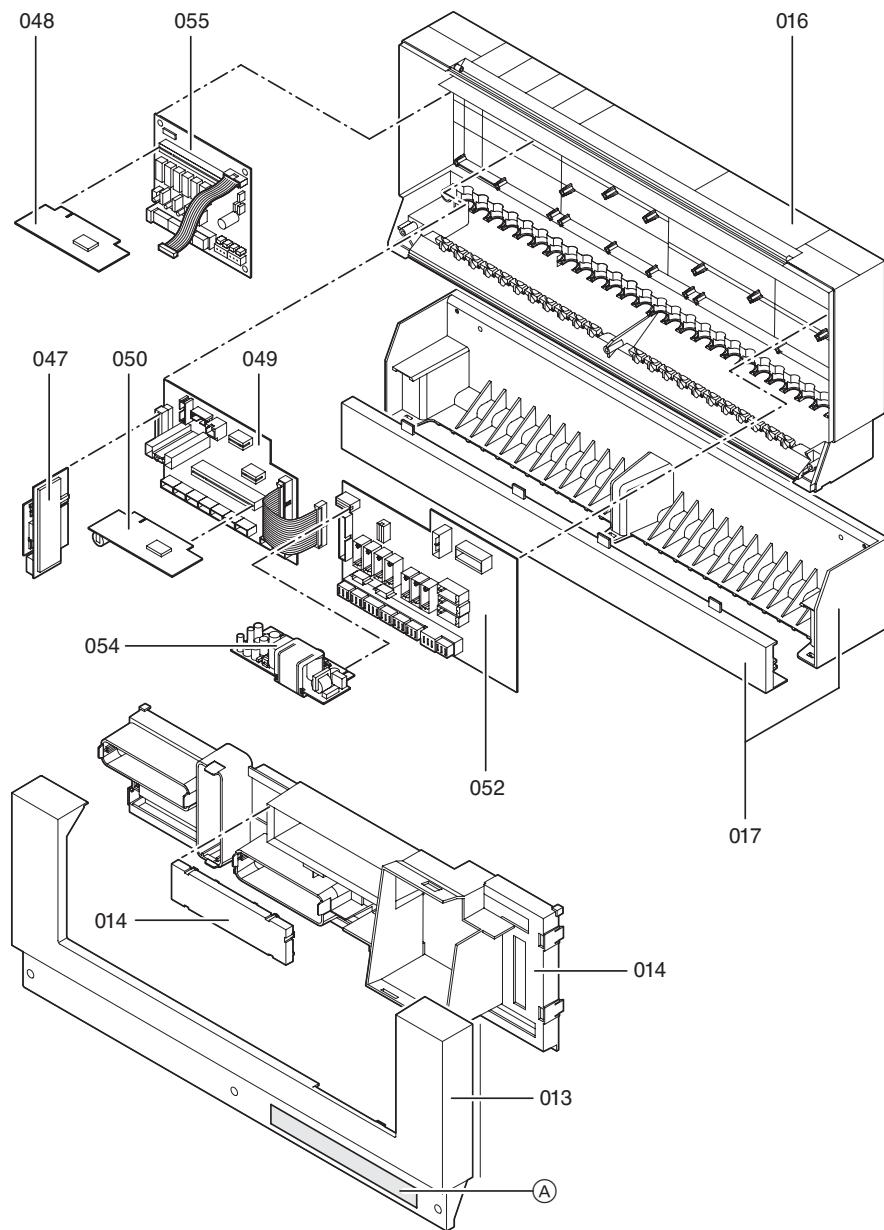


Краткое описание

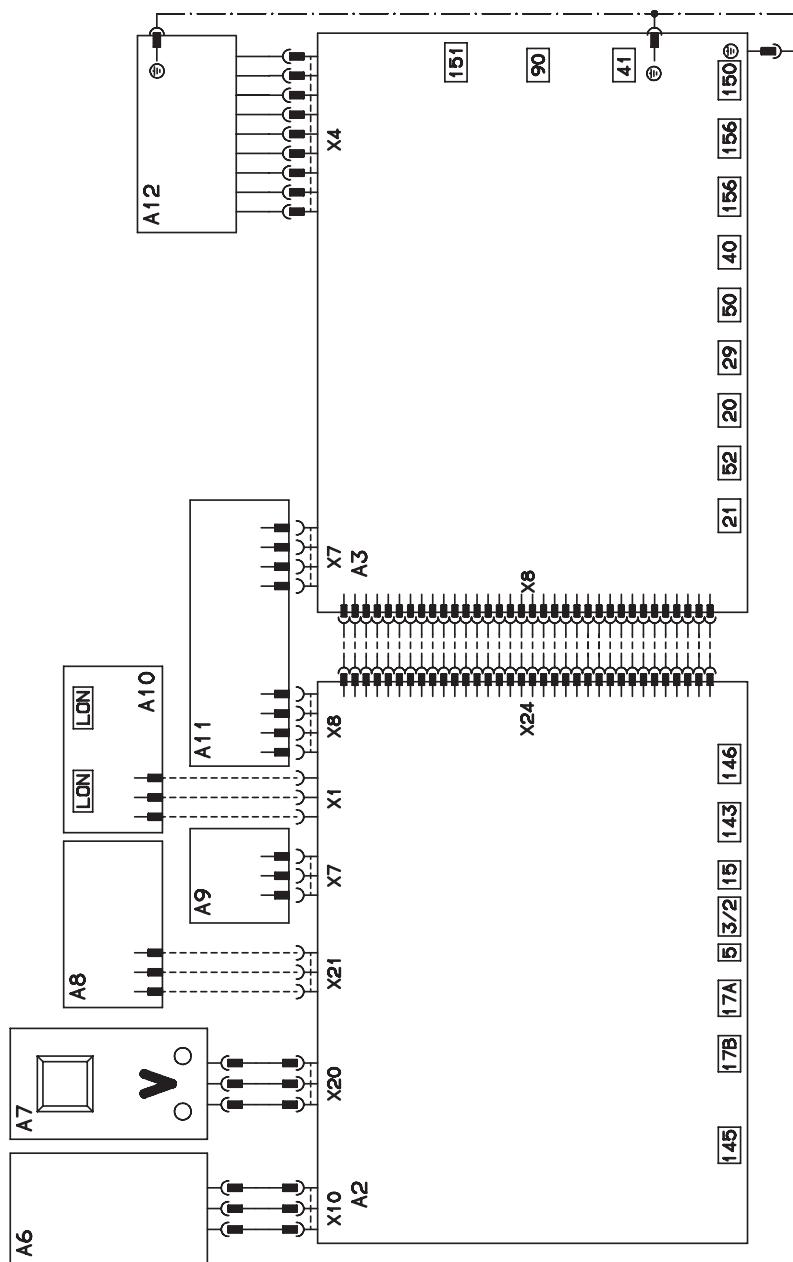

Общий вид (продолжение)

- A2 Низковольтная монтажная плата
- A3 Монтажная плата 230 В~
- A6 Блок управления
- A7 Плата Optolink/переключатель контроля дымовой трубы
- A8 Электронная плата
- A9 Кодирующий штекер котла
- A10 Телекоммуникационный модуль LON
- A11 Плата блока питания
- A12 Регулятор котла


Низковольтная монтажная плата

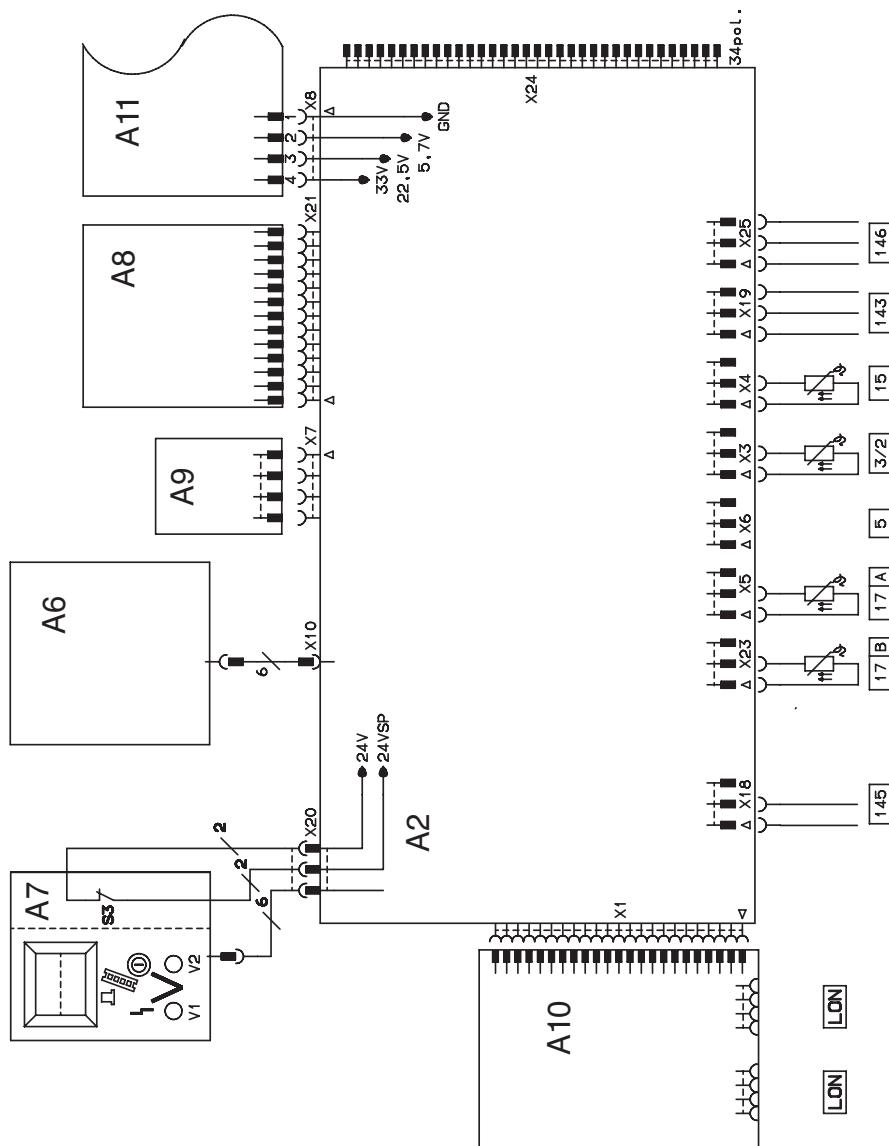

Низковольтная монтажная плата (продолжение)

- 3 Датчик температуры котловой воды
- 5 Без функции
- 15 Датчик температуры отходящих газов (принадлежность)
- 17 A Датчик температуры Therm-Control или датчик температуры T1
- 17 B Датчик температуры T2
- 143 Внешнее подключение
- 145 Абоненты KM-BUS (принадлежность)
- 146 Внешние подключения
- LON Соединительный кабель для информационного обмена между контроллерами
- S3 Переключатель контроля дымовой трубы "Г"
- V1 Индикатор неисправностей (красный)
- V2 Индикатор рабочего состояния (зеленый)


Монтажная плата 230 В~

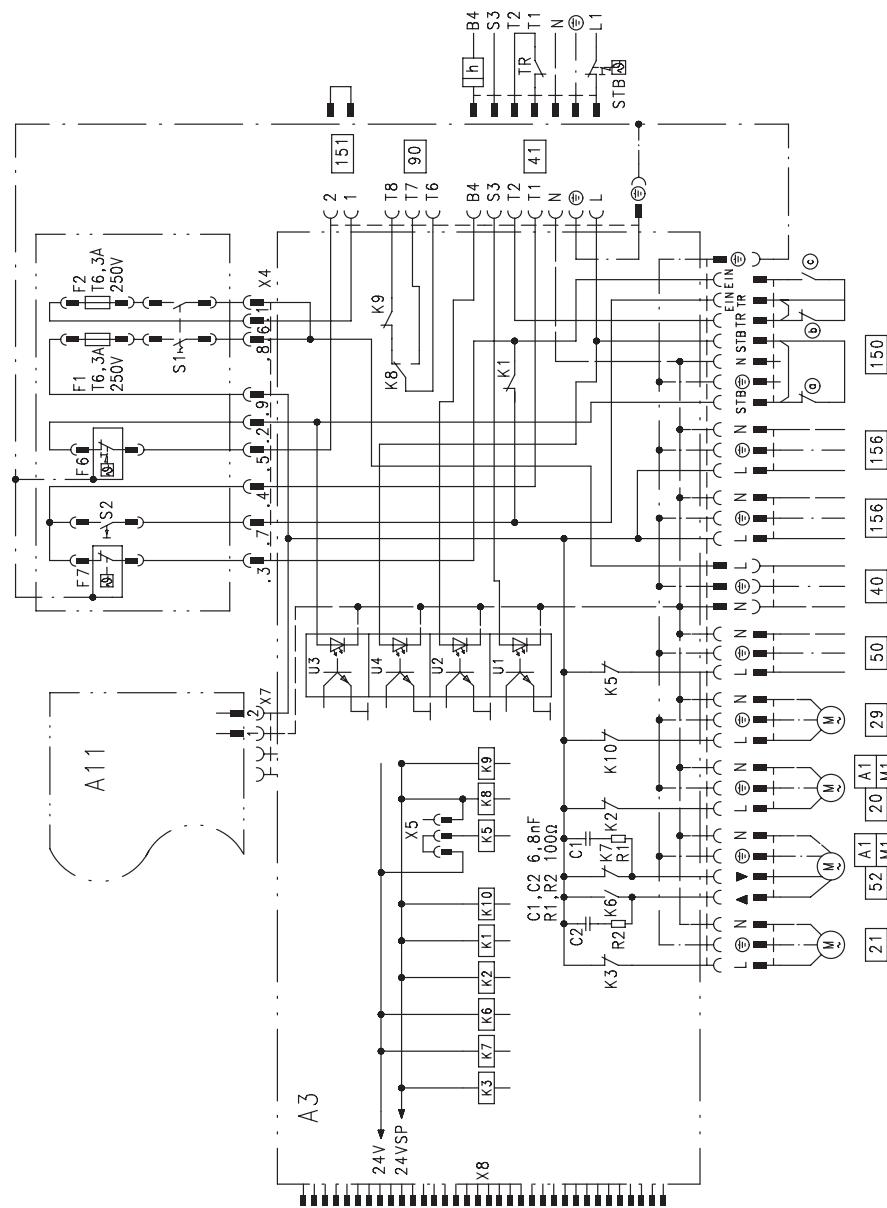

Монтажная плата 230 V~ (продолжение)

- [20] Релейный выход или циркуляционный насос теплообменника отходящих газов/воды
- [21] Без функции
- [29] Подмешивающий или распределительный насос (приобретается отдельно)
- [40] Подключение к сети, 50 Гц
- [41] Горелка на жидкокотельном/газовом топливе, подключение по DIN 4791
- [50] Общий сигнал неисправности (приобретается отдельно)
- [52] Дроссельная заслонка или комплект подмешивающего устройства
- [90] Горелка 2-я ступень/мод.
- [150] Внешние подключения
 - (a) Внешние приборы безопасности (при подключении удалить перемычку)
 - (b) Внешнее отключение режима регулирования (при подключении удалить перемычку)
 - (c) Внешнее включение горелки (1-я ступень)
- [151] Предохранительная цепь 230 В
- [156] Подключение принадлежностей к сети
 - F1 Предохранитель для электронной системы, насосов и принадлежностей (через штекер [156])
 - F2 Предохранитель для горелки
 - F6 Защитный ограничитель температуры "U" 110 °C (100 °C)
 - F7 Терmostатический регулятор "U" 95 °C (100 °C)
- K1-K10 Реле
- S1 Сетевой выключатель "①"
- S2 Контрольная клавиша TÜV


Краткое описание

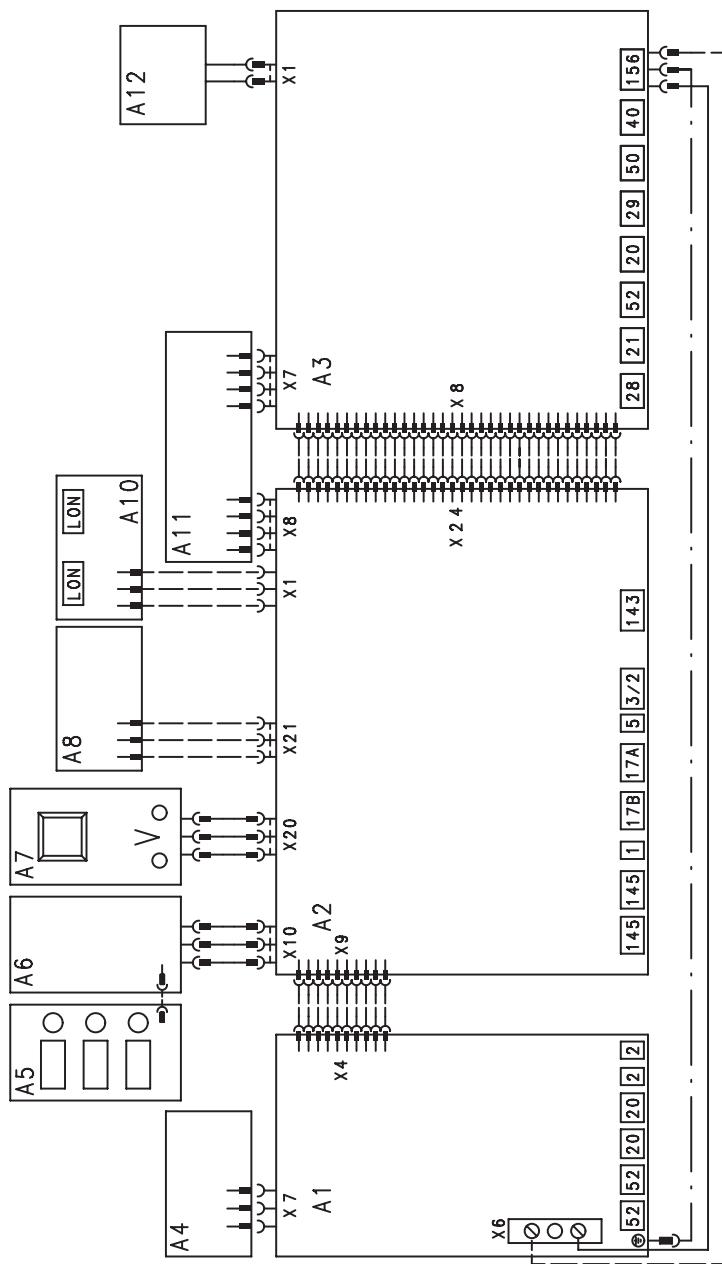

Общий вид (продолжение)

- A1 Плата комплекта привода смесителя
- A2 Низковольтная монтажная плата
- A3 Монтажная плата 230 В~
- A4 Электронная плата блока управления приводом смесителя
- A5 Плата клавиш выбора отопительных контуров
- A6 Блок управления
- A7 Плата Optolink/переключатель контроля дымовой трубы
- A8 Электронная плата
- A10 Телекоммуникационный модуль LON
- A11 Плата блока питания
- A12 Регулятор котла


Низковольтная монтажная плата

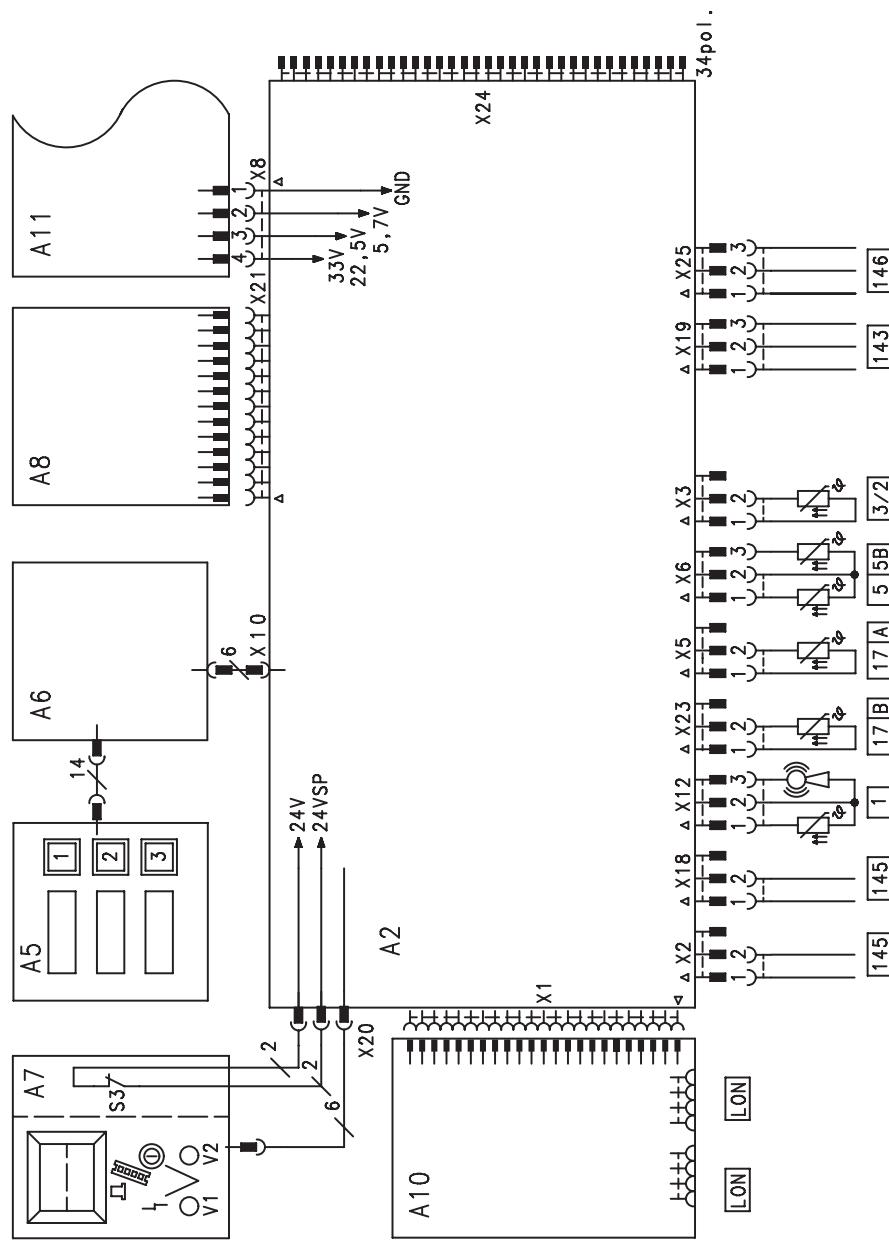

Низковольтная монтажная плата (продолжение)

- [1] Датчик наружной температуры/приемник сигналов точного времени (принадлежность)
- [2] Общий датчик температуры подающей магистрали
- [3] Без функции
- [5] Датчик температуры емкостного водонагревателя (принадлежность)
- [5][B] 2-й датчик температуры емкостного водонагревателя (принадлежность)
- [17][A] Датчик температуры T1
- [17][B] Датчик температуры T2 или датчик температуры системы подпитки емкостного водонагревателя
- [143] Внешнее подключение
- [145] Абоненты KM-BUS (принадлежность)
- [146] Внешнее подключение
- LON Соединительный кабель для информационного обмена между контроллерами
- S3 Переключатель контроля дымовой трубы "↗"
- V1 Индикатор неисправностей (красный)
- V2 Индикатор рабочего состояния (зеленый)


Монтажная плата 230 В~

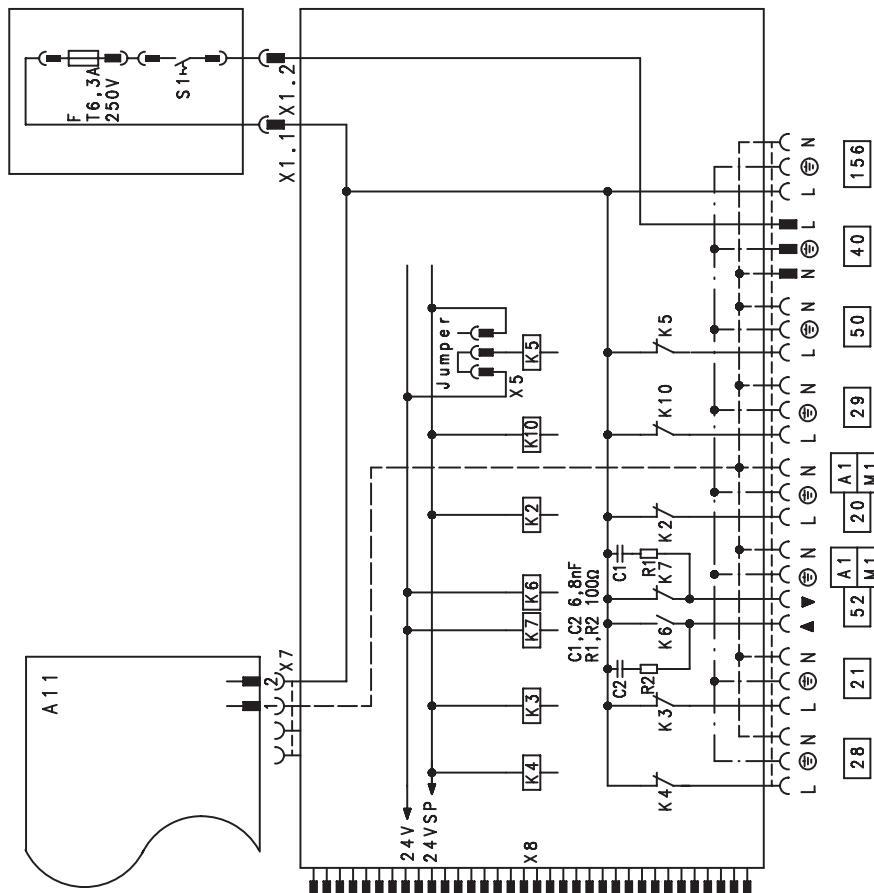

- [20] Насос отопительного контура или первичный насос системы подпитки емкостного водонагревателя
- [21] Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя (принадлежность)
- [28] Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС (принадлежность)
- [29] Подмешивающий или распределительный насос (приобретается отдельно)

- [40] Подключение к сети, 50 Гц
[50] Общий сигнал неисправности (приобретается отдельно)
- [52] Комплект подмешивающего устройства или 3-ходовой смесительный клапан системы подпитки емкостного водонагревателя
- [156] Подключение принадлежностей к сети
F Предохранитель
K2-K7 Реле
S1 Сетевой выключатель "①"

Плата комплекта привода смесителя

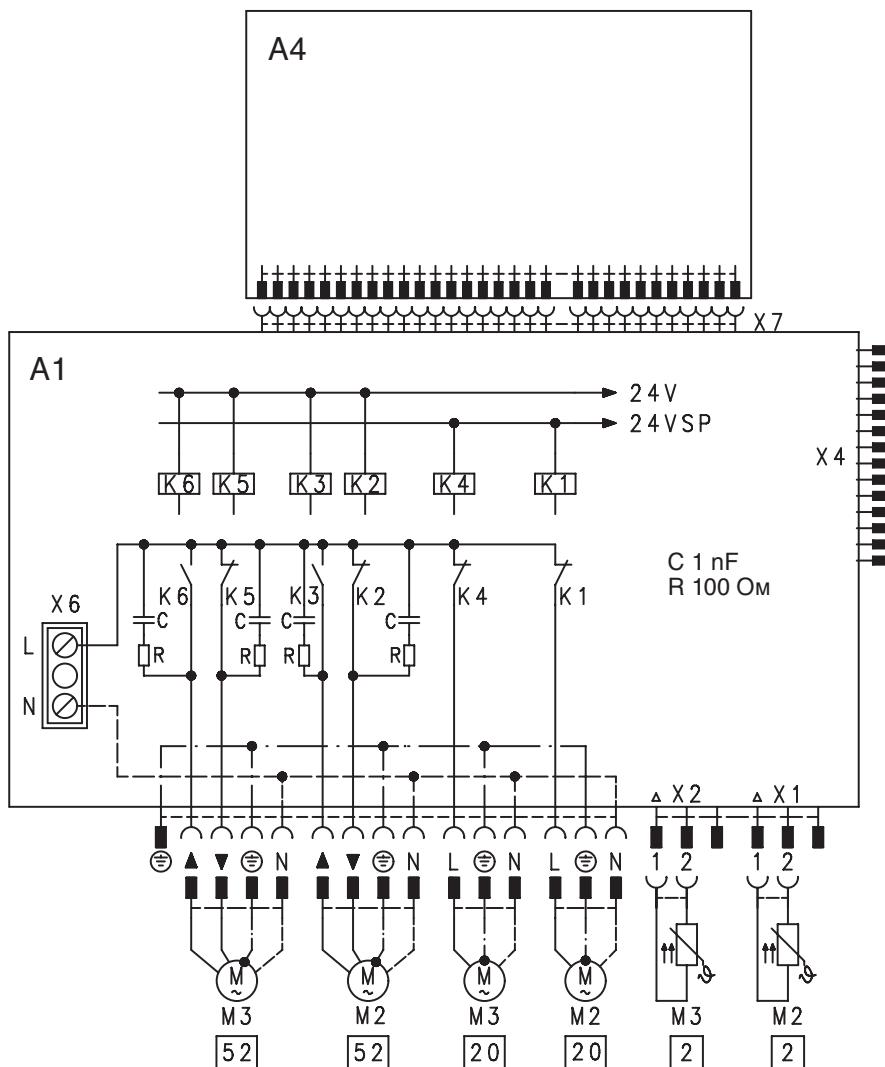

- [2] Датчик температуры
подающей магистрали
- [20] Насос отопительного контура
- [52] Электропривод смесителя
- K1-K6 Реле

Технические характеристики

Технические данные Vitotronic 100

Номин.	Номинальная нагрузочная способность релейных выходов при 230 В~ для
напряжение:	230 В~
Номин. частота:	50 Гц
Номин. ток:	2 x 6 A~
Потребляемая мощность:	5 Вт
Класс защиты:	I
Степень защиты:	IP 20 D согласно EN 60529, обеспечить при монтаже
Принцип действия:	типа 1В согласно EN 60730-1
Допустимая окружающая температура	
■ при эксплуатации:	от 0 до 40 °C, использование в жилых помещениях и в котельных (при нормальных окружающих условиях)
■ при хранении и транспортировке:	от -20 до +65 °C
	■ релейного выхода или циркуляционного насоса теплообменника отходящих газов/ воды [20]: 4 (2) A~* ¹
	■ подмешивающего насоса или насоса котлового контура [29]: 4 (2) A~* ¹
	■ общего сигнала неисправности [50]: 4 (2) A~* ¹
	■ дроссельной заслонки [52]: 1 (0,5) A~* ¹ или комплекта подмешивающего устройства [52]: 0,2 (0,1) A~* ¹
	■ штекера горелки [41]: 6 (3) A~ штекера [90]
	- 2-ступ.: 1 (0,5) A~
	- модулир.: 0,2 (0,1) A~

*¹ в сумме не более 6 A~.

Технические данные Vitotronic 300-K

Номинальное напряжение:	230 В~	Номинальная способность релейных выходов при 230 В~ для
Номинальная частота:	50 Гц	■ циркуляционного насоса отопительного контура или первичного насоса системы подпитки емкостного водонагревателя [20]: 4 (2) А~*1
Номинальный ток:	6 А~	■ циркуляцион. насоса греющего контура-емкостного водонагрев. [21]: 4 (2) А~*1
Потребляемая мощность:	10 Вт	■ циркуляцион. насоса контура водоразбора ГВС [28]: 4 (2) А~*1
Класс защиты:	I	■ подмешива- ющего насоса или распредели- тельного насоса [29]: 4 (2) А~*1
Степень защиты:	IP 20 D согласно EN 60529, обеспечить при монтаже	■ общего сигнала неисправ- ности [50]: 4 (2) А~*1
Принцип действия:	типа 1B согласно EN 60730-1	■ электропри- вода З-ход. смесительного клапана температуры обратной магистрали- или электро- привода З-ход. смесительного клапана системы подпитки емкостного водонагревателя или электро- привода смесителя [52]: 0,2 (0,1) А~*1
Допустимая окружающая температура ■ при эксплуатации:	от 0 до 40 °C, использование в жилых помещениях и в котельных (при нормальных окружающих условиях)	*1 в сумме не более 6 А~.
■ при хранении и транспортировке:	от -20 до +65 °C	

Предметный указатель

Предметный указатель

З-ходовой смесительный клапан, 70, 89

А

Аварийный режим, 72, 169

Автоматический режим приготовления горячей воды, 157

Адаптер внешних приборов безопасности, 167, 190

Адаптивный греющий контур емкостного водонагревателя, 159

Актуализация списка абонентов LON, 102

Б

Блок управления, 162, 172

В

Ввод в эксплуатацию, 98

Вентиляторная горелка на жидкок/газообразном топливе, 75

Внешнее включение тепловой нагрузки, 71, 90

Внешнее отключение режима регулирования, 90

Внешнее переключение, 90

Внешнее переключение программы управления, 91

Внешнее переключение ступенчатой/модулируемой горелки, 71

Внешние подключения, 71, 90

Внешние предохранительные устройства, 72, 167, 190

Внешний сигнал "Смеситель закр."/внешний сигнал "Смеситель откр.", 90, 220

Внешняя блокировка, 71

Время суток, 123

Выбор отопительного контура, 99

Вызов сообщения о неисправности, 125, 131

Г

Гистерезис переключения, 194, 202

Гистерезис переключения (горелка), 194, 202

Главный выключатель, 80, 95

Горелка

- кабели для подключения, 162
- кодирование, 195
- подключение, 75

Д

Дата, 123

Датчик наружной температуры, 87, 175

Датчик температуры емкостного водонагревателя, 87, 173

Датчик температуры котловой воды, 68, 164

Датчик температуры обратной магистрали, 68, 87, 165, 174

Датчик температуры отходящих газов, 166

Датчик температуры подачи, 68, 87, 165, 174

Датчик температуры помещения, 188

165, 174

Двухступенчатая горелка (настройка контроллера), 106

Диагноз, 125, 131

Динамика установки, 154, 228

Дополнительный защитный ограничитель температуры, 167

Дроссельная заслонка, 70

Ж

Журнал регистрации неисправностей, 130, 141

З

Заданная температура в контуре водоразбора ГВС, 121

Замена электронной платы, 161, 171

Запах газа, 3

Заслонка газохода с электроприводом, 170

Заслонка отходящих газов, 170

Защита от замерзания, 222

Защитный ограничитель температуры

■ дополнительный, 167

■ компонент, 163

■ переоборудование, 65

■ проверка, 100

Предметный указатель (продолжение)

И

Индикация неисправности, 125, 131
 Информация, 118, 123
 Информация об изделии, 8

К

Каскадный контроллер, 144
 Квтирование сообщения о неисправности, 125, 131
 Клавиша TÜV, 163
 Кодирующий штекер, 64
 Кодирующий штекер котла, 64
 Коды
 ■ общее краткое описание, 194, 209
 ■ сброс в состояние при поставке, 191, 203
 Коды неисправностей, 126, 132
 Комплект привода смесителя, 177
 Компоненты, 161, 171
 Конструктивные исполнения установки, 9, 204
 Контроллер
 ■ вскрытие, 82, 97
 ■ настройка на двухступенчатую горелку, 106
 ■ настройка на модулируемую горелку, 107
 ■ подключение к системе LON, 101
 ■ согласование с исполнением установки, 105
 Контроллер гелиоустановки, 135, 158
 Контроллер отопительных контуров, 152

Л

Лицевая декоративная крышка, 172
 Логическая схема насосов отопительного контура, 153, 223

М

Модулируемая горелка (настройка контроллера), 107
 Модуль расширения функциональных возможностей, 189
 Монтаж задней части контроллера, 85
 Монтаж консоли, 85

Монтаж передней части контроллера, 81, 96

Монтажная плата 230 В~, 161, 171, 247, 252

Н

Накладной датчик температуры, 68, 87, 165, 174
 Наклон отопительной характеристики, 112
 Направление вращения электропривода смесителя, 177, 178, 179
 Насос котлового контура, 69
 Насосы (монтаж), 69, 88
 Настройка заданной температуры помещения, 112
 Настройка последовательности котлов, 111, 151
 Неисправности с индикацией на блоке управления, 125, 131
 Низковольтная монтажная плата, 161, 171, 244, 250
 Номера абонентов LON, 101

О

Обзор
 ■ коды, 194, 209
 ■ схемы электрических соединений и электромонтажные схемы, 242, 248
 ■ схемы отопительных установок, 9, 204
 ■ электрические подключения, 61, 83
 Обзор сервисных уровней, 115, 120
 Обслуживание
 ■ опрос, 119, 124
 Общий сигнал неисправности, 74, 91
 Ограничитель максимального давления, 72, 167
 Ограничитель максимальной температуры, 142, 144, 156, 195, 209, 228
 Ограничитель минимального давления, 72, 167
 Ограничитель минимальной температуры, 144, 156, 209, 228

Предметный указатель

Предметный указатель (продолжение)

Оконечное сопротивление, 162, 172
Опасность, 3
Опрос версии программного обеспечения, 117, 122
Опрос заданных значений, 116, 121
Опрос заданных температур, 116, 121
Опрос программы отпуска, 123
Опрос режимов работы, 118, 123
Опрос температур, 116, 118, 121, 123
Опрос фактических температур, 116, 121
Опросы, 116, 121
Оптимизация времени включения, 226
Оптимизация пуска, 197
Отопительные характеристики, 112
Optolink (печатная плата), 161, 172

П

Первичная настройка, 191, 203
Переключатель контроля дымовой трубы, 161, 172
Переключение на летнее/зимнее время, 217
Переключение программ управления, 91
Переключение языка, 100
Погружной датчик температуры, 68, 87, 165,
Подключение горелки переменного тока, 77
Подключение трехфазной горелки, 78
Подключения, общая схема, 61, 83
Подмешивающий насос, 88
174
Предохранители, 162, 172
Предохранительные устройства, 72, 167, 190
Предохранительный блок, 161
Приготовление горячей воды, 157, 213
Приемник сигналов точного времени, 176
Примеры монтажа смесителя, 180
Приоритетное включение, 153, 158, 222
Приоритетное включение емкостного донагревателя, 158, 222

Плата блока питания, 161, 171
Плата комплекта привода смесителя, 171, 253
Плата Optolink/переключатель контроля дымовой трубы, 161, 172
Подвод проводов и кабелей и снятие с них механической нагрузки, 63, 86
Подключение к сети, 80, 95
Проверка абонентов, 104
Проверка выходов, 108, 110
Проверка датчиков, 108, 110
Проверка исполнительных органов, 108, 110
Проверка реле, 108, 110
Программа выдержек времени для приготовления горячей воды, 157
Прямые опросы, 117, 122

Р

Работы на приборе, 3
Работы при открытом контроллере, 3
Разность температур, 155, 221
Разность температур для отключения, 143, 196
Распределение отопительных контуров, 99
Расход топлива, 198
Регулировка температуры котловой воды, 142
Регулятор тяги Vitoair, 169
Режим вечеринки, 214, 230
Режим кодирования 1
■ вызов, 191, 203
■ краткое описание, 191, 204
Режим кодирования 2
■ вызов, 193, 209
■ общее краткое описание, 194, 209
Режим с управлением по температуре помещения, 225

С

Сброс индикации неисправности, 125, 131
Сервоприводы, 70, 89
Система LON, 101

Предметный указатель (продолжение)

- Система подпитки емкостного водонагревателя, 158, 213
Соединительный кабель для информационного обмена между контроллерами, 92, 162, 172
Соединительный кабель LON, 92
Спецификации деталей, 235, 239
Схемы отопительных установок, 9, 204
Схемы электрических соединений
■ монтажная плата 230 В~, 246, 252
■ низковольтная монтажная плата, 244, 250
■ обзор, 242, 248
■ плата комплекта привода смесителя, 253
Схемы электрических соединений и электромонтажные схемы
■ монтажная плата 230 В~, 246, 252
■ низковольтная монтажная плата, 244, 250
■ общий вид, 242, 248
■ плата комплекта привода смесителя, 253
- Т**
Телекоммуникационный модуль LON, 162, 172
Температура воды в емкостном нагревателе, 121
Температура ютловой воды, 116, 118
Температура отходящих газов, 116, 121
Термическая дезинфекция, 158 Термостатное реле, 181
Термостатный регулятор
■ компонент, 163
■ переоборудование, 67
Техника безопасности, 3
Технические характеристики, 254, 255
Требования по максимальной температуре, 122
Therm-Control, 196
- У**
Указания относительно области действия инструкции, 260
Уровень отопительной характеристики, 112
Устранение неисправностей, 125, 131
- Устройства дистанционного управления, 182, 184
Устройство для обработки неисправностей, 102
Устройство контроля заполненности котлового блока водой, 72, 167
- Ф**
Функциональное описание
■ каскадный контроллер, 144
■ контроллер отопительных контуров, 152
■ регулирование температуры емкостного водонагревателя, 157
■ управление температурой котла, 142
Функция сушки бесшовного пола, 230, 234
- Ц**
Централизованный режим управления, 154
Циркуляционный насос, 88
Циркуляционный насос греющего контура емкостного водонагревателя, 88
Циркуляционный насос контура водоразбора ГВС, 88
- Ч**
Часы наработки, 118
- Ш**
Штекер 150, 72
- Э**
Экономный режим, 153, 223
Электронная плата, 161, 171
Электронная плата блока управления приводом смесителя, 171
Электропривод 3-ходового смесителя (клапана), 70, 89
Электропривод смесителя, 177
- В**
Vitoair, 169
Vitocom 300, 102
Vitolrol 200, 182
Vitolrol 300, 184

Указание относительно области действия инструкции

Указание относительно области действия инструкции

Vitotronic 100, тип GC1,
№ заказа 7187 094 и 7248 083

Vitotronic 300-K, тип MW1,
№ заказа 7248 233

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf

Представительство в Москве
Ул. Вешних Вод, д. 14
Россия - 129337 Москва
Тел.: +7 / 495 / 77 58 28 3
Факс: +7 / 495 / 77 58 28 4

Представительство в Санкт-Петербурге
Ул. Возрождения, д. 4, офис 801-803
Россия - 198097 Санкт-Петербург
Тел.: +7 / 812 / 32 67 87 0 или
+7 / 812 / 32 67 87 1
Факс: +7 / 812 / 32 67 87 2

Представительство в Екатеринбурге
Ул. Крауля, д. 44, офис 1
Россия - 620109 Екатеринбург
Тел.: +7 / 343 / 210 99 73
Факс: +7 / 343 / 228 40 03

5599 810 GUS

Оставляем за собой право на технические изменения!

 Отпечатано на экологически чистой бумаге,
отбеленной без добавления хлора