

Межсоединение

№ заказа 7517 442 и 7517 443 для Vitogas 100 к Vitocell-H 100 и 300 (типы СНА и ЕНА)

Указания по заказу запасных частей!

При заказе указывать № заказа и заводской № (см. фирменную табличку), а также № позиции детали (из настоящей спецификации).

Стандартные детали можно приобрести через местную торговую сеть.

Детали

- 002 Уплотнительное кольцо A 32 × 44 × 2
- 003 Гофрированная труба Ду 25 (с поз. 005, 011 и 012)
- 004 Гофрированная труба Ду 25 (с поз. 005, 011 и 012)
- 005 Уплотнительное кольцо A 27 × 38 × 2
- 006 Тройник с обратным клапаном
- 007 Тройник
- 008 Шаровая запорная угловая муфта со сливным отверстием
- 009 Угловая муфта I-A
- 010 Шаровой запорный вентиль
- 011 Полушайба (2 шт.)
- 012 Накладная гайка G 1¼
- 013 Накладная гайка G 1½
- 014 Уплотнительное кольцо A 21 × 30 × 2
- 015 Шаровой вентиль KFE
- 022 Электродвигатель циркуляционного насоса фирмы Wilo
- 023 Электродвигатель циркуляционного насоса фирмы Grundfos


Детали без рисунка

- 020 Инструкция по монтажу
- 021 Спецификация деталей

- (A) Фирменная табличка межсоединения
- (B) Фирменная табличка емкостного водонагревателя
- (C) Циркуляционный насос*1

*1Выбирать с учетом фирмы-изготовителя насоса.

Оставляем за собой право на технические изменения.

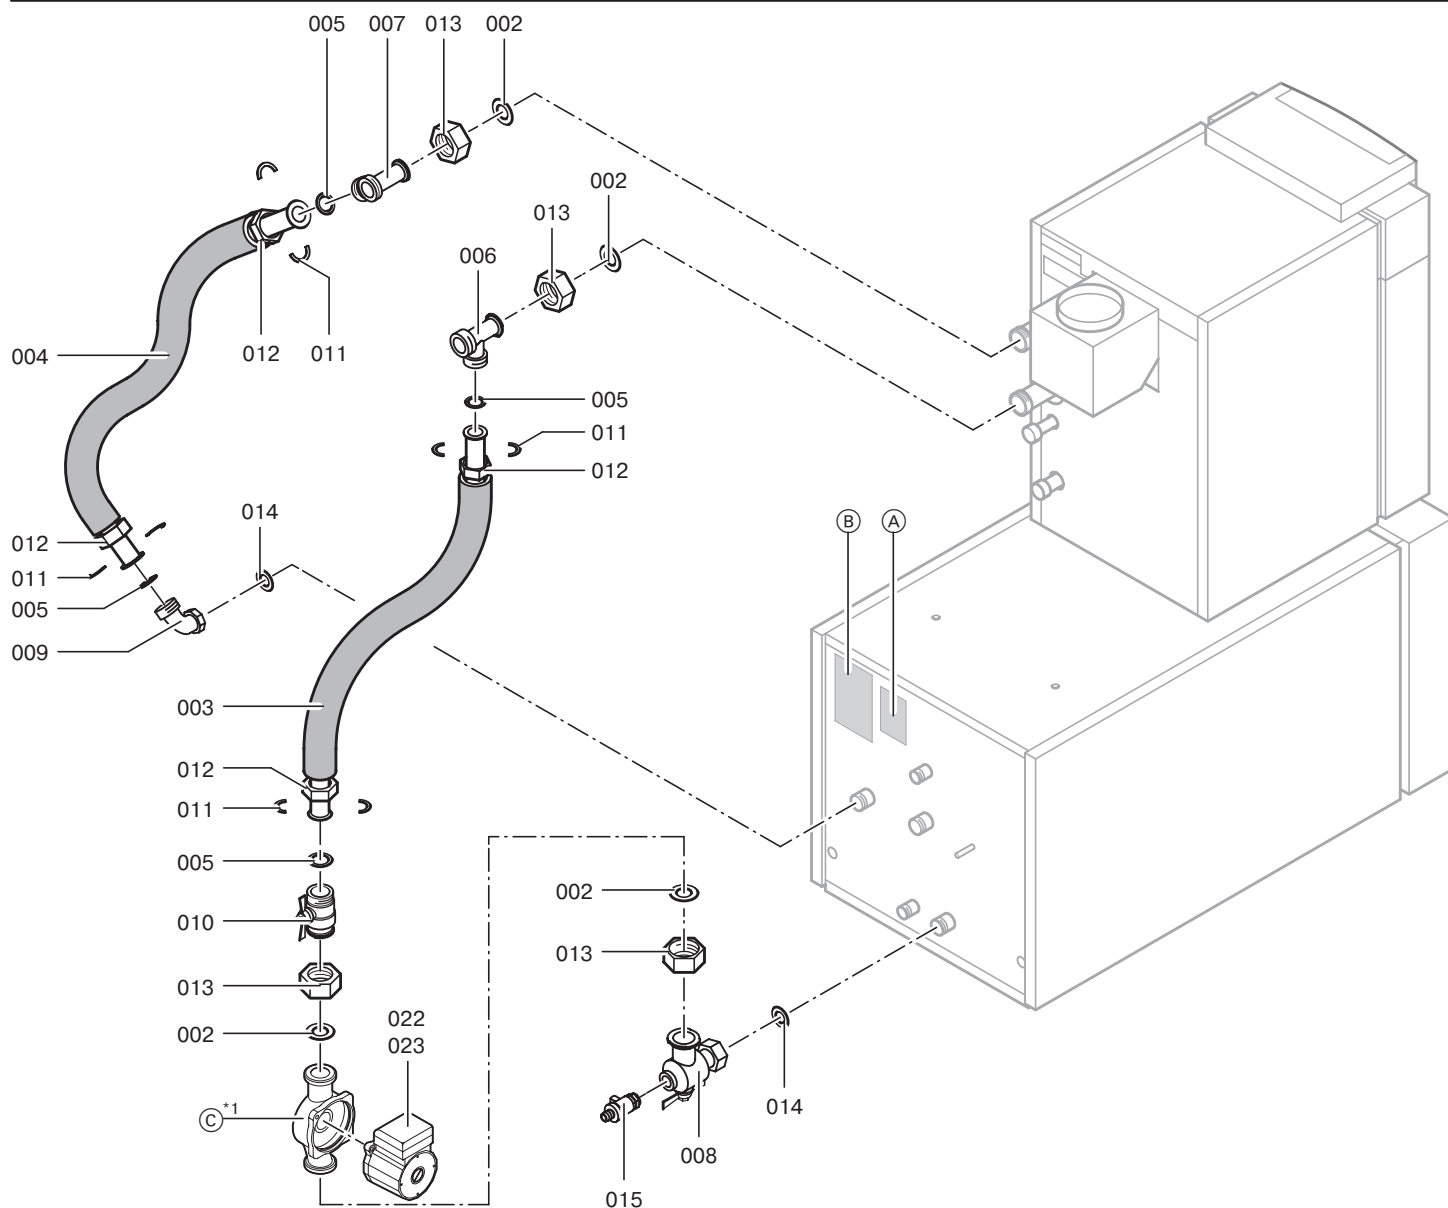

Отпечатано на экологически чистой бумаге, отбеленной без добавления хлора.