


# Инструкция по монтажу для специалистов

# VIESSMANN

Шкаф управления для парового котла Vitomax  
**Vitocontrol**



## VITOCONTROL

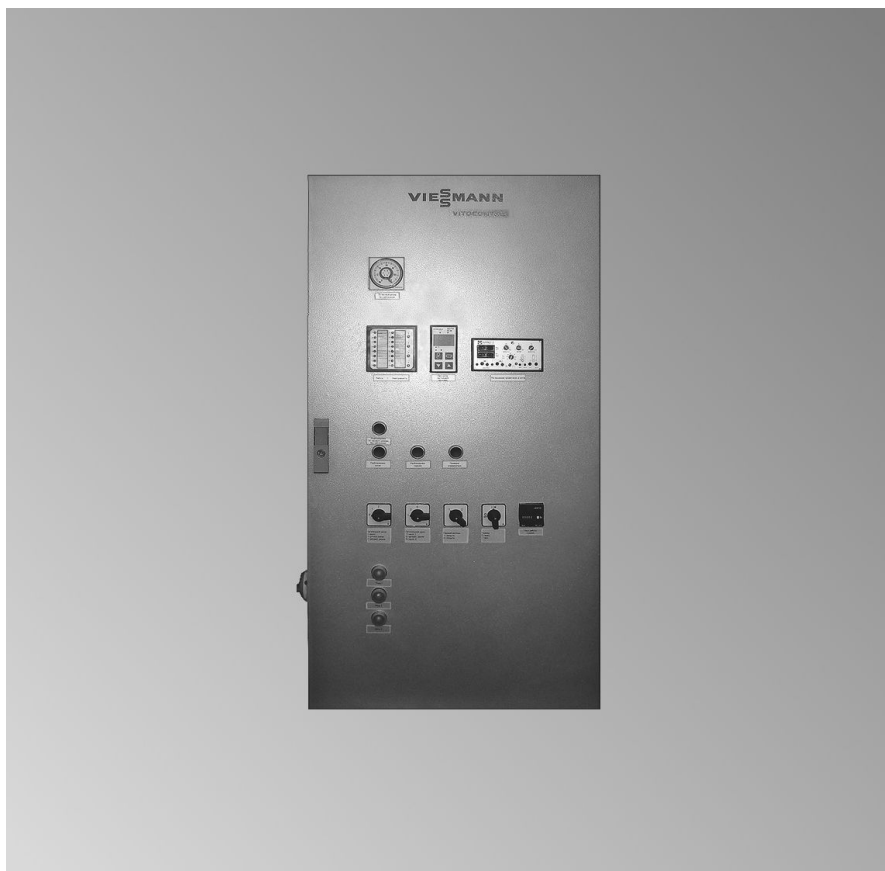

## Указания по технике безопасности



Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.

### Указания по технике безопасности

#### Указание

*Сведения, которым предшествует слово "Указание", содержат дополнительную информацию.*

#### Целевая группа

Данная инструкция предназначена исключительно для аттестованных специалистов.

- Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
- Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным на выполнение этих работ.

#### Предписания

При проведении работ должны соблюдаться

- законодательные предписания по охране труда,
- законодательные предписания по охране окружающей среды,
- требования организаций по страхованию от несчастных случаев на производстве,
- соответствующие правила техники безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ и ПТБ.

### Работы на установке

- Выключить электропитание установки (например, посредством отдельного предохранителя или главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
- Принять меры по предотвращению повторного включения установки.
- При использовании газового топлива закрыть запорный газовый вентиль и защитить его от случайного открывания.

## Состояние при поставке


Шкаф управления поставляется в комплектации в соответствии с заказом. В зависимости от заказа в отдельной упаковке поставляется опорная конструкция или комплект консолей.

Схемы электрических соединений и другая документация находятся в сумке в шкафу управления.

### Указание

Оборудование шкафов управления, изображенное на рисунках, не является обязательным, поскольку шкафы управления комплектуются в соответствии с заказом.

## Монтаж шкафа управления на стене

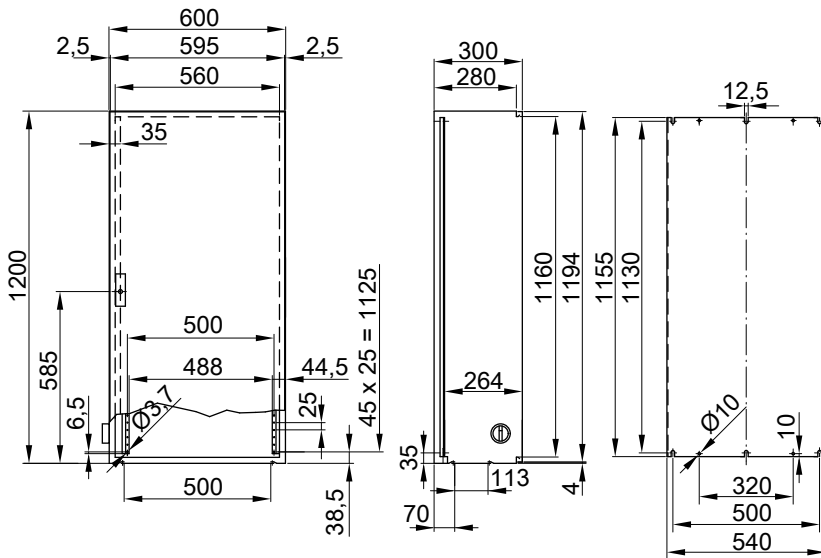

1. Выполнить четыре отверстия для крепления шкафа на стене в соответствии с чертежом.
2. Закрепить шкаф на стене с помощью винтов (не входят в комплект поставки).

## Крепление шкафа управления на опоре котла с помощью консолей

Установить шкаф управления на консоли и привинтить снизу к консолям.



Инструкция по монтажу консоли шкафа управления для крепления на балке IPB опоры котла

## Открытие шкафа управления




1. Выключить электропитание шкафа управления с помощью главного выключателя.
2. Открыть дверь с помощью прилагаемого ключа шкафа управления.

## Подключение электрической части

Кабельная разводка шкафа управления выполнена полностью до клеммной колодки.

При выполнении подключения следует соблюдать правила местного предприятия энергоснабжения и правила техники безопасности.

## Подключение электрической части (продолжение)

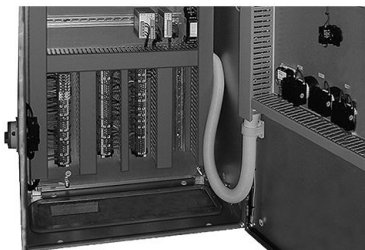

1. Выполнить необходимые отверстия в пластиковых фланцах на нижней части шкафа управления и вставить резьбовые соединения (не включены в комплект поставки).
2. Провести в шкаф управления кабели и подключить их к клеммной колодке в соответствии с прилагаемой схемой электрических соединений.
3. Закрыть дверь шкафа управления.
4. Ввести установку в эксплуатацию и проверить ее работоспособность.

### **Указание**

*Отдельные устройства должны вводиться в эксплуатацию в соответствии с прилагаемыми инструкциями.*





ТОВ "Віссманн"  
вул. Димитрова, 5 корп. 10-А  
03680, м.Київ, Україна  
тел. +38 044 4619841  
факс. +38 044 4619843

Viessmann Group  
ООО "Віссманн"  
г. Москва  
тел. +7 (495) 663 21 11  
факс. +7 (495) 663 21 12  
[www.viessmann.ru](http://www.viessmann.ru)

5442 137 GUS    Оставляем за собой право на технические изменения.



Отпечатано на экологически чистой бумаге,  
отбеленной без добавления хлора.